


PLANTA SEGUNDA

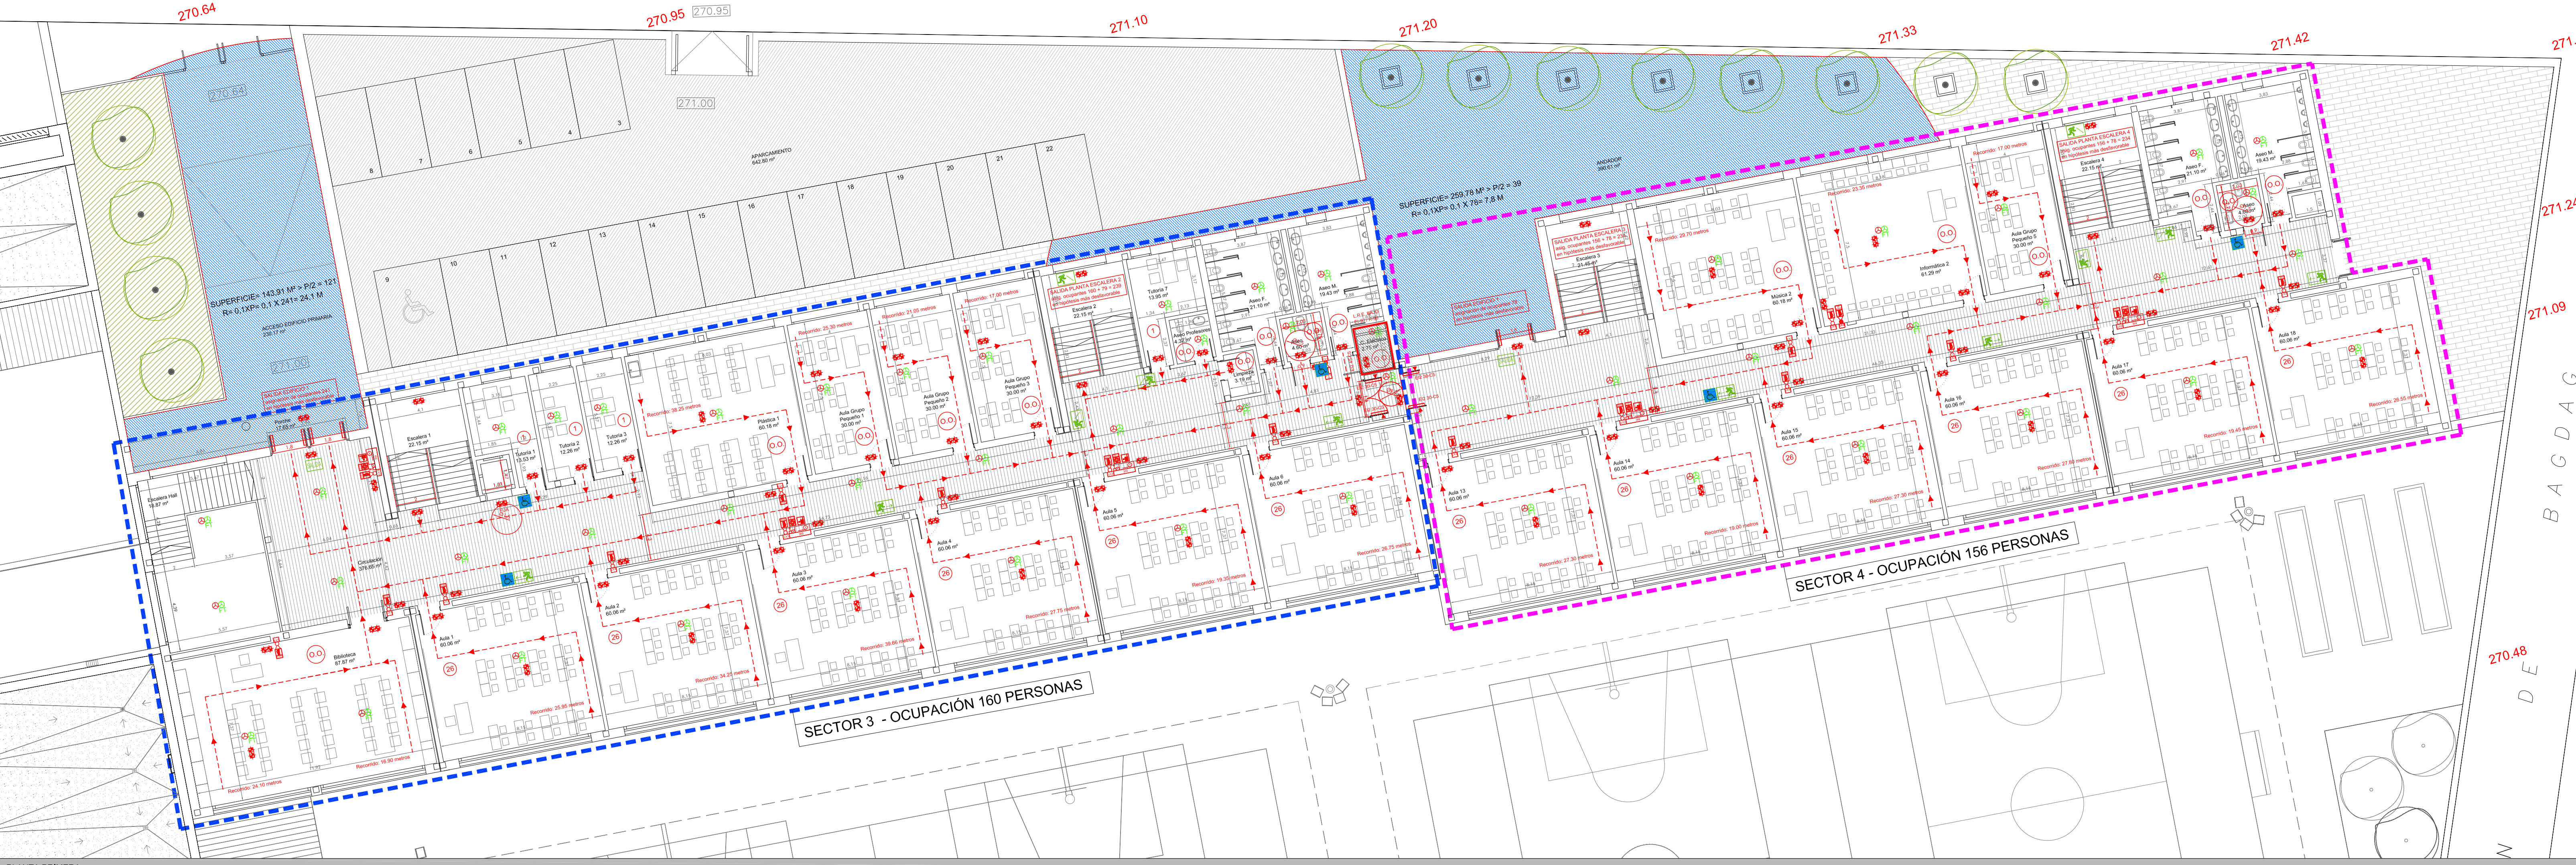

PLANTA PRIMERA

LEYENDA MEDIOS DE EXTINCIÓN

- DETECTOR OPTICO
- DETECTOR TERMICO DE ALTA TEMPERATURA
- DETECTOR OPTICO FALSO TECHO
- EXTINTOR DE POLVO ABC 21A-113B 6 KG
- EXTINTOR DE CO2 58B 5KG
- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
- BIE 25 mm2
- SIRENA OPTICO-ACUSTICA
- PULSADOR DE ALARMA
- CENTRAL DE INCENDIOS
- PANEL SEÑALIZACIÓN EXTINTOR
- PANEL SEÑALIZACIÓN EXTINTOR CO2
- PANEL SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA
- PANEL SEÑALIZACIÓN BIE
- Ocupación
- Barra Antipánico
- Retenedores
- Hidrante existente en vial público

NOTA: TODOS LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN IRÁN UBICADOS EN ARMARIOS

- * ARMARIO PARA EQUIPO MÚLTIPLE: BIE + EXTINTOR + PULSADOR
- * ARMARIO SIMPLE: EXTINTOR
- * ARMARIO SIMPLE: EXTINTOR CO2
- * LAS SIRENAS SE COLOCARÁN EN EL EXTERIOR DE LOS ARMARIOS
- * LOS DETECTORES SE COLOCARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 50 CM DE CUALQUIER OBSTÁCULO

SECTORES DE INCENDIOS

- SECTOR 1 - AULARIO INFANTIL - 1.908,50 m²
- SECTOR 2 - COMEDOR - 510,96 m²
- SECTOR 3 - AULARIO PRIMARIA. OESTE - 2974,35 m²
- SECTOR 4 - AULARIO PRIMARIA. ESTE - 1755,50 m²
- SECTOR 5 - GIMNASIO - 364,77 m²

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL BAJO
- LOCAL 1. CUARTO GENERAL ELECTRICO INFANTIL
- LOCAL 2. GRUPO DE PRESION E INCENDIOS INFANTIL
- LOCAL 3. CUARTO CALDERAS INFANTIL
- LOCAL 4. CUARTO BASURAS COMEDOR
- LOCAL 5. CUARTO GENERAL ELECTRICO PRIMARIA P.B.
- LOCAL 6. CUARTO ELECTRICO PRIMARIA P.1
- LOCAL 7. CUARTO ELECTRICO PRIMARIA P.2
- LOCAL 8. ALMACEN GENERAL PRIMARIA
- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL MEDIO
- LOCAL 8. CUARTO CALDERAS PRIMARIA

LEYENDA DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

- RECORRIDO DE EVACUACIÓN, ESCALERA
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA
- SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN ACCESIBLE
- SALIDA ACCESIBLE