




- VALLADO**
- Valla opaca de chapa grecada de acero galvanizado. Protección de bordes de chapa y fijaciones
  - Vallado existente opacitado con chapa grecada opaca de un uso

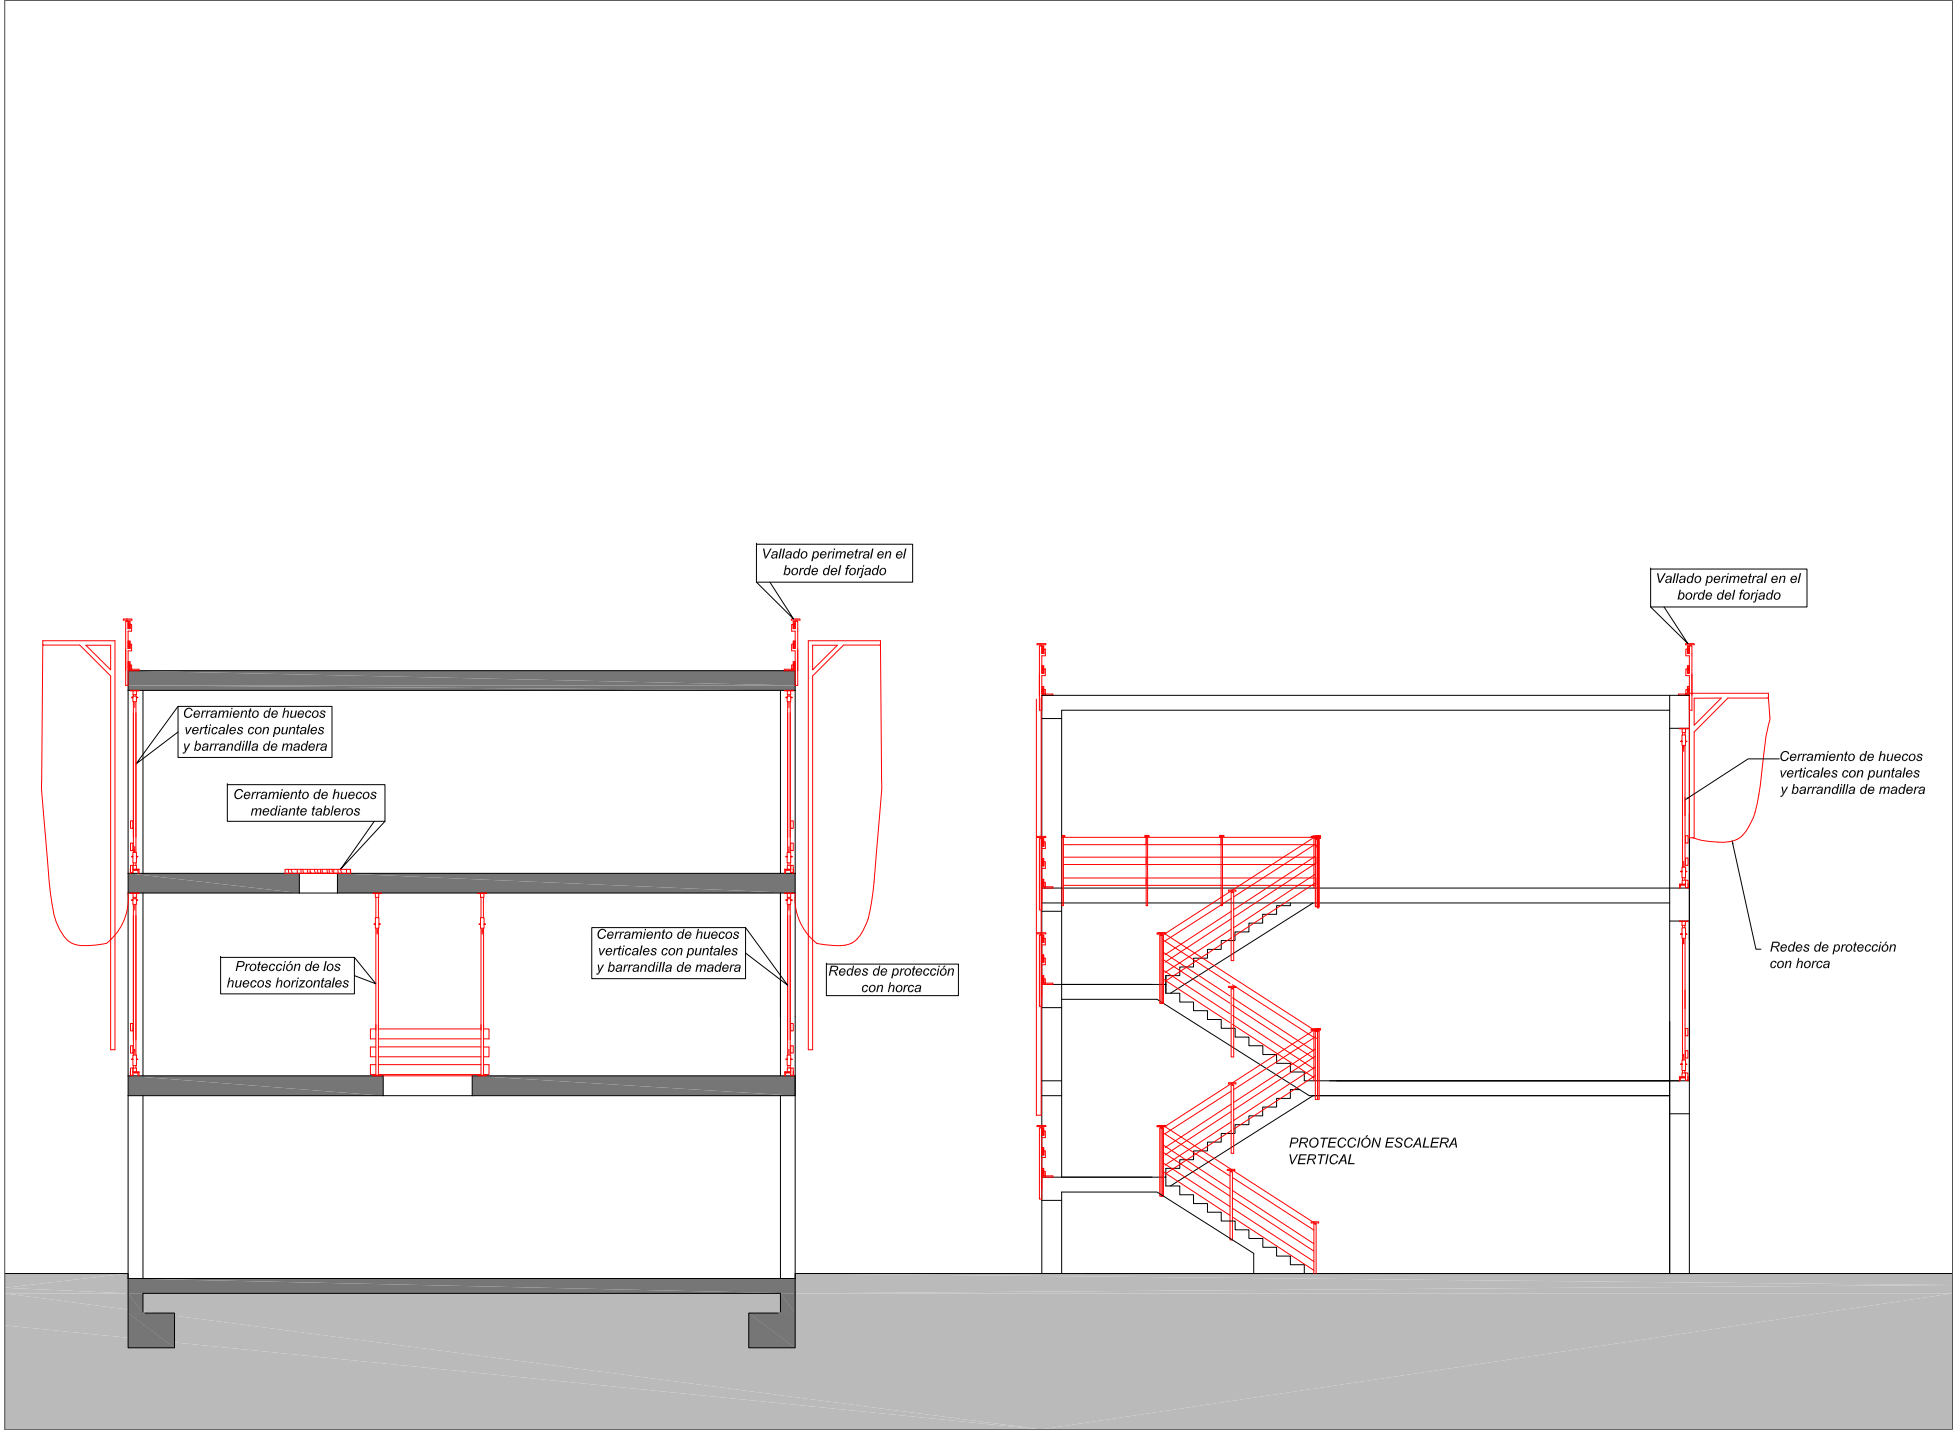

NOTAS:

- EL ORDEN Y LA LIMPIEZA SE MANTENDRÁN EN TODAS LAS FASES DE LA OBRA
- LOS ACOPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTAS TAREAS SE PODRÁN REALIZAR EN LA PLATAFORMA DE TRABAJO DE FORMA ORDENADA.
- ANTES DE RETIRAR LAS PROTECCIONES DE LOS HUECOS Y BORDES LIBRES COLOCADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA, SE PONDRÁN LAS NUEVAS PROTECCIONES. EL TRABAJADOR DEBERÁ AMARRARSE A UN PUNTO FIRME DE LA ESTRUCTURA(UN PILAR O LAS OMEGAS PREVISTAS PARA LAS REDES) CON ARNÉS DE SEGURIDAD Y ANTICAIDAS DESLIZANTES O SIMILAR QUE, EN CASO DE CAIDA, IMPIDA EL IMPACTO CONTRA EL NIVEL INMEDIATAMENTE INFERIOR.
- TODOS LOS HUECOS DEL FORJADO QUE NO QUEDEN PROTEGIDOS POR BARANDILLAS DEBERÁN SER CUBIERTOS POR TAPAS DE MADERA.
- IMPORTANTE: PARA LA COLOCACIÓN DE PÉRTIGAS Y REDES DE LOS OPERARIOS HARÁN OBLIGATORIAMENTE USO DE ARNÉS DE SEGURIDAD Y ANTICAIDAS RETRACTIL DE 2.5 METROS ANCLADO A LA OMEGA MAS PRÓXIMA.

