

LEYENDA CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS

- Conducto Impulsión Aire Primario
- Conducto Extracción Aire Primario
- Conducto Extracción Aire
- Difusor Rotacional (medida según etiqueta en plano)
 - DQJ 600 - 600
 - DQJ 500 - 600
 - DQJ 400 - 600
- Rejilla Aporte Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire
- Regulador Caudal (medida según etiqueta en plano)
 - R1 Volkom 80
 - R2 VRAQ 357 x 225
 - R3 VRAQ 201 x 201
 - R4 VRAR 200
- Extractor (medida según etiqueta en plano)
 - Ext1 NEOLINEO 100
 - Ext2 NEOLINEO 160
 - Ext3 NEOLINEO 200
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split
- Sonda CO2



Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 12 UNIDADES DE SECUNDARIA
EN EL CPI ARCOSUR DE ZARAGOZA

PLN 00 ClimatizacionConductos

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

CLC_01

ESCALA
1:150

DICIEMBRE 2022



LEYENDA CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS

- Conducto Impulsión Aire Primario
- Conducto Extracción Aire Primario
- Conducto Extracción Aire
- Difusor Rotacional (medida según etiqueta en plano)
 - DQJ 600 - 600
 - DQJ 500 - 600
 - DQJ 400 - 600
- Rejilla Aporte Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire
- Regulador Caudal (medida según etiqueta en plano)
 - R1 Volkom 80
 - R2 VRAQ 357 x 225
 - R3 VRAQ 201 x 201
 - R4 VRAR 200
- Extractor (medida según etiqueta en plano)
 - Ext1 NEOLINEO 100
 - Ext2 NEOLINEO 160
 - Ext3 NEOLINEO 200
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split
- Sonda CO2



Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 12 UNIDADES DE SECUNDARIA
EN EL CPI ARCOSUR DE ZARAGOZA

DICIEMBRE 2022


PLN 01 ClimatizacionConductos

CLC_02

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

ESCALA
1:150

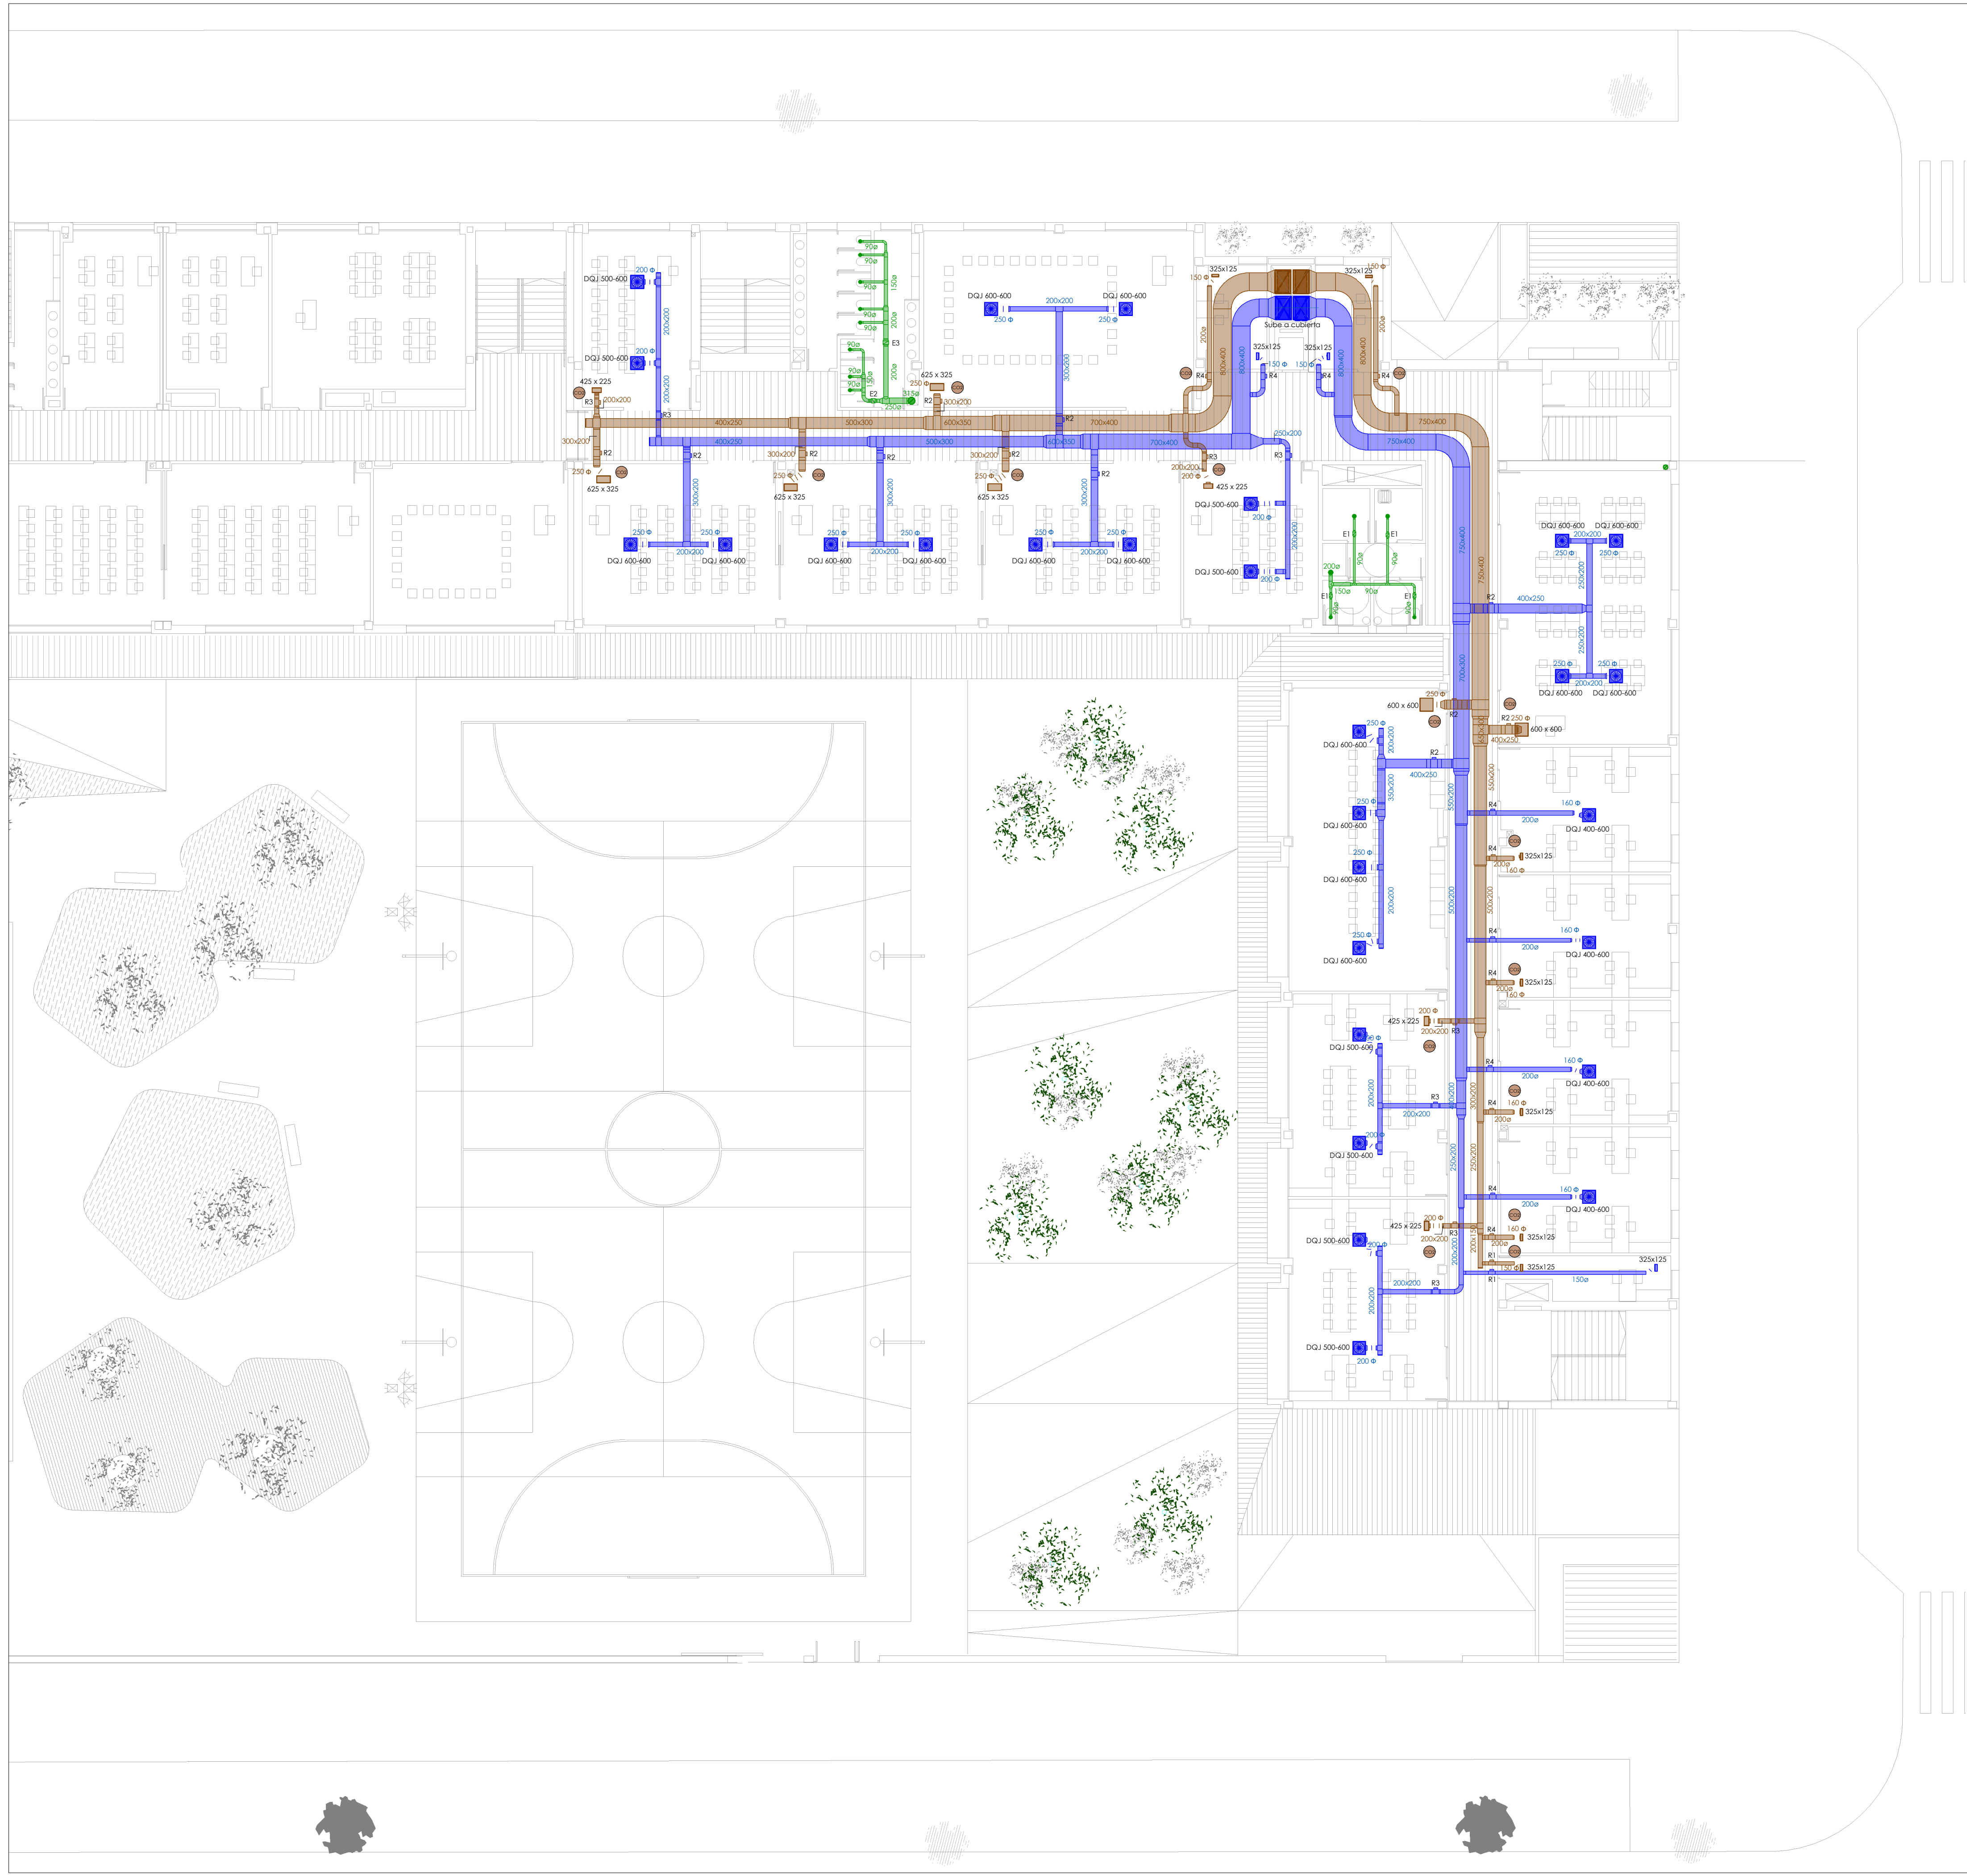

LEYENDA CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS

- Conducto Impulsión Aire Primario
- Conducto Extracción Aire Primario
- Conducto Extracción Aire
- Difusor Rotacional (medida según etiqueta en plano)
 - DQJ 600 - 600
 - DQJ 500 - 600
 - DQJ 400 - 600
- Rejilla Aporte Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire
- Regulador Caudal (medida según etiqueta en plano)
 - R1 Volkom 80
 - R2 VRAQ 357 x 225
 - R3 VRAQ 201 x 201
 - R4 VRAR 200
- Extractor (medida según etiqueta en plano)
 - Ext1 NEOLINEO 100
 - Ext2 NEOLINEO 160
 - Ext3 NEOLINEO 200
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split
- Sonda CO2



LEYENDA CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS

- Conducto Impulsión Aire Primario
- Conducto Extracción Aire Primario
- Conducto Extracción Aire
- Difusor Rotacional (medida según etiqueta en plano)
 - DQJ 600 - 600
 - DQJ 500 - 600
 - DQJ 400 - 600
- Rejilla Aporte Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire
- Regulador Caudal (medida según etiqueta en plano)
 - R1 Volkom 80
 - R2 VRAQ 357 x 225
 - R3 VRAQ 201 x 201
 - R4 VRAR 200
- Extractor (medida según etiqueta en plano)
 - Ext1 NEOLINEO 100
 - Ext2 NEOLINEO 160
 - Ext3 NEOLINEO 200
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split
- Sonda CO2



Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 12 UNIDADES DE SECUNDARIA
EN EL CPI ARCOSUR DE ZARAGOZA

DICIEMBRE 2022



PLN C1 ClimatizacionConductos

CLC_04

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

ESCALA
1:150

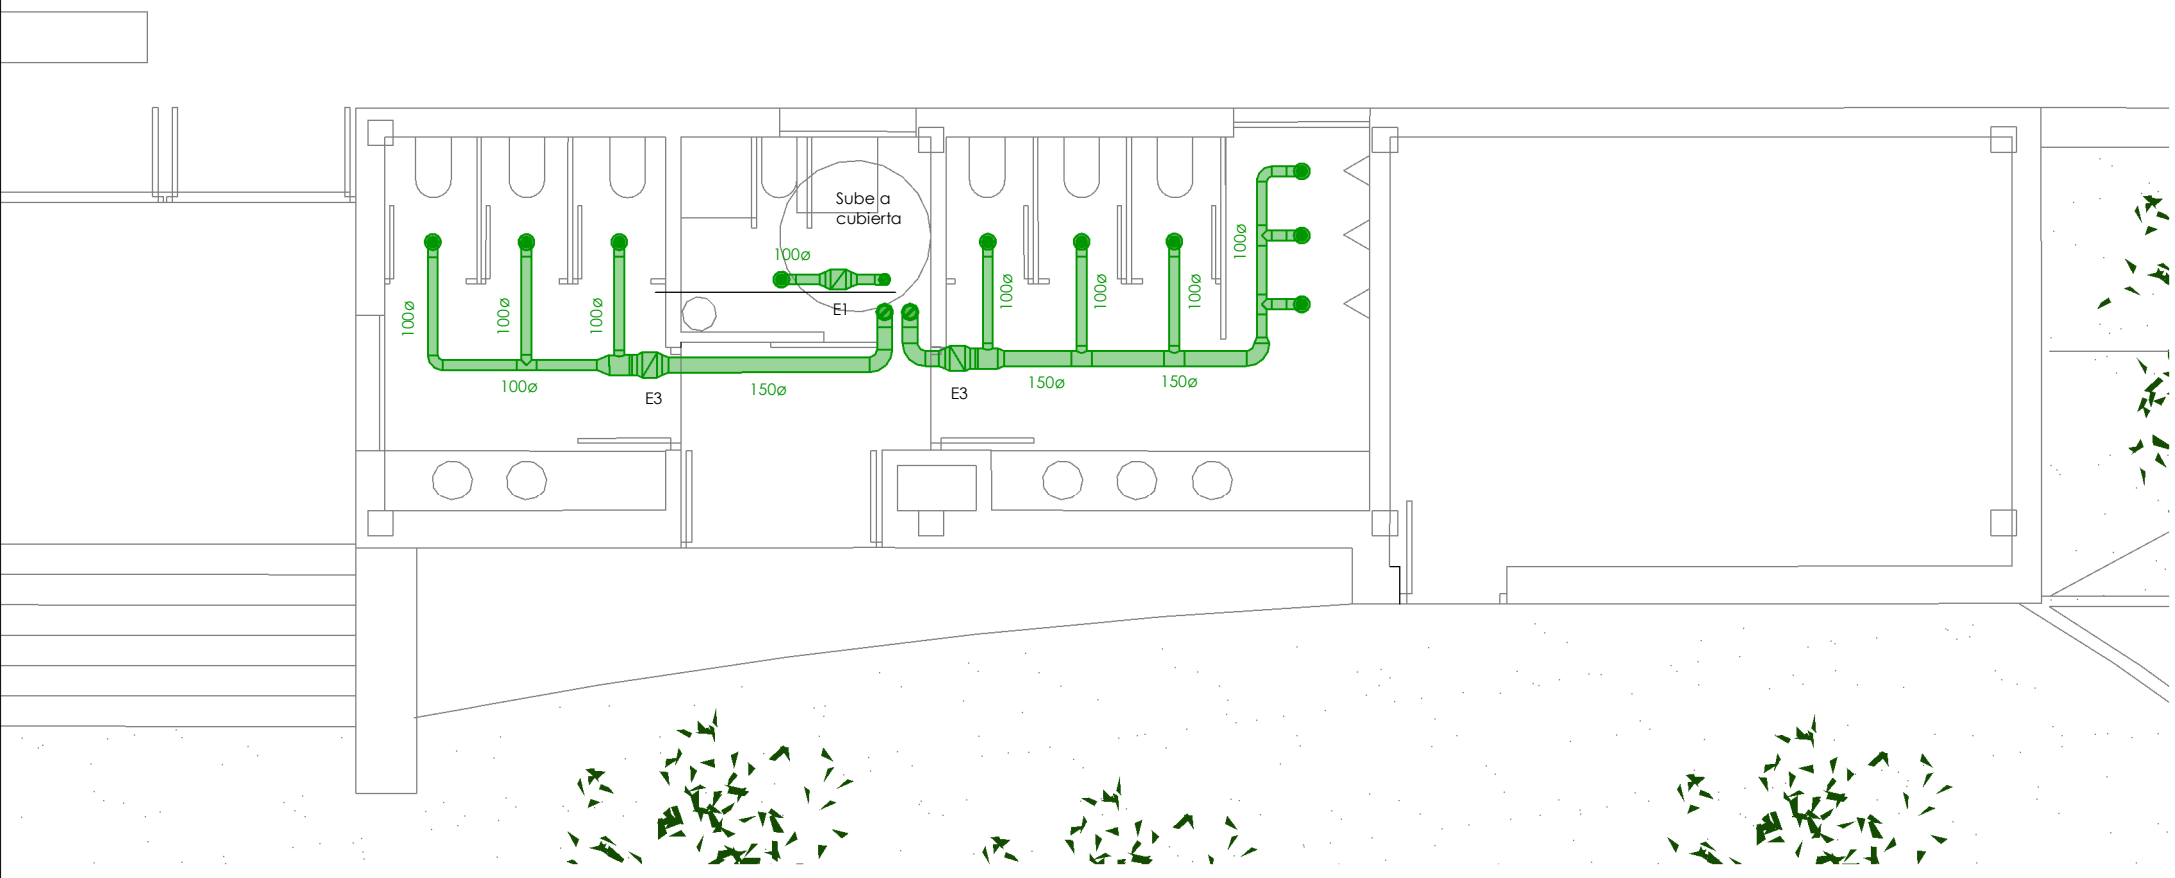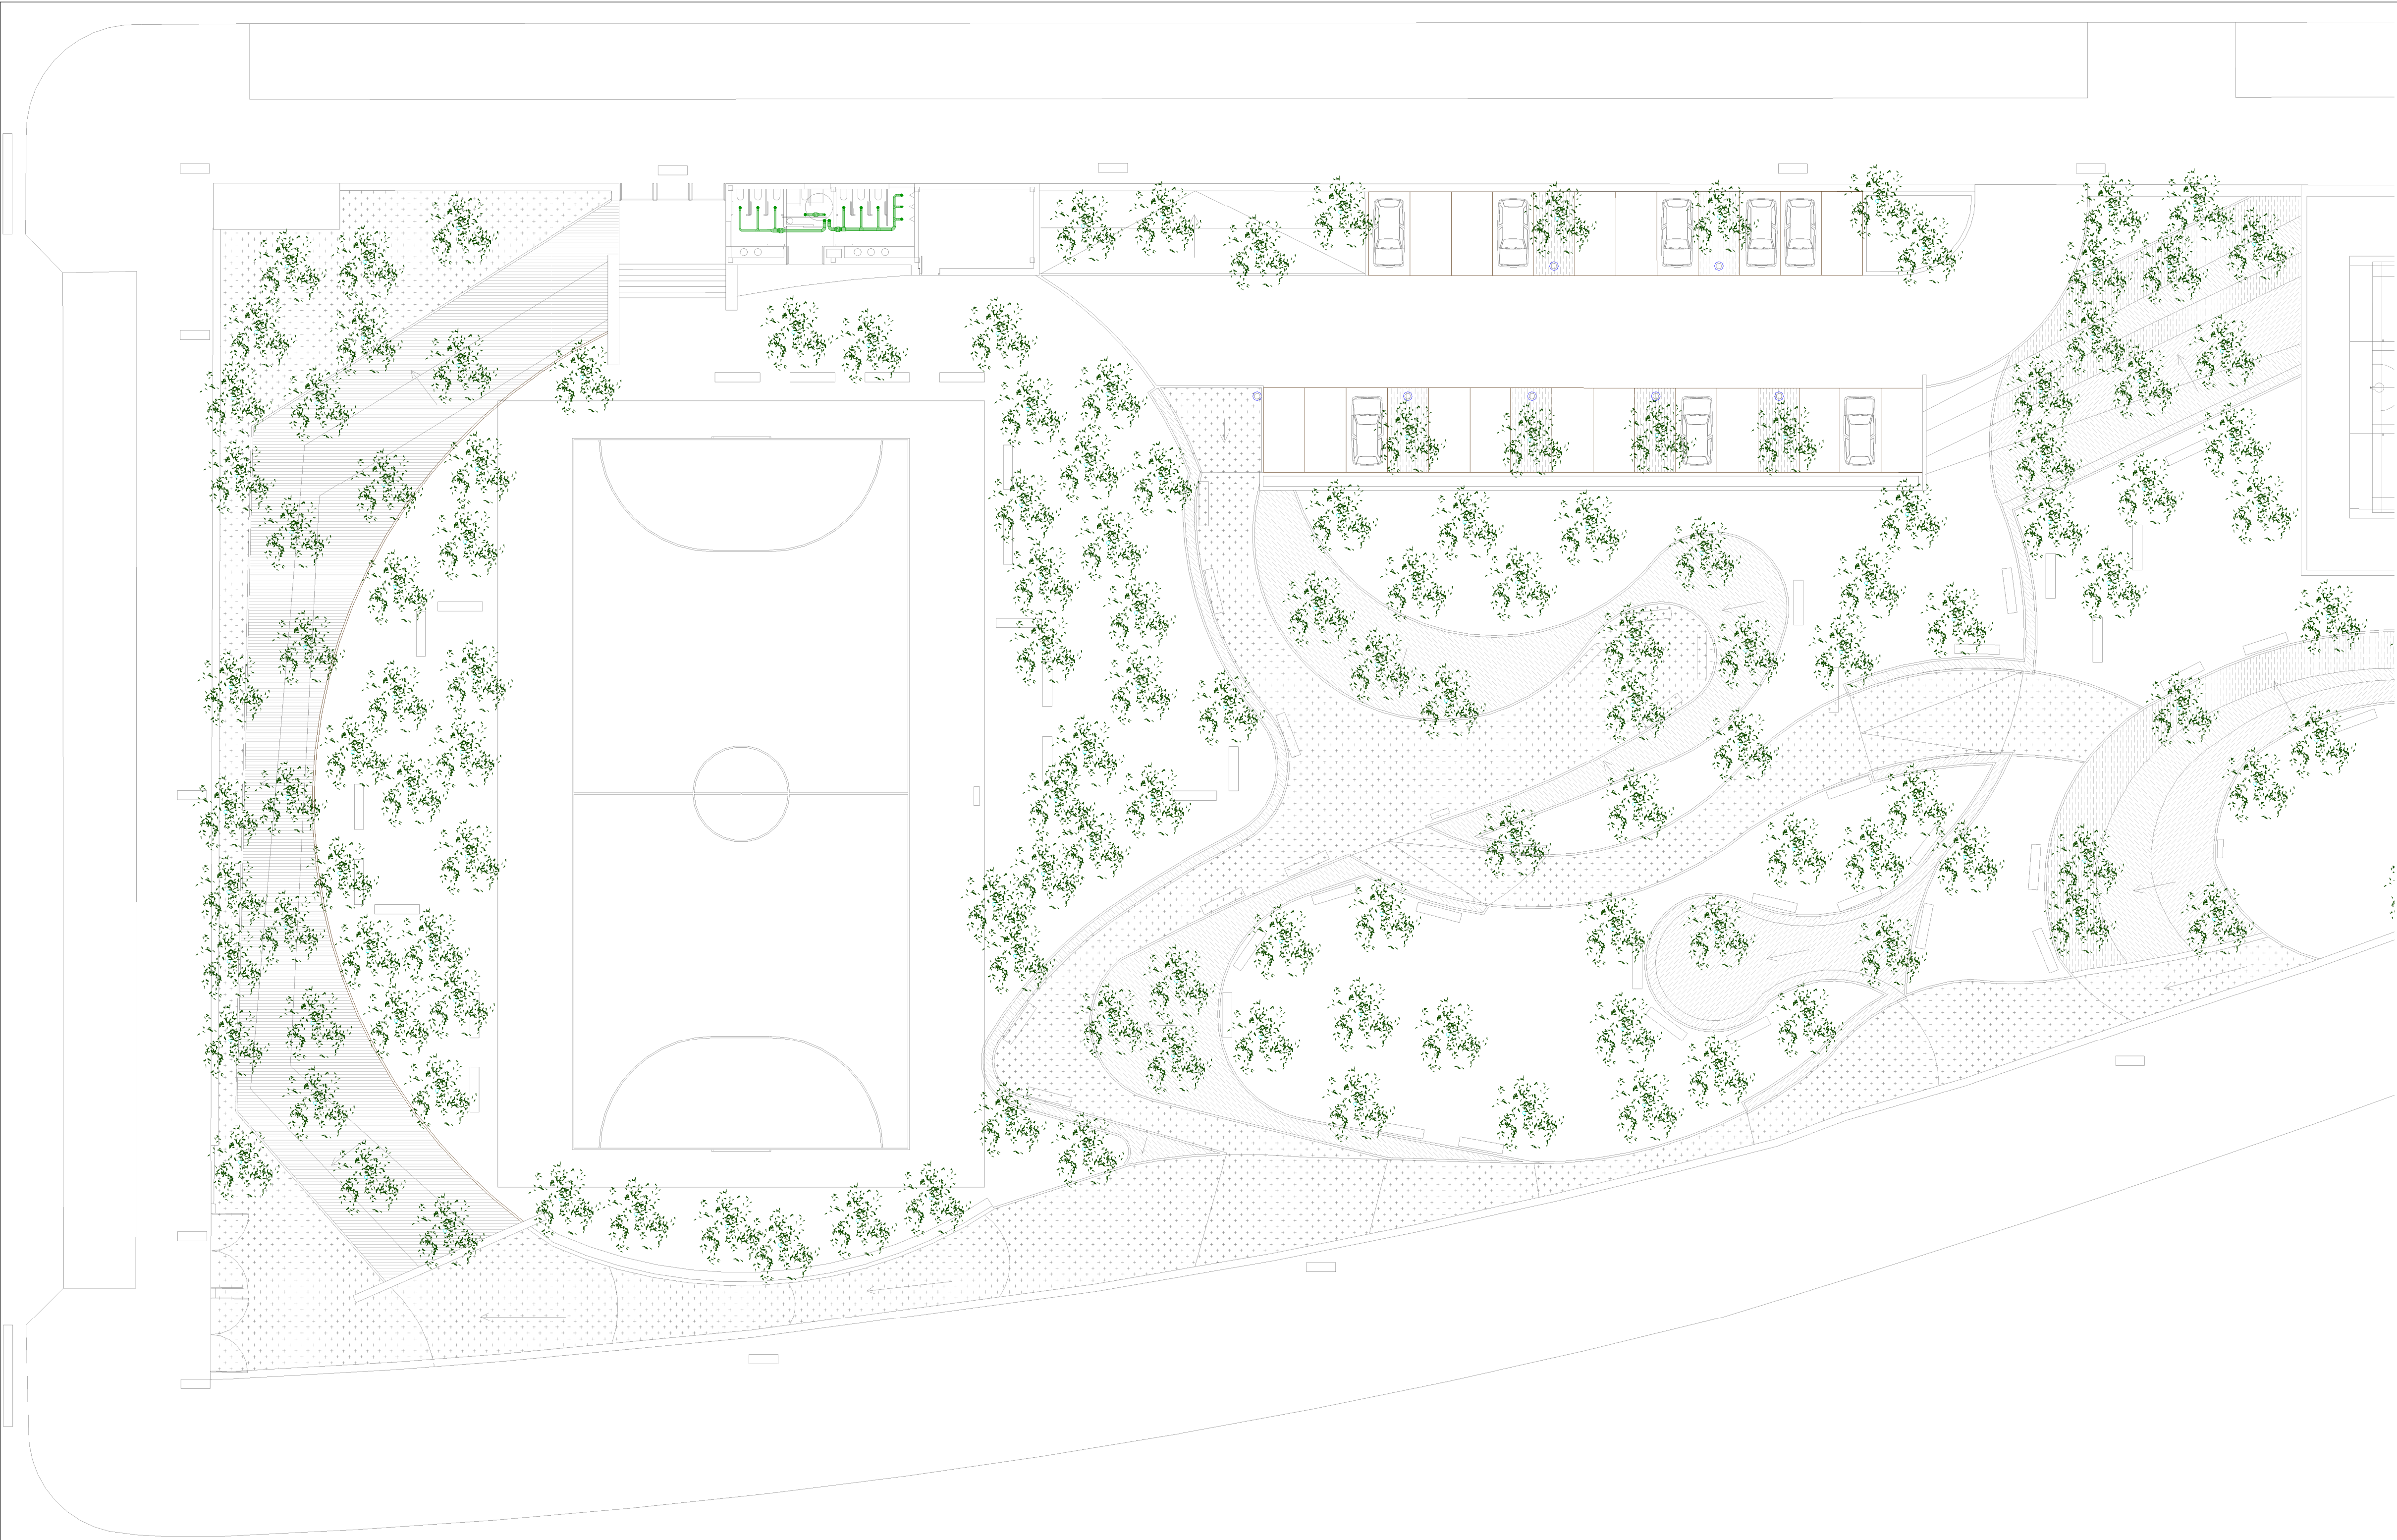

ASEOS PATIO E:1/75

LEYENDA CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS

- Conducto Impulsión Aire Primario
- Conducto Extracción Aire Primario
- Conducto Extracción Aire
- Difusor Rotacional (medida según etiqueta en plano)
 - DQJ 600 - 600
 - DQJ 500 - 600
 - DQJ 400 - 600
- Rejilla Aporte Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire Primario (medida según etiqueta en plano)
 - 325 x 75 625 x 325
 - 325 x 125 600 x 600
 - 425 x 225
- Rejilla Extracción Aire
- Regulador Caudal (medida según etiqueta en plano)
 - R1 Volkom 80
 - R2 VRAQ 357 x 225
 - R3 VRAQ 201 x 201
 - R4 VRAR 200
- Extractor (medida según etiqueta en plano)
 - Ext1 NEOLINEO 100
 - Ext2 NEOLINEO 160
 - Ext3 NEOLINEO 200
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split
- Sonda CO2



Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 12 UNIDADES DE SECUNDARIA
EN EL CPI ARCOSUR DE ZARAGOZA

DICIEMBRE 2022

PLN 00 ClimatizacionConductosPatio

CLC_05

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.


ESCALA




LEYENDA CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS

- Tubería de impulsión agua caliente
- Tubería de retorno agua caliente
- Tubería de impulsión climatizador
- Tubería de retorno climatizador
- Tubería de impulsión aerotermia
- Tubería de retorno aerotermia
- Tubería de gas para equipos autónomos
- Tubería de líquido para equipos autónomos
- Radiador (numero de elementos según etiqueta en plano)
- XIAN FERROLI 800N
- XIAN FERROLI 700N
- XIAN FERROLI 600N
- XIAN FERROLI 450N
- Válvula Motorizada
- Llave Equilibrado
- Llave de corte
- Termostato
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE RADIADORES EN MURO SIN VENTANA

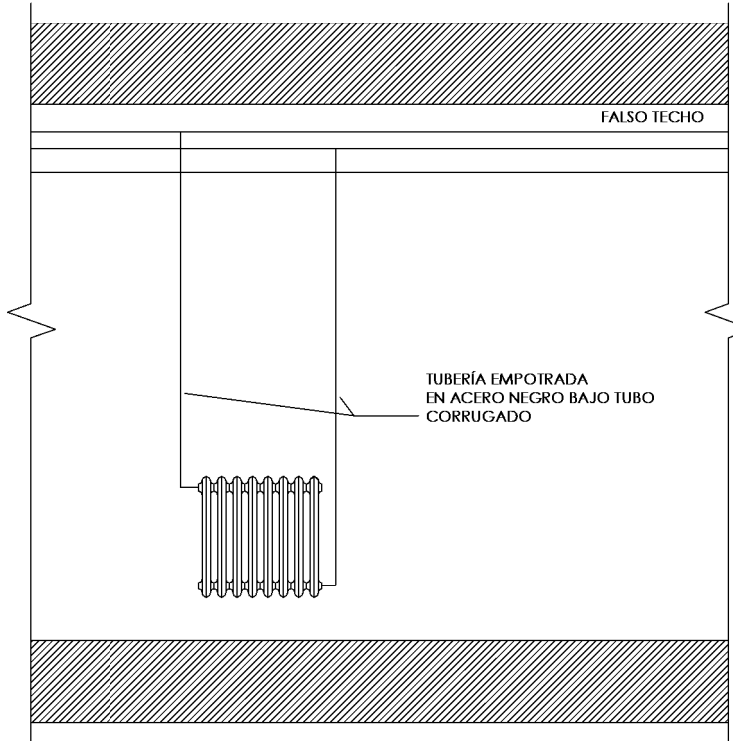

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE RADIADORES EN MURO CON VENTANA

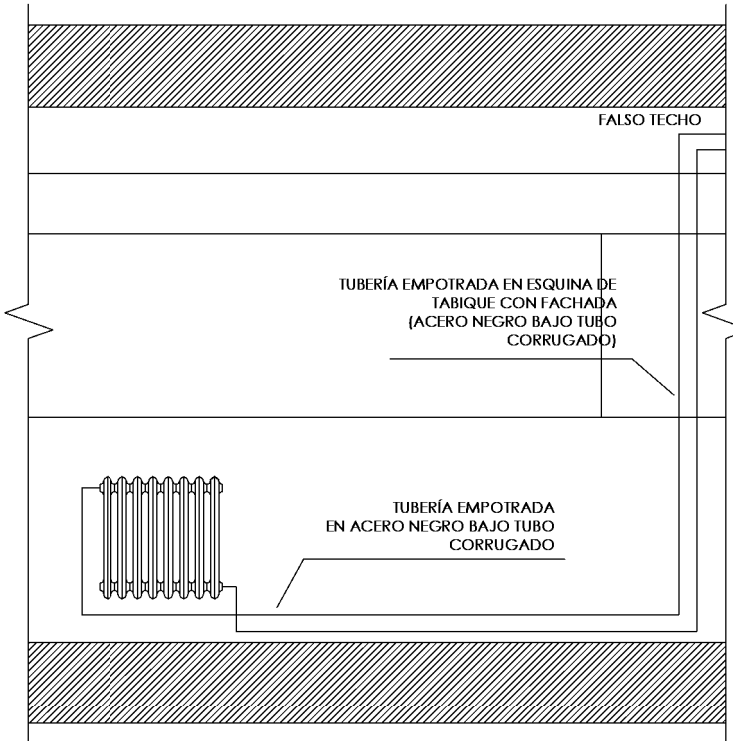

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 12 UNIDADES DE SECUNDARIA
EN EL CPI ARCOSUR DE ZARAGOZA

DICIEMBRE 2022


PLN 00 ClimatizacionTuberias

CLT_01

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.


ESCALA
1:150

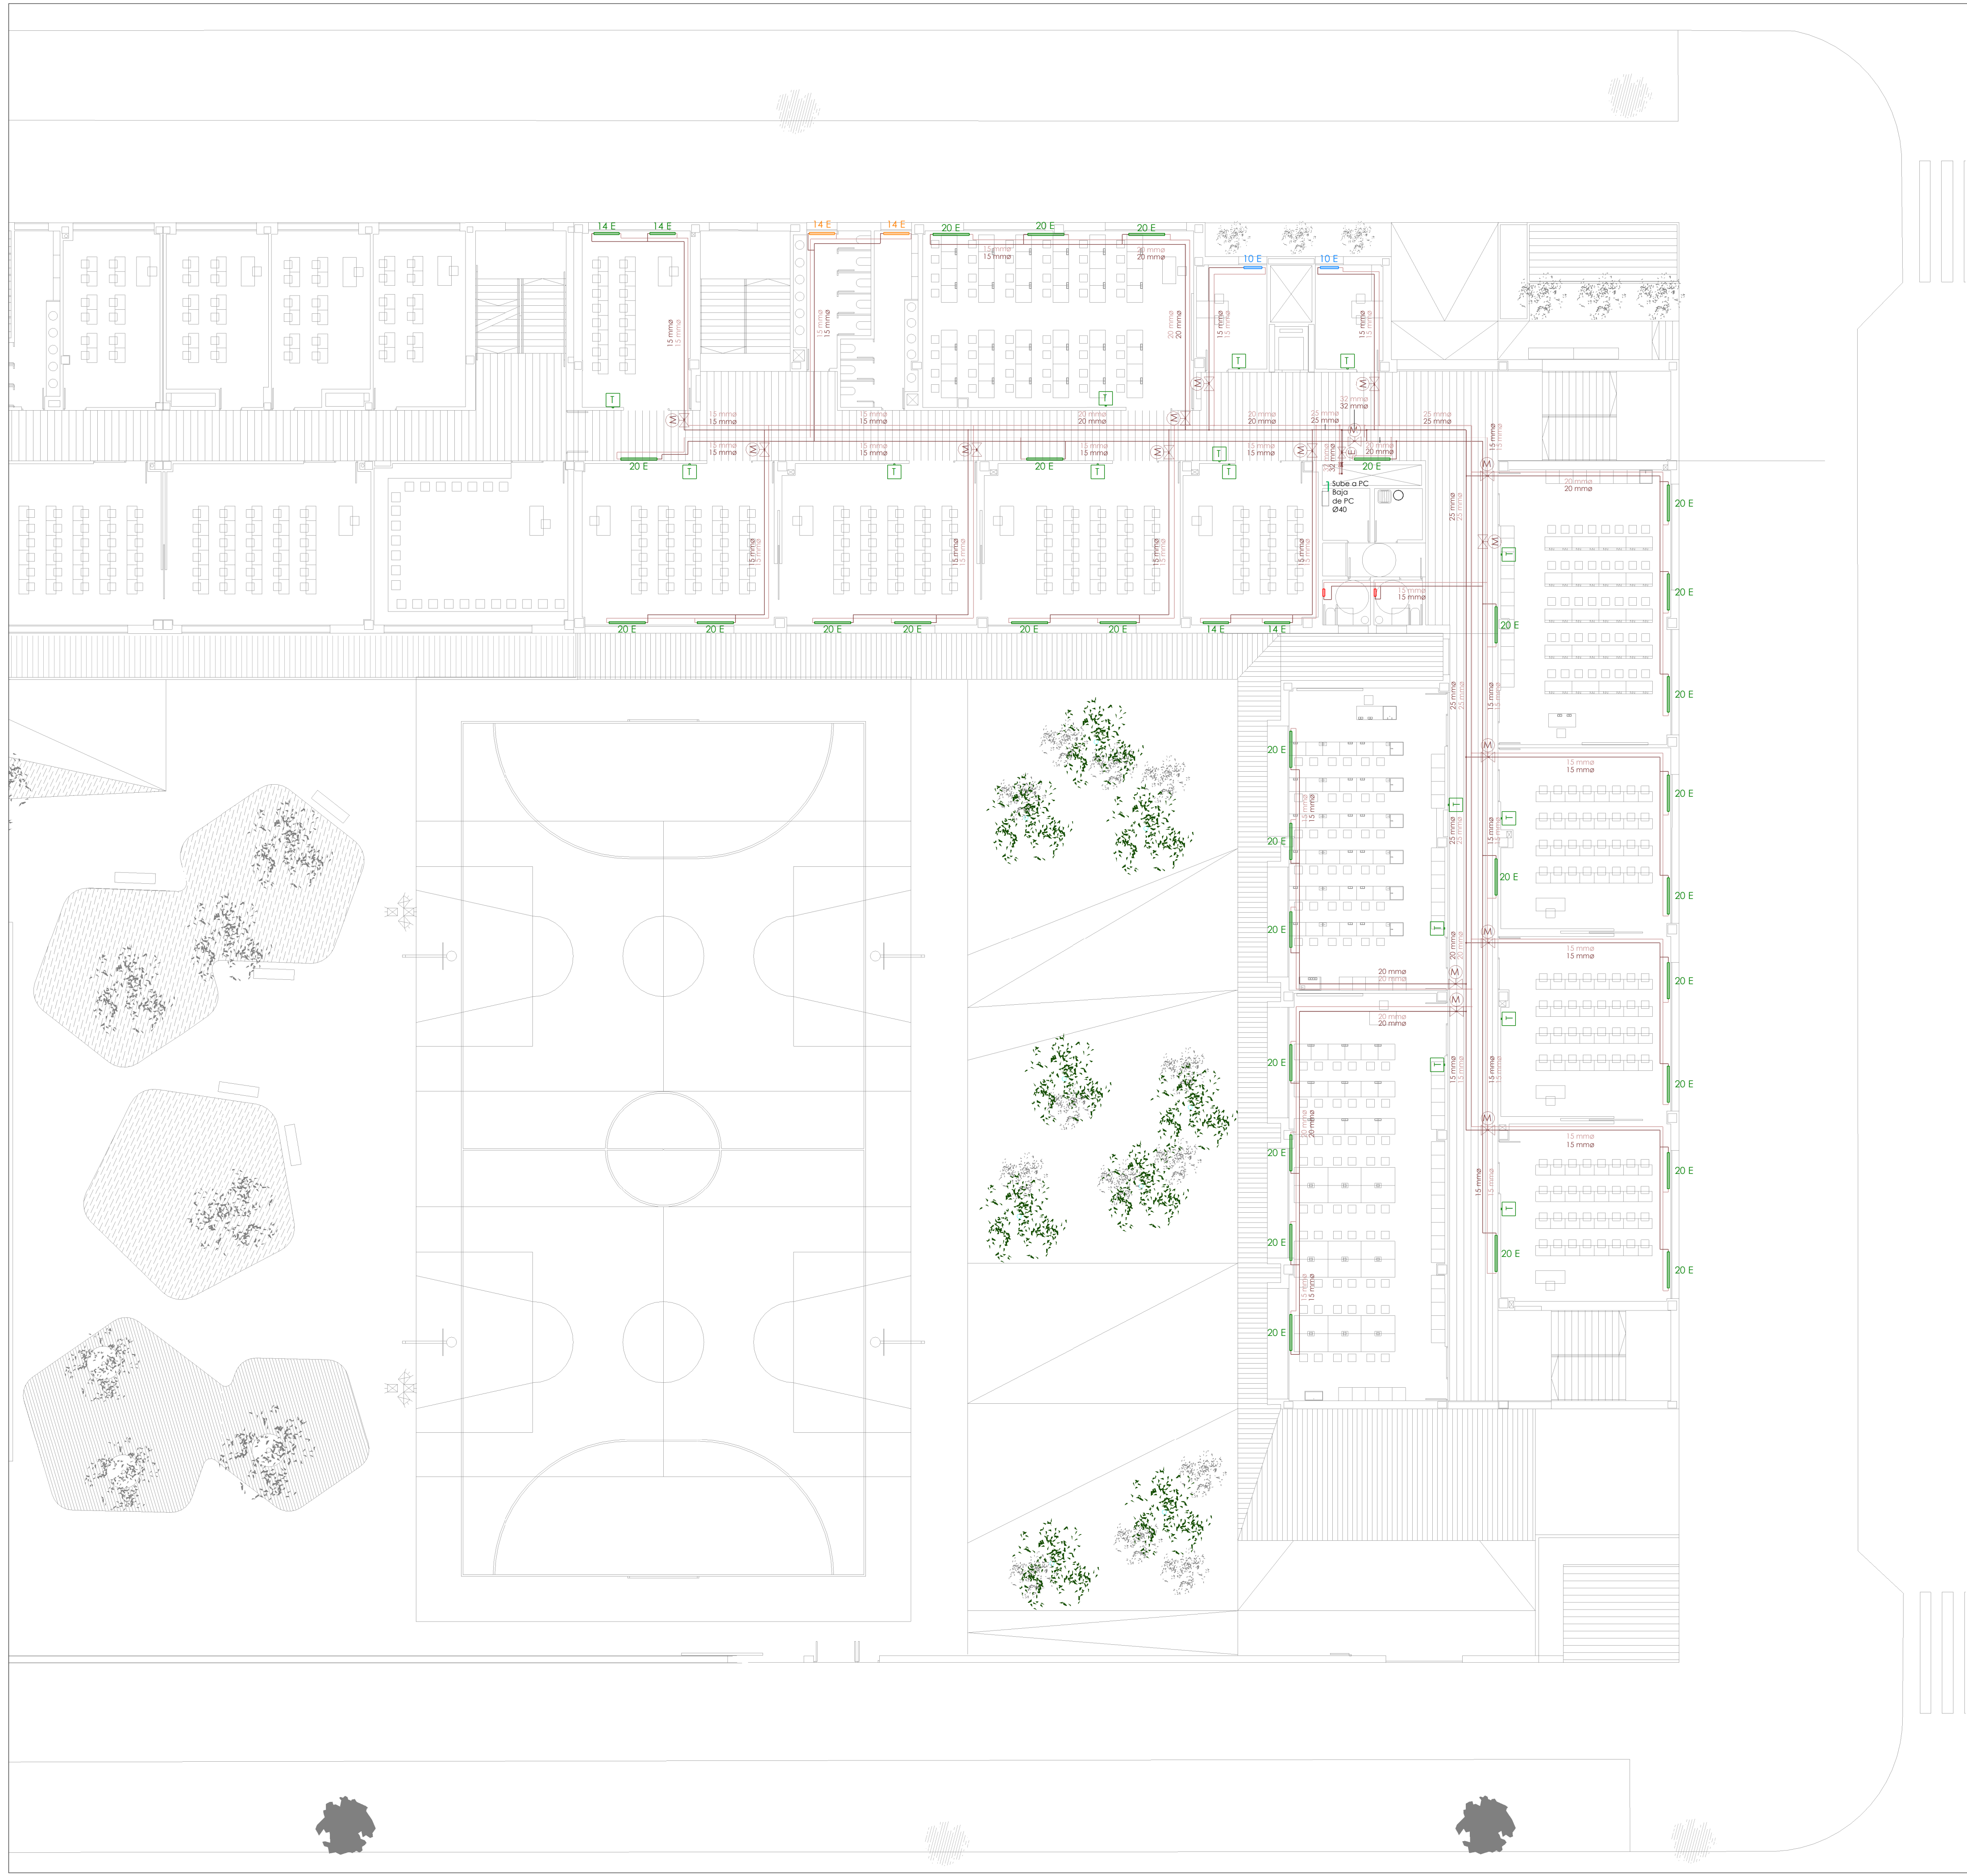


LEYENDA CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS

- Tubería de impulsión agua caliente
- Tubería de retorno agua caliente
- Tubería de impulsión climatizador
- Tubería de retorno climatizador
- Tubería de impulsión aerotermia
- Tubería de retorno aerotermia
- Tubería de gas para equipos autónomos
- Tubería de líquido para equipos autónomos
- Radiador (numero de elementos según etiqueta en plano)
- XIAN FERROLI 800N
- XIAN FERROLI 700N
- XIAN FERROLI 600N
- XIAN FERROLI 450N
- Válvula Motorizada
- Llave Equilibrado
- Llave de corte
- Termostato
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE RADIADORES EN MURO SIN VENTANA

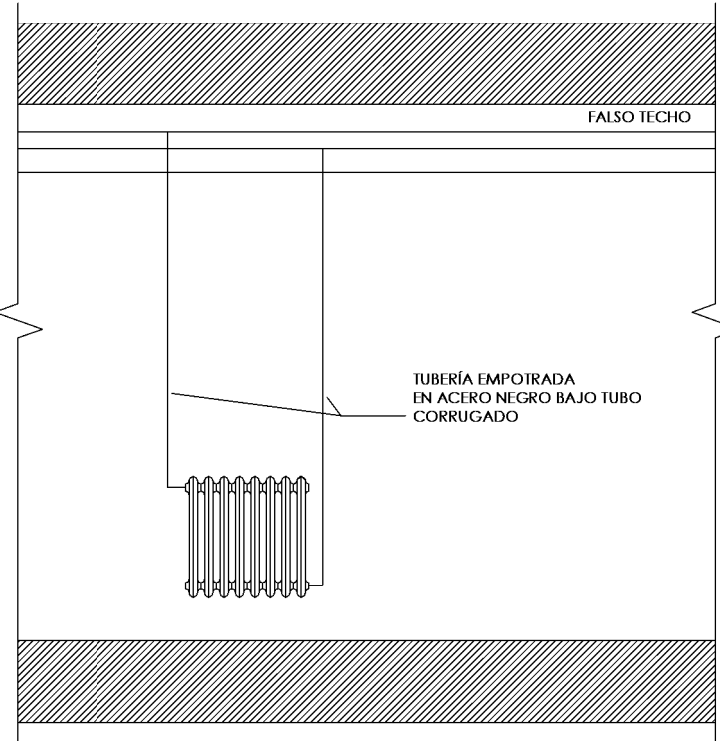

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE RADIADORES EN MURO CON VENTANA

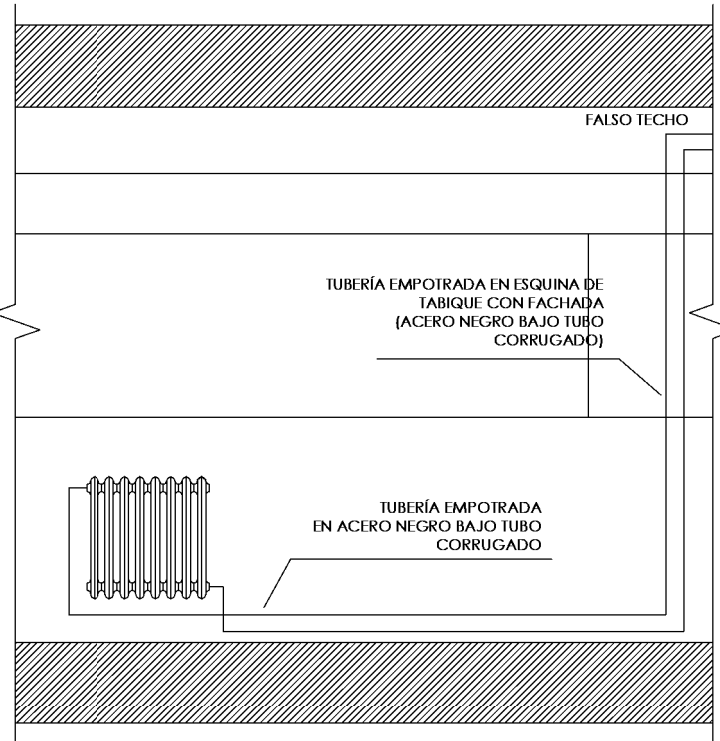

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 12 UNIDADES DE SECUNDARIA
EN EL CPI ARCOSUR DE ZARAGOZA

DICIEMBRE 2022


PLN 01 ClimatizacionTuberias

CLT_02

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.


ESCALA
1:150

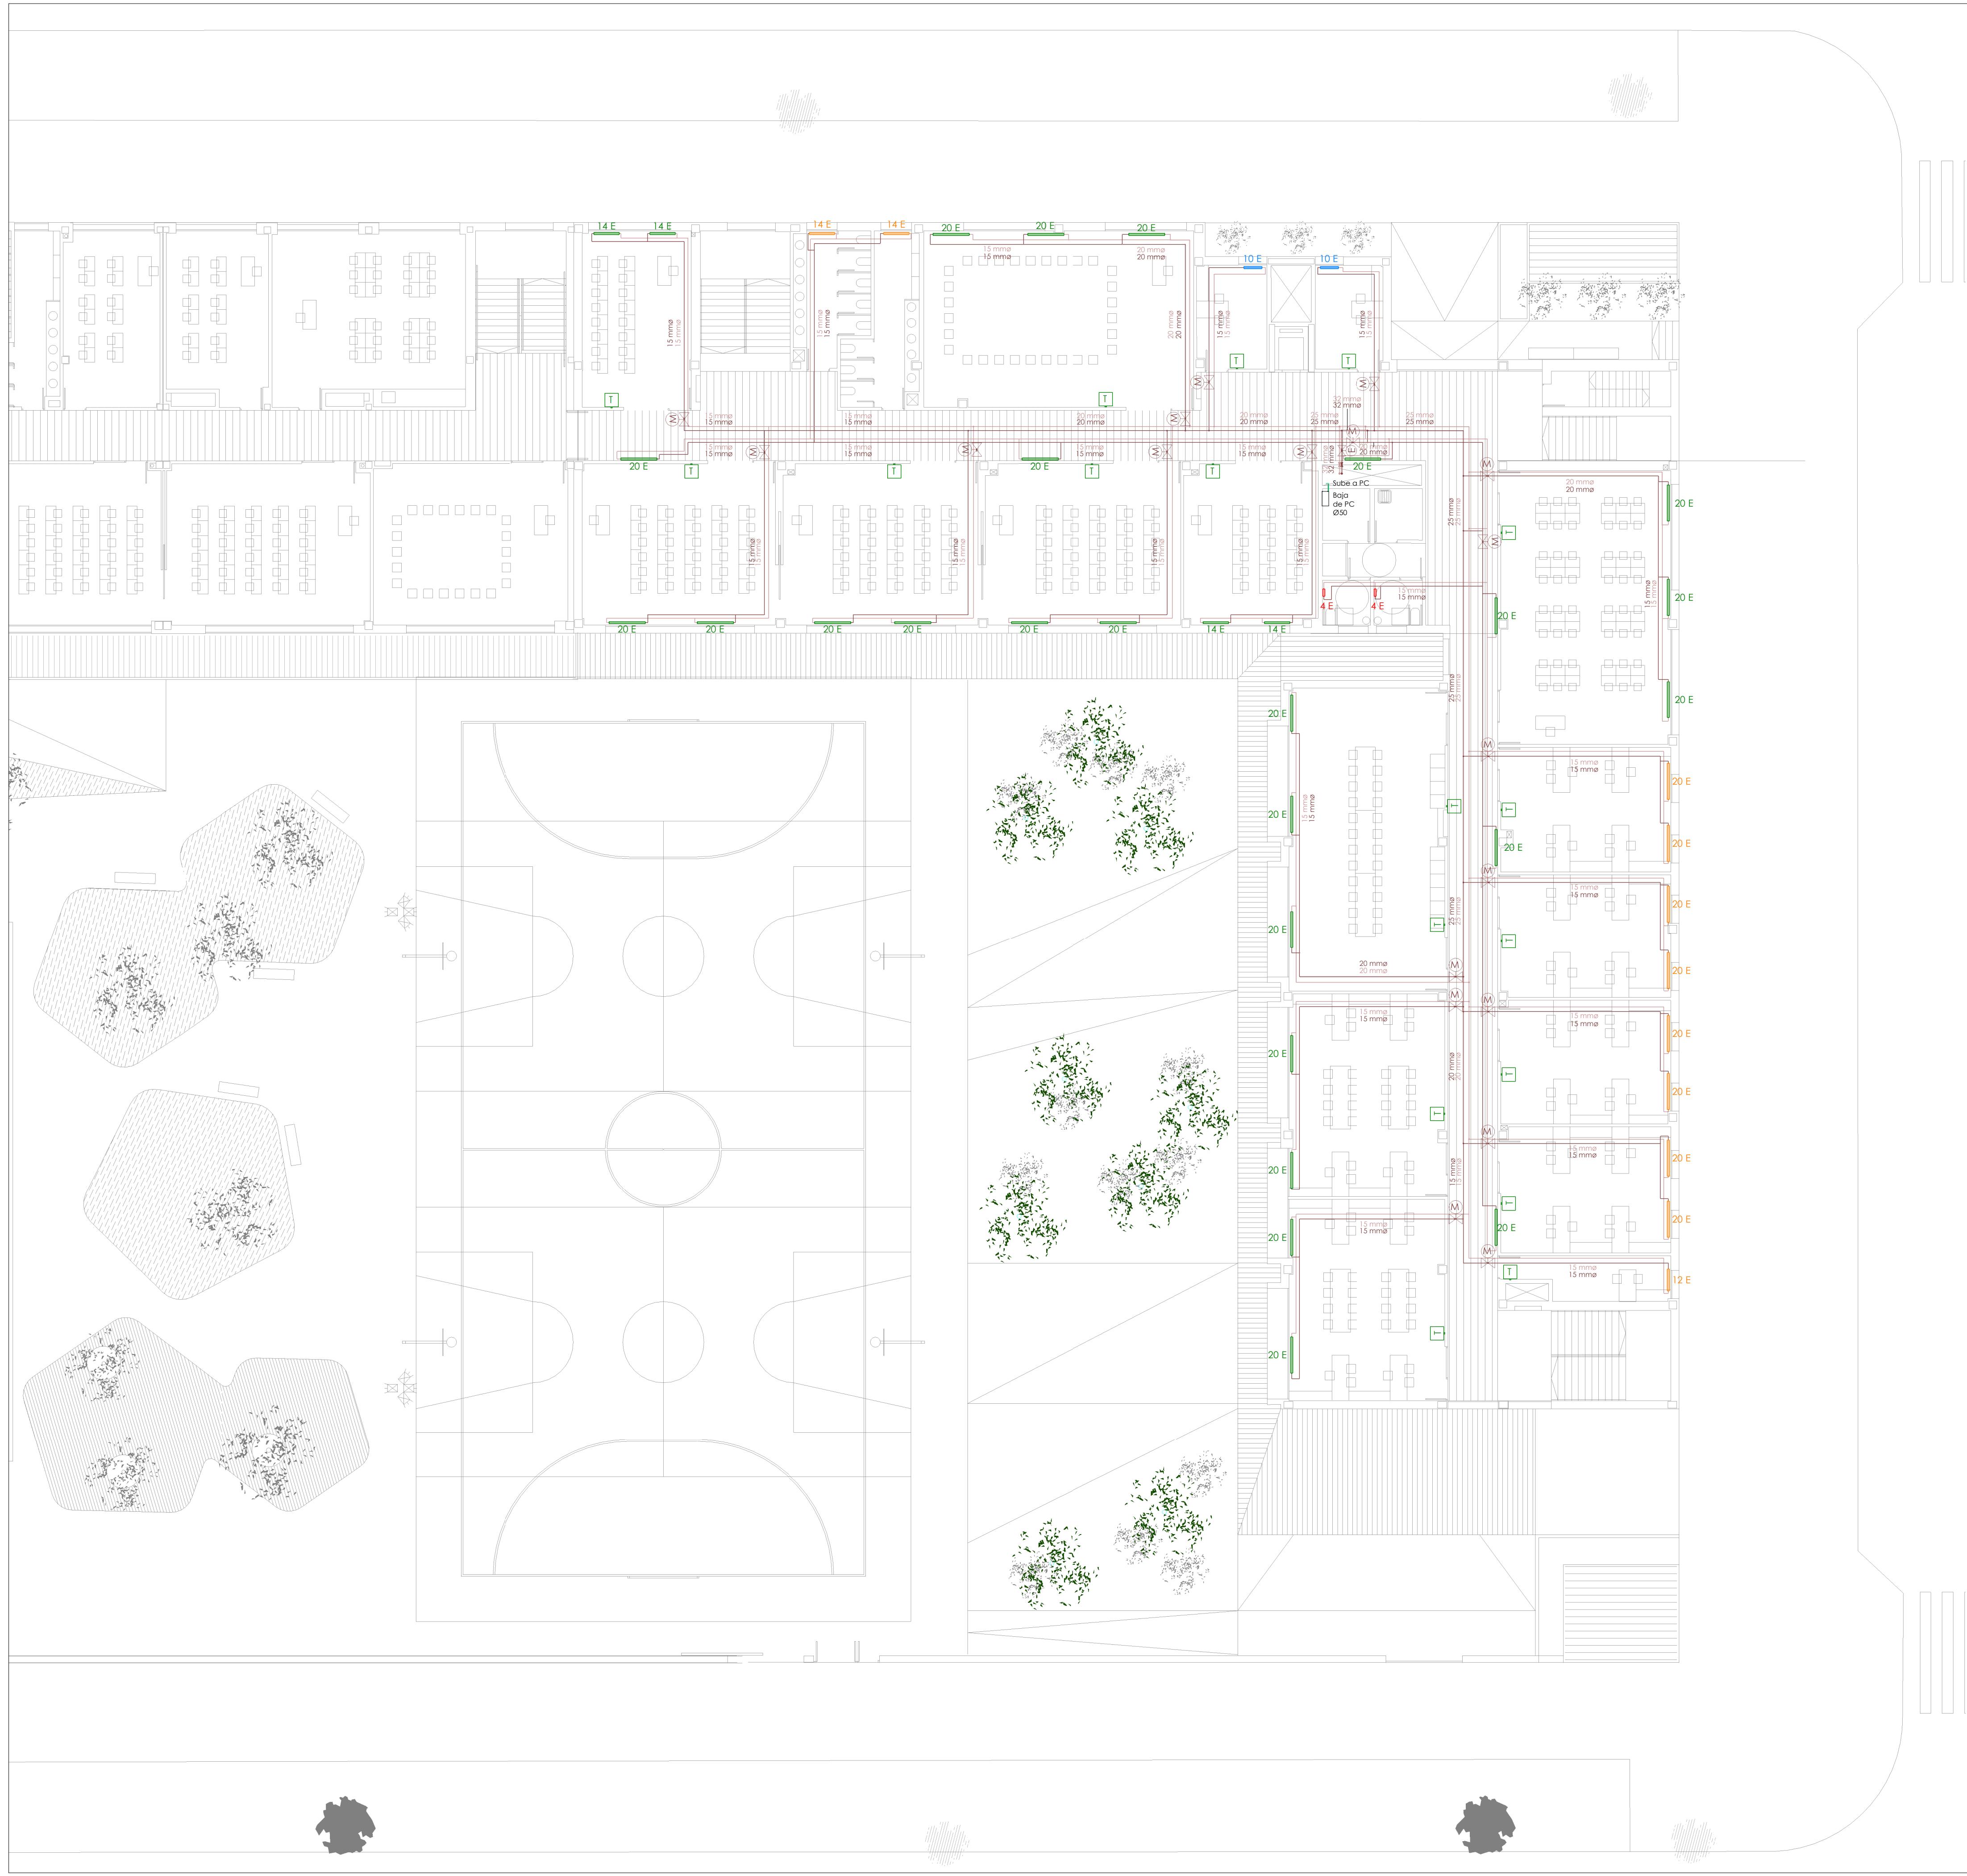


LEYENDA CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS

- Tubería de impulsión agua caliente
- Tubería de retorno agua caliente
- Tubería de impulsión climatizador
- Tubería de retorno climatizador
- Tubería de impulsión aerotermia
- Tubería de retorno aerotermia
- Tubería de gas para equipos autónomos
- Tubería de líquido para equipos autónomos
- Radiador (numero de elementos según etiqueta en plano)
- XIAN FERROLI 800N
- XIAN FERROLI 700N
- XIAN FERROLI 600N
- XIAN FERROLI 450N
- Válvula Motorizada
- Llave Equilibrado
- Llave de corte
- Termostato
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE RADIADORES EN MURO SIN VENTANA

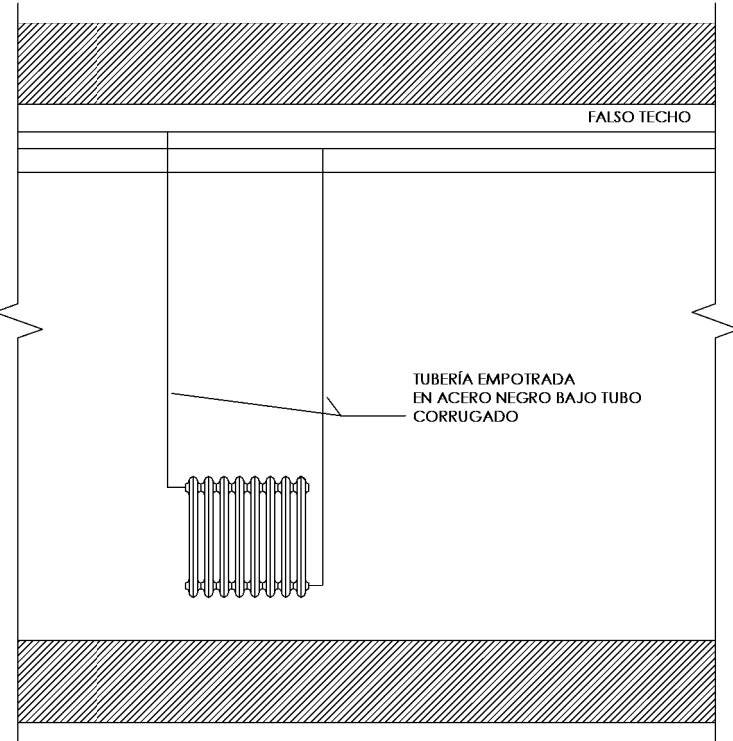

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE RADIADORES EN MURO CON VENTANA

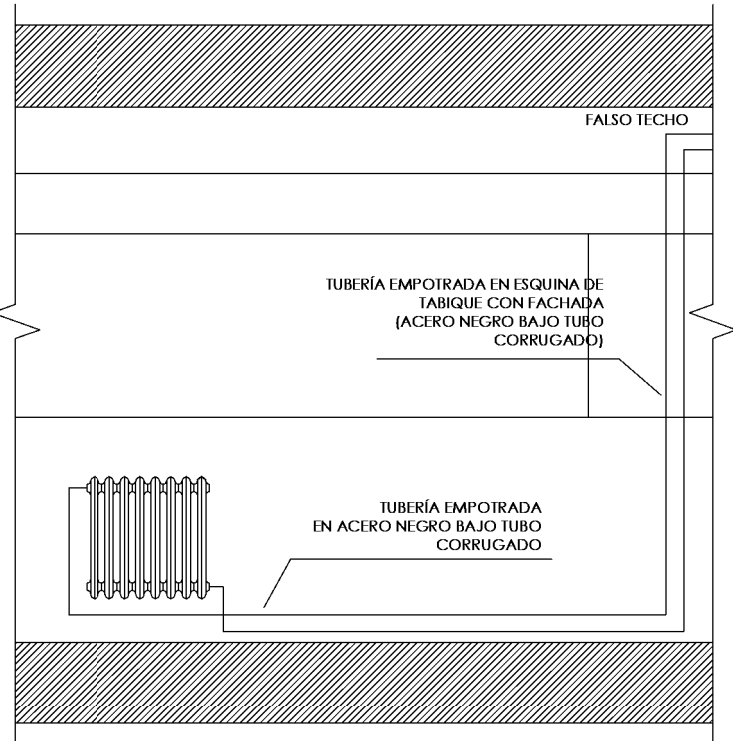

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 12 UNIDADES DE SECUNDARIA
EN EL CPI ARCOSUR DE ZARAGOZA

DICIEMBRE 2022

PLN 02 ClimatizacionTuberias

CLT_03

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.


ESCALA
1:150




LEYENDA CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS

- Tubería de impulsión agua caliente
- Tubería de retorno agua caliente
- Tubería de impulsión climatizador
- Tubería de retorno climatizador
- Tubería de impulsión aeroterma
- Tubería de retorno aeroterma
- Tubería de gas para equipos autónomos
- Tubería de líquido para equipos autónomos
- Radiador (numero de elementos según etiqueta en plano)
- XIAN FERROLI 800N
- XIAN FERROLI 700N
- XIAN FERROLI 600N
- XIAN FERROLI 450N
- Válvula Motorizada
- Llave Equilibrado
- Llave de corte
- Termostato
- Unidad Interior Split para cuarto de rack
- Unidad Exterior para Split

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE RADIADORES EN MURO SIN VENTANA

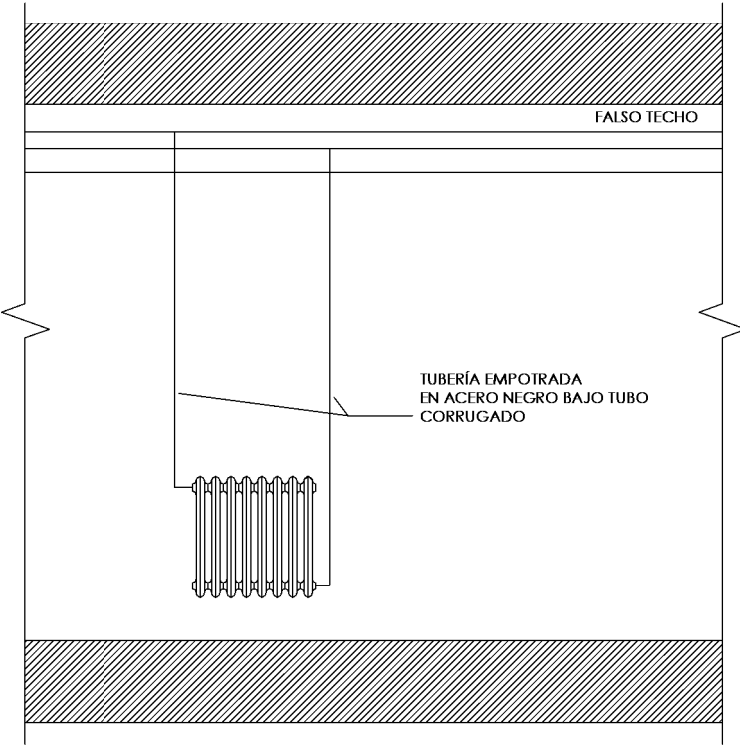

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE RADIADORES EN MURO CON VENTANA

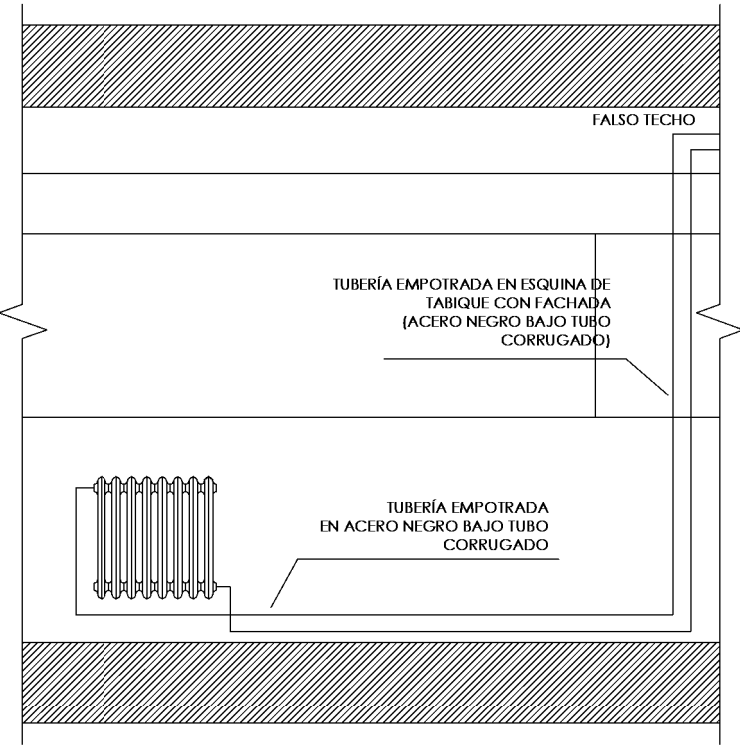

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 12 UNIDADES DE SECUNDARIA
EN EL CPI ARCOSUR DE ZARAGOZA

DICIEMBRE 2022

PLN C1 ClimatizacionTuberias

CLT_04

ARQUITECTO:
JAIME MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

FRANCISCO J. MAGÉN PARDO
MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P.

ESCALA
1:150

