

# Proyecto de Instalación de calefacción

**8 unidades Secundaria y  
Ampliación de Gimnasio / Fase I  
CPI Parque Venecia**

**CPI “PARQUE VENECIA”**

Parcela EE (PU) 88.19 del barrio de Parque Venecia (Zaragoza)

## INDICE GENERAL

---

- I. MEMORIA
- II. CÁLCULOS
- III. PRESUPUESTO
- IV. PLIEGO DE CONDICIONES
- V. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
- VI. PLANOS

MEMORIA

---

## INDICE DE LA MEMORIA

<b>1. – CONSIDERACIONES GENERALES</b>	<b>1</b>
1.1. – OBJETO	1
1.2. – TITULAR	1
1.3. – ALCANCE DEL PROYECTO	1
1.4. – NORMATIVA VIGENTE	2
<b>2. – CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DEL ENTORNO</b>	<b>3</b>
2.1. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO	3
2.2. – CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS	3
<b>3. – PREVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN</b>	<b>4</b>
3.1. – HORARIOS PREVISTOS DE FUNCIONAMIENTO	4
<b>4. – PARÁMETROS DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS</b>	<b>5</b>
4.1. – CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS: COEFICIENTES U	5
<b>5. – CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO</b>	<b>6</b>
<b>6. – CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO</b>	<b>7</b>
<b>7. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO</b>	<b>8</b>
7.1. – MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN	8
7.2. – SISTEMA DE A.C.S.	8
<b>8. – SELECCIÓN DE SISTEMAS DE PRESTACIONES TÉRMICAS</b>	<b>9</b>
8.1. – CRITERIOS DE SELECCIÓN	9
8.2. – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN	9
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN	9
DIMENSIONES Y MATERIALES	10
SISTEMAS UTILIZADOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA	11
<b>9. – SELECCIÓN DE SISTEMAS PARA OBTENER LA CALIDAD DE AIRE REQUERIDA.</b>	<b>12</b>
9.1. – SISTEMA	12
9.2. – JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.	12
<b>10. – REDES DE TUBERÍAS</b>	<b>17</b>
10.1. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS	17
10.2. – EQUIPOS DE BOMBEO	17
<b>11. – DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS</b>	<b>18</b>
11.1. – EQUIPOS GENERADORES DE CALOR	18
JUSTIFICACIÓN DE CARGAS. CRITERIOS DE PARCIALIZACIÓN	18
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	18
<b>12. – UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)</b>	<b>19</b>
12.1. – UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE	19
<b>13. – RADIADORES</b>	<b>20</b>
<b>14. – CHIMENEAS</b>	<b>21</b>
<b>15. – REGULACIÓN</b>	<b>22</b>
15.1. – SALA DE PRODUCCIÓN	22



15.2. – UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE -----	22
15.3. – ESTANCIAS -----	22
<b>16. – CIRCUITOS DE EXPANSIÓN, SEGURIDAD Y AUXILIARES -----</b>	<b>24</b>
16.1. – PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA DILATACIONES-----	24
16.2. – CIRCUITO DE EXPANSIÓN -----	24
16.3. – VÁLVULAS DE SEGURIDAD -----	25
16.4. – CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN Y VACIADO -----	25
<b>17. – SISTEMAS AUXILIARES ELÉCTRICOS -----</b>	<b>27</b>
<b>18. – FUENTES ENERGÉTICAS-----</b>	<b>28</b>
18.1. – FUENTES DE ENERGÍA UTILIZADAS-----	28
18.2. – LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA -----	28
18.3. – JUSTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. -----	28
<b>19. – INSTALACIÓN DE CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA -----</b>	<b>30</b>
<b>20. – CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA-----</b>	<b>31</b>
20.1. – TERMINOLOGÍA -----	31
20.2. – EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE (IT 1.1)-----	31
20.3. – EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES Y RESIDUALES (IT 1.2) -----	32
20.4. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR (IT 1.2.4.1)-----	32
20.5. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS (IT 1.2.4.2)-----	32
20.6. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (IT 1.2.4.3)-----	33
20.7. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS (IT 1.2.4.4)-----	33
20.8. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (IT 1.2.4.5)-----	33
20.9. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RESIDUALES (IT 1.2.4.6)-----	33
20.10. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL (IT 1.2.4.7)-----	33
20.11. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (IT 1.2.4.8) -----	33
20.12. – EXIGENCIA DE SEGURIDAD (IT 1.3)-----	34
20.13. – CUMPLIMIENTO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. -----	35
20.14. – CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS AL RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES -----	35
20.15. – DISEÑO Y DIMENSIONADO-----	39
20.16. – PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN-----	39
20.17. – CONSTRUCCIÓN-----	39
<b>21. – CONTROL, VERIFICACIONES Y PRUEBAS-----</b>	<b>41</b>
<b>22. – MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO-----</b>	<b>47</b>
<b>23. – CONCLUSIÓN -----</b>	<b>55</b>

## 1. – CONSIDERACIONES GENERALES

---

### 1.1. – OBJETO

---

Constituye el objeto del presente Proyecto, la descripción y justificación de instalaciones de calefacción, para la ampliación del edificio existente, destinado para CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA procediendo al diseño de la instalación a ejecutar, las condiciones de cálculo, los cálculos justificativos necesarios, los materiales empleados y todas las medidas adoptadas para obtener un rendimiento óptimo de la instalación, cumpliendo en todo momento con la Reglamentación Vigente, con el fin de obtener la correspondiente autorización por parte del Servicio Provincial de Industria y Energía.

### 1.2. – TITULAR

---

Se redacta el presente Proyecto a petición de:

<b>Titular</b>	GOBIERNO DE ARAGÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
<b>C.I.F.</b>	S5011001D

### 1.3. – ALCANCE DEL PROYECTO

---

El alcance de este Anejo se refiere exclusivamente a las instalaciones específicas de calefacción y Producción de Agua Caliente Sanitaria, sin incluir justificaciones relativas a instalaciones eléctricas o de cualquier otro tipo.

De igual manera, no es objeto del anejo el cálculo o definición de la instalación de distribución de Agua Fría Sanitaria (Fontanería).

#### 1.4. – NORMATIVA VIGENTE

---

En la realización de este Proyecto y en la ejecución de la instalación se ha procurado y procurará el cumplimiento de lo establecido en los Reglamentos y Normativas vigentes en España para este tipo de instalaciones y especialmente en:

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y posterior modificación según Real Decreto 178/2021, de 23 de Marzo.
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico para baja Tensión.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ordenanza municipal de Zaragoza. Ordenanza ecoeficiencia energética y energías renovables.

## **2. – CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DEL ENTORNO**

---

### **2.1. – DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO**

---

El edificio consta de dos plantas alzadas y planta baja. Estas plantas albergan aulas polivalentes, aulas de desdoble, dibujo, informática y tecnología. Además disponen de aseos y zonas de circulación.

### **2.2. – CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS**

---

Pueden verse en el documento de planos. Las tablas de superficie se incluyen en el proyecto de arquitectura.

### **3. – PREVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN**

---

#### **3.1. – HORARIOS PREVISTOS DE FUNCIONAMIENTO**

---

El régimen de uso previsto es de calefacción en los meses de invierno y ACS durante todo el año.

## **4. – PARÁMETROS DE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

---

### **4.1. – CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS: COEFICIENTES U**

---

**Se obtienen los datos del documento de certificación energética del edificio.**

## 5. – CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO

---

CARACTERÍSTICA	VALOR	REFERENCIA
<b>Calefacción</b>		
Temperatura seca extrema	-1,8 °C	UNE 100.001 : 2001
Nivel percentil	99 %	UNE 100.001 : 2001

## 6. – CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO

---

Para el cálculo de las necesidades energéticas del edificio se han adoptado las siguientes condiciones de cálculo:

CARACTERÍSTICA	VALOR	REFERENCIA
<b>Calefacción</b>		
Temperatura seca °C	21 °C	RITE
Humedad relativa %	50 %	RITE
Velocidad del aire m/s	<0,10 m/s	RITE



## 7. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO

---

### 7.1. – MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN

---

Se ha utilizado un programa de cálculo para la determinación de todas las cargas.

El método utilizado para las cargas de calor, es el siguiente: se introducen las condiciones exteriores de la localidad donde se ubicará el edificio, se utiliza una hipótesis de fecha, con las correspondientes correcciones horarias del día seleccionado. Con esto se calculan para cada local los siguientes conceptos de carga:

1. Cargas de transmisión por superficies acristaladas.
2. Cargas de transmisión por cerramientos.
3. Cargas de transmisión por paredes a otros locales.
4. Cargas por ventilación (según caso se calcula aparte).

Obteniendo al final la máxima carga simultánea de cada uno de los recintos del edificio.

### 7.2. – SISTEMA DE A.C.S.

---

La demanda de ACS se reduce a las necesidades de limpieza. Se dispondrá en el cuarto de limpieza de un termo eléctrico de producción de ACS.

## 8. – SELECCIÓN DE SISTEMAS DE PRESTACIONES TÉRMICAS

---

### 8.1. – CRITERIOS DE SELECCIÓN

---

Se ha diseñado un sistema para cubrir las necesidades caloríficas de la instalación.

Se dispondrá de calefacción mediante radiadores en todas las estancias.

### 8.2. – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

---

#### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

---

Se dispondrá de un sistema de producción de calor mediante una caldera de gas y una bomba de calor de alta temperatura. Este sistema de producción de calor se diseña con la previsión de la instalación de nuevos equipos de producción para cubrir las necesidades de una segunda fase.

Adicionalmente a este sistema se dispondrá de una bomba de calor que trabajará directamente contra el climatizador-recuperador. Este sistema tendrá la posibilidad de refrescamiento mediante el aire de renovación en las estancias.

Por lo tanto, se dispondrá de dos sistemas independientes, uno de producción de solo calor y otro de producción de calor y frío para refrescamiento.

#### Sistema de solo calor

Realizará el aporte de agua a los radiadores. Se realizará mediante una instalación centralizada de producción calor, complementada con una instalación de distribución de agua.

Como equipos generadores de calor se dispondrá de:

- Una caldera marca WOLF modelo MGK 210 de gas natural y 210 kW de potencia nominal. Se utilizarán para preparar el agua caliente necesaria para suministrar a las distintas unidades de radiadores.
- Una bomba de calor marca AquaCIAT modelo Caleo TDB0200 de 66,6 kW nominales.

Se prevé la sala de calderas para la posible instalación de una unidad de aerotermia en una segunda fase con iguales características que la proyectada.

En la sala de calderas, ubicada en planta cubierta en cuarto técnico realizado para tal fin, se instalarán los equipos de bombeo e intercambio de calor necesarios para la circulación de agua en los distintos circuitos.

### Generación de agua caliente para los circuitos de calor.

Se dispondrá de bombas para recircular el agua caliente entre las calderas y el colector general de calor, desde donde partirán los circuitos principales:

- Primario calor de radiadores
- Primario de batería de recuperador.
- Los circuitos de primario de calor dispondrán de bomba de circulación de agua para su distribución. El control de potencia se realizará mediante válvula motorizada de tres vías de control proporcional.

Se dispondrá de un sistema de regulación para el control de la instalación compuesto por centralita de regulación y sondas de temperatura. A través de los datos recogidos por las sondas y los parámetros de consigna, el sistema de regulación gestionará las órdenes de paro/marcha de bombas, calderas y el grado de apertura de válvulas motorizadas.

### Sistema de calor/refrescamiento

Se dispondrá de una bomba de calor para la producción de frío y calor para abastecer al climatizador recuperador de aire primario del aulario. Esta bomba de calor dispondrá de bomba de recirculación y de depósito de inercia incorporado.

La bomba de calor seleccionado será marca AquaCiat modelo ILD150R.

### DIMENSIONES Y MATERIALES

---

Los materiales a emplear en la instalación de climatización serán:

#### Tuberías

En acero negro electrosoldado DIN 2440, con una calidad al menos igual a la prescrita por las Normas UNE 19040 ó 19041.

#### Accesorios

Los que vayan roscados habrán de tener el espesor mínimo para soportar las máximas presiones o temperaturas a que ser sometidos, los accesorios soldados tendrán por lo menos, resistencia igual a la de la tubería sin costura a la cual estén unidos. Se instalarán filtros de malla aguas arriba de todo tipo de aparatos (válvulas, bombas, contadores, etc.) susceptibles de sufrir en caso de paso de partículas sólidas.

La separación galvánica de los materiales se resolverá a través de llaves de corte de latón o casquillos del mismo material.

#### Aislamiento

Los componentes de la instalación dispondrán de un aislamiento térmico con el espesor mínimo indicado en la RITE. Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento marcado por la respectiva normativa o determinada por el fabricante. En ningún caso el material podrá interferir con partes móviles del componente aislado.

En todo momento el material seleccionado para el aislamiento cumplirá los espesores mínimos indicados por la RITE en su apartado IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico en las redes de tuberías, en función de su  $\lambda$  (W/m.K) (Conductividad térmica).

Se dispondrá de acabado en aluminio en zonas exteriores, según indique la dirección facultativa.

Todas las juntas rigurosamente pegadas con adhesivo tipo 520 ARMAFLEX ó similar y perfectamente encintadas con cinta adhesiva con aislantes tipo ARMAFLEX ó similar.

Todos los materiales y accesorios serán obligatoriamente de tipo normalizado u homologado por el Ministerio de Industria y Energía y cumplirán la UNE 100-171 y 100-172 y otras normativas de obligado cumplimiento.

#### SISTEMAS UTILIZADOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

---

Los sistemas utilizados para el ahorro de energía son principalmente:

Aislamiento en todos los elementos de la instalación para evitar pérdidas de energía en la distribución.

Dimensionado óptimo de toda la instalación.

## 9. – SELECCIÓN DE SISTEMAS PARA OBTENER LA CALIDAD DE AIRE REQUERIDA.

---

### 9.1. – SISTEMA

---

Se diseña la instalación de sistema de ventilación de aire primario mediante recuperador de calor que permitirá mantener el nivel de calidad de aire interior en las diferentes estancias.

### 9.2. – JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

---

Se han calculado los caudales mínimos de ventilación según RITE en su punto IT 1.1.4.2.3. En función del uso del local se selecciona una categoría de calidad de aire interior (IDA).

Para aulas y despachos se ha seleccionado categoría IDA2.

La ocupación por aula se establece en 28 alumnos máximo según criterio de la entidad contratante.

El caudal de ventilación de cada dependencia puede verse en las tablas siguientes. Los caudales de ventilación se indican a continuación:

	DEPENDENCIA	CAUDAL TOTAL (m3/h)	Ocupación	Caudal (m3/h/adulto)
	Aula 1A	720,00	1	45
	Aula 2A	720,00	1	45
	Aula 3A	720,00	1	45
	Aula 4A	540,00	12	45
	Aula música A	540,00	12	45
	Aula 5A	270,00	6	45
	Aula 6A	270,00	6	45
	Aula 7A	270,00	6	45
	Aula 8A	270,00	6	45

	Aula desdoble 1A	369,00	1	45
	Aula desdoble 2A	720,00	1	45
	Aula desdoble 3A	369,00	1	45
	Tutoría 1A	720,00	1	45
	Laboratorio A	720,00	1	45
	Sala profesorado	720,00	1	45
	Aula informática A	720,00	1	45
	Taller tecnología 1A	720,00	1	45
	Aula desdoble 4A	720,00	1	45
	Aula desdoble 5A	720,00	1	45
	Aula desdoble 6A	720,00	1	45
	Tutoría 2A	369,00	1	45
	Aula plástica y visual	369,00	1	45

#### APLICACIÓN DE SIMULTANEIDADES:

En el edificio todas las estancias disponen de sonda de calidad de aire y compuerta de regulación. De este modo se permite el ahorro de energía y el cierre de la ventilación de las estancias donde la calidad de aire sea adecuada.

En las dependencias existe una simultaneidad de uso, nunca estarán todas las aulas llenas en un mismo momento, y por lo tanto existe una simultaneidad en el caudal de ventilación.

Por lo tanto podrá considerarse que la ocupación y por tanto el caudal de aire del climatizador no será la suma de todas las ocupaciones, sino la del número máximo de ocupantes que estarán en el total de las dependencias. La ocupación para la selección del caudal de ventilación podrá ser la de ocupación de las aulas polivalentes.

Para el climatizador la ocupación máxima y el caudal será la indicada en la siguiente tabla:

Años	Curso	Nº Alumnos	Caudal/persona	Subtotal	
			l/s	l/s	
13	Primero Secundaria	56	8,57	480,00	
14	Segundo Secundaria	56	9,46	530,00	
15	Tercero secundaria	56	10,36	580,00	
16	Cuarto secundaria	56	11,07	620,00	
18+	Profesorado	20	12,5	250,00	
			TOTAL	8856,00	m3/h

#### JUSTIFICACIÓN VALOR DE CAUDALES DE VENTILACIÓN PARA NIÑOS

Para el dimensionado de la instalación de la ventilación se han tomado los criterios recogidos en el RITE, basados en la UNE-EN 13779:2008.

Las estancias correspondientes al ajuste de caudales son las aulas de enseñanza y clasificadas como IDA2 según el reglamento y la UNE-EN 13779.

Para este caso se aplicará el método indirecto de caudal de aire por persona, recogido en el RITE. Si bien el reglamento indica valores de caudales de aire exterior para cada nivel de calidad de aire interior, hace referencia a la UNE-EN 13779 para aquellas situaciones diferentes a la actividad metabólica de 1,2 met.

En este caso se realiza una corrección de esos caudales a través del índice de actividad metabólica de cada estancia. La corrección se basará en dos factores:

- índice de actividad metabólico, como cantidad de energía consumida y, por tanto, CO<sub>2</sub> generado por el individuo
- la tasa de actividad, según lo recogido en la tabla 25 de la UNE-EN 13799:2008

La primera corrección tiene que ver con la edad de los ocupantes de las salas y su actividad metabólica y producción de CO<sub>2</sub>. Esta estará asociada a su peso. Por lo tanto, acudiendo a tablas de pesos según edades y tomando el percentil 50, se puede establecer una correlación entre edades y pesos.

Por otro lado, según lo recogido en la ISO 8996:2004 y la NTP 323 del INSHT, se puede hacer una equivalencia entre el peso de individuo y su tasa de generación energética debido al metabolismo y, por tanto, a su tasa de CO<sub>2</sub> generado. Los valores de metabolismo básico modificados conforme a estos parámetros son los que se muestran a continuación:

Edad (años)	Peso Percentil 50 (kg)	M_niño (met)
2	12,5	0,21
3	15	0,26
5	19	0,33
8	26	0,45
10	32	0,55
12	42	0,72
14	53	0,91
16	62	1,06

Se considera que la actividad que se desarrolla en aulas es sedentaria (1,2 met considerados en el RITE).

Las tasas de actividad son las siguientes:

Tasa Actividad (tabla 25 EN 13779:2004)			
			Met
A	Sentado relajado, reposo		1
B	Actividad sedentaria		1,2
C	De pie, actividad ligera		1,6
D	Actividad física intensa		2,8



## FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en las dependencias. Las clases de filtración mínimas a emplear se determina en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA).

La clase de filtración mínima para las dependencias con ODA 2 e IDA 2 será tipo F6+F8.

La clase de filtración mínima para las dependencias con ODA 2 e IDA 3 será tipo F5+F7.

## CLASIFICACIÓN DEL AIRE DE EXTRACCIÓN

El aire de extracción se clasifica según RITE en las siguientes categorías dependiendo de las estancias de las que procede, para este edificio serán:

- Aulas AE 1.
- Vestuarios, aseos, almacenes AE2.

## 10. – REDES DE TUBERÍAS

---

### 10.1. – METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS

---

La red de tuberías para la distribución de calefacción, se calculará de tal manera que la velocidad del agua en las mismas, no sobrepasa los 2 m/s y siempre obteniendo una pérdida de carga inferior a 20 mm c.d.a. por metro lineal.

### 10.2. – EQUIPOS DE BOMBEO

---

En función de lo indicado en el anexo de cálculo de este proyecto, se han previsto las siguientes bombas:

BOMBA CIRCULADORA	MODELO	UD
RADIADORES	AM 40/12-B	1
AEROTERMIA	AM 50/12-B	1
CALDERA	AM 40/10-B	1

Los equipos de bombeo serán de la marca Sedical o Equivalente.

## 11. – DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

### 11.1. – EQUIPOS GENERADORES DE CALOR

#### JUSTIFICACIÓN DE CARGAS. CRITERIOS DE PARCIALIZACIÓN

Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, las cargas de cada circuito son las siguientes:

RESUMEN DE CARGAS DE NUEVA AMPLIACIÓN		
RECINTO	CARGA TOTAL	
POTENCIA CIRCUITO RADIADORES	67.132 kcal/h	78,06 kW
POTENCIA CIRCUITO RADIADORES (PREVISIÓN FASE II)	67.132 kcal/h	78,06 kW
POTENCIA CIRCUITO RECUPERADOR	32.400 kcal/h	37,67 kW
POTENCIA CIRCUITO RECUPERADOR (PREVISIÓN FASE II)	32.400 kcal/h	37,67 kW
<b>TOTAL CARGAS A CUBRIR</b>		<b>231,46 kW</b>

#### DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

Se dispondrá de una bomba de calor por aerotermia marca AquaCiat modelo ILD150R para cubrir las necesidades del climatizador-recuperador. La potencia en condiciones estándares de esta bomba de calor es de 40,7 kW de producción de frío y 42,6 kW en producción de calor.

Para cubrir el resto de necesidades se ha previsto la instalación de una caldera de gas marca WOLF modelo MGK-2-210, con una potencia nominal de 210 kW y dos bombas de calor de 68 kW cada una marca AquaCiat modelo CALEO0200. Aunque en esta fase solamente se instalará una de las bombas de calor la sala de calderas se dimensiona para la futura instalación.

En su instalación en la sala de calderas, se tendrá en cuenta las dimensiones mínimas de operación y mantenimiento que marca el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y las recomendaciones del fabricante.

## 12. – UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)

---

Para la selección de las unidades de tratamiento de aire, se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: las cargas a soportar, caudales de aire de recirculación y de renovación, pérdidas de carga en los conductos de impulsión y retorno, posición de estos, etc.

También se ha tenido en cuenta la utilización de Recuperadores de calor del aire de renovación en cuanto a su influencia en las condiciones de aire a tratar como en el diseño de la propia unidad.

Los ventiladores se han diseñado para superar la pérdida de carga creada por las baterías, filtros, recuperador y demás elementos del propio climatizador, por la red de conductos de impulsión y retorno y por las rejillas y difusores finales de la instalación.

### 12.1. – UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

---

En función de lo especificado en esta memoria y en el anejo de cálculo se han seleccionado los siguientes equipos climatizadores:

RECINTO	MODELO	ESTANCIAS	CAUDAL DE AIRE
CL-1	EVAIR serie SMART	Recuperador	9.000 m3/h

Se incluye en el proyecto la instalación del climatizador correspondiente a la segunda fase de la construcción del gimnasio del centro educativo.

RECINTO	MODELO	ESTANCIAS	CAUDAL DE AIRE
CL-2	EVAIR serie SMART	Gimnasio tratamiento	8.000 m3/h

Las compuertas, filtros, baterías de calor, ventiladores, carcasas, recuperadores, etc., se han seleccionado para cumplir con los objetivos reseñados a lo largo de todo el presente anejo, estando incluidos todos los componentes en el cuerpo del climatizador.

### 13. – RADIADORES

---

La instalación interior de calefacción se compondrá de radiadores para cada dependencia con una aportación térmica suficiente para superar las necesidades térmicas calculadas para cada dependencia. Tanto el número de elementos que compone cada radiador como su disposición se indica en planos.

Se han previsto la instalación de radiadores de aluminio marca Roca, modelo Dubal 80 y Dubal 60, con una potencia calorífica por elemento de 127,9 kcal/h y 99 kcal/h respectivamente (con un salto térmico de 50°C) y estarán formados por distintos números de elementos dependiendo de las diferentes dependencias.

La producción de calor se obtendrá, mediante generadores de agua caliente situados en el volumen técnico ubicado en planta cubierta.

De los colectores de impulsión y retorno partirán las tuberías de distribución de calefacción, mediante sistema bitubular, con conducciones de acero negro DIN-2440. La distribución se realizará horizontalmente por techo de plantas hasta alcanzar los radiadores.

La red de conductos estará aislada, tanto para evitar condensaciones, como para evitar pérdidas térmicas, y convenientemente equilibrada en cuanto a pérdidas de carga.

Cada una de las redes de distribución de fluido calo-portador llevará su correspondiente retorno. Se trata de un sistema bitubular.

## 14. – CHIMENEAS

---

Las características de la instalación de evacuación de gases serán las siguientes:

### Chimeneas

Recogerán los gases procedentes de conductos de evacuación de las calderas para su expulsión al exterior. Las chimeneas serán de recorrido vertical y servirán para la evacuación de humos, no debiendo acometer a estas simultáneamente humos o gases de distintos combustibles.

### Dimensiones de la chimenea

Los equipos generadores irán ubicados en la sala de calderas, estando previstas las chimeneas en la parte superior de ésta. En cualquier caso, sus dimensiones y forma se ajustarán a lo especificado en la UNE 123.001:2005 y RITE. Irá convenientemente aislada para evitar condensaciones de los humos por exceso de enfriamiento.

Las chimeneas serán prefabricadas en chapa de acero inoxidable AISI 306, homologadas y con los diámetros indicados por el fabricante de las calderas.

### Altura libre sobre la cubierta

La boca de la chimenea estará situada al menos a un metro de altura por encima de la parte más alta u obstáculos del edificio o edificios colindantes en un radio no superior a 10 m. Tendrá como mínimo la misma altura que las ventanas de los edificios colindantes en un radio de 50m.

### Finalización

La finalización de la chimenea se realizará con accesorio homologado de fabricante.

### Soportación

La soportación de ambas chimeneas se realizará mediante un mástil circular de acero de unos 5 metros de alto anclado a la cubierta del edificio.

El cálculo de la chimenea se adjunta en el anexo de cálculos.

## 15. – REGULACIÓN

---

El sistema de control está previsto para poder controlar:

- Sala de producción de calor.
- Una unidad de tratamiento de aire ubicada en la cubierta.
- Temperatura y concentración de CO<sub>2</sub> en estancias

La instalación está distribuida por todo el edificio en diferentes estancias. En la sala de producción se ubicará el controlador principal y los módulos necesarios para poder recoger todas las señales de la producción.

Para el control de la temperatura y la concentración de CO<sub>2</sub> se instalarán sondas en las estancias dónde se quieren controlar estas dos variables. Para recoger esa información se distribuirán módulos de entradas y salidas por el edificio. Su instalación se realizará en pasillos.

Con estos módulos se recoge la información de las sondas y se da la orden a la válvula de control de temperatura y compuertas de aire para conseguir la consigna deseada.

Para la correcta comunicación de los módulos con el sistema centra se recomienda utilizar cable tipo Belden 9842 o equivalente. Par doble trenzado apantallado con impedancia de 120 Ohmios.

### 15.1. – SALA DE PRODUCCIÓN

---

La central de producción se va a controlar en función de la temperatura exterior y de la demanda que tenga el edificio en cada momento. En cuanto se genera la demanda, se dará orden de arrancar a los circuitos de secundario.

Y para el control de la bomba se controlará la orden de marcha/paro y el estado del equipo.

### 15.2. – UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

---

Las unidades de tratamiento de aire disponen de regulación autónoma. Se integrarán en el sistema de gestión.

### 15.3. – ESTANCIAS

---

Las estancias, aulas y despachos se controlarán desde el sistema de gestión y dispondrán de sonda que controlará la concentración de CO<sub>2</sub> y temperatura

El control que se realiza en estas estancias es doble. Al igual que se ha descrito en el apartado anterior en este tipo de estancias se controla también la temperatura ambiente. Para ello la sonda prevista es capaz de medir los dos valores con el mismo equipo. Cuando la estancia llegue a la temperatura de consigna dará la orden de cerrar la válvula de dos vías que da servicio a los radiadores.



## 16. – CIRCUITOS DE EXPANSIÓN, SEGURIDAD Y AUXILIARES

---

### 16.1. – PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA DILATACIONES

---

Para prevenir los efectos de la dilatación en tuberías se dispondrá de dilatadores cada 25m de tubería como máximo, o donde se considere necesario. Se pueden utilizar como dilatadores los codos de las tuberías, según su configuración. En todo se cumplirá lo citado en la IT 1.3.4.2.6. Se tendrá en cuenta lo indicado por la norma UNE 100.156:2004 IN.

### 16.2. – CIRCUITO DE EXPANSIÓN

---

Los vasos de Expansión se calculan según lo indicado por la norma UNE 100.155:2004. Los cálculos se pueden ver en el correspondiente apartado del Anexo de Cálculos.

Se han seleccionado vasos de la marca Sedical.

#### TUBERÍA DE EXPANSIÓN

Para calcular la tubería de conexión entre el vaso de expansión y el circuito se ha tenido en cuenta la siguiente expresión (UNE 100.155:2004):

$$D = 15 + 1,5\sqrt{P} \geq 25mm.$$

D = Diámetro en mm.

P = Potencia térmica de los generadores o intercambiadores en kW.

En ningún caso deberá adoptarse un diámetro menor de 25 mm.

En la tubería de expansión no podrá instalarse ningún elemento de corte entre el generador y el vaso de expansión.

### 16.3. – VÁLVULAS DE SEGURIDAD

---

Las válvulas de seguridad según RITE IT 1.3.4.2.5 (UNE 100.155) deben ser seleccionadas en función de la presión del punto donde se situará y en función de la potencia nominal del generador o del intercambiador de calor.

El fabricante de la válvula de seguridad (Sedical para la siguiente selección) indica en función de la presión de tarado y del diámetro nominal de la válvula la potencia máxima admisible del generador de calor o intercambiador.

El diámetro mínimo no será inferior en ningún caso a 20 mm.

Para la elección de la presión de tarado de la válvula se tendrá en cuenta que la presión máxima de ejercicio del circuito quede siempre por debajo de la presión máxima de trabajo (a la temperatura de funcionamiento) de los aparatos y equipos presentes en el circuito.

### 16.4. – CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN Y VACIADO

---

Las tuberías de alimentación, vaciado y purga deben cumplir el RITE IT 1.3.4.2.2 para la alimentación y el RITE IT 1.3.4.2.3 para el vaciado y purga, por lo tanto tendrán las siguientes características:

Potencia térmica de la instalación (kW)	Diámetro nominal mínimo de la tubería De <b>alimentación</b> (mm)
	Calor
$P \leq 70$	15
$70 < P \leq 150$	20
$150 < P \leq 400$	25
$400 < P$	32

Potencia térmica de La instalación (kW)	Diámetro nominal mínimo de la tubería de <b>vaciado</b> (mm)
	Calor
$P \leq 70$	20
$70 < P \leq 150$	25
$150 < P \leq 400$	32
$400 < P$	40

La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de tal forma que el paso de agua resulte visible.

Se emplearán válvulas de esfera, asiento o cilindro, que se protegerán adecuadamente contra maniobras accidentales.

La conexión entre las válvulas de vaciado y los desagües se hará de tal forma que el paso de agua resulte visible.

## **17. – SISTEMAS AUXILIARES ELÉCTRICOS**

---

La instalación eléctrica se realiza según proyecto específico, por lo que no se detallan las características de la instalación.

## 18. – FUENTES ENERGÉTICAS

---

### 18.1. – FUENTES DE ENERGÍA UTILIZADAS

---

Se utilizará electricidad para las bombas de calor y gas para la caldera.

### 18.2. – LISTA DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA

---

Se incluye a continuación los equipos consumidores de energía y sus potencias.

Equipo consumidor de energía	Electricidad
	(kW)
Bomba de calor 1	66 (térmicos)
Bomba de calor 2	42,6 (térmicos)
Bomba de calor 3 (previsión FII)	66 (térmicos)

Equipo consumidor de energía	Gas
	(kW)
Caldera MGK-2-210	210 (térmicos)

### 18.3. – JUSTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

---

Se justifica en este apartado el sistema de climatización y de producción de agua caliente sanitaria elegido desde el punto de vista de la eficiencia energética.

Se proyecta un sistema de producción de calor para calefacción mediante dos bombas de calor (aerotermia) y una caldera de gas y un sistema de producción de ACS mediante termo eléctrico.

La **aerotermia** se considera una energía renovable.

La aerotermia es una fuente de energía renovable que aprovecha la energía almacenada en forma de calor en el aire que nos rodea y que nos permite cubrir parte de la demanda de CALEFACCIÓN en ese caso.

Para que la bomba de calor de aerotermía se considerada renovable deberá disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOP<sub>dhw</sub>) superior a 2,5. El valor del SCOP<sub>dhw</sub> se determinará para la temperatura de preparación del ACS, que no será inferior a 45°C.

Se instalará una caldera de condensación con combustible tipo gas para vencer parte de las necesidades de producción de calor. Se ha optado por esta solución al no disponerse de suficiente suministro eléctrico para aumentar la producción mediante aerotermía. La realización de toda la producción mediante aerotermía supondría un alto coste que podría desequilibrar el resto de soluciones de proyecto.

Al tratarse de una instalación térmica de más de 70 kW se incluye la comparación del sistema de producción de energía elegido con otros alternativos. Se desarrolla a continuación la comparación con cada uno de los sistemas indicados en el punto 6 del IT 1.2.3.

a) Comparación con sistemas de producción de energía, basados en energías renovables.

Se considera que la producción mediante bomba de calor de aerotermía es un sistema basado en energías renovables, luego no tiene lugar la comparación.

La producción de calor por caldera de condensación a gas se considera adecuada y podría compararse con un sistema de producción por caldera de biomasa. Este sistema se ha desestimado a no existir fuentes de suministro cercanas. La contaminación que el transporte de la biomasa produciría hace que no se considere viable.

b) La cogeneración. Se considera que no existe una relación estable entre la energía térmica y la energía eléctrica consumida a lo largo de todo el periodo de ocupación.

c) La conexión a una red de calefacción urbana. No puede considerarse al no existir red de calefacción urbana.

d) La calefacción centralizada. Se proyecta una instalación centralizada de producción para todo el edificio.

e) Las bombas de calor. Se ha proyectado una instalación de producción de calor mediante bombas de calor por aerotermía.

f) Las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria pasivas. Se proyecta la instalación de un sistema de captación fotovoltaica que producirá energía eléctrica. Esta energía será consumida en el centro por las bombas de calor de producción de calor, por los equipos de calefacción (bombas, ventiladores, regulación...), para la producción de ACS y por el alumbrado y fuerza de la instalación de electricidad.

## **19. – INSTALACIÓN DE CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA**

---

La demanda de ACS es inferior a 100 l/d y se considera que no se está dentro el ámbito de aplicación del CTE-DB-HE04.

## **20. – CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA**

---

### **JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.I.T.E.)**

#### **20.1. – TERMINOLOGÍA**

---

Se ha procurado a lo largo de este proyecto la utilización de la Terminología indicada en el Apéndice 1 del RITE.

#### **20.2. – EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE (IT 1.1)**

---

Se han tenido en cuenta en cálculos las especificaciones de punto IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa del RITE, referentes a condiciones de ambientes exteriores, de locales, velocidad de aire, ventilación, ruidos y vibraciones. Las instalaciones descritas y justificadas en este proyecto, se han calculado para unas temperaturas interiores de 21°C en invierno.

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.

Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la legislación vigente higiénico- sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos.

Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a tratamiento de choque químico.

Se han previsto registros en los falsos techos para permitir las operaciones de limpieza y mantenimiento de los equipos de climatización, según se indica en el punto IT 1.1.4.3.4.

Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, que les afecten.



## 20.3. – EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES Y RESIDUALES (IT 1.2)

---

Se ha aplicado en todos aquellos puntos necesarios para el tipo de instalación que se trata resumiéndose en lo siguiente:

- Los generadores de calor seleccionados tienen según el fabricante un rendimiento superior al mínimo establecido por la RITE.
- A efectos de ahorro energético se ha previsto el aislamiento de conductos de aire y tuberías de agua caliente y/o refrigerada, según se indica a lo largo de esta Memoria, cumpliendo el punto IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías y el punto IT 1.2.4.2.2 Aislamiento térmico de redes de conductos.
- Los cálculos de tuberías se han realizado con un criterio de pérdida lineal máxima de 20 mmc.d.a./m y con velocidades inferiores a 2 m/s.
- La red de distribución de agua para calefacción y refrigeración se ha diseñado de modo que pueda cortarse el servicio en cada habitación o local, según RITE y CTE.
- Todas las conexiones a aparatos o generadores se han proyectado flexibles y de manera que sean fácilmente desmontables en caso de sustitución o reparación de los equipos, incluso de forma que no haya que vaciar la instalación.
- Se ha previsto la dotación de circuitos de llenado y vaciado de las instalaciones según el punto IT 1.3.4.2.2 Alimentación y el punto IT 1.3.4.2.3 Vaciado y purga, tanto para circuitos de agua caliente como de agua refrigerada, que quedan reflejados en el esquema de principio.

## 20.4. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR (IT 1.2.4.1)

---

En el proyecto se han establecido los criterios generales de selección de los equipos generadores.

## 20.5. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS (IT 1.2.4.2)

---

Las redes de tuberías se aislarán según se indica en el apartado IT 1.2.4.2.1.

Las redes de conductos se aislarán según se indica en el apartado IT 1.2.4.2.2.

La estanqueidad en los conductos cumplirá el apartado IT 1.2.4.2.3.

Las caídas de presión máximas serán inferiores a las indicadas en la IT 1.2.4.2.4.

La eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos cumplen con lo indicado en la IT 1.2.4.2.5.

La eficiencia energética de los motores eléctricos cumplen con lo indicado en la IT 1.2.4.2.6.

Las redes de tuberías cumplen con lo indicado en la IT 1.2.4.2.7.

Las unidades de ventilación cumplen con lo indicado en la la IT 1.2.4.2.8.

Los emisores térmicos cumplen con lo indicado en la la IT 1.2.4.2.6.

#### 20.6. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (IT 1.2.4.3)

---

La instalación térmica dispondrá de un sistema de control automático y de control. El sistema se describe en el apartado de regulación. El sistema proyectado permitirá mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de las cargas térmicas.

#### 20.7. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS (IT 1.2.4.4)

---

La instalación dispondrá de los equipos de contabilización de consumo descritos en el proyecto que permiten la contabilización de la energía según IT 1.2.4.4.

#### 20.8. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (IT 1.2.4.5)

---

La instalación dispondrá de zonificación (IT 1.2.4.5.4.), instalándose circuitos de suelo radiante con corte mediante cabezales, de forma que podrá controlarse sus necesidades en función de su uso.

#### 20.9. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RESIDUALES (IT 1.2.4.6)

---

Se cumple el apartado al no ser requerido el cumplimiento de la sección HE04 del CTE, al no disponer de piscina y al no climatizar espacios abiertos..

#### 20.10. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL (IT 1.2.4.7)

---

El proyecto cumple con las especificaciones de la IT 1.2.4.7 sobre la limitación de la utilización de energía convencional para la producción de calefacción centralizada, respecto a los locales sin climatización, sobre la acción simultánea de fluidos con temperaturas opuestas y la limitación del consumo de combustibles sólidos de origen fósil.

#### 20.11. – LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (IT 1.2.4.8)

---

Los elementos de control proyectados permite realizar la evaluación de la eficiencia energética general de la instalación térmica.

Se entenderá por eficiencia energética general de la instalación térmica la relación entre la demanda energética, (para el mantenimiento de rangos de temperatura adecuados y de suministro adecuado de ACS, de acuerdo con las dimensiones y uso del edificio), y el consumo de energía necesario para cubrir los servicios de climatización, agua caliente sanitaria, ventilación, o una combinación de los mismos, considerando también los sistemas de automatización y control.

## 20.12. – EXIGENCIA DE SEGURIDAD (IT 1.3)

---

La emisión de calor se proyecta mediante suelo radiante y nunca efectuará su función emisora a temperaturas superiores a 60°C, cumpliéndose así lo indicado en RITE.

- Se ha previsto la instalación de vasos de expansión cerrados, según RITE, colocados en cada circuito cerrado, colocando válvula de seguridad, de forma que en caso de avería en el vaso, siga existiendo expansión, en el circuito, siendo en este caso al aire, según se observa en el esquema de principio.
- Los generadores de calor irán dotados de 2 termostatos, el de regulación de quemador, de rearme automático y otro tarado a una temperatura algo superior, y que en caso de que actúe sólo podrá ser rearmado manualmente.
- No está previsto ningún almacenamiento de refrigerantes en el edificio eliminándose así el riesgo eventual de fuga.
- La sala de calderas se ha proyectado respetando las distancia mínimas indicada en RITE y se han previsto medidas de seguridad y corte de energía, todo ello en cumplimiento en RITE.

### ACCESOS Y CARTELES

La puerta de la sala de calderas estará provista de cerradura con llave desde el exterior y de fácil abertura desde el interior, incluso si se hubiera cerrado desde el exterior.

La sala de calderas dispondrá de un cartel indicativo con el texto “sala de calderas, prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio” en la puerta de la sala.

Además en la sala de calderas deberá de figurar, visibles y debidamente protegidas las siguientes indicaciones:

- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido.
- El nombre, la dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio.
- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos.
- Plano de esquema de principio de la instalación.

### 20.13. – CUMPLIMIENTO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

Se trata en este apartado de establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido de la instalación de climatización.

### 20.14. – CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS AL RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

1.- Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

2.- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

Tabla 3. Ley 37/2003 del Ruido (Valores de aislamiento a ruido aéreo,  $D_{2m}$ ,  $nT$ ,  $A_{tr}$ , en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en función el índice de ruido día,  $L_d$ ).

$L_d$ , dBA	Uso del edificio			
	Residencia y sanitario		Cultural, docente, administrativo y religiosos	
$L_d \leq 60$	30	30	30	30
$60 < L_d \leq 65$	32	30	32	30
$65 < L_d \leq 70$	37	32	37	32
$70 < L_d \leq 75$	42	37	42	37
$L_d > 75$	47	42	47	42

**3.-** El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.

**4.-** Además se tendrá en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.

En el apartado 3.3 se indica que:

(3.3.1) Los suministradores deben de aportar los siguientes datos:

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios:

a) el nivel de potencia acústica,  $LW$ , de equipos que producen ruidos estacionarios; b) la rigidez dinámica,  $s'$ , y la carga máxima,  $m$ , de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia;

c) el amortiguamiento,  $C$ , la transmisibilidad,  $\tau$ , y la carga máxima  $m$ , de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos; d) el coeficiente de absorción acústica,  $\alpha$ , de los productos absorbentes utilizados en conductos de ventilación y aire acondicionado;

e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción,  $D$ , y la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.

(3.3.2) Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario:

1 Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.

2 En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.

3 Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN.

4 Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.

5 En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores.

#### (3.3.3) Conducciones y equipamiento.

##### (3.3.3.1) Hidrahúlicas

1- Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos habitables o protegidos adyacentes.

2- En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.

3- El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie mayor que  $150 \text{ kg/m}^2$ .

4- En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara.

5- La velocidad de circulación del agua se limitará a  $1 \text{ m/s}$  en las tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas.

6- La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE EN 200.

7- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas de descarga al aire.

8- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de suspensión elástica amortiguada.

9- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la pared esté apoyada en el suelo flotante.

##### (3.3.3.2) Aire Acondicionado

1- Los conductos de aire acondicionado deben ser adsorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos.

2- Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.

### (3.3.3.3) Ventilación

1- Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A,  $R_A$  sea al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A,  $R_A$ , sea al menos 45 dBA.

2- Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.

3- En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontales compartieran el mismo conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.

En el apartado 3.1.4.1.2. se indica que:

#### (3.1.4.1.2) Encuentros con los conductos de instalaciones (elementos verticales)

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva.

En el apartado 3.1.4.2.2. se indica que:

#### (3.1.4.2.2) Encuentros con los conductos de instalaciones (elementos horizontales)

1- En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico que garantice la estanqueidad e impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

2- Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurran bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un material elástico.

En el apartado 5.1.4 se indica que:

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.

## 20.15. – DISEÑO Y DIMENSIONADO

---

Se cumplirá con lo indicado en el apartado 3.3 descrito anteriormente.

## 20.16. – PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

---

Control de recepción en obra de productos.

1 – Se cumplirán las condiciones para la recepción de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.

2 – Deberán comprobarse que los productos recibidos:

a.- Corresponden a los especificados en el proyecto.

b.- Disponen de la documentación exigida.

c.- Están caracterizados por las propiedades exigidas.

d.- Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida.

3 – En el control se seguirán los criterios indicado en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.

## 20.17. – CONSTRUCCIÓN

---

### CONTROL DE LA EJECUCIÓN.

1 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.

2 Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo.

3 Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

### CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.

1 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.



2 En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H.

3 Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

4 En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.

## **21. – CONTROL, VERIFICACIONES Y PRUEBAS**

---

Durante el transcurso de las obras se realizará un Control de Calidad en instalaciones en los siguientes ámbitos:

Control de calidad de los materiales

Control de calidad de los equipos

Control de calidad en el montaje

Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones.

Junto con el control de calidad de cada una de las partes indicadas se rellenarán las correspondientes fichas de control que se adjuntarán a los informes periódicos que se realizarán en el transcurso de las obras.

### **CONTROL DE CALIDAD EN LOS EQUIPOS Y MATERIALES**

Previa a la colocación de cualquier material o equipo de los previstos en proyecto se requerirá el certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto y se verificará su idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las que se vea afectado.

### **CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR**

En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos:

Inicialmente se controlará el replanteo de huecos para el paso de instalaciones (conductos, tuberías, chimeneas, bandejas... ), huecos de ventilación (rejillas de toma de aire y extracciones) y patinillos de instalaciones.

Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y se analizarán las distintas interferencias de unas instalaciones con otras, de tal forma que los trazados sean ordenados y permitan un adecuado mantenimiento de las distintas instalaciones.

Se controlará el paso de instalaciones a través de elementos constructivos de tal forma que los encuentros permitan la libre dilatación de las distintas instalaciones.

Se verificará que se colocan los soportes adecuados para cada una de las canalizaciones ejecutadas, así como la correcta interdistancia entre soportes.

Se controlará la protección de los distintos tipos de tubería y el aislamiento en cuanto a tipo, espesor, barrera de vapor y señalización del sentido de circulación.

Se verificará la colocación de elementos antivibratorios en cada red o equipo que lo requiera.

Se verificará la colocación de juntas de dilatación.

Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto así como a las reglamentaciones que les afecten.

La revisión de los trabajos quedará reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho informe quedará recogido en la documentación de final de obra.

## CONTROL DE CALIDAD EN LA PRUEBAS

Se realizarán las pruebas reglamentarias para cada una de las instalaciones así como cualquier otra prueba que solicite la dirección facultativa para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

La empresa contratista rellenará un protocolo de pruebas en el que se indiquen todas las pruebas efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización.

Durante el transcurso de la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la dirección facultativa, y al finalizar las obras se realizarán las pruebas de funcionamiento de los sistemas y subsistemas completos que permitan verificar el correcto funcionamiento de las distintas instalaciones.

## PRUEBAS

Se realizarán las pruebas indicas en la IT 2, siendo estas las siguientes:

### Equipos

1. Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento.

2. Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando, al mismo tiempo los parámetros de la combustión; se medirán los rendimientos de los conjuntos caldera-quemador.

3. Se ajustarán las temperaturas de funcionamiento del agua de las plantas enfriadoras y se medirá la potencia absorbida en cada una de ellas.

## Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua

### Generalidades

1. Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante.

2. Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE-EN 14.336, para tuberías metálicas o a UNE-ENV 12.108 para tuberías plásticas.

El procedimiento a seguir para las pruebas de estanquidad hidráulica, en función del tipo de tubería y con el fin de detectar fallos de continuidad en las tuberías de circulación de fluidos portadores, comprenderá las fases que se relacionan a continuación.

### Preparación y limpieza de redes de tuberías

1. Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de tuberías de agua deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje.

2. Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá comprobarse que los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que se pretende probar puedan soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales aparatos y accesorios deben quedar excluidos, cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones.

3. Para ello, una vez completada la instalación, la limpieza podrá efectuarse llenándola y vaciándola el número de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un producto detergente, con dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante.

4. El uso de productos detergentes no está permitido para redes de tuberías destinadas a la distribución de agua para usos sanitarios.

5. Tras el llenado, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante el tiempo que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.

6. En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de funcionamiento menor que 100 °C, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A continuación se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento.

### Prueba preliminar de estanquidad

1. Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad de la red y evitar los daños que podría provocar la prueba de resistencia mecánica; se empleará el mismo fluido transportado o, generalmente, agua a la presión de llenado.

2. La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar la estanquidad de todas las uniones.

### Prueba de resistencia mecánica

1. Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red con el fluido de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. En el caso de circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una temperatura máxima de servicio de 100 °C, la presión de prueba será equivalente a una vez y media la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar; para circuitos de agua caliente sanitaria, la presión de prueba será equivalente a dos veces la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar.

2. Para los circuitos primarios de las instalaciones de energía solar, la presión de la prueba será de una vez y media la presión máxima de trabajo del circuito primario, con un mínimo de 3 bar, comprobándose el funcionamiento de las líneas de seguridad.

3. Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones quedarán excluidos de la prueba.

4. La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma.

### Reparación de fugas

1. La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección donde se haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo.

2. Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El proceso se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca.

### Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos

1. Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán sometidos a las pruebas especificadas en la normativa vigente.
2. No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por elementos, cuando se realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente certificado de pruebas.

### Pruebas de libre dilatación

1. Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado satisfactorias y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con generadores de calor se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. En el caso de instalaciones con captadores solares se llevará a la temperatura de estancamiento.
2. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente.

### Pruebas de recepción de redes de conductos de aire

#### Preparación y limpieza de redes de conductos

1. La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los elementos de acabado y los muebles.
2. En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe la norma UNE 100012.
3. Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria técnica.

4. Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas.

#### Pruebas de resistencia estructural y estanquidad

1. Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanquidad.

2. El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de acuerdo con la clase de estanquidad elegida.

#### Pruebas de estanquidad de chimeneas

La estanquidad de los conductos de evacuación de humos se ensayará según las instrucciones de su fabricante.

#### Pruebas finales

1. Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados en los capítulos 5 y 6.

2. Las pruebas de libre dilatación y las pruebas finales del subsistema solar se realizarán en un día soleado y sin demanda.

3. En el subsistema solar se llevará a cabo una prueba de seguridad en condiciones de estancamiento del circuito primario, a realizar con este lleno y la bomba de circulación parada, cuando el nivel de radiación sobre la apertura del captador sea superior al 80 % del valor de irradiancia fijada como máxima, durante al menos una hora.

## 22. – MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Se indican a continuación las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con la IT 3, conteniendo las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación.

Se trata de establecer las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente.

### MANTENIMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas:

a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3.

b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4.

c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5.

d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6.

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en la siguiente tabla (tabla 3.1).

Equipos y potencias útiles nominales (Pn)	Usos	
	Viviendas	Restantes usos
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas $P_n \leq 24,4$ kW.	5 años.	2 años.
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas $24,4$ kW < $P_n \leq 70$ kW.	2 años.	Anual.
Calderas murales a gas $P_n \leq 70$ kW.	2 años.	Anual.
Resto instalaciones calefacción $P_n \geq 70$ kW.	Anual.	Anual.
Aire acondicionado $P_n \leq 12$ kW.	4 años.	2 años.
Aire acondicionado $12$ kW < $P_n \leq 70$ kW.	2 años.	Anual.
Bomba de calor para agua caliente sanitaria $P_n \leq 12$ kW.	4 años.	2 años.
Bomba de calor para agua caliente sanitaria $12$ kW < $P_n \leq 70$ kW.	2 años.	Anual.
Instalaciones de potencia superior a $70$ kW.	Mensual.	Mensual.
Instalaciones solares térmicas $P_n \leq 14$ kW.	Anual.	Anual.
Instalaciones solares térmicas $P_n > 14$ kW.	Semestral.	Semestral.



Para instalaciones de potencia útil nominal mayor de 70 kW cuando no exista «Manual de uso y mantenimiento» la empresa mantenedora contratada elaborará un “Manual de uso y mantenimiento” que entregará al titular de la instalación. Las operaciones en los diferentes componentes de las instalaciones serán para instalaciones de potencia útil mayor de 70 kW las indicadas a continuación.

Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

1. Limpieza de los evaporadores: t.
2. Limpieza de los condensadores: t.
3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración: 2 t.
4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos: m.
5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas: 2 t.
6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea: 2 t.
7. Limpieza del quemador de la caldera: m.
8. Revisión del vaso de expansión: m.
9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua: m.
10. Comprobación de material refractario: 2 t.
11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera: m.
12. Revisión general de calderas de gas: t.
13. Revisión general de calderas de gasóleo: t.
14. Comprobación de niveles de agua en circuitos: m.
15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías: t.
16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación: 2 t.
17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad: m.
18. Revisión y limpieza de filtros de agua: 2 t.
19. Revisión y limpieza de filtros de aire: m.
20. Revisión de baterías de intercambio térmico: t.

21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo: m.
22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor: 2 t.
23. Revisión de unidades terminales agua-aire: 2 t.
24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire: 2 t.
25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire: t.
26. Revisión de equipos autónomos: 2 t.
27. Revisión de bombas y ventiladores: m.
28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria: m.
29. Revisión del estado del aislamiento térmico, especialmente en las instalaciones ubicadas a la intemperie: t.
30. Revisión del sistema de control automático: 2 t.
31. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido: S\*.
32. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido: 2 t.
33. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido: m.
34. Control visual de la caldera de biomasa: S\*.
35. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa: m.
36. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa: m.
37. Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012: t.
38. Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330: t.
39. Revisión del estado de los captadores solares (limpieza, estado de cristales, juntas, absorbedor, carcasa y conexiones) y estructura y apoyos: 2 t y S\*
40. Adopción de medidas contra sobrecalentamiento (tapado, vaciado de captadores, etc.): 2 t
41. Purgado del campo de captación: 2 t
42. Verificación del estado de la mezcla anticongelante (PH, grado de protección antihelada, etc.) y actuación del sistema de llenado: t.

43. Revisión del estado del sistema de intercambio (limpieza, etc.): t.

S: Una vez cada semana.

S\*: Estas operaciones podrán realizarse por el propio usuario, con el asesoramiento previo del mantenedor.

m: Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.

t: Una vez por temporada (año).

2 t: Dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.

## PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

### 1.- Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a).

Tabla 3.2.- Medidas de generadores de calor y su periodicidad.

Medidas de Generadores de Calor	Periodicidad		
	20kW < P ≤ 70kW	70kW<P≤1000k W	P>1000k W
1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor	2a	3m	m
2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas	2a	3m	m
3. Temperatura de los gases de combustión	2a	3m	m
4. Contenido de CO y CO <sub>2</sub> en los productos de combustión	2a	3m	m
5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos	2a	3m	m
6. Tiro en la caja de humos de la caldera	2a	3m	m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada

3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada

2a: cada dos años

## 2.- Instalaciones de energía renovable

En las instalaciones de energía renovable destinadas a dar cumplimiento con lo establecido en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación que dispongan de los sistemas de medición de la energía suministrada establecidos en la IT 1.2.4.4, se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de las necesidades energéticas para climatizar las piscinas cubiertas y de la contribución renovable, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en la sección HE 4 del Código Técnico de la Edificación.

## 3.- Asesoramiento energético

La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.

Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo y de la energía aportada por la instalación térmica con el mayor nivel de desagregación posible por uso (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria), así como del consumo de agua en función de los dispositivos de medida disponibles, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años y deberá entregarse al propietario del edificio e incorporarse al “Libro del Edificio”.

Dicha información dispondrá del contenido mínimo necesario que permita a terceros un análisis de la aplicación de sistemas alternativos más sostenibles que sean viables técnica, medioambiental y económicamente, en función del clima y de las características específicas del edificio y su entorno incluidos aquellos enumerados en el apartado 6 de la IT 1.2.3. Además, esta información deberá entregarse al propietario del edificio e incorporarse al “Libro del Edificio”.

## 4.- Información sobre el consumo.

La evolución del consumo de energía registrada según el apartado 2 de la IT 3.4.4, será puesta a disposición de los usuarios y titulares del edificio con una periodicidad anual e incluirá el consumo de la energía registrada en los últimos 5 años. Dicha información estará disponible en un sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso. La publicidad de esta información será obligatoria en los recintos destinados a los usos indicados en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1.2, cuya superficie sea superior a 1.000 m<sup>2</sup>.

## 4.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.

Queda prohibido el acceso al interior de los silos de biomasa sólida a personal no formado adecuadamente en prevención de riesgos laborales para realizar trabajos en espacios confinados y no autorizado por el titular de la instalación y así se señalizará de forma claramente visible en los accesos.

Se aplicará el procedimiento de trabajo, determinado conforme al resultado de la evaluación de riesgos laborales. Este incluirá, como mínimo los siguientes aspectos: acceso al interior del silo; ventilación requerida; verificación de la calidad del aire (detector CO y analizador de O<sub>2</sub>) antes y durante las operaciones en su interior; vigilancia y control de las operaciones que deberá prever la presencia de recursos preventivos en el exterior; los Equipos de Protección Individual (EPI) requeridos y el sistema de comunicación permanente con el exterior. Asimismo, se establecerán las medidas de emergencia que incluyan los medios materiales y humanos necesarios para el rescate y evacuación del personal que realice los trabajos en el interior de los silos..

## 5.- INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.

## 6.- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes aspectos:

- a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación;
- b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos;

c) programa de modificación del régimen de funcionamiento;

d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;

e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.

## 23. – CONCLUSIÓN

---

Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos, se considera que la instalación objeto de proyecto ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico firmante queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente.

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL



PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.

AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP



## CÁLCULOS

---

## INDICE DEL ANEXO

---

<b>INDICE DEL ANEXO .....</b>	<b>1</b>
<b>A1.- - CÁLCULO DE CARGAS DE CALEFACCIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>A2- EMISORES DE CALOR- RADIADORES .....</b>	<b>5</b>
<b>A3.- SELECCIÓN DE EQUIPOS GENERADORES.....</b>	<b>7</b>
<b>A4.- CÁLCULOS DE TUBERÍAS DE AGUA Y CONDUCTOS.....</b>	<b>14</b>
A4.1.- TUBERÍAS DE AGUA RADIADORES	14
A4.2.- CONDUCTOS DE AIRE	14
<b>A5.- CÁLCULO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES .....</b>	<b>17</b>
A5.1.- GRUPOS MOTOBOMBAS	17
A5.2.- VASOS DE EXPANSIÓN	25
A5.3.- CHIMENEAS	30
A5.4.- CLIMATIZADORES	33
A5.5.- DIFUSIÓN	55
<b>A6.- VENTILACIONES .....</b>	<b>56</b>
A6.1.- VENTILACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS	56
<b>A7.- CONSUMOS PREVISTOS DE ENERGÍA .....</b>	<b>57</b>
A7.1.- GAS NATURAL	57
<b>A8.- CONCLUSIÓN .....</b>	<b>58</b>

## A1.- - CÁLCULO DE CARGAS DE CALEFACCIÓN

---

El método para calcular las cargas utiliza los siguientes conceptos de carga para cada local:

1. Cargas de transmisión por superficies acristaladas.
2. Cargas de transmisión por cerramientos.
3. Cargas de transmisión por paredes a otros locales.
4. Cargas por ventilación (según caso se calcula aparte).

Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, las cargas de cada circuito son las siguientes:

RESUMEN DE CARGAS DE NUEVA AMPLIACIÓN		
RECINTO	CARGA TOTAL	
POTENCIA CIRCUITO RADIADORES	67.132 kcal/h	78,06 kW
POTENCIA CIRCUITO RADIADORES (PREVISIÓN FASE II)	67.132 kcal/h	78,06 kW
POTENCIA CIRCUITO RECUPERADOR	32.400 kcal/h	37,67 kW
POTENCIA CIRCUITO RECUPERADOR (PREVISIÓN FASE II)	32.400 kcal/h	37,67 kW
<b>TOTAL CARGAS A CUBRIR</b>		<b>231,46 kW</b>

Se adjunta cálculo de cargas de una estancia, habiéndose calculado todas las estancias con la misma metodología:

ESTANCIA			
<b>AULA TIPO</b>			
DATOS CIUDAD		DATOS ESTANCIA	
Temperatura exterior	-1,8	T Interior	21
		T calefactado	17
		T no calefactado	12

<b>CARGA TÉRMICA POR TRANSMISIÓN</b>				
CERRAMIENTO	Kcal/m2/K	Superficie	Coef orientación	Kcal/h
Suelo calefactado	1,10	60,2	1	264,9
Techo calefactado	1,10	60,2	1	264,9
Suelo terreno	1,10	0	1	0,0
Cubierta exterior	0,19	0	1	0,0
Ventana	1,40	11,584	1	369,8
Fachada N	0,17	21	1,15	93,6
Fachada E	0,17		1,1	0,0
Fachada O	0,17		1,05	0,0
Fachada S	0,17	18	1	69,8
Tabique calefactado	1,20	21	1	100,8
Tabique no calefactado	1,20		1	0,0
COEFICIENTE INTERMITENCIA				1,1
TOTAL CARGA TÉRMICA POR TRANSMISIÓN		kcal/h		<b>1280,06</b>

<b>CARGA TÉRMICA POR VENTILACIÓN</b>			
CAUDAL RENOVACIÓN	168 m3/h	(1 renov)	
CARGA VENTILACIÓN	1110,82 kcal/h		<b>1110,82</b>

<b>RESUMEN CARGAS</b>			
CARGA TRANSMISIÓN	1280,06 kcal/h		
CARGA VENTILACIÓN	1110,82 kcal/h		
CARGA TOTAL	2390,88 kcal/h		<b>2390,88</b>

Las potencias de las estancias se recogen en la siguiente tabla:

		<b>POTENCIA</b>
<b>PLANTA BAJA</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>(Kcal/h)</b>
Aso mv	4,78	281,28
Aseo m	20,57	843,84
Aseo f	20,57	843,84
Distribuidor A	131,06	4500,48
Asula de música A	91,82	3586,32
Sala profesorado	60,2	2390,88
Aula informática 1A	60,2	2286,06
Taller tecnología	121,49	281,28

		<b>POTENCIA</b>
<b>PLANTA PRIMERA</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>(Kcal/h)</b>
Aso mv	4,78	281,28
Aseo m	20,38	843,84
Aseo f	20,56	843,84
Distribuidor A	119,63	4500,48
Desdoble 3A	30,04	1195,44
Desdoble 2A	29,91	1195,44
Desdoble 1A	30,22	1195,44
Tutoría 1A	10,58	632,88
Laboratorio A	91,81	3586,32
Aula 4A	60,2	2390,88
Aula 3A	60,2	2390,88
Aula 2A	60,2	2390,88
Aula 1A	60,2	2390,88

		<b>POTENCIA</b>
<b>PLANTA SEGUNDA</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>(Kcal/h)</b>
Aso mv	4,78	281,28
Aseo m	20,38	843,84
Aseo f	20,56	843,84
Distribuidor A	119,63	4500,48
Desdoble 5A	30,04	1195,44
Desdoble 6A	29,91	1195,44
Desdoble 8A	30,22	1195,44
Tutoría 1ª	10,58	632,88
Laboratorio A	91,81	3586,32
Aula 8A	60,2	2390,88
Aula 7A	60,2	2390,88
Aula 6A	60,2	2390,88
Aula 5A	60,2	2390,88

## A2- EMISORES DE CALOR- RADIADORES

Se han previsto la instalación de radiadores de aluminio marca Roca, modelo Dubal 80 y Dubal 60, con una potencia calorífica por elemento de 127,9 kcal/h y 99 kcal/h respectivamente (con un salto térmico de 50°C) y estarán formados por distintos números de elementos dependiendo de las diferentes dependencias.

En las siguiente

		EMISORES	EMISORES
PLANTA BAJA	SUPERFICIE	D60	D80
Aso mv	4,78		4
Aseo m	20,57		12
Aseo f	20,57		12
Distribuidor A	131,06		64
Asula de música A	91,82		51
Sala profesorado	60,2		34
Aula informática 1A	60,2	42	
Taller tecnología	121,49		68

		EMISORES	EMISORES
PLANTA PRIMERA	SUPERFICIE	D60	D80
Aso mv	4,78		4
Aseo m	20,38		12
Aseo f	20,56		12
Distribuidor A	119,63		64
Desdoble 3A	30,04		17
Desdoble 2A	29,91		17
Desdoble 1A	30,22		17
Tutoría 1A	10,58		9
Laboratorio A	91,81		51
Aula 8A	60,2		34
Aula 7A	60,2		34
Aula 6A	60,2		34
Aula 5A	60,2		34

		EMISORES	EMISORES
PLANTA SEGUNDA	SUPERFICIE	D60	D80
Aso mv	4,78		4
Aseo m	20,38		12
Aseo f	20,56		12
Distribuidor A	119,63		64
Desdoble 3A	30,04		17
Desdoble 2A	29,91		17
Desdoble 1A	30,22		17
Tutoría 1A	10,58		9
Laboratorio A	91,81		51
Aula 8A	60,2		34
Aula 7A	60,2		34
Aula 6A	60,2		34
Aula 5A	60,2		34

### **A3.- SELECCIÓN DE EQUIPOS GENERADORES**

---

#### **A3.1.- EQUIPOS GENERADORES PARA CALOR**

Se dispondrá de una bomba de calor por aerotermia marca AquaCiat modelo ILD150R para cubrir las necesidades del climatizador-recuperador. La potencia en condiciones estándares de esta bomba de calor es de 40,7 kW de producción de frío y 42,6 kW en producción de calor.

Para cubrir el resto de necesidades se ha previsto la instalación de una caldera de gas marca WOLF modelo MGK-2-210, con una potencia nominal de 210 kW y dos bombas de calor de 68 kW cada una marca AquaCiat modelo CALEO0200. Aunque en esta fase solamente se instalará una de las bombas de calor la sala de calderas se dimensiona para la futura instalación.

En su instalación, se tendrá en cuenta las dimensiones mínimas de operación y mantenimiento que marca el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y las recomendaciones del fabricante.


Se adjuntan las fichas técnicas de la unidades seleccionadas.

Para las bombas de calor se adjuntan hoja técnicas de trabajo en condiciones estándar y a -2°C.





Vista superior conexiones

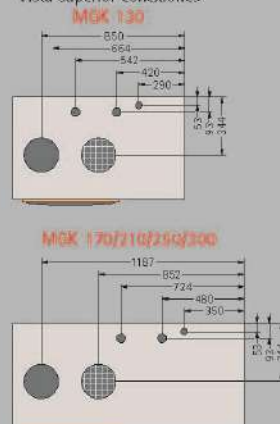

## Datos Técnicos

MGK		130	170	210	250	300
Potencia a 80/60° C	kW	117	156	194	233	275
Potencia a 50/30° C	kW	126	167	208	250	294
Carga nominal	kW	120	160	200	240	280
Potencia mínima a 80/60° C	kW	23	27	34	39	45
Potencia mínima a 50/30° C	kW	24	30	37	44	49
Carga mínima	kW	23	28	35	41	46


Margen de modulación	%	19-100	17-100	17-100	17-100	17-100
Conexión salida de humos	Ø mm	160	160	160	160	200
Admisión de aire	Ø mm	160	160	160	160	160
Salida condensados	Ø mm	25	25	25	25	25
Impulsión (Diámetro exterior)	G	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Retorno (Diámetro exterior)	G	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Conexión gas	R	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Salida de humos	Tipo	B23-B33-C33-C43 C53-C63-C83	B23-B33-C33-C43 C53-C63-C83	B23-B33-C33-C43 C53-C63-C83	B23-B33-C33-C43 C53-C63-C83	B23-B33-C33-C43 C53-C63-C83

Categoría de gas		II <sub>2</sub> ELL3P	II <sub>2</sub> ELL3P	II <sub>2</sub> ELL3P	II <sub>2</sub> ELL3P	II <sub>2</sub> ELL3P
Valores tipos de gas						
Gas natural E (H=9,5 Wh/m³=34,2 MJ/m³)	m³/h	13,1	16,8	21	25,2	29,4
GLP P(H=12,8 Wh/kg=46,1 MJ/kg)	kg/h	9,7	12,5	15,6	18,7	21,8
Presión conexión gas natural E y LL	mbar	20	20	20	20	20
Presión conexión GLP	mbar	50	50	50	50	50

Contenido de agua	Ltr.	12	15,4	16	20	22
Pérdida de carga (Δt=20 K)	mbar	100	100	100	100	100
Presión máxima de trabajo	bar	6	6	6	6	6
Temperatura máxima impulsión	°C	90	90	90	90	90
Presión disponible del ventilador	Pa	200	150	150	150	150

Temperatura de humos 80/60 - 50/30	°C	65/45	65/45	65/45	65/45	65/45
Caudal másico de humos	g/s	56,7	72,6	90,8	108,9	127,1
Agua condensada residual a 40/30 °C	Ltr/h	12	16	20	24	28
Valor-ph del agua condensada		aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0	aprox. 4,0
Potencia eléctrica	W	30 - 200	45 - 280	45 - 280	45 - 280	45 - 280
Peso	Kg	195	250	271	292	313
Protección		IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Conexión eléctrica		230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A	230 V/50 Hz/10 A
Homologación CE		—	CE-0063BQ3805	CE-0063BQ3805	CE-0063BQ3805	CE-0063BQ3805

## Salidas de gases

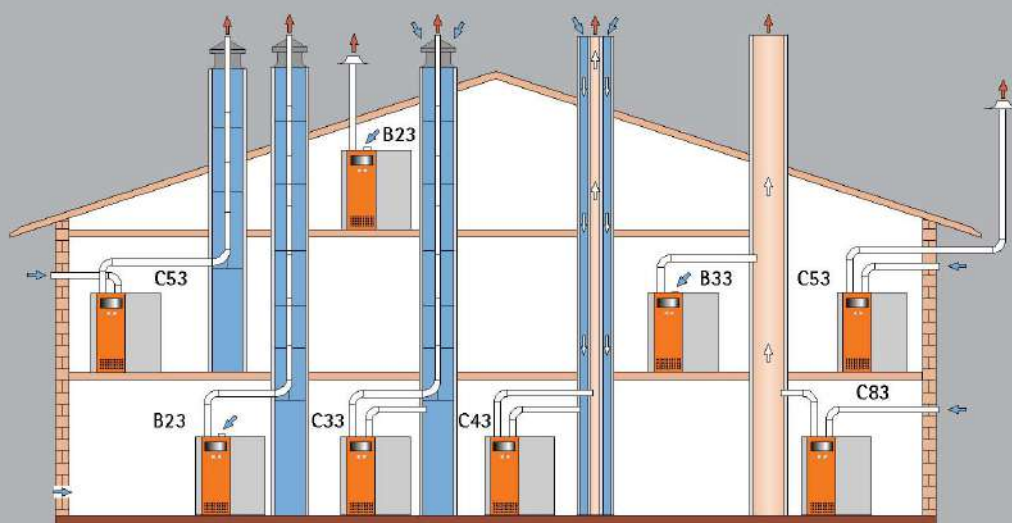

Tipos de conexión

Clase de caldera a gas (1)	Categoría Alemania	Modo de funcionamiento		Conectable a				
		Dependiente de t° int.	Independiente de t° int.	Chimenea a prueba de humedad	Chimenea de aire/escape	Conducción de aire/escape	Tubería de escape homologado	Tubería de escape a prueba de humedad
B23-B33-C33-C43-C53-C63-C83	Izu	SI	SI	B33-C83	C43	C33-53-63	C53-63	B23-C53-C83

1) En las clases B23, B33 el aire de combustión se toma del local de instalación (hogar dependiente de la temperatura interior). En la clase C el aire de combustión procede del exterior a través de un sistema estanco (hogar que funciona con aire exterior).

Conducción de aire/escape		Longitud máxima* (m)					
MGK		130	170	210	250	300	
B23	Tubería de escape en conducto y aire de combustión directo a través de la caldera (dependiente de t° int.)	DN 160	100	92	47	35	20
		DN 200	100	100	100	100	100
C33	Tubería de escape vertical y conducto de aire a chimenea general DN 160	Según EN 13384-1					
C43	Conexión a una chimenea de aire/escape a prueba de humedad (independiente de la temperatura interior)	Según EN 13384-1					
C53	Conexión a tubería de escape en conducto y tubería de admisión de aire a través de pared exterior (sg. ej. C53)	DN 160	100	92	47	35	20
		DN 200	100	100	100	100	100
C53	Conexión a tubería de escape en fachada y admisión de aire a través del muro exterior (independiente de la t° int.)	DN 160	Según EN 13384-1				
C83	Conexión a chimenea de escape a prueba de humedad y aire de combustión a través de pared exterior (independiente de la t° int.)	Según EN 13384-1					

\* Presión impelente disponible del ventilador  $Q_{max}/Q_{min} = 200 \text{ Pa} / 10 \text{ Pa}$ : MGK 130

\* Presión impelente disponible del ventilador  $Q_{max}/Q_{min} = 150 \text{ Pa} / 10 \text{ Pa}$ : MGK 170-300



Entrada de aire de combustión y evacuación de humos forzada mediante ventilador de revoluciones variable



Posibilidad de trabajar en versión estanca con admisión de aire directa desde el exterior



# Informe estándar AQUACIAT ILD 0150R -A

Project  
Instituto PARQUE VENEZIA  
Tag  
ILD150R

Rafael Chioffi (12/12/2022 18:25:41)

## Eficacia estacional(4)(5)

Aplicaciones permitidas para la marca CE:

Baja temperatura. Calefacción Confort : T<55°C	SCOP 30/35°C   ηs heat	3.56   140
Refrigeración de confort : T>=13°C	SEER 23/18°C   ηs cool	5.18   204
Temp. alta Refrigeración del proceso : T>=2°C	SEPR 12/7°C	5.30
Otra aplicación: Temperatura intermedia Confort Calefacción	SCOP 40/45°C   ηs heat	3.07   120

(4) \* Cumple con ECODISEÑO según la regulación (UE) N° 813/2013

(5) Todos los datos relativos a la eficiencia estacional se indican para unidades estándar y con las opciones principales (glicol bomba eficiencia energética...).



**aquaciat R-32**

Cuadro no contractual

## Condiciones de funcionamiento

Elemento del sistema		Refrigeración	Calefacción
Intercambiador de calor de agua			
Fluido	Tipo de fluido	Agua dulce	Agua dulce
	Factor de suciedad (sqm-K)/kW	0	0
	Temperatura de salida °C	7.0	45.0
	Temperatura de entrada °C	12.0	40.0
	Caudal de fluido l/s	1.93	2.10
Módulo hidráulico	Presión estática externa kPa	82	75
	Potencia absorbida por la bomba kW	0.891	0.914
Air heat exchanger			
Aire	Entrada de temperatura del aire (bulbo seco) °C	35.0	7.0
	Entrada de temperatura del aire (bulbo húmedo) °C	-	6.0
	Humedad relativa %	-	87
	Altura m	0	

## Información sobre rendimiento

Modo		Refrigeración	Calefacción
Potencia frigorífica <sup>(2)</sup>	kW	40.7	-
Capacidad Calorífica <sup>(2)</sup>	kW	-	42.6
Potencia calorífica "instantánea" <sup>(1)</sup>	kW	-	42.6
Eficacia de refrigeración (EER) <sup>(2)</sup>	kW/kW	2.79	-
Eficiencia en la calefacción (COP) <sup>(2)</sup>	kW/kW	-	3.00
Potencia absorbida por la unidad <sup>(2)</sup>	kW	14.6	14.2
Nivel de potencia sonora (LwA) <sup>(2)</sup>	dB(A)	79.0	-
Nivel de presión acústica a 10.0m (LpA) <sup>(2)</sup>	dB(A)	47.5	-
Potencia mínima <sup>(3)</sup>	kW	21.6	-
Potencia máxima	kW	40.7	-

(1) Valor calculado sin tener en cuenta los posibles ciclos de desescarche según las condiciones exteriores. Todas las actuaciones cumplen con la norma EN 14511-3: 2018. Nivel de potencia de sonido según ISO 5069:4-1.

(3) Debido al caudal mínimo admisible puede tener que especificarse una temperatura inferior del agua de entrada para alcanzar este rendimiento.

## Información acerca del equipo

RefrigerantType		R-32
Carga de refrigerante	kg	7
Toneladas equivalentes de CO2	Tonnes	4.93
Número de circuitos refrigerantes		1
Número de pasadas (evaporador)		1
Número de compresor		2
Número de ventilador		1
Potencia absorbida del ventilador	kW	0.652
Velocidad del ventilador	RPM	630
Caudal de aire del ventilador	l/s	3486
Peso en funcionamiento/envío	kg	828/605
Dimensiones de la unidad (LxWxH)	mm	2109x1090x1931

## Información eléctrica

Tensión de la unidad	V-Ph-Hz	400-3-50
Potencia en modo de espera	kW	0.190
Factor de potencia		0.800
Circuito eléctrico		Alimentación 1
Intensidad Máxima	A	37
Corriente de arranque	A	119

## Documentación

	Technical Description
--	-----------------------

## Opción de unidad

Mód. hidráulico de bomba simple de BP con variador de velocidad
Niveau sonore extra faible
Depósito de expansión
Módulo de depósito de inercia
Filtro de agua de intercambiadores (kit)
Lona de plástico
Protección antihielo del intercambiador de agua del vaso de expansión tuberías de agua y depósito de inercia



CIAT participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of certificate: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).  
Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590 (I-P) and AHRI Standard 551/591 (SI).

Page 1/1

Package Chiller Builder-EMEA v5.02.0.0 (date 8/11/2022)



# Informe estándar AQUACIAT<sup>CALEO</sup> TD 0200B

Project  
Instituto PARQUE VENECIA  
Tag  
TD200

Rafael Chioffi (12/12/2022 16:44:20)

## Eficacia estacional(3)(4)

Aplicaciones permitidas para la marca CE:

Baja temperatura. Calefacción Confort : T<55°C	SCOP 30/35°C   η <sub>s</sub> heat	3.57   140
Temperatura media. Calefacción Confort : T>=55°C*	SCOP 47/55°C   η <sub>s</sub> heat	3.00   117

(3) \* Cumple con ECODISEÑO según la regulación (UE) N° 813/2013

(4) Todos los datos relativos a la eficiencia estacional se indican para unidades estándar y con las opciones principales (glicol bomba eficiencia energética...).



Cuadro no contractual

## Condiciones de funcionamiento

Elemento del sistema		Calefacción
Intercambiador de calor de agua		
Fluido	Tipo de fluido	Agua dulce
	Factor de suciedad (sqm-K)/kW	0
	Temperatura de salida °C	45.0
	Temperatura de entrada °C	40.0
	Caudal de fluido l/s	3.22
Módulo hidráulico	Presión estática externa kPa	101
	Potencia absorbida por la bomba kW	0.862
Air heat exchanger		
Aire	Entrada de temperatura del aire (bulbo seco) °C	7.0
	Entrada de temperatura del aire (bulbo húmedo) °C	6.0
	Humedad relativa %	87
Altura m		0

## Información acerca del equipo

RefrigerantType		R-407C
Carga de refrigerante kg		22
Toneladas equivalentes de CO2 Tonnes		39.0
Número de circuitos refrigerantes		1
Número de pasadas (evaporador)		1
Número de compresor		2
Número de ventilador		2
Potencia absorbida del ventilador kW		1.84
Velocidad del ventilador RPM		720
Caudal de aire del ventilador l/s		7479
Peso en funcionamiento/envío kg		923/906
Dimensiones de la unidad (LxVxH) mm		2273x2122x1330

## Opción de unidad

Bajo nivel sonoro
Rejillas de protección
Kit de manguitos con conexión roscada del condensador
Soportes antivibratorios (kit)
Lona de plástico
Protecc. antihielo del mód. hidráulico

## Información sobre rendimiento

Modo		Calefacción
Capacidad Calorífica (2)	kW	66.6
Potencia calorífica *instantánea (1)	kW	66.7
Eficiencia en la calefacción (COP) (2)	kW/kW	3.42
Potencia absorbida por la unidad (2)	kW	19.5
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) (2)	dB(A)	81.6
Nivel de presión acústica a 10.0m (L <sub>pA</sub> ) (2)	dB(A)	49.8

(1) Valor calculado sin tener en cuenta los posibles ciclos de descongelación según las condiciones exteriores.  
(2) Todas las actuaciones cumplen con la norma EN 14511-3:2018. Nivel de potencia de sonido según ISO 15098:14-1.

## Información eléctrica

Tensión de la unidad V-Ph-Hz	400-3-50
Potencia en modo de espera kW	0.160
Factor de potencia	0.826
Circuito eléctrico	Alimentación 1
Intensidad Máxima A	56
Corriente de arranque A	158

## Documentación

	Technical Description
--	-----------------------



CIAT participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of certificate: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).  
Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590 (I-P) and AHRI Standard 551/591 (SI).

Page 1/1

Package Chiller Builder-EMEA v5.02.0.0 (date 8/11/2022)





# Informe estándar AQUACIAT ILD 0150R-A

Rafael Chioffi (27/1/2023 12:48:19)

Project  
Instituto PARQUE VENECIA  
Tag  
ILD150R

## Eficacia estacional(4)(5)

Aplicaciones permitidas para la marca CE:

Baja temperatura. Calefacción Confort : T<55°C	SCOP 30/35°C   ηs heat	3.56   140
Refrigeración de confort : T>=13°C	SEER 23/18°C   ηs cool	5.18   204
Temp. alta Refrigeración del proceso : T>=2°C	SEPR 12/7°C	5.30
Otra aplicación: Temperatura intermedia Confort Calefacción	SCOP 40/45°C   ηs heat	3.07   120

(4) \* Cumple con ECODISEÑO según la regulación (UE) N° 813/2013

(5) Todos los datos relativos a la eficiencia estacional se indican para unidades estándar y con las opciones principales (glicol bomba eficiencia energética...).



**aquaciat R-32**

Cuadro no contractual

## Condiciones de funcionamiento

Elemento del sistema		Refrigeración	Calefacción
Intercambiador de calor de agua			
Fluido	Tipo de fluido	Agua dulce	Agua dulce
	Factor de suciedad (sqm-K)/kW	0	0
	Temperatura de salida °C	7.0	45.0
	Temperatura de entrada °C	12.0	40.0
	Caudal de fluido l/s	1.93	1.64
Módulo hidráulico	Presión estática externa kPa	82	95
	Potencia absorbida por la bomba kW	0.891	0.858
Air heat exchanger			
Aire	Entrada de temperatura del aire (bulbo seco) °C	35.0	-2.0
	Entrada de temperatura del aire (bulbo húmedo) °C	-	-4.2
	Humedad relativa %	-	59
	Altura m	0	

## Información acerca del equipo

RefrigerantType		R-32
Carga de refrigerante kg	7	
Toneladas equivalentes de CO2 Tonnes	4.93	
Número de circuitos refrigerantes	1	
Número de pasadas (evaporador)	1	
Número de compresor	2	
Número de ventilador	1	
Potencia absorbida del ventilador kW	0.657	
Velocidad del ventilador RPM	630	
Caudal de aire del ventilador l/s	3493	
Peso en funcionamiento/envío kg	828/605	
Dimensiones de la unidad (LxVxH) mm	2109x1090x1931	

## Opción de unidad

Mód. hidráulico de bomba simple de BP con variador de velocidad
Niveau sonore extra faible
Depósito de expansión
Módulo de depósito de inercia
Filtro de agua de intercambiadores (kit)
Lona de plástico
Protección antihielo del intercambiador de agua del vaso de expansión tuberías de agua y depósito de inercia

## Información sobre rendimiento

Modo	Refrigeración	Calefacción
Potencia frigorífica <sup>(2)</sup> kW	40.7	-
Capacidad Calorífica <sup>(2)</sup> kW	-	30.7
Potencia calorífica "instantánea" <sup>(1)</sup> kW	-	33.4
Eficacia de refrigeración (EER) <sup>(2)</sup> kW/kW	2.79	-
Eficiencia en la calefacción (COP) <sup>(2)</sup> kW/kW	-	2.15
Potencia absorbida por la unidad <sup>(2)</sup> kW	14.6	14.3
Nivel de potencia sonora (LwA) <sup>(2)</sup> dB(A)	79.0	-
Nivel de presión acústica a 10.0m (LpA) <sup>(2)</sup> dB(A)	47.5	-
Potencia mínima <sup>(3)</sup> kW	21.6	-
Potencia máxima kW	40.7	-

(1) Valor calculado sin tener en cuenta los posibles ciclos de desescarche según las condiciones exteriores. Todas las actuaciones cumplen con la norma EN 14511-3: 2018. Nivel de potencia de sonido según ISO 50914-1.

(2) Debido al caudal mínimo admisible puede tener que especificarse una temperatura inferior del agua de entrada para alcanzar este rendimiento.

## Información eléctrica

Tensión de la unidad V-Ph-Hz	400-3-50
Potencia en modo de espera kW	0.190
Factor de potencia	0.800
Circuito eléctrico	Alimentación 1
Intensidad Máxima A	37
Corriente de arranque A	119

## Documentación

	Technical Description
--	-----------------------



CIAT participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of certificate: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).  
Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590 (I-P) and AHRI Standard 551/591 (SI).

Package Chiller Builder-EMEA v5.03.0.0 (date 15/12/2022)

Page 1/1



# Informe estándar AQUACIAT<sup>CALEO</sup> TD 0200B

Project  
Instituto PARQUE VENECIA  
Tag  
TD200

Rafael Chioffi (27/1/2023 12:41:19)

## Eficacia estacional(3)(4)

Aplicaciones permitidas para la marca CE:

Baja temperatura. Calefacción Confort : T<55°C	SCOP 30/35°C   η <sub>s</sub> heat	3.57   140
Temperatura media. Calefacción Confort : T>=55°C*	SCOP 47/55°C   η <sub>s</sub> heat	3.00   117

(3) \* Cumple con ECODISEÑO según la regulación (UE) N° 813/2013

(4) Todos los datos relativos a la eficiencia estacional se indican para unidades estándar y con las opciones principales (glicol bomba eficiencia energética...).



Cuadro no contractual

## Condiciones de funcionamiento

Elemento del sistema		Calefacción
Intercambiador de calor de agua		
Fluido	Tipo de fluido	Agua dulce
	Factor de suciedad (sqm-K)/kW	0
	Temperatura de salida °C	65.0
	Temperatura de entrada °C	55.0
	Caudal de fluido l/s	1.32
Módulo hidráulico	Presión estática externa kPa	124
	Potencia absorbida por la bomba kW	0.636
Air heat exchanger		
Aire	Entrada de temperatura del aire (bulbo seco) °C	-2.0
	Entrada de temperatura del aire (bulbo húmedo) °C	-3.0
	Humedad relativa %	80
Altura m		0

## Información acerca del equipo

RefrigerantType		R-407C
Carga de refrigerante kg		22
Toneladas equivalentes de CO2 Tonnes		39.0
Número de circuitos refrigerantes		1
Número de pasadas (evaporador)		1
Número de compresor		2
Número de ventilador		2
Potencia absorbida del ventilador kW		2.18
Velocidad del ventilador RPM		720
Caudal de aire del ventilador l/s		7479
Peso en funcionamiento/envío kg		923/906
Dimensiones de la unidad (LxVxH) mm		2273x2122x1330

## Opción de unidad

Bajo nivel sonoro
Rejillas de protección
Kit de manguitos con conexión roscada del condensador
Soportes antivibratorios (kit)
Lona de plástico
Protecc. antihielo del mód. hidráulico

## Información sobre rendimiento

Modo		Calefacción
Capacidad Calorífica (2)	kW	50.5
Potencia calorífica "instantánea" (1)	kW	54.4
Eficiencia en la calefacción (COP) (2)	kW/kW	2.03
Potencia absorbida por la unidad (2)	kW	24.9
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) (2)	dB(A)	81.6
Nivel de presión acústica a 10.0m (L <sub>pA</sub> ) (2)	dB(A)	49.8

(1) Valor calculado sin tener en cuenta los posibles ciclos de descongelación según las condiciones exteriores.  
(2) Todas las actuaciones cumplen con la norma EN 14511-3:2018. Nivel de potencia de sonido según ISO 15994-1.

## Información eléctrica

Tensión de la unidad V-Ph-Hz	400-3-50
Potencia en modo de espera kW	0.160
Factor de potencia	0.826
Circuito eléctrico	Alimentación 1
Intensidad Máxima A	56
Corriente de arranque A	158

## Documentación

	Technical Description
--	-----------------------



CIAT participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of certificate: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).  
Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590 (I-P) and AHRI Standard 551/591 (SI).

Package Chiller Builder-EMEA v5.03.0.0 (date 15/12/2022)

Page 1/1

## **A4.- CÁLCULOS DE TUBERÍAS DE AGUA Y CONDUCTOS**

---

### **A4.1.- TUBERÍAS DE AGUA RADIADORES**

Se han dimensionado las tuberías correspondientes a la instalación de distribución a radiadores climatizadores (instalación a dos tubos). Los recorridos y las distintas dimensiones se recogen en los planos incluidos en el presente proyecto.

	POTENCIAS	CAUDAL	DIÁMETRO	PERDIDA DE CARGA
	(kcal/h)	(m3/h)	(pulgadas)	(mmcda/ml)
PLANTA BAJA	19619,28	1,6	1 1/2"	8,00
PLANTA PRIMERA	23838,48	2,0	1 1/2"	8,00
PLANTA SEGUNDA	23674,49	2,0	1 1/2"	8,00
PB+P1	67132,25	5,6	2"	12,00
TOTAL	43457,76	3,6	2"	18,00

### **A4.2.- CONDUCTOS DE AIRE**

Se incluyen los cálculos de algunas de las dependencias realizados con aplicaciones informáticas, obteniendo las dimensiones de las conducciones y pérdidas de carga. El resto de redes de conducto se han resuelto de modo similar.

Los recorridos y las distintas dimensiones se recogen en los planos incluidos en el presente proyecto.

## PLANTA 0 IMPULSIÓN

Velocidad inicial  m/s

Material de los canales  
☒ Chapa galvanizada  
☐ Fiber-Glass

Total m2 =  ←

Total m2 =  ←

Tramo	Tramo anterior	Longitud (m)	Caudal (m3/h)	Número de codos	Altura del canal	Long Eq (m)	Velocidad (m/s)	Sección (m2)	Diámetro (mm)	Pérdida 100m	Pérdida tramo	Pérdida Ac. (mm)	Dimensió n (mm x)	Dim ajust. (mm x)
1		3	5040		30	3,00	7,26	0,19	463,94	12,88	0,39	0,39	254 x 762	250 x 750
2	1	10	1260			10,00	5,34	0,07	271,47	14,16	1,42	1,80	432 x 152	500 x 150
3	1	12	3780			12,00	6,72	0,16	417,55	12,74	1,53	1,91	686 x 229	250 x 625
4	3	9	1260			9,00	5,34	0,07	271,47	14,16	1,27	3,19	432 x 152	500 x 150
5	3	13,5	2520			13,50	5,92	0,12	364,29	11,93	1,61	3,53	584 x 203	250 x 475
6	5	18	1260			18,00	5,34	0,07	271,47	14,16	2,55	6,07	432 x 152	500 x 150
7	5	8	1260			8,00	5,34	0,07	271,47	14,16	1,13	4,66	432 x 152	500 x 150

## PLANTA 0 RETORNO

Velocidad inicial  m/s

Material de los canales  
☒ Chapa galvanizada  
☐ Fiber-Glass

Total m2 =  ←

Total m2 =  ←

Tramo	Tramo anterior	Longitud (m)	Caudal (m3/h)	Número de codos	Altura del canal	Long Eq (m)	Velocidad (m/s)	Sección (m2)	Diámetro (mm)	Pérdida 100m	Pérdida tramo	Pérdida Ac. (mm)	Dimensió n (mm x)	Dim ajust. (mm x)	Tramo
1		3	5040		30	3,00	7,26	0,19	463,94	12,88	0,39	0,39	254 x 762	250 x 750	1
2	1	8	1260			8,00	5,34	0,07	271,47	14,16	1,13	1,52	432 x 152	500 x 150	2
3	1	7	3780			7,00	6,72	0,16	417,55	12,74	0,89	1,28	686 x 229	250 x 625	3
4	3	4	1260			4,00	5,34	0,07	271,47	14,16	0,57	1,84	432 x 152	500 x 150	4
5	3	15	2520			15,00	5,92	0,12	364,29	11,93	1,79	3,07	584 x 203	250 x 475	5
6	5	4	1260			4,00	5,34	0,07	271,47	14,16	0,57	3,63	432 x 152	500 x 150	6
7	5	22	1260			22,00	5,34	0,07	271,47	14,16	3,11	6,18	432 x 152	500 x 150	7

## PLANTA 1 IMPULSIÓN

Velocidad inicial  m/s

Material de los canales  
☒ Chapa galvanizada  
☐ Fiber-Glass

Total m2 =  ←

Total m2 =  ←

Tramo	Tramo anterior	Longitud (m)	Caudal (m3/h)	Número de codos	Altura del canal	Long Eq (m)	Velocidad (m/s)	Sección (m2)	Diámetro (mm)	Pérdida 100m	Pérdida tramo	Pérdida Ac. (mm)	Dimensió n (mm x)	Dim ajust. (mm x)	Tramo
1		3	8325		32	3,00	7,02	0,33	619,10	8,54	0,26	0,26	406 x 813	750 x 400	1
2	1	8	1260			8,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,99	1,25	457 x 152	400 x 150	2
3	1	8	7065		32	8,00	6,81	0,29	575,62	8,83	0,71	0,96	356 x 813	750 x 350	3
4	3	9	630			9,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,57	1,53	356 x 152	350 x 150	4
5	3	4,5	6435			4,50	6,44	0,28	556,73	8,29	0,37	1,34	914 x 305	750 x 350	5
6	5	9	630			9,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,57	1,91	356 x 152	350 x 150	6
7	5	4	5805			4,00	6,71	0,24	517,03	9,77	0,39	1,73	864 x 279	350 x 700	7
8	7	8	1260			8,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,99	2,72	457 x 152	350 x 200	8
9	7	11	4545			11,00	6,33	0,20	470,63	9,88	1,09	2,81	787 x 254	350 x 575	9
10	7	9	135			9,00	1,39	0,03	179,81	2,02	0,18	1,91	178 x 152	50 x 700	10
11	7	9	1260			9,00	5,04	0,07	278,36	12,37	1,11	2,84	457 x 152	350 x 200	11
12	7	9	1260			9,00	5,04	0,07	278,36	12,37	1,11	2,84	457 x 152	350 x 200	12
13	7	7	1890			7,00	5,30	0,10	331,42	10,97	0,77	2,49	559 x 178	350 x 275	13
14	13	12	630			12,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,76	3,25	356 x 152	350 x 150	14
15	13	9	1260			9,00	5,04	0,07	278,36	12,37	1,11	3,61	457 x 152	350 x 200	15



## PLANTA 1 RETORNO

Velocidad inicial  m/s

Material de los canales  
☒ Chapa galvanizada  
☐ Fiber-Glass

Total m2 =   
 Total m2 =

Tramo	Tramo anterior	Longitud (m)	Caudal (m3/h)	Número de codos	Altura del canal	Long Eq (m)	Velocidad (m/s)	Sección (m2)	Diámetro (mm)	Pérdida 100m	Pérdida tramo	Pérdida Ac. (mm)	Dimensión (mm x)	Dim ajust. (mm x)	Tramo
1		3	8325		32	3,00	7,02	0,33	619,10	8,54	0,26	0,26	406 x 813	750 x 400	1
2	1	8	1260			8,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,99	1,25	457 x 152	400 x 150	2
3	1	8	7065		32	8,00	6,81	0,29	575,62	8,83	0,71	0,96	356 x 813	750 x 350	3
4	3	3	1260			3,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,37	1,33	457 x 152	400 x 150	4
5	3	3	5805			3,00	6,71	0,24	517,03	9,77	0,29	1,28	864 x 279	350 x 700	5
6	5	5	630			5,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,32	1,57	356 x 152	350 x 150	6
7	5	5	5175			5,00	6,16	0,23	510,34	8,51	0,43	1,68	838 x 279	350 x 675	7
8	7	5	630			5,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,32	2,00	356 x 152	350 x 150	8
9	7	3	1260			3,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,37	2,05	457 x 152	400 x 150	9
10	7	6	3285			6,00	5,84	0,16	417,55	9,87	0,59	2,27	686 x 229	350 x 450	10
11	10	6	135			6,00	1,39	0,03	179,81	2,02	0,12	2,39	178 x 152	150 x 150	11
12	10	3	3150			3,00	5,60	0,16	417,55	9,14	0,27	2,55	686 x 229	350 x 450	12
13	12	3	1260			3,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,37	2,92	457 x 152	500 x 150	13
14	12	9	1890			9,00	5,30	0,10	331,42	10,97	0,99	3,53	559 x 178	350 x 275	14
15	14	3	630			3,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,19	3,72	356 x 152	350 x 150	15
16	14	8	1260			8,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,99	4,52	457 x 152	400 x 150	16

## PLANTA 2 IMPULSIÓN

Velocidad inicial  m/s

Material de los canales  
☒ Chapa galvanizada  
☐ Fiber-Glass

Total m2 =   
 Total m2 =

Tramo	Tramo anterior	Longitud (m)	Caudal (m3/h)	Número de codos	Altura del canal	Long Eq (m)	Velocidad (m/s)	Sección (m2)	Diámetro (mm)	Pérdida 100m	Pérdida tramo	Pérdida Ac. (mm)	Dimensión (mm x)	Dim ajust. (mm x)	Tramo
1		3	8325		32	3,00	7,02	0,33	619,10	8,54	0,26	0,26	406 x 813	750 x 400	1
2	1	8	1260			8,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,99	1,25	457 x 152	400 x 150	2
3	1	8	7065		32	8,00	6,81	0,29	575,62	8,83	0,71	0,96	356 x 813	750 x 350	3
4	3	9	630			9,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,57	1,53	356 x 152	350 x 150	4
5	3	4,5	6435			4,50	6,44	0,28	556,73	8,29	0,37	1,34	914 x 305	750 x 350	5
6	5	9	630			9,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,57	1,91	356 x 152	350 x 150	6
7	5	4	5805			4,00	6,71	0,24	517,03	9,77	0,39	1,73	864 x 279	350 x 700	7
8	7	8	1260			8,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,99	2,72	457 x 152	350 x 200	8
9	7	11	4545			11,00	6,33	0,20	470,63	9,88	1,09	2,81	787 x 254	350 x 575	9
10	7	9	135			9,00	1,39	0,03	179,81	2,02	0,18	1,91	178 x 152	50 x 700	10
11	7	9	1260			9,00	5,04	0,07	278,36	12,37	1,11	2,84	457 x 152	350 x 200	11
12	7	9	1260			9,00	5,04	0,07	278,36	12,37	1,11	2,84	457 x 152	350 x 200	12
13	7	7	1890			7,00	5,30	0,10	331,42	10,97	0,77	2,49	559 x 178	350 x 275	13
14	13	12	630			12,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,76	3,25	356 x 152	350 x 150	14
15	13	9	1260			9,00	5,04	0,07	278,36	12,37	1,11	3,61	457 x 152	350 x 200	15

## PLANTA 2 RETORNO

Velocidad inicial  m/s

Material de los canales  
☒ Chapa galvanizada  
☐ Fiber-Glass

Total m2 =   
 Total m2 =

Tramo	Tramo anterior	Longitud (m)	Caudal (m3/h)	Número de codos	Altura del canal	Long Eq (m)	Velocidad (m/s)	Sección (m2)	Diámetro (mm)	Pérdida 100m	Pérdida tramo	Pérdida Ac. (mm)	Dimensión (mm x)	Dim ajust. (mm x)	Tramo
1		3	8325		32	3,00	7,02	0,33	619,10	8,54	0,26	0,26	406 x 813	750 x 400	1
2	1	8	1260			8,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,99	1,25	457 x 152	400 x 150	2
3	1	8	7065		32	8,00	6,81	0,29	575,62	8,83	0,71	0,96	356 x 813	750 x 350	3
4	3	3	1260			3,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,37	1,33	457 x 152	400 x 150	4
5	3	3	5805			3,00	6,71	0,24	517,03	9,77	0,29	1,28	864 x 279	350 x 700	5
6	5	5	630			5,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,32	1,57	356 x 152	350 x 150	6
7	5	5	5175			5,00	6,16	0,23	510,34	8,51	0,43	1,68	838 x 279	350 x 675	7
8	7	5	630			5,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,32	2,00	356 x 152	350 x 150	8
9	7	3	1260			3,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,37	2,05	457 x 152	400 x 150	9
10	7	6	3285			6,00	5,84	0,16	417,55	9,87	0,59	2,27	686 x 229	350 x 450	10
11	10	6	135			6,00	1,39	0,03	179,81	2,02	0,12	2,39	178 x 152	150 x 150	11
12	10	3	3150			3,00	5,60	0,16	417,55	9,14	0,27	2,55	686 x 229	350 x 450	12
13	12	3	1260			3,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,37	2,92	457 x 152	500 x 150	13
14	12	9	1890			9,00	5,30	0,10	331,42	10,97	0,99	3,53	559 x 178	350 x 275	14
15	14	3	630			3,00	3,24	0,05	249,00	6,34	0,19	3,72	356 x 152	350 x 150	15
16	14	8	1260			8,00	5,04	0,07	278,36	12,37	0,99	4,52	457 x 152	400 x 150	16

## **A5.- CÁLCULO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES**

---

### **A5.1.- GRUPOS MOTOBOMBAS**

Basándose en todos los cálculos realizados en apartados anteriores y de datos extraídos de las hojas de cálculos, se obtienen las caudales y pérdidas de carga de cada circuito y que conjuntamente con el programa de la marca fabricante SEDICAL, permiten la selección de los siguientes equipos:

<b>BOMBA CIRCULADORA</b>	<b>MODELO</b>	<b>UD</b>
RADIADORES	AM 40/12-B	1
AEROTERMIA	AM 50/12-B	1
CALDERA	AM 40/8-B	1

Los equipos podrán ser de la marca Sedical o Equivalente, a continuación se acompañan fichas técnicas de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de calidad y de prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de fabricantes equivalentes en calidad y prestaciones técnicas.



Referencia: **Bombas IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Dirección:

Localidad:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Fecha: **02/02/2023**

Página 2 de 9

## SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AM 40/12-B

Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán permanente, y variación de frecuencia y de presión incorporada.

### Datos requeridos

Rotor:	Húmedo
Construcción:	En línea
Tipo:	Simple
Variador:	Con variador incorporado
Sonda:	Con sonda
Fluido:	Agua
Uso:	Calefacción
Ejecución:	Alta eficiencia
Temperatura:	90 °C
Caudal:	5,6 m³/h
Pérdida de carga:	9,34 mca

### Datos obtenidos


#### Bomba

Modelo:	AM 40/12-B
Caudal:	5,6 m³/h
Pérdida de carga:	9,3 mca
Velocidad:	6
P1 :	0,23 kW
Velocidad:	1,24 m/s
Presión mín. aspiración (110°C):	1 m
Presión mín. aspiración (90°C):	0,5 m
Presión mín. aspiración (75°C):	0,1 m
Nivel sonoro:	<=50 dbA
Alimentación:	Monofásica

#### Motor

Velocidad nominal :	2850 rpm
Grado de protección :	IPX4D
Clase de Aislamiento:	F
P1 máximo:	17421 W
Intensidad de corriente mín / máx :	0,17 - 1,93 A
Temperatura ambiente admisible:	40 °C
Protección de motor:	integrada
Tensión y frecuencia de alimentación:	1x230 Vca 50Hz

### Gráfica de la bomba

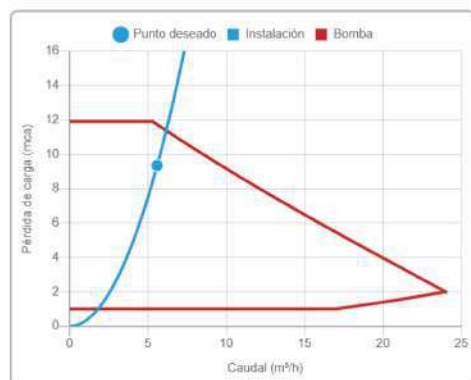

Referencia: **Bombas IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Localidad:

Fecha: **02/02/2023**

Dirección:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Página 3 de 9

#### Características técnicas

Conexiones:	Embridada
Conexión de aspiración:	DN40
Conexión de impulsión:	DN40
Distancia entre conexiones (sin racores en roscadas) mm:	250 mm
Índice de Eficiencia Energética IEE:	$\leq 0,18$
Presión de trabajo:	PN10
Temperaturas:	Max. 110 °C / Min. 2 °C
Temperatura máxima ACS:	110 °C
Eficiencia:	Premium

#### Materiales y dimensiones


Alto:	250 mm
Ancho:	389.4 mm
Base:	268.5 mm
Peso neto bomba :	16,1 kg
Cuerpo de bomba:	Fundición gris
Eje de bomba:	Cerámico
	Cojinete deslizamiento: óxido de aluminio
Rodamientos o Cojinete:	Rodamiento axial: óxido de aluminio, carbono sintético

Ubicación / Partida: **RADIADORES**

**Bomba**



**Cota**

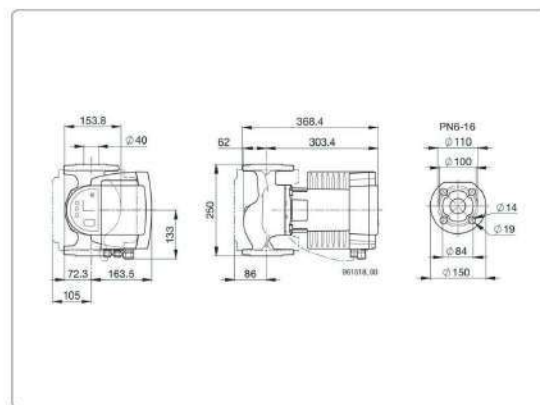

Referencia: **Bombas IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Dirección:

Localidad:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Fecha: **02/02/2023**

Página 6 de 9

## SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AM 40/10-B

Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor sincrónico de imán permanente, y variación de frecuencia y de presión incorporada.

### Datos requeridos

Rotor:	Húmedo
Construcción:	En línea
Tipo:	Simple
Variador:	Con variador incorporado
Sonda:	Con sonda
Fluido:	Agua
Uso:	Calefacción
Ejecución:	Alta eficiencia
Temperatura:	90 °C
Caudal:	17.2 m³/h
Pérdida de carga:	2.84 mca

### Datos obtenidos


#### Bomba

Modelo:	AM 40/10-B
Caudal:	17,2 m³/h
Pérdida de carga:	2,8 mca
Velocidad:	6
P1 :	0.31 kW
Velocidad:	3.80 m/s
Presión mín. aspiración (110°C):	1 m
Presión mín. aspiración (90°C):	0.5 m
Presión mín. aspiración (75°C):	0.1 m
Nivel sonoro:	<=45 dbA
Alimentación:	Monofásica

#### Motor

Velocidad nominal :	2850 rpm
Grado de protección :	IPX4D
Clase de Aislamiento:	F
P1 máximo:	18341 W
Intensidad de corriente mín / máx :	0,18 - 1,6 A
Temperatura ambiente admisible:	40 °C
Protección de motor:	integrada
Tensión y frecuencia de alimentación:	1x230 Vca 50Hz

### Gráfica de la bomba

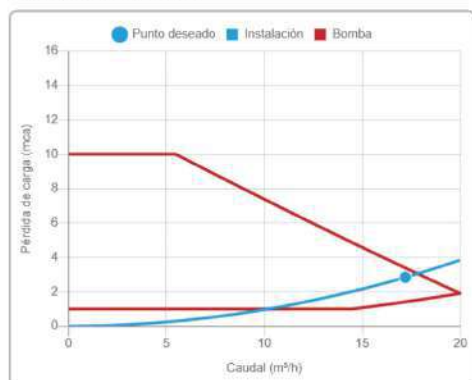

Referencia: **Bombas IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Localidad:

Fecha: **02/02/2023**

Dirección:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Página 7 de 9

#### Características técnicas

Conexiones:	Embridada
Conexión de aspiración:	DN40
Conexión de impulsión:	DN40
Distancia entre conexiones (sin racores en roscadas) mm:	220 mm
Índice de Eficiencia Energética IEE:	$\leq 0,19$
Presión de trabajo:	PN10
Temperaturas:	Max. 110 °C / Min. 2 °C
Temperatura máxima ACS:	110 °C
Eficiencia:	Premium

#### Materiales y dimensiones


Alto:	220 mm
Ancho:	389.4 mm
Base:	268.5 mm
Peso neto bomba :	16,3 kg
Cuerpo de bomba:	Fundición gris
Eje de bomba:	Cerámico
	Cojinete deslizamiento: óxido de aluminio
Rodamientos o Cojinete:	Rodamiento axial: óxido de aluminio, carbono sintético

Ubicación / Partida: CALDERA

**Bomba**



**Cota**

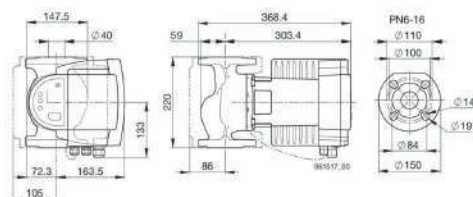

Referencia: **Bombas IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Dirección:

Localidad:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Fecha: **02/02/2023**

Página 8 de 9

## SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AM 50/12-B

Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor sincrónico de imán permanente, y variación de frecuencia y de presión incorporada.

### Datos requeridos

Rotor:	Húmedo
Construcción:	En línea
Tipo:	Simple
Variador:	Con variador incorporado
Sonda:	Con sonda
Fluido:	Agua
Uso:	Calefacción
Ejecución:	Alta eficiencia
Temperatura:	90 °C
Caudal:	24 m³/h
Pérdida de carga:	3 mca

### Datos obtenidos


#### Bomba

Modelo:	AM 50/12-B
Caudal:	24,0 m³/h
Pérdida de carga:	3,0 mca
Velocidad:	6
P1 :	0.37 kW
Velocidad:	3.40 m/s
Presión mín. aspiración (110°C):	1 m
Presión mín. aspiración (90°C):	0.5 m
Presión mín. aspiración (75°C):	0.7 m
Nivel sonoro:	<=50 dbA
Alimentación:	Monofásica

#### Motor

Velocidad nominal :	2850 rpm
Grado de protección :	IPX4D
Clase de Aislamiento:	F
P1 máximo:	20516 W
Intensidad de corriente mín / máx :	0,20 - 2,23 A
Temperatura ambiente admisible:	40 °C
Protección de motor:	integrada
Tensión y frecuencia de alimentación:	1x230 Vca 50Hz

### Gráfica de la bomba

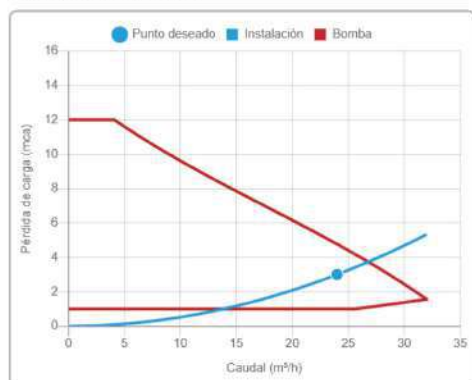





## **A5.2.- VASOS DE EXPANSIÓN**

Se han calculado vasos de expansión para los distintos circuitos independientes cerrados que existen en la instalación. Los vasos de expansión se calculan según lo indicado por la norma UNE 100.155:2004.

### **TUBERÍA DE EXPANSIÓN**

Para calcular la tubería de conexión entre el vaso de expansión y el circuito se ha tenido en cuenta la siguiente expresión (UNE 100.155:2004):

$$D = 15 + 1,5\sqrt{P} \geq 25mm.$$

D = Diámetro en mm.

P = Potencia térmica de los generadores o intercambiadores en kW.

En ningún caso deberá adoptarse un diámetro menor de 25 mm.

En la tubería de expansión no podrá instalarse ningún elemento de corte entre el generador y el vaso de expansión.

Referencia: **Vaso de expansión IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Dirección:

Localidad:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Fecha: **02/02/2023**

Página 1 de 4

## SEDICAL - RESUMEN DEL PROYECTO

		Cantidad
	<b>NTM 400/6</b> Código Sedical: <b>78514</b> Volumen nominal total: <b>310,70 l</b> Volumen: <b>400 l</b> Ubicación / Partida: <b>CALOR</b>	1
	<b>NTM 18/5</b> Código Sedical: <b>78503</b> Volumen nominal total: <b>12,64 l</b> Volumen: <b>18 l</b> Ubicación / Partida: <b>FRIO</b>	1
	<b>NTM 5/5</b> Código Sedical: <b>78500</b> Volumen nominal total: <b>2,69 l</b> Volumen: <b>5 l</b> Ubicación / Partida: <b>CALDERA</b>	1

**Características técnicas:** Los datos técnicos son orientativos y podrían ser modificados por SEDICAL, S.A. en las actualizaciones periódicas que se publican en la web.

**Puesta en marcha:** Los precios de puesta en marcha incluyen desplazamiento de ida y vuelta hasta una distancia máxima de 25 km entre el Servicio Técnico Autorizado de SEDICAL, S.A. y la instalación.

**IVA no incluido (02/02/2023)**

Referencia: **Vaso de expansión IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Dirección:

Localidad:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Fecha: **02/02/2023**

Página 2 de 4

## SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE NTM 400/6

### Datos requeridos

Circuito:	Circuito cerrado
Tipo:	Calor
Transferencia de masa:	Sin transferencia de masa
Fluido caloportador:	Agua
Posición:	Aspiración
Volumen de reserva:	0.5 %
Volumen de instalación:	4914.6 l
Temperatura de seguridad:	75 °C
Temperatura máxima:	70 °C
Temperatura de impulsión:	65 °C
Temperatura del agua de llenado:	12 °C
Temperatura mínima:	8 °C
Presión válvula de seguridad:	3 bar
P0:	1 bar
Presión estática:	0.29 bar
Altura estática:	2.96 m
Presión previa:	-0.5 bar

### Criterio de diseño

Temperatura de servicio:	100 °C
Temperatura continua máx. membrana:	70 °C
Diseño y fabricación conforme a:	PED 2014/68/UE
Volumen:	400 l
Presión máxima:	6 bar
Temperatura máxima:	100 °C
Conexión del grupo a la red:	Roscada
Conexión:	Acero
Posición del vaso respecto bomba:	Superior

### Datos de cálculo

Coefficiente de expansión:	2,21 %
Volumen de expansión total:	108,59 l
Volumen de reserva:	24,57 l
Volumen nominal total:	310,70 l

*Datos de densidades según ASHRAE*

### Opciones

### Vaso de expansión

NTM 400/6:	78514
Volumen:	400 l
Presión Máxima:	6 bar
d1:	600 mm
d2 (diámetro conexión):	R 1"
h1:	1480 mm
Peso:	56 kg



Referencia: **Vaso de expansión IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Dirección:

Localidad:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Fecha: **02/02/2023**

Página 3 de 4

## SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE NTM 18/5

### Datos requeridos

Circuito:	Circuito cerrado
Tipo:	Frío
Transferencia de masa:	Sin transferencia de masa
Fluido caloportador:	Agua
Posición:	Aspiración
Volumen de reserva:	0.5 %
Volumen de instalación:	368.5 l
Temperatura de seguridad:	50 °C
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura de impulsión:	40 °C
Temperatura del agua de llenado:	12 °C
Temperatura mínima:	7 °C
Presión válvula de seguridad:	3 bar
P0:	1 bar
Presión estática:	0.29 bar
Altura estática:	3 m

### Criterio de diseño

Temperatura de servicio:	100 °C
Temperatura continua máx.:	70 °C
membrana:	
Diseño y fabricación conforme a:	PED 2014/68/UE
Volumen:	18 l
Presión máxima:	5 bar
Temperatura máxima:	100 °C
Conexión del grupo a la red:	Roscada
Conexión:	Acero zincado
Posición del vaso respecto bomba:	Superior

### Datos de cálculo

Coefficiente de expansión:	0,97 %
Volumen de expansión total:	3,57 l
Volumen de reserva:	1,84 l
Volumen nominal total:	12,64 l

*Datos de densidades segun ASHRAE*

### Opciones

### Vaso de expansión

NTM 18/5:	78503
Volumen:	18 l
Presión Máxima:	5 bar
d1:	270 mm
d2 (diámetro conexión):	R 3/4"
h1:	415 mm
Peso:	4 kg



Referencia: **Vaso de expansión IES PARQUE VENECIA CON CALDERA**

Dirección:

Localidad:

A la atención de: **ING. PILAR PECO**

Fecha: **02/02/2023**

Página 4 de 4

## SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE NTM 5/5

### Datos requeridos

Circuito:	Circuito cerrado
Tipo:	Calor
Transferencia de masa:	Sin transferencia de masa
Fluido caloportador:	Agua
Posición:	Aspiración
Volumen de reserva:	0.5 %
Volumen de instalación:	35 l
Temperatura de seguridad:	85 °C
Temperatura máxima:	80 °C
Temperatura de impulsión:	75 °C
Temperatura del agua de llenado:	12 °C
Temperatura mínima:	8 °C
Presión válvula de seguridad:	3 bar
P0:	1 bar
Presión estática:	0.29 bar
Altura estática:	3 m

### Criterio de diseño

Temperatura de servicio:	100 °C
Temperatura continua máx.:	70 °C
membrana:	
Diseño y fabricación conforme a:	PED 2014/68/UE
Volumen:	5 l
Presión máxima:	5 bar
Temperatura máxima:	100 °C
Conexión del grupo a la red:	Roscada
Conexión:	Acero zincado
Posición del vaso respecto bomba:	Superior

### Datos de cálculo

Coefficiente de expansión:	2,80 %
Volumen de expansión total:	0,98 l
Volumen de reserva:	0,18 l
Volumen nominal total:	2,69 l

*Datos de densidades segun ASHRAE*

### Opciones

### Vaso de expansión

NTM 5/5:	78500
Volumen:	5 l
Presión Máxima:	5 bar
d1:	200 mm
d2 (diámetro conexión):	R 3/4"
h1:	250 mm
Peso:	2 kg



### **A5.3.- CHIMENEAS**

Por tratarse de calderas a gas, con evacuación directa de humos a chimenea, no se necesita tratamiento de depuración de humos. Los diámetros de las chimeneas de cada caldera vienen dados por las especificaciones que el propio fabricante indica.

Los materiales podrán ser de la marca DINAK o equivalente.

## CÁLCULO SEGÚN EN 13384-1, CHIMENEA EN DEPRESIÓN

### DATOS DE LA INSTALACIÓN

Combustible:	Gas Natural	
Tipo de aparato:	Caldera presurizada	
Condensación:	SI	
	<b>Nominal</b>	<b>Mínimo</b>
Potencia:	kW 210	77,08
Rendimiento:	% 98	109
Tª de humos:	°C 45	30
Tiro mínimo:	Pa 0	0
Caudal:	g/s 89,72	29,91
Altitud:	m 210	
Tª máxima:	°C 12	

### DATOS DEL CONDUCTO

<b>TRAMO VERTICAL</b>	Longitud total (m):	4
	Altura total (m):	4
	Conexión:	Te de 90º: 1
	Tipo de salida:	Salida libre

### CÁLCULOS Y COMPROBACIONES

REQUISITOS DE PRESIÓN		Nominal	Mínimo	
Tiro disponible en la base de la vertical:	$P_z$	-7,52	1,28	Pa
Tiro necesario en la base de la vertical:	$P_{ze}$	0	0	Pa

Primer requisito de presión:	$P_z$	$\geq$	$P_{ze}$	Cumple
A potencia nominal:	-7,52	$<$	0	SI
A potencia mínima:	1,28	$>$	0	SI

Segundo requisito de presión:	$P_z$	$\geq$	$P_B$	Cumple
A potencia nominal:	-7,52	$<$	0	SI
A potencia mínima:	1,28	$>$	0	SI



REQUISITOS DE TEMPERATURA		Nominal	Mínimo
Tª de la pared interior en la salida de la chimenea:	T <sub>iob</sub>	41,4	25,3 °C
Tª límite de la pared interior de la chimenea:	T <sub>g</sub>	0	0 °C

Primer requisito de temperatura:	T <sub>iob</sub>	≥	T <sub>g</sub>	Cumple
A potencia nominal:	41,4	>	0	SI
A potencia mínima:	25,3	>	0	SI

## DIMENSIONADO

### TRAMO VERTICAL

<i>Gama:</i>		Dinak DW con junta	
<i>Diámetro interior:</i>	mm	180	
<i>Diámetro exterior:</i>	mm	240	
<i>Designación EN 1856-1</i>		T200 P1 W V2 O(00)	
		Nom	Mín
<i>Velocidad media de los humos:</i>	m/s	3,4	1,1
<i>Tª media de los humos:</i>	°C	44	29
<i>Tª media de la pared exterior:</i>	°C	18	16

### SALIDA DE LA CHIMENEA

		Nom	Mín
<i>Velocidad de los humos:</i>	m/s	3,4	1,1
<i>Tª de los humos:</i>	°C	44	28
<i>Tª de la pared exterior:</i>	°C	18	16

Cálculo realizado por la empresa ..... mediante el software Dinakalc 4.2 Versión 4.2.1-ES  
Fecha 5-2015 , de la empresa DINAK, S.A.

#### **A5.4.- CLIMATIZADORES**

Los equipos seleccionados son:

##### CLIMATIZADORES

En función de lo especificado en esta memoria y en el anejo de cálculo se han seleccionado los siguientes equipos climatizadores:

RECINTO	MODELO	ESTANCIAS	CAUDAL DE AIRE
CL-1	EVAIR serie SMART	Recuperador	9.000 m3/h

Se incluye en el proyecto la instalación del climatizador correspondiente a la segunda fase de la construcción del gimnasio del centro educativo.

RECINTO	MODELO	ESTANCIAS	CAUDAL DE AIRE
CL-2	EVAIR serie SMART	Gimnasio tratamiento	8.000 m3/h

Las compuertas, filtros, baterías de calor, ventiladores, carcassas, recuperadores, etc., se han seleccionado para cumplir con los objetivos reseñados a lo largo de todo el presente anejo, estando incluidos todos los componentes en el cuerpo del climatizador.

Se adjuntan las hojas de características de cada uno de los climatizadores.

Los equipos podrán ser de la marca EVAIR o Equivalente, a continuación se acompañan fichas técnicas de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de calidad y de prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de fabricantes equivalentes en calidad y prestaciones técnicas.



**Evair**  
**Technical-Commercial Department**  
Buenos Aires, 8  
ES 50198 La Muela (Zaragoza)  
Tel.: +34 976 909 868

Propuesta **pry\_1638\_22**  
Fecha **02/12/2022**  
Proyecto **PARQUE VENECIA**

Posición **AP. PL HOR**  
**A. PRIMARIO PLACAS HORIZONTAL**  
LV-Posición **AP. PL HOR**  
Cantidad **1**  
Fecha de impr **02/12/2022**  
Colaborador  
Oficina / Conta



Versión de Soft. 3.20.213  
Version Date: 16.09.2022  
www.evair.es  
Info@evair.es

#### INFORMACIÓN GENERAL



Serie **SMART**

#### CARACTERÍSTICAS MB (EN-1886)

Resist. mecánica (-1000/+1000 Pa) **D2/D2(M)**  
Estanqueidad (-400/+700 Pa) **L1/L1(M)**  
Derivación en filtros **F9**  
Transmitancia térmica **T2**

Densidad del aire [kg/m³] **1,20**  
SFPint (Vent. Comp.) [w/(m³/s)] **679**  
Peso total [kg] **~1.588**  
Temp. de diseño exterior (invierno) [°C] **-1,10**  
Ratio de mezcla (RCA/SUP)  
Unidad (Reglamento UE 1253/2014) **NRVU;BVU**  
Tipo de accionamiento **Variable Speed**  
Max. SFP int. [w/(m³/s)] **914**  
Min. Thermal efficiency [%] **73**  
Min./Max. Temp.-Hum. Rel. [°C-%] **-20-0/40-50**  
Specific fan power rating, SFPv [w/(m³/s)] **1.794**




Modelo	Caudal [m³/h]	Velocidad Air [m/s]	Presión Externa [Pa]	Pot. Abs. [kW]	Ef. Estática (Sistema)* [%]	Config. Base Pérd. de carga * [Pa]
Impulsión SMART 3.5	9.000	1.63	300	2.840	64,17	187
Retorno SMART 3.5	9.000	2,09	250	2.330	60,3	234

\* Según Configuración Base. (Reg. 1253/2014)

\*\*Energy label class designed for wet conditions.

Ref. city **ZARAGOZA AB**

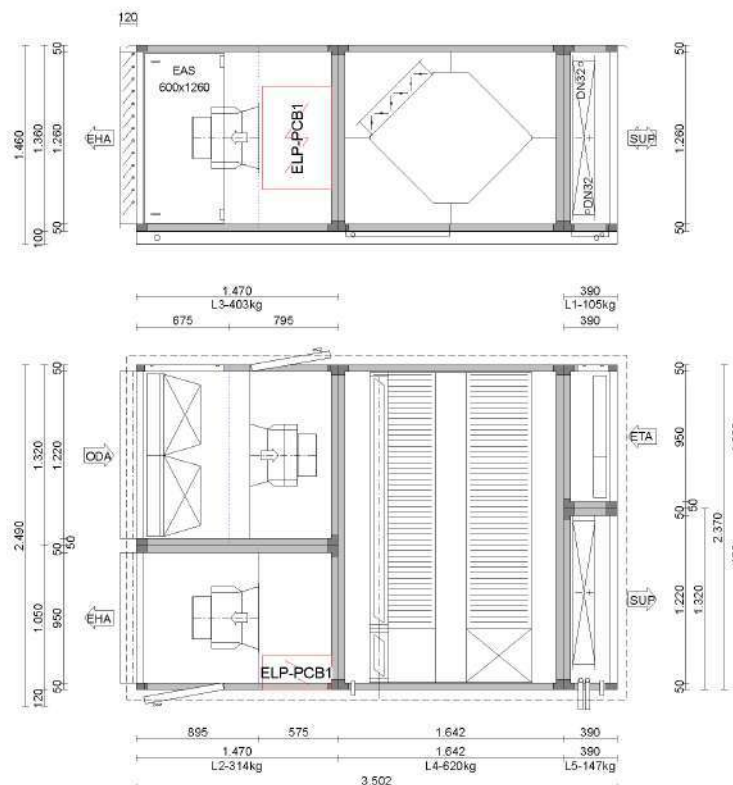

La pérdida de carga de filtros en este informe se fija según norma UNE 13053. La pérdida de carga final (mostrada) ha de ser respetada para asegurar el rendimiento y la eficiencia energética de la unidad.



Proyecto Nr.: **pry\_1638\_22**  
Dibujo: **AP. PL HOR**  
Posición: **AP. PL HOR**  
Responsable:  
Pieza: **5**  
Fecha: **02/12/2022**  
Página: **2 / 7**

## Aire de impulsión

### Definición de la unidad

Presión externa [Pa]	<b>300</b>	Espesor	<b>Mineralwool 50</b>	<b>45,0 mm</b>	Largo [mm]	<b>3.502,0</b>
Presión total [Pa]	<b>771</b>	Panel interno	<b>Galvanizado</b>	<b>0,50 mm</b>	Ancho [mm]	<b>1.320,0</b>
Class DIN EN 13053	<b>V2</b>	Panel externo	<b>Galvanizado pintado</b>	<b>White</b>	Altura [mm]	<b>1.360,0</b>
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]	<b>L3(R)</b>	Panel interno (suelo)	<b>Galvanizado</b>	<b>1,00 mm</b>	Peso [kg]	<b>~1.170,0</b>
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]	<b>L3(R)</b>	Perfiles	<b>Aluminio</b>			
Max. Fuga interna [%]	<b>0,10</b>	Mat. Interior	<b>Galvanizado</b>			
Construcción de la unidad <b>P 150-45</b>						

Filtro bolsas con pre-filtro	Aire de impulsión	<b>675,0 mm</b>	<b>3,62 m2</b>	<b>181,00 kg</b>	<b>243 Pa</b>
------------------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------	---------------

Fabricante	<b>Camfil</b>	Longitud del filtro [mm]	<b>98,0</b>
Tipo	<b>ECOPLEAT-M6-98</b>	Superficie de filtro [m2]	<b>44,00</b>
Clase	<b>M6</b>	Celdas Pzs x Tamaño	<b>4 x 592,0 x 592,0</b>
PdC Limpio [Pa]	<b>66</b>		
PdC Diseño [Pa]	<b>116</b>		
PdC Sucio [Pa]	<b>166</b>		
Caudal [m³/h]	<b>9.000</b>		
Clasif. energética de filtro	<b>G</b>		
Filter class (EN-16890)	<b>ePM10 70%</b>		





Fabricante	<b>Camfil</b>	Longitud del filtro [mm]	<b>292,0</b>
Tipo	<b>OPACKFIL-F8-296</b>	Superficie de filtro [m2]	<b>72,00</b>
Clase	<b>F8</b>	Celdas Pzs x Tamaño	<b>4 x 592,0 x 592,0</b>
PdC Limpio [Pa]	<b>57</b>		
PdC Diseño [Pa]	<b>107</b>		
PdC Sucio [Pa]	<b>157</b>		
Caudal [m³/h]	<b>9.000</b>		
Extracción de filtro	<b>Lateral</b>		
Clasif. energética de filtro	<b>A+</b>		
Filter class (EN-16890)	<b>ePM1 70%</b>		

Puerta extraíble	Dimensiones [mm]	<b>600,0 x 1.260,0</b>
Compuerta gravedad	Material	<b>Galvaniza</b>
Tipo	Dimensiones [mm]	<b>1.220,0 x 1.260,0 x 120,0</b>
		<b>GRD</b>



Proyecto Nr.: **pry\_1638\_22**  
 Dibujo: **AP. PL HOR**  
 Posición: **AP. PL HOR**  
 Responsable:  
 Pieza: **5**  
 Fecha: **02/12/2022**  
 Página: **3 / 7**

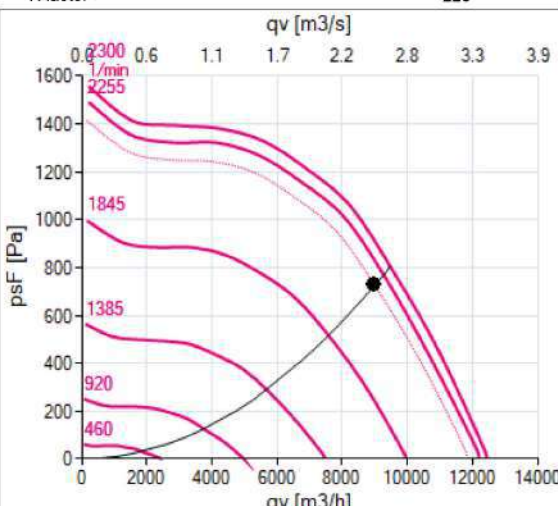Plugfan	Aire de impulsión	795,0 mm	4,26 m2	222,00 kg	Pa			
INFORMACIÓN DEL VENTILADOR			INFORMACIÓN DE MOTOR					
Ventilador	1xGR45I-ZID.GG.CR	Motor	1xECblue-IE5-50-152-0-3.					
Proveedor	Ziehl-Abegg	Protección	IP55					
Caudal [m³/h]	9.000	Clase de aislamiento	F					
Internal pressure [Pa]	429	Potencia [kW]	1x3,400					
Presión adicional [Pa]		RPM [1/min]	2.300					
Presión externa [Pa]	300	Corriente +5% [A]	1x5,40					
Presión dinámica [Pa]	42	Eficiencia	IE5					
Presión estática total [Pa]	729	Tensión	3x400 V / 50 Hz					
Presión total [Pa]	771	Tipo de motor	EC					
RPM [1/min]	2.189							
			El efecto del sistema está considerado en el rendimiento del ventilador					
INFORMACIÓN DEL SISTEMA			Señal de Control (0-10V) 9,50					
Potencia absorbida (Selección) [kW]	2,840	SFP2	K factor 220					
Potencia específica (Selección) [w/(m3/s)]	1.136							
Potencia absorbida (Validación) [kW]	2,350	SFP1						
Potencia específica (Validación) [w/(m3/s)]	942							
Max. temperature increase [°C]	0,80							
								
Nivel sonoro. Banda de octavas del ventilador Lw / dB								
Ot. Frq. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	82,0	80,0	82,0	78,0	72,0	71,0	69,0	72,0
Salida	82,0	84,0	87,0	85,0	83,0	83,0	79,0	78,0
Potencia sonora [dB (A)]	88,9							
Caja de Conexiones para Motor EC	1	Set						
Toma de presión en el oído	1	Set						
Toma de presión en el oído	1	Set						
Puerta con bisagras y cierres	Dimensiones [mm]		600,0 x 1.260,0					





Proyecto Nr.: **pry\_1638\_22**  
 Dibujo: **AP. PL HOR**  
 Posición: **AP. PL HOR**  
 Responsable:  
 Pieza: **5**  
 Fecha: **02/12/2022**  
 Página: **4 / 7**

Recuperador de placas - Diagonal		Aire de impulsión		1.642,0 mm	12,25 m2	620,00 kg	159 Pa
Modelo		PCF-I-3-110-1871-B-389-A-SM					
Modo de calentamiento				Modo de enfriamiento			
Impulsión [m³/h]	9.000	Dp [Pa]	130	Impulsión [m³/h]	9.000	Dp [Pa]	159
Entrada [°C]	-1,10	Humed. [%]	89,0	Entrada [°C]	34,50	Humed. [%]	31,8
Salida [°C]	17,30	Humed. [%]	25,0	Salida [°C]	27,20	Humed. [%]	48,0
Extracción [m³/h]	9.000	Dp [Pa]	148	Extracción [m³/h]	9.000	Dp [Pa]	151
Entrada [°C]	21,00	Humed. [%]	50,0	Entrada [°C]	25,00	Humed. [%]	50,0
Salida [°C]	6,80	Humed. [%]	99,0	Salida [°C]	32,30	Humed. [%]	33,0
Capacidad [kW]	55,69			Capacidad [kW]	22,02		
Acua condensada [kg/h]	17,98			Dp S/E Dry Den 1,2 kg/m3	147 / 147		
Ef. en Temp. Flujo seco balanceado [°C]	76,80	Número de int.	1				
Ef. en Temperatura. EN 308 [%]	76,80	Bypass	Compuerta bypass				
Ef. en Temp. Seco (Calor) [%]	76,8	Temp. de congelación [°C]	0,00				
Ef. en Temp. Húmedo (Calor) [%]	83,3	Clase energética	H1				
Ef. en Temp. Seco (Frio) [%]	76,8	Material exchanger	AL				
Ef. en Temp. Húmedo (Frio) [%]	76,7						
Bandeja de condensados		Calidad	Galvanizado	Conexión de drenaje		1 0/0"	
Compuerta:	Tipo	Compuertas-bypa Class 3 - AI					
Dim 1 [mm]	1.801,0			Accionamiento por	Sector Manual		
Dim 2 [mm]	389,0	Altura [mm]	581,0	Torque [Nm]	5,480		
Enfriamiento		Aire de impulsión		390,0 mm	2,09 m2	147,00 kg	27 Pa
Caudal [m³/h]	9.000			Fluido	Agua		
Velocidad del aire [m/s]	2,15			Caudal de fluido [l/s]	1,1900		
Aire de entrada [°C]	27,20	Humedad [%]	48,0	Velocidad del fluido [m/s]	1,03		
Aire de salida [°C]	20,00	Humedad [%]	71,8	Fluido de entrada [°C]	7,00		
Potencia [kW]	24,93			Fluido de salida [°C]	12,00		
Perda de pres.del aire [Pa]	27	Seco [Pa]	20	Pérdida de carga del fluido [kPa]	17,84		
				Volumen Int. [l]	16,400		
Modo de calentamiento							
Aire de entrada [°C]	17,30			Caudal de fluido [l/s]	1,8000		
Aire de salida [°C]	29,56			Velocidad del fluido [m/s]	1,56		
Potencia [kW]	37,27			Fluido de entrada [°C]	45,00		
				Fluido de salida [°C]	40,00		
				Pérdida de carga del fluido [kPa]	28,75		
Cu-Al-FeZn P40AR 2R-28T-1040A-3.0pa 6C 1 1/4" ( .11- .4- 1.5)		Materiales:					
Filas	2			Aletas	Aluminio		
Circuitos	6			Filas	Cobre		
Separación de aletas [mm]	3,00			Colector	Cobre		
Conexión entrada	DN 32			Marco	Galvanizado		
Conexión salida	DN 32			Protección de la aleta	-		
Bandeja de condensados		Calidad	Acero inoxidable 304	Conexión de drenaje		1 0/0"	



Proyecto Nr.: **pry\_1638\_22**  
Dibujo: **AP. PL HOR**  
Posición: **AP. PL HOR**  
Responsable:  
Pieza: **5**  
Fecha: **02/12/2022**  
Página: **5 / 7**

#### Cálculo del nivel sonoro

Frc. Hz	Potencia sonora [dB]								Suma [dB(A)]	Punto de medición	2 m	Distancia
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Aspiración	82,0	80,0	82,0	78,0	72,0	71,0	69,0	72,0	80,4			
Salida	82,0	81	77	76,0	72,0	70,0	62,0	64,0	78,0			
Carcasa	74,0	67,0	65,0	56,0	54,0	58,0	55,0	46,0	63,7			
Frc. Hz	Nivel de presión sonora [dB]								Suma [dB(A)]	Punto de medición	2 m	Distancia
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Aspiración	68,0	66,0	68,0	64,0	58,0	57,0	55,0	58,0	66,4			
Salida	68,0	67,0	63,0	62,0	58,0	56,0	48,0	50,0	64,0			
Carcasa	60,0	53,0	51,0	42,0	40,0	44,0	41,0	32,0	49,7			

Tolerancia +/- 4 dB

### Aire de extracción

#### Definición de la unidad

Presión externa [Pa]	250	Espesor	Mineralwool 50	45,0 mm	Largo [mm]	3.502,0
Presión total [Pa]	604	Panel interno	Galvanizado	0,50 mm	Ancho [mm]	1.050,0
Class DIN EN 13053	V4	Panel externo	Galvanizado pintado White	1,00 mm	Altura [mm]	1.360,0
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]	L3(R)	Panel interno (suelo)	Galvanizado	1,00 mm	Peso [kg]	~419,00
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]	L3(R)	Perfiles	Aluminio			
Max. Fuga interna [%]	0,10	Mat. Interior	Galvanizado			
Construcción de la unidad <b>P 150-45</b>						

Filtro	Aire de extracción	390,0 mm	1,88 m2	105,00 kg	136 Pa
Fabricante	Camfil	Longitud del filtro [mm]	98,0		
Tipo	ECOPLEAT-M6-98	Superficie de filtro [m2]	33,20		
Clase	M6	Celdas Pzs x Tamaño	2 x 592,0 x 592,0		
PdC Limpio [Pa]	86		2 x 292,0 x 592,0		
PdC Diseño [Pa]	136				
PdC Sucio [Pa]	186				
Caudal [m³/h]	9.000				
Clasif. energética de filtro	G				
Filter class (EN-16890)	ePM10 70%				
Puerta extraíble		Dimensiones [mm]	250,0 x 1.260,0		
Toma de medición		1	Set		

Recuperador de placas - Diagonal	Aire de extracción	1.642,0 mm	12,25 m2	620,00 kg	159 Pa
----------------------------------	--------------------	------------	----------	-----------	--------

Módulo vacío	Aire de extracción	575,0 mm	2,77 m2	80,00 kg	Pa
--------------	--------------------	----------	---------	----------	----



#### CONTROL SYSTEM / ELECTRIC PANEL:

La especificación de control no se incluye en este documento técnico.

El precio del control no está incluido en el precio de la unidad, se ha de incluir de forma adicional en el presupuesto.



Proyecto Nr.: **pry\_1638\_22**  
Dibujo: **AP. PL HOR**  
Posición: **AP. PL HOR**  
Responsable:  
Pieza: **5**  
Fecha: **02/12/2022**  
Página: **6 / 7**

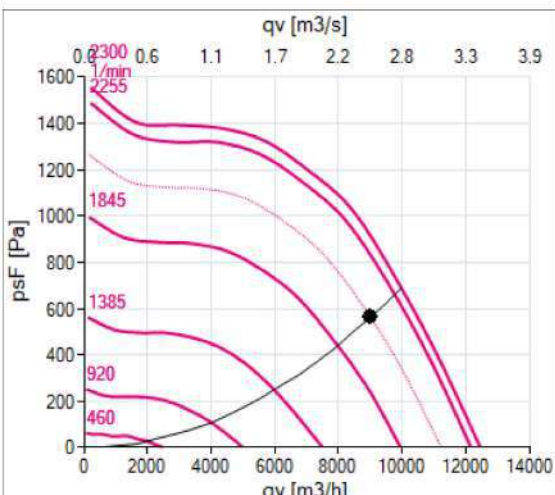Plugfan	Aire de extracción	895,0 mm	4,31 m2	234,00 kg	25 Pa			
INFORMACIÓN DEL VENTILADOR			INFORMACIÓN DE MOTOR					
Ventilador	1xGR45I-ZID.GG.CR		Motor	1xECblue-IE5-50-152-0-3.				
Proveedor	Ziehl-Abegg		Protección	IP55				
Caudal [m³/h]	9.000		Clase de aislamiento	F				
Internal pressure [Pa]	312		Potencia [kW]	1x3,400				
Presión adicional [Pa]			RPM [1/min]	2.300				
Presión externa [Pa]	250		Corriente +5% [A]	1x5,40				
Presión dinámica [Pa]	42		Eficiencia	IE5				
Presión estática total [Pa]	562		Tensión	3x400 V / 50 Hz				
Presión total [Pa]	604		Tipo de motor	EC				
RPM [1/min]	2.074							
El efecto del sistema está considerado en el rendimiento del ventilador								
INFORMACIÓN DEL SISTEMA			Señal de Control (0-10V) 9,00					
Potencia absorbida (Selección) [kW]	2,330	SFP2	K factor	220				
Potencia específica (Selección) [w/(m3/s)]	932							
Potencia absorbida (Validación) [kW]	2,130	SFP2						
Potencia específica (Validación) [w/(m3/s)]	852							
Max. temperature increase [°C]	0,66							
								
Nivel sonoro. Banda de octavas del ventilador Lw / dB								
Ot. Frq. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	81,0	81,0	81,0	77,0	71,0	69,0	69,0	72,0
Salida	81,0	85,0	85,0	84,0	82,0	81,0	78,0	78,0
Potencia sonora [dB (A)]	87,8							
Caja de Conexiones para Motor EC	1	Set						
Toma de presión en el oído	1	Set						
Toma de presión en el oído	1	Set						
Puerta con bisagras y cierres	Dimensiones [mm]		600,0 x 1.260,0					
Compuerta gravedad	GRD	Material	Galvaniza	Dimensiones [mm]		950,0 x 1.260,0 x 120,0		
Tipo								





Proyecto Nr.: **pry\_1638\_22**  
 Dibujo: **AP. PL HOR**  
 Posición: **AP. PL HOR**  
 Responsable:  
 Pieza: **5**  
 Fecha: **02/12/2022**  
 Página: **7 / 7**

#### Cálculo del nivel sonoro


Frc. Hz	Potencia sonora [dB]								Suma [dB(A)]	Punto de medición	2 m	Distancia
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Aspiración	81,0	77,0	64,0	62,0	56,0	51,0	41,0	50,0	65,2			
Salida	81,0	85	85	84,0	82,0	81,0	78,0	78,0	88,0			
Carcasa	73,0	68,0	63,0	55,0	53,0	56,0	54,0	46,0	62,3			
Frc. Hz	Nivel de presión sonora [dB]								Suma [dB(A)]	Punto de medición	2 m	Distancia
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Aspiración	67,0	63,0	50,0	48,0	42,0	37,0	27,0	36,0	51,2			
Salida	67,0	71,0	71,0	70,0	68,0	67,0	64,0	64,0	74,0			
Carcasa	59,0	54,0	49,0	41,0	39,0	42,0	40,0	32,0	48,3			


Tolerancia +/- 4 dB

Bancada	<b>0411</b>	Material	<b>Galvanizado</b>	Aislado	<b>No</b>
Agujeros [mm]	<b>40,0</b>	Altura [mm]	<b>100,0</b>	Soldado	<b>No</b>
tejadillo			<b>1</b>	Set	
PCB1 - Unidad Bidireccional, 100% aire exterior con recuperacion, sin baterías. (No incluido en el equipo, es necesaria una oferta independiente)			<b>1</b>	Set	

Los componentes que aparecen en este informe pueden ser reemplazados por marcas equivalentes en función del stock existente y el tiempo de entrega requeridos para esta unidad.

Módulos para transporte	Nr	Ancho	Altura	Largo	Peso
A confirmar.	<b>1</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.360,0</b>	<b>390,0</b>	<b>105,00</b>
A confirmar.	<b>2</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.360,0</b>	<b>1.470,0</b>	<b>314,00</b>
A confirmar.	<b>3</b>	<b>1.320,0</b>	<b>1.360,0</b>	<b>1.470,0</b>	<b>403,00</b>
A confirmar.	<b>4</b>	<b>2.370,0</b>	<b>1.360,0</b>	<b>1.642,0</b>	<b>620,00</b>
A confirmar.	<b>5</b>	<b>1.320,0</b>	<b>1.360,0</b>	<b>390,0</b>	<b>147,00</b>

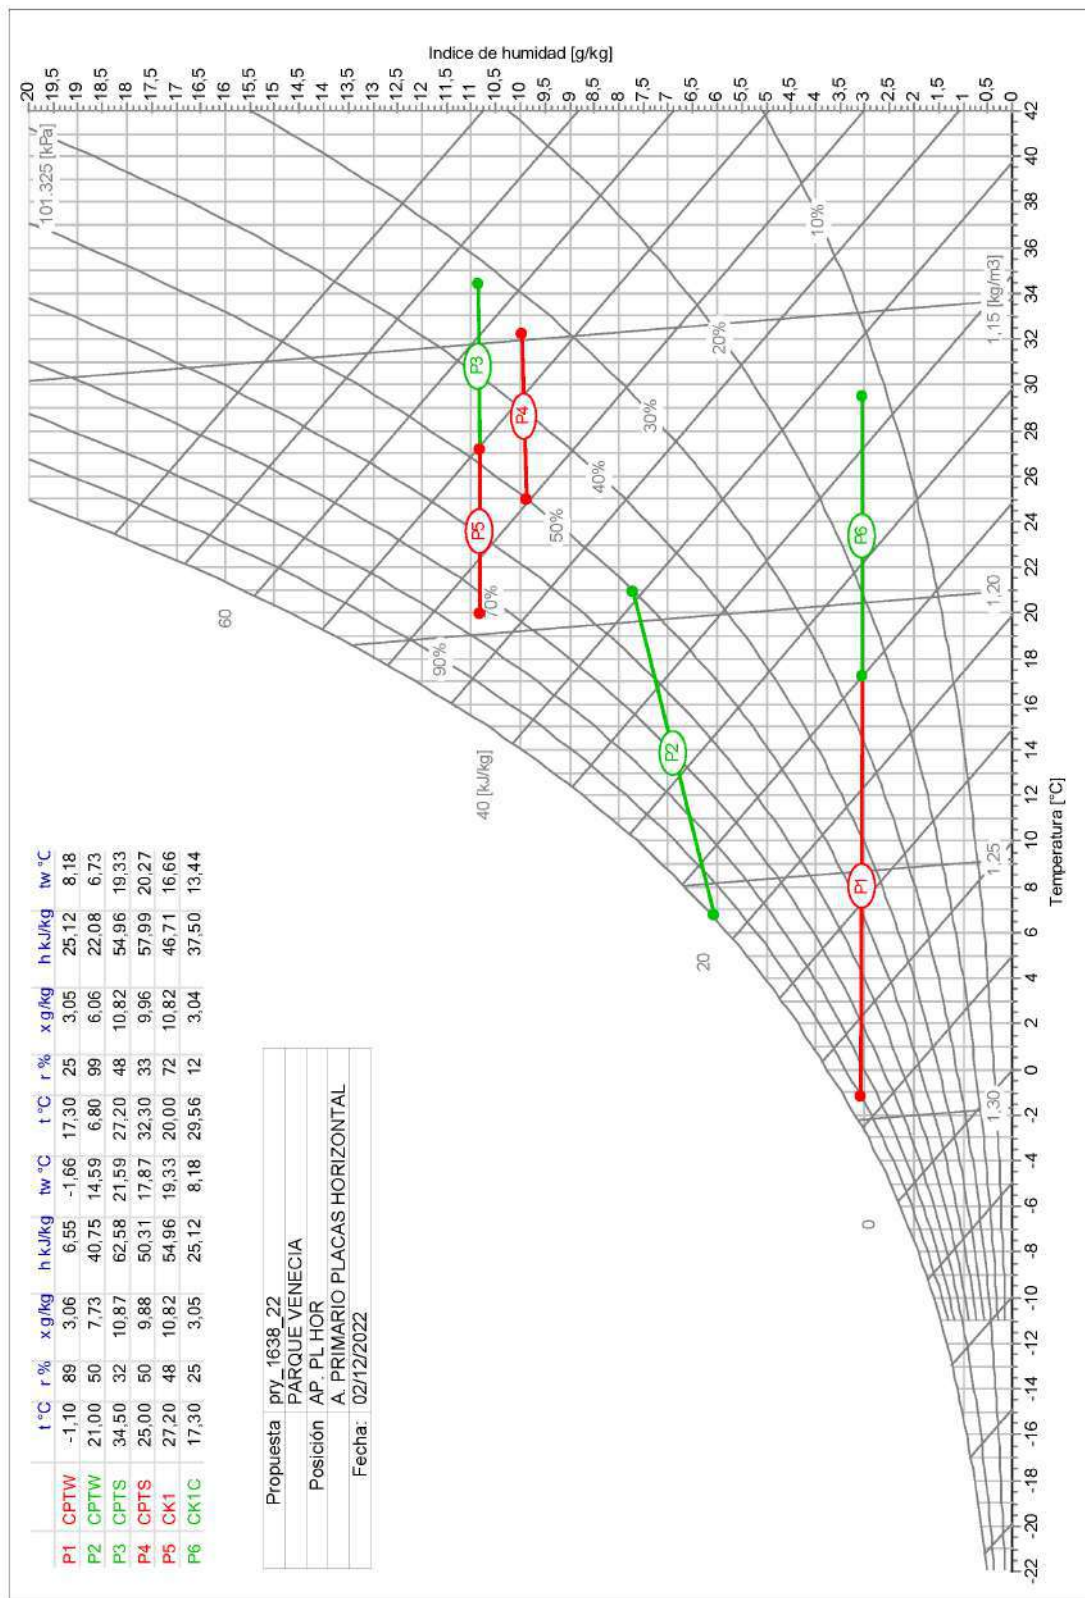

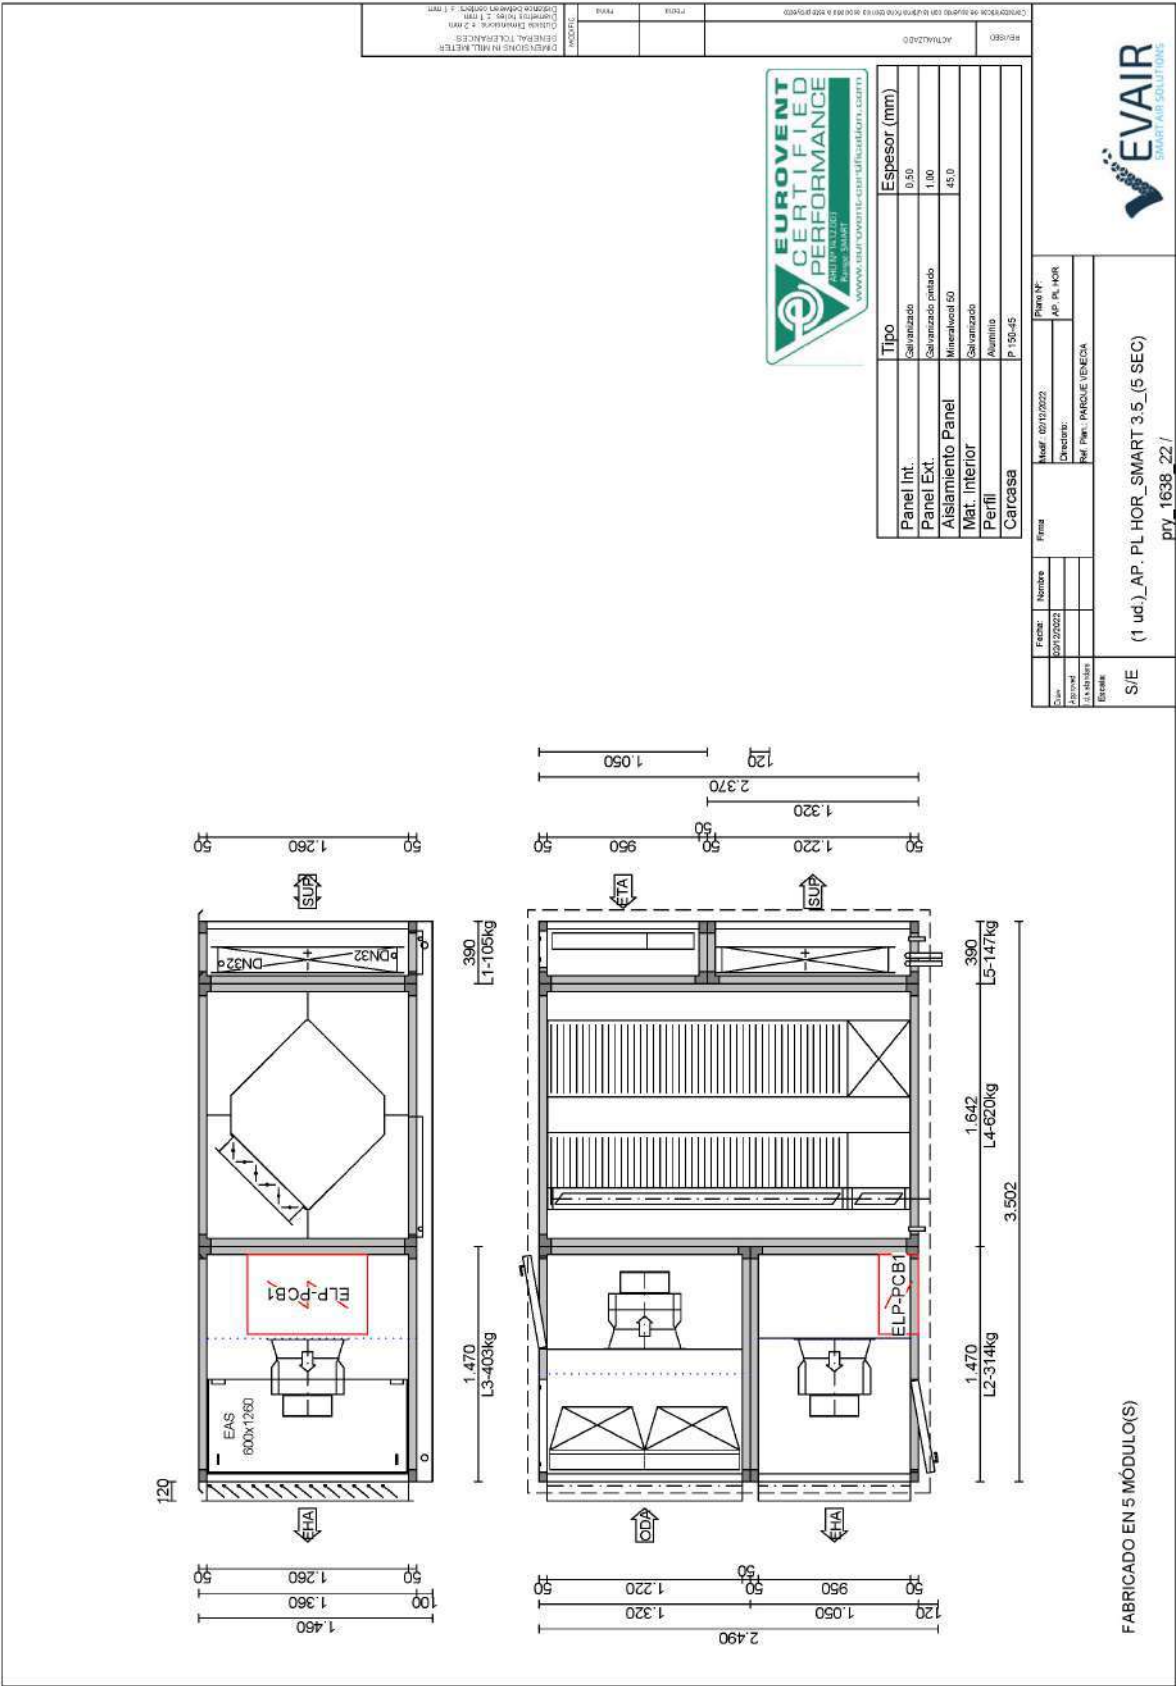



C/ Buenos Aires, 8 (P.I. Centrovía) 50198 La Muela (Zaragoza)  
Tf: 976 509 868 Email: ofertas@evair.es

**Proyecto:** PRY\_1638\_22  
**Oferta:** PARQUE VENECIA  
**Posición:** PCB1

**Cantidad:** 1  
**Fecha:** 02/12/2022  
**Técnico:** JAT

FUNCIONES BÁSICAS	PAQUETE DE CONTROL - PCB1-V	REF - 959104
<p>CONTROL PARA EQUIPO BIDIRECCIONAL CON 100% AIRE EXTERIOR CON RECUPERACIÓN DE CALOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de VENTILADORES mediante PRESIÓN CTE.</li> <li>- Monitorización de temperatura.</li> <li>- Comunicación con BMS mediante protocolo MODBUS RTU.</li> <li>- Control de recuperación de calor y freecooling térmico.</li> <li>- Monitorización del estado de colmatación de filtros (DI única).</li> </ul>	<p>(*) Dibujo genérico conforme a componentes estándar según manual.</p>	

COMPONENTES BÁSICOS			
CONTROLADOR	Ud.	LECTURA TEMPERATURA	Ud.
AUTOMATA PROGRAMABLE CAREL (SEGÚN I/Os)	1	IMPULSION + RETORNO + EXTERIOR	3
INTERFAZ	Ud.	LECTURA HUMEDAD	Ud.
LCD PLC	1	NINGUNA	0
ACTUADORES DE COMPUERTA PROPORCIONALES	Ud.	LECTURA CO2	Ud.
NINGUNO	0	NINGUNA	0
ACTUADORES DE COMPUERTA TODO/NADA	Ud.	LECTURA PRESIÓN	Ud.
NINGUNO	0	IMPULSION + RETORNO	2
COMUNICACIÓN	Ud.	LECTURA FILTRO SUCIO	Ud.
MODBUS RTU	1	x2 IMPULSION + RETORNO	3
ACCESORIOS ESPECÍFICOS		ACCESORIOS GENERALES	
DESCRIPCIÓN	Ud.	DESCRIPCIÓN	Ud.
BAT - CONTROL DE BATERIAS	1	TER - TERMOSTATO ANTIHIELO	1
ZBP - COMPUERTA BYPASS RECUPERADOR T/N	1		
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

SEÑALES DE CONTROL	AI	DI	AO	DO
<b>VENTILADORES</b>				
ALARMA	0	2	0	0
CONTROL VENTILADORES	0	0	2	0
MARCHA/PARO	0	0	0	2
<b>SONDAS DE PRESIÓN</b>				
IMPULSION + RETORNO	2	0	0	0
<b>COMPUERTAS TODO/NADA</b>				
NINGUNA	0	0	0	0
<b>SONDAS IMPULSION</b>				
TEMPERATURA	1	0	0	0
<b>SONDAS RETORNO</b>				
TEMPERATURA	1	0	0	0
<b>SONDAS EXTERIOR</b>				
TEMPERATURA	1	0	0	0
<b>BATERIAS (**Ver Notas Anexas bajo esta tabla**)</b>				
BATERIA 1	0	0	1	0
NINGUNA	0	0	0	0
<b>PRESOSTATO FILTRO SUCIO</b>				
x2 IMPULSION + RETORNO	0	1	0	0
<b>GENERALES</b>				
ON/OFF EXTERNO	0	1	0	0
CAMBIO INV/VER	0	1	0	0
ALARMA EXTERNA	0	1	0	0
CONTACTO FRIO	0	0	0	1
CONTACTO CALOR	0	0	0	1
ESTADO	0	0	0	1
<b>ACCESORIOS ESPECÍFICOS</b>				
BAT - CONTROL DE BATERIAS	0	0	0	0
ZBP - COMPUERTA BYPASS RECUPERADOR T/N	0	0	0	1
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
<b>ACCESORIOS GENERALES</b>				
TER - TERMOSTATO ANTIHIELO	0	1	0	0
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

- El cuadro de fuerza y control incluye interruptor de corte general, protecciones eléctricas de línea y motores, aparatado eléctrico y elementos de montaje.
- El cuadro de fuerza y control no incluye elementos en el frontal del cuadro tales como pilotos o selectores manuales. El cuadro de fuerza y control no incluye interrupciones diferenciales salvo pedido expreso.
- El precio no incluye puesta en marcha ni integración en el sistema BMS. El precio no incluye cables ni sus accesorios salvo pedido expreso.
- Sondas instaladas en la máquina salvo que no fuera posible por motivos físicos o de regulación, en ese caso se suministran a parte para su instalación en obra por parte de terceros.
- La acometida general deberá estar protegida por interruptores diferenciales Tipo B, 30 o A 5. El instalador tendrá la responsabilidad de asegurar que tanto la unidad como la instalación se lleven a cabo según las normativas locales.
- Los componentes que aparecen en esta oferta pueden ser reemplazados por marcas equivalentes en función del stock existente y el tiempo de entrega requerido, sin perjuicio de las señales de control y funciones descritas.

OFERTAS\_PAQUETES\_CONTROL\_22.00.02





**Evair**  
**Technical-Commercial Department**  
Buenos Aires, 8  
ES 50198 La Muela (Zaragoza)  
Tel.: +34 976 909 868

Propuesta **PRY\_1656\_23**  
Fecha **26/10/2018**  
Proyecto **COLEGIO PARQUE VENECIA**  
  
Posición **CL 1**  
**CL 1 GIMNASIO**  
LV-Posición **CL 1**  
Cantidad **1**  
Fecha de impr **20/01/2023**  
Colaborador  
Oficina / Conta



Versión de Soft. 3.20.213  
Version Date: 16.09.2022  
www.evair.es  
Info@evair.es

#### INFORMACIÓN GENERAL



Serie **SMART**

#### CARACTERÍSTICAS MB (EN-1886)

Resist. mecánica (-1000/+1000 Pa) **D2/D2(M)**  
Estanqueidad (-400/+700 Pa) **L1/L1(M)**  
Derivación en filtros **F9**  
Transmitancia térmica **T2**

Densidad del aire [kg/m³] **1,12**  
SFPint (Vent. Comp.) [w/(m³/s)] **568**  
Peso total [kg] **~1.411**  
Temp. de diseño exterior (invierno) [°C] **-3,00**  
Ratio de mezcla (RCA/SUP) **85**  
Unidad (Reglamento UE 1253/2014) **NRVU;BVU**  
Tipo de accionamiento **Variable Speed**  
Max. SFP int. [w/(m³/s)] **881**  
Min. Thermal efficiency [%] **73**  
Min./Max. Temp.-Hum. Rel. [°C-%] **-20-0/40-50**  
Specific fan power rating, SFPv [w/(m³/s)] **1.672**




Modelo	Caudal [m³/h]	Velocidad Air [m/s]	Presión Externa [Pa]	Pot. Abs. [kW]	Ef. Estática (Sistema)* [%]	Config. Base Pérd. de carga * [Pa]
Impulsión SMART 2.4	8.000	1.63	300	2.460	67,03	168
Retorno SMART 2.4	8.000	2,23	300	1,980	64,31	204

\* Según Configuración Base. (Reg. 1253/2014)

\*\*Energy label class designed for wet conditions.

Ref. city **MADRID BARAJAS**

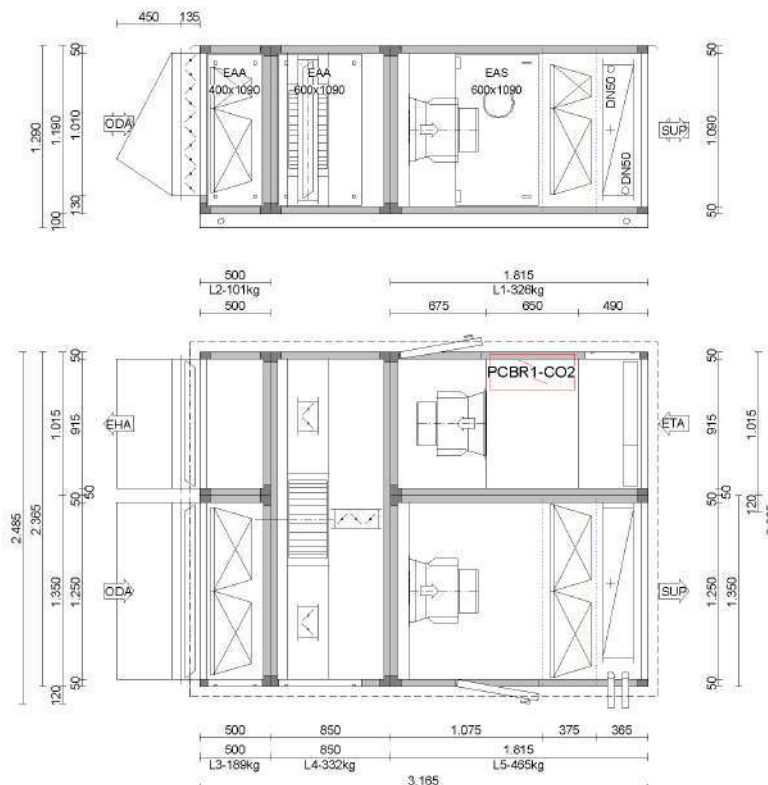

La pérdida de carga de filtros en este informe se fija según norma UNE 13053. La pérdida de carga final (mostrada) ha de ser respetada para asegurar el rendimiento y la eficiencia energética de la unidad.




Proyecto Nr.: **PRY\_1656\_23**  
Dibujo: **CL 1**  
Posición: **CL 1**  
Responsable:  
Pieza: **5**  
Fecha: **20/01/2023**  
Página: **2 / 8**

## Aire de impulsión


### Definición de la unidad

Presión externa [Pa]	<b>300</b>	Espesor	<b>Mineralwool 50</b>	<b>45,0 mm</b>	Largo [mm]	<b>3.165,0</b>
Presión total [Pa]	<b>773</b>	Panel interno	<b>Galvanizado</b>	<b>0,50 mm</b>	Ancho [mm]	<b>1.350,0</b>
Class DIN EN 13053	<b>V2</b>	Panel externo	<b>Galvanizado pintado</b>	<b>White</b>	Altura [mm]	<b>1.190,0</b>
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]	<b>L3(R)</b>	Panel interno (suelo)	<b>Galvanizado</b>	<b>1,00 mm</b>	Peso [kg]	<b>~986,00</b>
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]	<b>L3(R)</b>	Perfiles	<b>Aluminio</b>			
Max. Fuga interna [%]	<b>0,34</b>	Mat. Interior	<b>Galvanizado</b>			
Construcción de la unidad <b>P 150-45</b>						

Filtro	Aire de impulsión		500,0 mm	2,54 m2	189,00 kg	76 Pa
	Fabricante	Camfil		Longitud del filtro [mm]	292,0	
	Tipo	OPACKFIL-M6-296		Superficie de filtro [m2]	54,00	
	Clase	M6		Celdas Pzs x Tamaño	2 x 592,0 x 592,0	
	PdC Limpio [Pa]	37			2 x 592,0 x 292,0	
	PdC Diseño [Pa]	74				
	PdC Sucio [Pa]	111				
	Caudal [m³/h]	8.000				
	Extracción de filtro	Lateral				
	Clasif. energética de filtro	C				
	Filter class (EN-16890)	ePM10 70%				
Puerta extraíble			Dimensiones [mm]		400,0 x 1.090,0	
Compuerta			Dimensiones [mm]		1.250,0 x 1.010,0 x 135,0	
Accionamiento por	Eje libre			Marco	Aluminio	
Ctd. Cierres	1	Velocidad del aire [m/s]	1,76	Lamas	Aluminio	
Torque [Nm]	6,250	Pérdida de carga [Pa]	2			
Toma de medición			1	Set		





Proyecto Nr.: **PRY\_1656\_23**  
Dibujo: **CL 1**  
Posición: **CL 1**  
Responsable:  
Pieza: **5**  
Fecha: **20/01/2023**  
Página: **3 / 8**

Recuperador rotativo		Aire de impulsión		850,0 mm	6,04 m2	332,00 kg
Modelo RE AR 0550 M 1 TP K 0650-0650 V16 (Adsorción)						
Modo de calentamiento				Modo de enfriamiento		
Impulsión [m³/h]	1.000	Dp [Pa]	104	Impulsión [m³/h]	1.000	Dp [Pa] 120
Entrada [°C]	-3,00	Humed. [%]	60,0	Entrada [°C]	32,00	Humed. [%] 40,0
Salida [°C]	15,92	Humed. [%]	50,0	Salida [°C]	25,90	Humed. [%] 66,3
Extracción [m³/h]	1.000	Dp [Pa]	107	Extracción [m³/h]	1.000	Dp [Pa] 119
Entrada [°C]	22,00	Humed. [%]	45,0	Entrada [°C]	24,00	Humed. [%] 80,0
Salida [°C]	3,08	Humed. [%]	75,0	Salida [°C]	30,10	Humed. [%] 48,6
Capacidad de recup. tot. [kW]			9,84	Capacidad de recup. tot. [kW] 0,21		
Capacidad sensible [kW]			6,36	Capacidad sensible [kW] 2,08		
Dp S/E Dry Den 1,2 kg/m3			104 / 104			
Ef. en Temp. Flujo seco balanceado [ 75,70				RPM rotor [RPM]	20	
Ef. en Temperatura. EN 308 [%] 75,70				Clase energética	H1	
Ef. en temperatura (Calor) [%] 75,69				Regulación		
Ef. en humedad (Calor) [%] 68,95				Potencia Nom. [kW]	0,025	
Ef. en temperatura (Frio) [%] 75,69				Corriente nominal [A]	0,14	
Ef. en humedad (Frio) [%] 66,02				Tensión nominal [V]	3x400	
Puerta extraíble				Dimensiones [mm]		600,0 x 1.090,0
Compuerta bypass aire de e				Dimensiones [mm]		990,0 x 210,0 x 135,0
Accionamiento por	Sector Manual				Marco	Aluminio
Ctd. Cierres	1	Velocidad del aire [m/s]	1,34		Lamas	Aluminio
Torque [Nm]	0,990	Pérdida de carga [Pa]	1			
Compuerta de recirculación				Dimensiones [mm]		840,0 x 310,0 x 135,0
Accionamiento por	Sector Manual				Marco	Aluminio
Ctd. Cierres	1	Velocidad del aire [m/s]	1,07		Lamas	Aluminio
Torque [Nm]	1,260	Pérdida de carga [Pa]	1			
Compuerta bypass aire imp				Dimensiones [mm]		990,0 x 210,0 x 135,0
Accionamiento por	Sector Manual				Marco	Aluminio
Ctd. Cierres	1	Velocidad del aire [m/s]	1,34		Lamas	Aluminio
Torque [Nm]	0,990	Pérdida de carga [Pa]	1			
Connection box for wheel motor				1	Set	




Proyecto Nr.: PRY\_1656\_23  
Dibujo: CL 1  
Posición: CL 1  
Responsable:  
Pieza: 5  
Fecha: 20/01/2023  
Página: 4 / 8

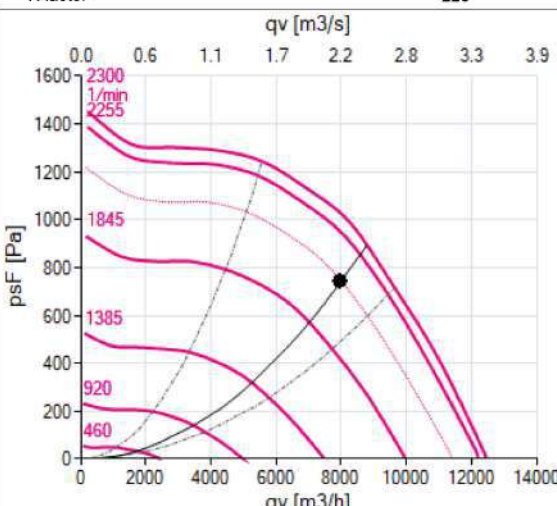Plugfan	Aire de impulsión	1.075,0 mm	5,46 m2	247,00 kg	Pa			
INFORMACIÓN DEL VENTILADOR			INFORMACIÓN DE MOTOR					
Ventilador	1xGR45I-ZID.GG.CR		Motor	1xECblue-IE5-50-152-0-3.				
Proveedor	Ziehl-Abegg		Protección	IP55				
Caudal [m³/h]	8.000		Clase de aislamiento	F				
Internal pressure [Pa]	442		Potencia [kW]	1x3,400				
Presión adicional [Pa]			RPM [1/min]	2.300				
Presión externa [Pa]	300		Corriente +-5% [A]	1x5,40				
Presión dinámica [Pa]	31		Eficiencia	IE5				
Presión estática total [Pa]	742		Tensión	3x400 V / 50 Hz				
Presión total [Pa]	773		Tipo de motor	EC				
RPM [1/min]	2.104							
El efecto del sistema está considerado en el rendimiento del ventilador								
INFORMACIÓN DEL SISTEMA			Señal de Control (0-10V) 9,10					
Potencia absorbida (Selección) [kW]	2,460		K factor	220				
Potencia específica (Selección) [w/(m3/s)]	1.107							
Potencia absorbida (Validación) [kW]	1,940							
Potencia específica (Validación) [w/(m3/s)]	872							
Max. temperature increase [°C]	0,78							
								
Nivel sonoro. Banda de octavas del ventilador Lw / dB								
Ot. Frq. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	78,0	77,0	79,0	76,0	70,0	69,0	66,0	67,0
Salida	79,0	82,0	84,0	82,0	81,0	81,0	78,0	74,0
Potencia sonora [dB (A)]			87,0					
Toma de presión en el oído			1	Set				
Caja de Conexiones para Motor EC			1	Set				
Puerta con bisagras y cierres			Dimensiones [mm]			600,0 x 1.090,0		
Mirilla			Diámetro [mm]			218,0		





Proyecto Nr.: **PRY\_1656\_23**  
 Dibujo: **CL 1**  
 Posición: **CL 1**  
 Responsable:  
 Pieza: **5**  
 Fecha: **20/01/2023**  
 Página: **5 / 8**

Filtro	Aire de impulsión	375,0 mm	1,91 m2	90,00 kg	182 Pa
	Fabricante	Camfil		Longitud del filtro [mm]	292,0
	Tipo	OPACKFIL-F8-296		Superficie de filtro [m2]	54,00
	Clase	F8		Celdas Pzs x Tamaño	2 x 592,0 x 592,0
	PdC Limpio [Pa]	64			2 x 592,0 x 292,0
	PdC Diseño [Pa]	182			
	PdC Sucio [Pa]	300			
	Caudal [m³/h]	8.000			
	Extracción de filtro	Lado aire sucio			
	Clasif. energética de filtro	A+			
	Filter class (EN-16890)	ePM1 70%			
Toma de medición	1	Set			

Calentamiento		Aire de impulsión		365,0 mm	1,85 m2	128,00 kg	64 Pa
H2O / Glicol							
Caudal [m³/h]	8.000			Fluido		Agua	
Velocidad del aire [m/s]	2,29			Caudal de fluido [l/s]		2,8300	
Aire de entrada [°C]	15,92	Humedad [%]	50,0	Velocidad del fluido [m/s]		1,34	
Aire de salida [°C]	39,00	Humedad [%]	12,9	Fluido de entrada [°C]		45,00	
Potencia [kW]	58,55			Fluido de salida [°C]		40,00	
				Pérdida de carga del fluido [kPa]		22,76	
Perda de pres.del aire [Pa]	64			Volumen Int. [l]		27,700	
Cu-Al-FeZn P40AC 4R-23T-1055A-2.0pa 11C 2" ( .11- .4- 1.5)				Materiales:			
Filas	4	Circuitos	11	Aletas		Aluminio	
Separación de aletas [mm]	2,00			Filas		Cobre	
Conexión entrada	DN 50	Conexión salida	DN 50	Colector		Cobre	
Posición de la conexión	Straight, standard			Marco		Galvanizado	
Número de int. Alt/Anch	1 / 1			Protección de la aleta		-	

Cálculo del nivel sonoro										
Potencia sonora [dB]										
Frc. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Suma [dB(A)]	
Aspiración	78,0	75,0	77,0	73,0	66,0	63,0	54,0	54,0	73,9	
Salida	79,0	80	82	79,0	77,0	75,0	66,0	61,0	82,1	
Carcasa	71,0	65,0	62,0	53,0	52,0	56,0	54,0	42,0	61,6	
Nivel de presión sonora [dB]										
Frc. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Suma [dB(A)]	Punto de medición
Aspiración	64,0	61,0	63,0	59,0	52,0	49,0	40,0	40,0	59,9	2 m
Salida	65,0	66,0	68,0	65,0	63,0	61,0	52,0	47,0	68,1	Distancia
Carcasa	57,0	51,0	48,0	39,0	38,0	42,0	40,0	28,0	47,6	
Tolerancia +/- 4 dB										



Proyecto Nr.: **PRY\_1656\_23**  
Dibujo: **CL 1**  
Posición: **CL 1**  
Responsable:  
Pieza: **5**  
Fecha: **20/01/2023**  
Página: **6 / 8**

## Aire de extracción

### Definición de la unidad

Presión externa [Pa]	<b>300</b>	Espesor	<b>Mineralwool 50</b>	<b>45,0 mm</b>	Largo [mm]	<b>3.165,0</b>
Presión total [Pa]	<b>604</b>	Panel interno	<b>Galvanizado</b>	<b>0,50 mm</b>	Ancho [mm]	<b>1.015,0</b>
Class DIN EN 13053	<b>V5</b>	Panel externo	<b>Galvanizado pintado</b>	<b>White</b>	Altura [mm]	<b>1.190,0</b>
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]	<b>L3(R)</b>	Panel interno (suelo)	<b>Galvanizado</b>	<b>1,00 mm</b>	Peso [kg]	<b>~427,00</b>
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]	<b>L3(R)</b>	Perfiles	<b>Aluminio</b>			
Max. Fuga interna [%]	<b>0,34</b>	Mat. Interior	<b>Galvanizado</b>			
Construcción de la unidad <b>P 150-45</b>						

Filtro		Aire de extracción	490,0 mm	2,16 m2	89,00 kg	149 Pa
Fabricante	Camfil		Longitud del filtro [mm]		98,0	
Tipo	ECOPLEAT-M6-98		Superficie de filtro [m2]		24,90	
Clase	M6		Celdas Pzs x Tamaño		1 x 592,0x 592,0	
PdC Limpio [Pa]	97				1 x 292,0x 592,0	
PdC Diseño [Pa]	148,5				1 x 592,0x 292,0	
PdC Sucio [Pa]	200				1x 292,0x 292,0	
Caudal [m³/h]	8.000					
Clasif. energética de filtro	G					
Filter class (EN-16890)	ePM10 70%					
Puerta extraíble			Dimensiones [mm]		400,0 x 1.090,0	
Toma de medición			1	Set		

Módulo vacío	Aire de extracción	650,0 mm	2,87 m2	81,00 kg	Pa
--------------	--------------------	----------	---------	----------	----



### CONTROL SYSTEM / ELECTRIC PANEL:

La especificación de control no se incluye en este documento técnico.

El precio del control no está incluido en el precio de la unidad, se ha de incluir de forma adicional en el presupuesto.



Proyecto Nr.: **PRY\_1656\_23**  
 Dibujo: **CL 1**  
 Posición: **CL 1**  
 Responsable:  
 Pieza: **5**  
 Fecha: **20/01/2023**  
 Página: **7 / 8**

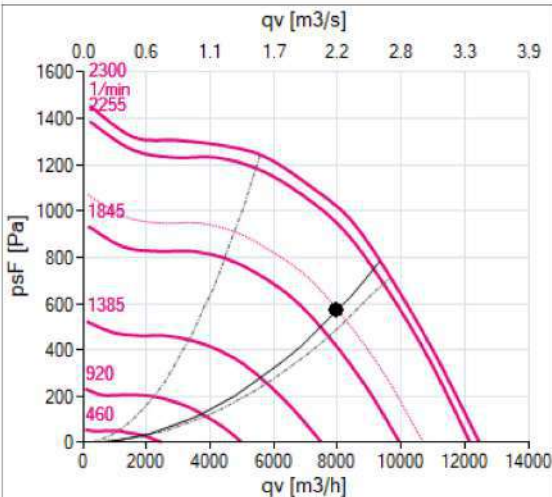Plugfan	Aire de extracción	675,0 mm	2,98 m2	156,00 kg	Pa			
INFORMACIÓN DEL VENTILADOR			INFORMACIÓN DE MOTOR					
Ventilador	1xGR45I-ZID.GG.CR		Motor	1xECblue-IE5-50-152-0-3.				
Proveedor	Ziehl-Abegg		Protección	IP55				
Caudal [m³/h]	8.000		Clase de aislamiento	F				
Internal pressure [Pa]	273		Potencia [kW]	1x3,400				
Presión adicional [Pa]			RPM [1/min]	2.300				
Presión externa [Pa]	300		Corriente +-5% [A]	1x5,40				
Presión dinámica [Pa]	31		Eficiencia	IE5				
Presión estática total [Pa]	573		Tensión	3x400 V / 50 Hz				
Presión total [Pa]	604		Tipo de motor	EC				
RPM [1/min]	1.974							
			El efecto del sistema está considerado en el rendimiento del ventilador					
INFORMACIÓN DEL SISTEMA			Señal de Control (0-10V) 8,60					
Potencia absorbida (Selección) [kW]	1,980	SFP2	K factor	220				
Potencia específica (Selección) [w/(m3/s)]	891							
Potencia absorbida (Validación) [kW]	1,780	SFP1						
Potencia específica (Validación) [w/(m3/s)]	800							
Max. temperature increase [°C]	0,63							
								
Nivel sonoro. Banda de octavas del ventilador Lw / dB								
Ot. Frq. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	80,0	80,0	79,0	74,0	69,0	67,0	66,0	67,0
Salida	81,0	83,0	82,0	81,0	80,0	79,0	76,0	74,0
Potencia sonora [dB (A)]	85,7							
Toma de presión en el oído			1	Set				
Caja de Conexiones para Motor EC			1	Set				
Puerta con bisagras y cierres			Dimensiones [mm]			600,0 x 1.090,0		
Mirilla	Circular		Diámetro [mm]			218,0		
Recuperador rotativo	Aire de extracción	850,0 mm	6,04 m2	332,00 kg				



Proyecto Nr.: **PRY\_1656\_23**  
Dibujo: **CL 1**  
Posición: **CL 1**  
Responsable:  
Pieza: **5**  
Fecha: **20/01/2023**  
Página: **8 / 8**


Módulo de aspiración/descarga	Aire de extracción	500,0 mm	2,21 m2	101,00 kg	5 Pa
Compuerta	Dimensiones [mm] <b>915,0 x 1.010,0 x 135,0</b>				
Accionamiento por	<b>Eje libre</b>			Marco	<b>Aluminio</b>
Ctd. Cierres	<b>1</b>	Velocidad del aire [m/s]	<b>2,40</b>	Lamas	<b>Aluminio</b>
Torque [Nm]	<b>4,580</b>	Pérdida de carga [Pa]	<b>5</b>		

Cálculo del nivel sonoro										
Potencia sonora [dB]										
Frc. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Suma [dB(A)]	
Aspiración	80,0	79,0	72,0	68,0	65,0	62,0	55,0	59,0	71,4	
Salida	81,0	83	82	81,0	80,0	79,0	76,0	74,0	85,6	
Carcasa	73,0	66,0	60,0	52,0	51,0	54,0	52,0	42,0	60,1	
Nivel de presión sonora [dB]										
Frc. Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Suma [dB(A)]	Punto de medición <b>2 m</b> Distancia
Aspiración	66,0	65,0	58,0	54,0	51,0	48,0	41,0	45,0	57,4	
Salida	67,0	69,0	68,0	67,0	66,0	65,0	62,0	60,0	71,6	
Carcasa	59,0	52,0	46,0	38,0	37,0	40,0	38,0	28,0	46,1	
Tolerancia +/- 4 dB										

Bancada	<b>0411</b>	Material	<b>Galvanizado</b>	Aislado	<b>No</b>
Agujeros [mm]	<b>40,0</b>	Altura [mm]	<b>100,0</b>	Soldado	<b>No</b>
tejadillo			<b>1</b>	Set	
PCBR1 - Unidad Bidireccional, Aire exterior con recuperacion y recirculación, con Control de Temperatura. (No incluido en el equipo, es necesaria una oferta independiente)			<b>1</b>	Set	
Los componentes que aparecen en este informe pueden ser reemplazados por marcas equivalentes en función del stock existente y el tiempo de entrega requeridos para esta unidad.					

Módulos para transporte	Nr	Ancho	Altura	Largo	Peso
A confirmar.	<b>1</b>	<b>1.015,0</b>	<b>1.190,0</b>	<b>1.815,0</b>	<b>326,00</b>
A confirmar.	<b>2</b>	<b>1.015,0</b>	<b>1.190,0</b>	<b>500,0</b>	<b>101,00</b>
A confirmar.	<b>3</b>	<b>1.350,0</b>	<b>1.190,0</b>	<b>500,0</b>	<b>189,00</b>
A confirmar.	<b>4</b>	<b>2.365,0</b>	<b>1.190,0</b>	<b>850,0</b>	<b>332,00</b>
A confirmar.	<b>5</b>	<b>1.350,0</b>	<b>1.190,0</b>	<b>1.815,0</b>	<b>465,00</b>



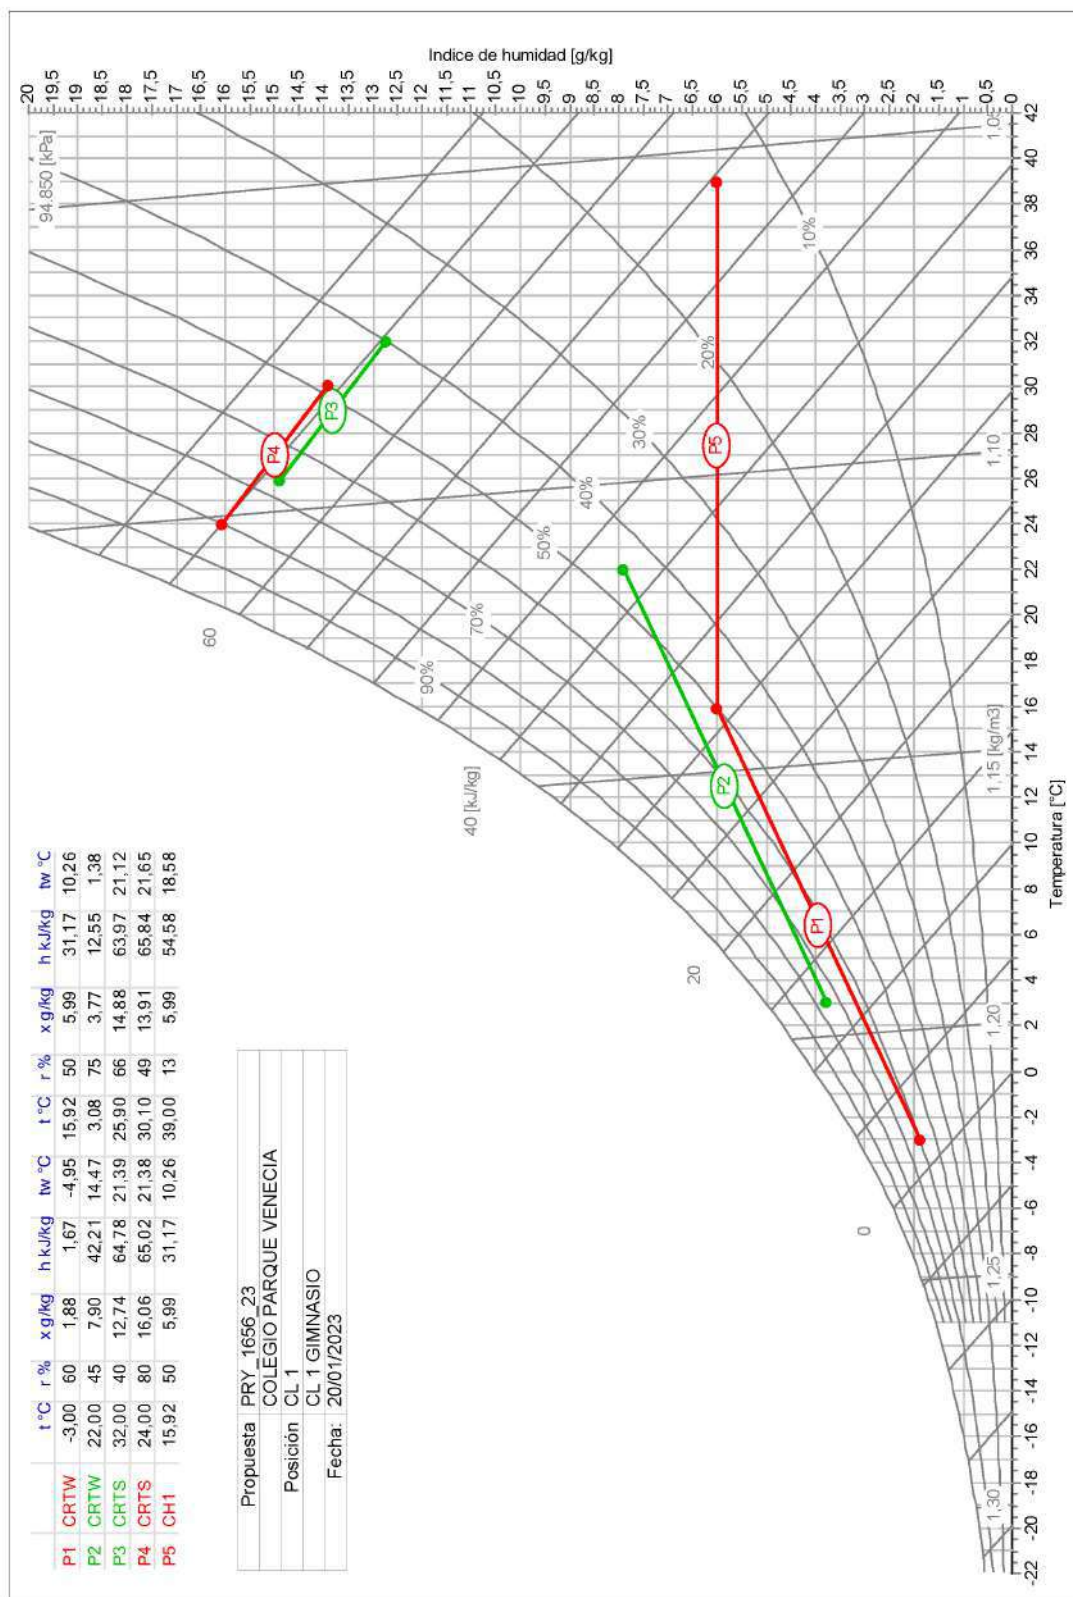






C/ Buenos Aires, 8 (P.L. Centrovía) 50198 La Muela (Zaragoza)  
Tlf: 976 909 898 Email: ofertas@evair.es

Proyecto: PRY\_1656\_23  
Oferta: PARQUE VENECIA  
Posición: GIMNASIO

Cantidad: 1  
Fecha: 20/01/2023  
Técnico: JAT

FUNCIONES BÁSICAS	PAQUETE DE CONTROL - PCBR1-V	REF - 959107
CONTROL PARA EQUIPO BIDIRECCIONAL CON AIRE EXTERIOR Y RECIRCULADO CON RECUPERACIÓN DE CALOR Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA: - Control de VENTILADORES mediante CAUDAL CTE. - Monitorización de temperatura. - Comunicación con BMS mediante protocolo MODBUS RTU. - Control de recuperación de calor y freecooling térmico. - Monitorización del estado de colmatación de filtros. - Regulación de Compuerta de Mezcla. - Regulación de temperatura mediante baterías.		
(*) Dibujo genérico conforme a componentes estándar según manual.		

COMPONENTES BÁSICOS			
CONTROLADOR	Ud.	LECTURA TEMPERATURA	Ud.
AUTOMATA PROGRAMABLE CAREL (SEGÚN I/Os)	1	IMPULSION + RETORNO + EXTERIOR	3
INTERFAZ	Ud.	LECTURA HUMEDAD	Ud.
LCD PLC	1	NINGUNA	0
ACTUADORES DE COMPUERTA PROPORCIONALES	Ud.	LECTURA CO2	Ud.
EXTERIORES + MEZCLA	3	NINGUNA	0
ACTUADORES DE COMPUERTA TODO/NADA	Ud.	LECTURA PRESIÓN	Ud.
NINGUNO	0	IMPULSION + RETORNO	2
COMUNICACIÓN	Ud.	LECTURA FILTRO SUCIO	Ud.
MODBUS RTU	1	x2 IMPULSION + RETORNO	3
ACCESORIOS ESPECIFICOS		ACCESORIOS GENERALES	
DESCRIPCIÓN	Ud.	DESCRIPCIÓN	Ud.
CA - Sonda de CALIDAD DE AIRE	1	---	---
ZBP - COMPUERTA BYPASS RECUPERADOR T/N	1	---	---
RR - APARAMENTA ELECTRICA REC. ROTATIVO	1	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

SEÑALES DE CONTROL	AI	DI	AO	DO
<b>VENTILADORES</b>				
ALARMA	0	2	0	0
CONTROL VENTILADORES - CAUDAL CONSTANTE	0	0	2	0
MARCHA/PARO	0	0	0	2
<b>SONDAS DE PRESIÓN</b>				
IMPULSION + RETORNO	2	0	0	0
<b>COMPUERTAS PROPORCIONALES</b>				
EXTERIORES + MEZCLA	0	0	2	0
<b>SONDAS IMPULSION</b>				
TEMPERATURA	1	0	0	0
<b>SONDAS RETORNO</b>				
TEMPERATURA	1	0	0	0
<b>SONDAS EXTERIOR</b>				
TEMPERATURA	1	0	0	0
<b>BATERIAS (**Ver Notas Anexas bajo esta tabla**)</b>				
BATERIA 1	0	0	1	0
NINGUNA	0	0	0	0
<b>PRESOSTATO FILTRO SUCIO</b>				
x2 IMPULSION + RETORNO	0	3	0	0
<b>GENERALES</b>				
ON/OFF EXTERNO	0	1	0	0
CAMBIO INV/VER	0	1	0	0
ALARMA EXTERNA	0	1	0	0
ALARMA INCENDIO	0	1	0	0
CONTACTO FRIO	0	0	0	1
CONTACTO CALOR	0	0	0	1
ESTADO	0	0	0	1
<b>ACCESORIOS ESPECIFICOS</b>				
CA - Sonda de CALIDAD DE AIRE	1	0	0	0
ZBP - COMPUERTA BYPASS RECUPERADOR T/N	0	0	0	1
RR - APARAMENTA ELECTRICA REC. ROTATIVO	0	0	0	1
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
<b>ACCESORIOS GENERALES</b>				
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
---	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

- El cuadro de fuerza y control incluye interruptor de corte general, protecciones eléctricas de línea y motores, armario eléctrico y elementos de maniobra.  
- El cuadro de fuerza y control no incluye elementos en el frontal del cuadro tales como pulsos o selectores manuales. El cuadro de fuerza y control no incluye interruptores diferenciales salvo pedido expreso.  
- El precio no incluye puesta en marcha ni integración en el sistema BMS. El precio no incluye válvulas ni sus actuadores salvo pedido expreso.  
- Sondas instaladas en la máquina salvo que no fuera posible por motivos físicos o de regulación, en ese caso se suministrarán a parte para su instalación en obra por parte de terceros.  
- La acometida general deberá estar protegida por interruptores diferenciales "tipo B o B+". El instalador tendrá la responsabilidad de asegurar que tanto la unidad como la instalación se lleven a cabo según las normativas locales.  
- Los componentes que aparecen en esta oferta pueden ser reemplazados por marcas equivalentes en función del stock existente y el tiempo de entrega y reparado, sin perjuicio de las señales de control y funciones descritas.

OFERTAS\_PAQUETES\_CONTROL\_23.00.00

### **A5.5.- DIFUSIÓN**

Para las zonas climatizadas se han elegido difusores marca SCHAKO del tipo rotacional, rejilla de lamas y toberas marca SCHAKO, situándolos de forma que la distribución del aire se haga de la forma más homogénea posible. Los retornos estarán colocados de forma que mejoren el barrido del local. Para esta función también se han seleccionado rejillas marca SCHAKO. Todos los modelos y su distribución, según zonas, se pueden ver reflejados en planos.

Se han instalado reguladores de caudal en las dependencias para favorecer la correcta distribución del aire a las diferentes dependencias.

Los equipos podrán ser de la marca SCHAKO o Equivalente, a continuación se acompañan fichas técnicas de los equipos con sus características técnicas, con el fin de que sirvan de referencia de calidad y de prestaciones de los mismo para el proyecto de ejecución, pudiendo ser de marcas de fabricantes equivalentes en calidad y prestaciones técnicas.

Impulsión aulas: 1.260 m<sup>3</sup>/h.

Los modelos son IB-Q-1/2 en impulsión y en retorno.

Rejillas de ventilacion			
IB 2			
H= 125 mm			
L= 1025 mm			
Impulsión Con influencia techo			
			
			
2016.11.15.2      16/05/2017			



## A6.- VENTILACIONES

---

### A6.1.- VENTILACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS

En cuanto a la evacuación de gases quemados, las calderas dispondrán de chimenea adecuada. Además, según se recoge en la UNE 60-601, será necesario dotar a la sala de calderas de una ventilación inferior mediante aberturas permanentes con el un mayor equivalente al mayor de:

$\text{Ventilación inferior} = 5 \text{ cm}^2 \times P \text{ (kW nominales de las calderas)} \times 1,05 \text{ (factor sección rectangular)}$ $\text{Ventilación inferior} = 30 \text{ cm}^2 \times A \text{ (área de la sala en m}^2\text{)} \times 1,05 \text{ (factor sección rectangular)}$
---

Ventilación inferior =  $5 \times 1 \times 210 \times 1,05 = 1.102 \text{ cm}^2$  útiles.

Ventilación inferior =  $30 \times 25,25 \times 1,05 = 795,4 \text{ cm}^2$  útiles.

La ventilación será directa al exterior mediante 2 rejillas de dimensiones 40x60 cm.

Para la ventilación superior será necesaria una superficie libre mínima (en cm<sup>2</sup>) de 30 veces el área de la sala de calderas expresada en m<sup>2</sup>, con mínimo de 250 cm<sup>2</sup> por lo que:

$\text{Ventilación superior} = 30 \times A \text{ (área de la sala en m}^2\text{)} \times 1,05 \text{ (factor sección rectangular)}$
--

Ventilación superior =  $30 \times 25,25 \times 1,05 = 795,4 \text{ cm}^2$  útiles.

La ventilación será directa al exterior mediante 3 rejillas de dimensiones 20x30 cm.

La sala de calderas dispondrá de una superficie no resistente de 1,0 m<sup>2</sup> superior a la centésima parte del volumen del local (75,75 m<sup>3</sup>) según UNE 60601.

## A7.- CONSUMOS PREVISTOS DE ENERGÍA

### A7.1.- GAS NATURAL

#### SALA DE CALDERAS

Potencia calefacción = 179.770 kcal/h

Horas día = 9      Días = 210 calefacción

$$\text{Consumo} = \left( \frac{1}{\rho} \cdot PCI \right) \times \left[ (P \times n^{\circ} \text{ horas} \times n^{\circ} \text{ dias})_{ACS} + (P \times n^{\circ} \text{ horas} \times n^{\circ} \text{ dias})_{CALEF} \right]$$

**TOTAL CONSUMO GAS NATURAL: 25.956,09 m<sup>3</sup>/año.**

Las emisiones de CO<sub>2</sub> se obtienen para gas natural según la conversión siguiente:

Combustible	Consumo anual	Unidades de medida física	Factor de conversión	kWh	Factor de emisión (Kg de CO <sub>2</sub> eq/kWh)		Kg de CO <sub>2</sub> eq
Gas natural	25956	Nm <sup>3</sup>	10,7056 kWh/Nm <sup>3</sup>	277875,58	0,2016	Kg de CO <sub>2</sub> eq/kWh	56019

Emisión de CO<sub>2</sub> anual = 56,019 tn CO<sub>2</sub>.

Para obtener la emisión mensual se toman como meses de verano (solo ACS) mayo, junio, julio, agosto y septiembre. El resto de meses se toman como de uso de calefacción y ACS. Para la instalación proyectada solo se tendrán en cuenta los meses de invierno. Se obtienen los siguientes resultados:

Emisión de CO<sub>2</sub> mensual para mes de invierno = 8,01 tn CO<sub>2</sub>.

Emisión de CO<sub>2</sub> mensual para mes de verano = 0,00 tn CO<sub>2</sub>.

## **A8.- CONCLUSIÓN**

---

Con lo reflejado en este Anexo y en los demás documentos, se considera que la instalación objeto de Proyecto ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico firmante queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen oportuna.

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL



PILAR PECO YESTE  
COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.  
AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP

## PRESUPUESTO

---

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 19.01 PRODUCCION DE CALOR</b>									
<b>APARTADO 19.01.01 CALDERA</b>									
19.01.01.01	Ud <b>CALDERA WOLF MGK-2-210</b>								
	Caldera marca WOLF o equivalente modelo MGK-2 210 para gas natural. Caldera de condensación de pie con quemador modulante y potencia nominal 210 kW , línea de gas con todos los elementos de regulación, termómetro termostato de seguridad y piloto de puesta en tensión. Incluido neutralizador de condensados, cajas, cortatiros, conductos y registros de humos, colectores hidráulicos de Ida y Retorno, montaje y conexionado a todos los circuitos hidráulicos que unen la caldera con colectores de calor, tanto de impulsión como de retorno, realizado con tubería en acero negro con aislamiento en Armaflex, según normativa RITE, y terminación en aluminio, accesorios de control de nivel, seguridad de mínima y máxima presión, válvulas de seguridad, llaves de corte, vaciados, etc... Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha. Incluye neutralizador de condensados.								
	REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación. Se recogerán los parámetros principales de la caldera mediante módulo ISM-6 LON y pasarela.								
	Sala de calderas	1				1,00			
							1,00	14.614,17	14.614,17
19.01.01.02	Ud <b>KIT GRUPO DE SEGURIDAD</b>								
	Grupo de seguridad, incluyendo: -1 Ud válvula de seguridad a 3 bar. -1 Ud Manómetro. -1 Ud Purgador automático. -1 Ud Aislamiento. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.								
		1				1,00			
							1,00	465,14	465,14
19.01.01.03	Ud <b>INTERRUPTOR DE FLUJO</b>								
	Interruptor de flujo para comprobación de circulación de fluidos. Incluso pequeño material, cableado, preparación de tubería y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y probada.								
	Sala de calderas	1				1,00			
							1,00	64,29	64,29
19.01.01.04	Ud <b>SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BC065F</b>								
	Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC1065 o equivalente, de ejecución embreada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.								
	Sala de calderas	1				1,00			
							1,00	1.804,10	1.804,10
19.01.01.05	Ud <b>VÁLVULA DE MARIPOSA DN80</b>								
	Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundición nodular con revestimiento de níquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.								
	Sala de calderas - Calderas	3				3,00			
							3,00	68,63	205,89
19.01.01.06	ml <b>CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80</b>								
	Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro exterior 88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.								
	Sala de calderas - Caldera	20				20,00			

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.01.07	ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN80 e=40+AI Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 88,9mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada. Sala de calderas - Caldera	20				20,00	20,00	41,09	821,80
19.01.01.08	Ud Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequeño material, cableado, preparación de chimenea y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y probada. Sala de calderas	1				PIROSTATO 1,00	20,00	40,06	801,20
19.01.01.09	Ud Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y preparación de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada. Sala de calderas	2				PURGADOR AUTOMÁTICO 2,00	1,00	35,13	35,13
19.01.01.10	Ud Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440 DN050 FD o equivalente, para un caudal de hasta 15 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas y pequeño material, incluso preparación de tuberías y conexiones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexiónada y probada. Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU. REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómatas programable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación. Sala de calderas	1				CONTADOR kCAL/H DN050 1,00	2,00	23,69	47,38
19.01.01.11	Ud Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x40 o equivalente. Con dispositivo de accionamiento manual. Conexión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y protegido con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de vertido a desagüe con sifón, tuberías con dos manos de pintura antioxidante. Medida la unidad instalada, tarada y probada. Sala de calderas	1				VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50 1,00	1,00	1.886,93	1.886,93
19.01.01.12	Ud Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100°C. Incluso pequeño material y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada. Sala de calderas	2				TERMÓMETRO DE VARILLA 2,00	1,00	241,96	241,96
19.01.01.13	Ud Vaso de expansión de Sedical o similar modelo NTM 5/5 de 5 litros o equivalente, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y 120°C, conexión roscada DN25. Homologado. Con llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antioxidante, aislados y protegidos con aluminio. Sala de calderas	1				VASO DE EXPANSIÓN NTM 5/5 1,00	2,00	14,49	28,98
							1,00	102,19	102,19
TOTAL APARTADO 19.01.01 CALDERA .....									21.119,16

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
19.01.02.01	<b>APARTADO 19.01.02 BOMBAS</b>									
	<b>Ud BOMBA RADIADORES</b> Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (RADIADORES). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de radiadores, incluyendo:  - 2 Ud válvula de mariposa de 2" . - 2 Ud válvula de esfera de 1/2" . - 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente. - 1 Ud filtro. - 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.  Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexonado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada y probada.  REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.	1				1,00				
19.01.02.02	<b>Ud BOMBA AEROTERMIA</b> Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CLIMATIZADOR). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 50/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de aerotermia, incluyendo:  - 2 Ud válvula de mariposa de 3" . - 2 Ud válvula de esfera de 1/2" . - 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente. - 1 Ud filtro. - 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.  Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexonado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada y probada.  REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación. Circuito climatizadores infantil	1				1,00	1,00	2.211,14	2.211,14	
19.01.02.03	<b>Ud BOMBA CLIMATIZADOR GIMNASIO</b> Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CLIMATIZADOR). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de climatizadores gimnasio, incluyendo:  - 2 Ud válvula de mariposa de 2 1/2" . - 2 Ud válvula de esfera de 1/2" . - 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente. - 1 Ud filtro. - 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.  Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexonado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada y probada.  REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.	1				1,00	1,00	2.860,25	2.860,25	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.02.04	<b>Ud</b> <b>BOMBA CALDERA</b> Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CALDERA). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 40/10-B, con motor directamente acoplado para circuito de caldera, incluyendo: - 2 Ud válvula de mariposa de 3" . - 2 Ud válvula de esfera de 1/2" . - 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente. - 1 Ud filtro. - 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio. Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexonado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada y probada. REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.	1				1,00			
							1,00	2.348,90	2.348,90
19.01.02.05	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE RETENCIÓN DN80</b> Válvula de retención de doble clapeta DN80, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construido en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 °C. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y probada. Bomba aerotermia 1 1,00 Bomba caldera 1 1,00	1				1,00			
							2,00	109,79	219,58
19.01.02.06	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65</b> Válvula de retención de doble clapeta DN65, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construido en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 °C. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y probada. Bomba climatizador gimnasio 1 1,00	1				1,00			
							1,00	112,58	112,58
19.01.02.07	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE RETENCIÓN DN50</b> Válvula de retención de doble clapeta DN50, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construido en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 °C. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y probada. Bomba radiadores 1 1,00	1				1,00			
							1,00	88,08	88,08
<b>TOTAL APARTADO 19.01.02 BOMBAS .....</b>									<b>10.083,31</b>



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>APARTADO 19.01.03 AEROTERMIA</b>									
19.01.03.01	<b>Ud EQUIPO AEROTERMIA ILD150R</b> Equipo de aerotermia frío/calor compacto marca AquaCiat modelo ILD150R, incluyendo las siguientes opciones:CS - Commodity Surcharge, Puesta en marcha - 03, versión silenciosa, soportes antivibratorios,, filtro de agua para el intercambiador, protección contra las heladas del intercambiador de agua y módulo hidráulico, módulo de depósito de inercia, vaso de expansión, módulo hidráulico con bomba simple de alta presión de velocidad variable y lona de plástico. Incluye interconexiónado eléctrico, cableado bajo tubo de acero en instalación estanca, puente manométrico con llaves y manómetro. Incluso conexiónado eléctrico, conexiónado hidráulico, silemblocks y puesta en marcha por SAT. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.	1					1,00		
							1,00	15.622,08	15.622,08
19.01.03.02	<b>Ud EQUIPO AEROTERMIA CALEO TDB0200</b> Equipo de aerotermia alta temperatura compacto marca AquaCiat mdelo Caleo TDB0200, incluyendo las siguientes opciones:CS - Commodity Surcharge, Puesta en marcha - 03, versión silenciosa, soportes antivibratorios, rejilla de protección de la batería exterior, protección contra las heladas del intercambiador de agua y módulo hidráulico, manguitos atornillados de conexión del intercambiador de agua y lona de plástico. Incluye interconexiónado eléctrico, cableado bajo tubo de acero en instalación estanca, puente manométrico con llaves y manómetro. Incluso conexiónado eléctrico, conexiónado hidráulico, silemblocks y puesta en marcha por SAT. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.	1					1,00		
							1,00	20.963,43	20.963,43
19.01.03.03	<b>Ud COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 5"</b> Colector de impulsión de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 5", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características: - 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia) - 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito caldera) - 1 entrada/salida tamaño DN050 (circuito radiadores) - 1 entrada/salida tamaño DN065 (previsión circuito climatizador fase II) - 1 entrada/salida tamaño DN050 (previsión circuito radiadores fase II) - Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. - Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.  Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada. Sala de calderas	1					1,00		
							1,00	551,26	551,26

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
19.01.03.04	<b>Ud</b> <b>COLECTOR RETORNO CALOR 5"</b> Colector de retorno de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 5", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características: - 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia) - 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito caldera) - 1 entrada/salida tamaño DN050 (circuito radiadores) - 1 entrada/salida tamaño DN065 (previsión circuito climatizador fase II) - 1 entrada/salida tamaño DN050 (previsión circuito radiadores fase II) - Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. - Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.  Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada. Sala de calderas	1				1,00		1,00	551,26	551,26
19.01.03.05	<b>Ud</b> <b>COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 4"</b> Colector de impulsión de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 4", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características: - 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia) - 2 entrada/salida tamaño DN050 (circuito aerotermia)  - Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. - Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.  Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.	1				1,00		1,00	384,76	384,76
19.01.03.06	<b>Ud</b> <b>COLECTOR RETORNO CALOR 4"</b> Colector de retorno de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 4", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características: - 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia) - 2 entrada/salida tamaño DN050 (circuito aerotermia) - Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. - Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.  Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.	1				1,00		1,00	384,76	384,76

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.03.07	<b>Ud</b> <b>COLECTOR BOMBAS CLIMATIZADORES INFANTIL IMPULSIÓN</b> Colector de impulsión de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 4", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características: - 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito a colectore existente) - 2 entrada/salida tamaño DN065 (circuito bombas) - Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. - Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.  Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada. gimnasio	1					1,00		
							1,00	414,96	414,96
19.01.03.08	<b>Ud</b> <b>COLECTOR BOMBAS CLIMATIZADORES INFANTIL RETORNO</b> Colector de retorno de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 4", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características: - 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito a colectore existente) - 2 entrada/salida tamaño DN065 (circuito bombas) - Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. - Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.  Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada. Gimnasio	1					1,00		
							1,00	414,96	414,96
19.01.03.09	<b>Ud</b> <b>CONEXIONADO TUBERIA PRIMARIA</b> Conexiónado de canalización de agua con instalación de fase I. Medida la unidad conexiónada.	2					2,00		
							2,00	93,05	186,10
19.01.03.10	<b>Ud</b> <b>LLENADO</b> Llenado de instalación.	1					1,00		
							1,00	46,53	46,53
19.01.03.11	<b>Ud</b> <b>VACIADO</b> Vaciado de instalación.	1					1,00		
							1,00	46,53	46,53
19.01.03.12	<b>Ud</b> <b>DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPOS CIRCUITO BOMBA CLIMATIZADOR</b> Desmontaje y traslado de válvulería, válvula de tres vías y bomba de impulsión de circuito de climatizador. Incluso conexiones hidráulicas y eléctricas. Medida la unidad ejecutada.	1					1,00		
							1,00	465,26	465,26
19.01.03.13	<b>Ud</b> <b>FAMILIARIZACIÓN CANALIZACIONES</b> Identificación de montantes y familiarización con la instalación. Medida la unidad ejecutada.	1					1,00		
							1,00	97,70	97,70

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.03.14	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exterior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada.	34				34,00			
							34,00	35,69	1.213,46
19.01.03.15	<b>ml AISL. CANAL. ACERO FRIO DN65 e=60+AI</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 60mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.	34				34,00			
							34,00	40,60	1.380,40
19.01.03.16	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exterior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada.	60				60,00			
							60,00	29,77	1.786,20
19.01.03.17	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40+AI</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.	60				60,00			
							60,00	35,46	2.127,60
19.01.03.18	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro exterior 88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada.	14				14,00			
	circuito						14,00	41,09	575,26
19.01.03.19	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN80 e=40+AI</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 88,9mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.	14				14,00			
							14,00	40,06	560,84
19.01.03.20	<b>Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN50</b> Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de níquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.	12				12,00			
							12,00	74,95	899,40

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.03.21	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE MARIPOSA DN65</b> Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de níquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.	6				6,00			
							6,00	91,32	547,92
19.01.03.22	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE MARIPOSA DN80</b> Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundición nodular con revestimiento de níquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.	4				4,00			
							4,00	68,63	274,52
19.01.03.23	<b>Ud</b> <b>DEPOSITO DE INERCIA 1000</b> Depósito de inercia vertical para agua fría marca SEDICAL/LAPESA modelo PSM 1000 con aislamiento ECO SKIN 2.0 o similar de 600 litros de capacidad para una presión de servicio de 6 bar fabricado en acero al carbono. Aislamiento, para evitar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rígido inyectado sobre molde y protección contra condensaciones "barrera de vapor" cumpliendo con la legislación vigente (RITE) y terminación para protección exterior en chapa de aluminio. Incluso interconexión tal como muestra el esquema de principio, todo ello con aislamiento en Armaflex AF, según RITE, y terminación en chapa de aluminio. Picajes para manómetro, termómetro y sonda. Medida la unidad instalada según esquema de principio y probada.	1				1,00			
							1,00	2.191,56	2.191,56
19.01.03.24	<b>Ud</b> <b>VASO DE EXPANSIÓN NTM 400/6</b> Vaso de expansión de Sedical modelo NTM 400/6 o similar, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y 120°C, conexión roscada DN20. Homologado. Con válvula de 3 vías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado. Vaciado conducido y vertido mediante embudo. Manómetro de glicerina con lira y llave de corte. Conexiónados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antioxidante, aislados y protegidos con aluminio.	1				1,00			
							1,00	563,24	563,24
19.01.03.25	<b>Ud</b> <b>VASO DE EXPANSIÓN NTM 18/5</b> Vaso de expansión de Sedical modelo NTM 18/5 o similar, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y 120°C, conexión roscada DN20. Homologado. Con válvula de 3 vías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado. Vaciado conducido y vertido mediante embudo. Manómetro de glicerina con lira y llave de corte. Conexiónados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antioxidante, aislados y protegidos con aluminio.	1				1,00			
							1,00	170,26	170,26
19.01.03.26	<b>Ud</b> <b>CONTADOR kCAL/H DN065</b> Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440RF554 440 CS5 modbus DN065 FD o equivalente, para un caudal de hasta 25 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas y pequeño material, incluso preparación de tuberías y conexiones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexiónada y probada. Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU. REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata programable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación. Sala de calderas	1				1,00			
							1,00	1.896,85	1.896,85

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.03.27	<b>Ud</b> <b>CONTADOR kCAL/H DN040</b> Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440RF552 440 CS5 modbus DN040 FD o equivalente, para un caudal de hasta 10 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas y pequeño material, incluso preparación de tuberías y conexiones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexionada y probada. Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU. REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómatas programables + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.	1				1,00			
							1,00	1.385,64	1.385,64
19.01.03.28	<b>Ud</b> <b>TERMÓMETRO DE VARILLA</b> Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100°C. Incluso pequeño material y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.	4				4,00			
							4,00	14,49	57,96
19.01.03.29	<b>Ud</b> <b>LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL DN32</b> Llenado Manual/Automático de circuitos cerrados DN32, realizado con válvula automática DN15, desconector según RITE, contador y filtro, válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, válvula de retención. Canalizaciones en acero aisladas y protegidas. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada. Sala de calderas	1				1,00			
							1,00	141,50	141,50
19.01.03.30	<b>Ud</b> <b>SEPAR. LODOS BE0080F</b> Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROTRAP modelo BE080F o equivalente, de ejecución embrizada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada. Sala de calderas	1				1,00			
							1,00	1.469,41	1.469,41
19.01.03.31	<b>Ud</b> <b>SEPAR. LODOS BE0050F</b> Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROTRAP modelo BE050F o equivalente, de ejecución embrizada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.	1				1,00			
							1,00	1.140,24	1.140,24
19.01.03.32	<b>Ud</b> <b>SEPAR. AIRE BA080F</b> Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROVENT modelo BA080F o equivalente, de ejecución embrizada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.	1				1,00			
							1,00	1.091,41	1.091,41
19.01.03.33	<b>Ud</b> <b>SEPAR. AIRE BA050F</b> Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROVENT modelo BA050F o equivalente, de ejecución embrizada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.	1				1,00			
							1,00	997,44	997,44

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.03.34	<b>Ud</b> <b>PURGADOR AUTOMÁTICO</b> Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y preparación de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.	6				6,00			
							6,00	23,69	142,14
19.01.03.35	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50</b> Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x40 o equivalente. Con dispositivo de accionamiento manual. Conexión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y protegido con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de vertido a desagüe con sifón, tuberías con dos manos de pintura antioxidante. Medida la unidad instalada, tarada y probada.	1				1,00			
							1,00	241,96	241,96
<b>TOTAL APARTADO 19.01.03 AEROTERMIA .....</b>									<b>60.984,80</b>
19.01.04.01	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE 3 VÍAS RADIADORES</b> Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 2" de diámetro, DR50GFLA y servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm <sup>2</sup> y 120°C de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de acero y racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada. REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación. Circuito radiadores	1				1,00			
							1,00	574,88	574,88
19.01.04.02	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE 3 VÍAS CLIMATIZADOR GIMNASIO</b> Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 2 1/2" de diámetro, DR65GFLA y servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm <sup>2</sup> y 120°C de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de acero y racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada. REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.	1				1,00			
							1,00	590,63	590,63
<b>TOTAL APARTADO 19.01.04 VÁLVULA 3 VÍAS .....</b>									<b>1.165,51</b>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.05.01	<p><b>APARTADO 19.01.05 REGULACIÓN</b></p> <p><b>Ud REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción</b></p> <p>Regulación digital centralizada para instalación de calefacción/refrigeración con producción mediante dos bombas de calor por aerotermia de solo calor y una bomba de calor frío/calor, con un circuito de radiadores con válvula de tres vías (solo calor) y un circuito de climatizadores con válvula de tres vías (calor y frío), con los siguientes componentes:</p> <p>Armarios y cuadros para alojamiento de equipos.</p> <p>Regulación de aerotermia y calefacción/refrigeración compuesto por:</p> <p>1 Autómata programable (controlador HAWK8 SIN PANTALLA), incluyendo licencia + SCADA + Web Server + Programación integración de todo el sistema con cableas Ethernet y direccionamiento IP. Protocolo de comunicación BACNET, con las correspondientes pasarelas en los correspondientes equipos. Cons sistema abierto, programando los principales parámetros del sistema a definir por la Dirección Facultativa y como mínimo el listado de los parámetros de central y los principales de los diferentes equipos para su integración en el autómata programable, el SCADA y Web server, con programación de lenguaje gráfico (objeto) a definir por la D.F. y con licencia del programa y fichero de código fuente y librerías para inicializar el sistema y restituirlo totalmente en caso de borrado, daño parcial o daño total.</p> <p>1 ud SCLNXHAWK8W02 Controlador Hawk8 con Wifi SIN LICENCIA</p> <p>1 Ud SCLNXHAWK8-SD Tarjeta para controlador Hawk8</p> <p>1 Ud CENTRAHAWK8 Licencia básica 250 puntos (licencia)</p> <p>1 Ud CRT-6 TRANSFORMADOR</p> <p>2 Ud CRT-6 TRANSFORMADOR (para módulos de pared)</p> <p>1 Ud SCLIOP821A MODULO PANEL 8EA</p> <p>1 Ud SXS821-22 TERMINAL E/S ANALOGICAS</p> <p>1 Ud SXS821-22 TERMINAL E/S ANALOGICAS</p> <p>1 Ud SCLIOPR822A MODULO PANEL 8SA /SOBREMANDO</p> <p>1 Ud SCLIOP823A MODULO PANEL 12ED</p> <p>1 Ud SXS823 TERMINAL ENTRADAS DIGITALES</p> <p>3 Ud SCLIOP824A MODULO PANEL 6SD (HFE)</p> <p>3 Ud SXS824-25 TERMINAL SALIDAS DIGITALES</p> <p>1 Programación sistemas.</p> <p>1 Puesta en marcha.</p> <p>1 Presostato (sonda de presión de agua DT1-U/06/02) y alarma.</p> <p>1 Integración de climatizador mediante MOD-BUS en contralador HAWK8 por SAT sedical Zaragoza.</p> <p>1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.</p> <p>4 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).</p> <p>2 Ud gráfica NX.</p> <p>1 Ud EW110BD5SP Panel web 10" con pantalla capacitiva y SO Android, Automation Browser, Navegador Chrome preinstalado compatible con HTML5, 16 millones de colores 1024x600, CPU Arm Cortex A9 Quad Core, 2 GB DDR3L Ram, 8 GB Flash, 2 puertos USB v2.0, 1 puerto RS232/485, 1 Puerto Ethernet 1 Gb + otro 10/100 Mb, Alimentación a 12 - 32 Vdc, IP66, Dimensiones externas de 192 x 132 x 32mm.</p> <p>Accesorios de montaje.</p> <p>Programación y puesta en marcha.</p> <p>Incluso licencias de ampliación y gateways.</p> <p>Elementos de campo de producción:</p> <p>1 Sonda de presión de agua.</p> <p>En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flexible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalación vista. La instalación será estanca y las conexiones se realizarán mediante rácores adecuados a los distintos elementos.</p> <p>Incluso programación, puesta en marcha y líneas eléctricas de conexión y conexionado eléctrico de todos los equipos bajo tubo de acero.</p> <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:</p> <p>I-Nivel de campo (sensores y actuadores): Sondeas de temperatura tipo termistor y/o con salida estándar 0-10 V, resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas 0-10 V. Entradas y salidas digitales mediante contactos libres de tensión.</p> <p>II-Nivel Autómata: Autómata con WebServer, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en HTML. Conexión a red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar</p>								



## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	BACNET de amplia implantación en edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y MODBUS, Número de entradas y salidas ampliable. Se exigirá la entrega del backup completo de la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cualquier integrador de la marca.								
	III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y contadores de gas: Integrables mediante protocolo BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS								
	IV -Sistema SCADA de visualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo estándar BACNET IP de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización mediante bomba de calor (VRV, VRF) (Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc.)								
	Instalación	1				1,00			
19.01.05.02	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO DE CAMPO - Sonda exterior</b> Sonda de temperatura exterior marca sedical modelo AUTF/NTC20K o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.						1,00	10.389,25	10.389,25
	Instalación	1				1,00			
19.01.05.03	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión con vaina</b> Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/100 con vaina de latón THMS100 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.						1,00	54,10	54,10
	Instalación	2				2,00			
19.01.05.04	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO DE CAMPO - Sonda vaina</b> Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150 con vaina de latón THMS150 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.						2,00	101,35	202,70
	Instalación	2				2,00			
19.01.05.05	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO DE CAMPO - Módulo de pared temperatura</b> Módulo de pared SEMP901, con botón rotativo. Temperatura. CO2 y Humedad relativa. Reloj. 2ED. 2SD. Display 60x60 mm. Función control T o RH o CO2 integrado. comunicación Modbus RTU. Alimentación de módulo a 24 Vac.. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. Incluye parte proporcional de cableado de alimentación bajo tubo desde transformador. Incluye caja antivandálica con llave transparente de material plástico (policarbonato o similar).						2,00	108,70	217,40
		20				20,00			
19.01.05.06	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presión de agua</b> Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-I/04/02 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.						20,00	219,48	4.389,60
		1				1,00			
19.01.05.07	<b>Ud</b> <b>CUADRO MANDO CONSERJERÍA</b> Cuadro de conserjería para control de climatizador compuesto por armario para alojamiento, mando marcha/paro/automático para cada climatizador. Medida la unidad instalada, conexiónada y en funcionamiento.						1,00	235,44	235,44
		1				1,00			
19.01.05.08	<b>ml CABLEADO BUS - Módulos</b> Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y bajo tubo rígido exterior para montaje a la intemperie de interconexiónada de módulos E/S con centralita general. Cable tipo Belden 9842 o equivalente, par doble trenzado apantallado con impedancia de 120 ohmios.						1,00	180,89	180,89
		100				100,00			
							100,00	0,53	53,00

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.05.09	<b>Ud</b> <b>CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS</b> Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y módulos o centralita. Medida la unidad ejecutada. Instalación	1				1,00			
							1,00	885,40	885,40
19.01.05.10	<b>Ud</b> <b>PROGRAMACIÓN</b> Programación, gráfica NX(supervisor y controlador), dibujado y activación de puntos de control, puesta en marcha, documentación y realización de pantallas gráficas de control por climatizador y aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada y en funcionamiento.	1				1,00			
							1,00	609,32	609,32
19.01.05.11	<b>Ud</b> <b>CABLEADO DE SONDAS TEMPERATURA</b> Conjunto de cableado de módulos de pared con regulación. Medida la unidad ejecutada.	1				1,00			
							1,00	227,98	227,98
19.01.05.12	<b>Ud</b> <b>CONFIGURACIÓN SONDAS</b> Configuración de módulos comunicables SEMP y puesta en marcha por SAT. Medida la unidad ejecutada.	1				1,00			
							1,00	529,47	529,47
<b>TOTAL APARTADO 19.01.05 REGULACIÓN .....</b>									<b>17.974,55</b>
19.01.06.01	<b>Ud</b> <b>VÁLVULA DE MARIPOSA DN65</b> Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de níquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.	5				5,00			
							5,00	91,32	456,60
19.01.06.02	<b>Ud</b> <b>VACIADO Y LLENADO</b> Vaciado y llenado de instalación existente para actuación de incorporación de un nuevo circuito. Medida la unidad ejecutada.	1				1,00			
							1,00	139,58	139,58
19.01.06.03	<b>Ud</b> <b>PICAJE COLECTOR EXISTENTE</b> Picaje en colector existente para incorporación de nuevo circuito (DN65). Medida la unidad ejecutada.	2				2,00			
							2,00	138,04	276,08
19.01.06.04	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión con vaina</b> Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/100 con vaina de latón THMS100 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. Instalación	1				1,00			
							1,00	101,35	101,35

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
19.01.06.05	<div>Ud</div> <div>AMPLIACIÓN PROGRAMACIÓN</div> <div>Ampliación de programas y equipos SEDICAL en CENTRAWEB en equipo existente para incluir dos climatizadores (unos existente y otro nuevo) además de incluir en programación existente y un circuito nuevo que contará de bomba, V3V y sonda de impulsión, con los siguientes componentes:</div> <div>Armarios y cuadros para alojamiento de equipos.</div> <div>2 Ud SCLMERL8 CONTROLADOR BACNET 230 Vac 6AO 10UI 4Rel 4Triac.</div> <div>2 Ud CRT-6 TRANSFORMADOR</div> <div>1 uD PROGRAMACIÓN DE centraweb EN EQUIPO EXISTENTE PARA INCLUIR dos climati- zadores (unos existente y otro nuevo) además de incluir en programación existente y un circuito nuevo que contará de bomba, V3V y sonda de impulsión.</div> <div>1 Ud Puesta en marcha en equipo existente de los nuevos módulos de control para los climatizado- res y la ampliación del nuevo circuito.</div> <div>2 Ud Gráfica MCR Web/ CENTRAWeb Plus.</div> <div>1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.</div> <div>1 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).</div> <div>Accesorios de montaje.</div> <div>Programación y puesta en marcha.</div> <div>Incluso licencias de ampliación y gateways.</div> <div>En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flexible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalación vista. La instalación será estanca y las conexiones se realizarán mediante rácores adecuados a los distintos elementos.</div> <div>Incluso programación, puesta en marcha y líneas eléctricas de conexión y conexionado eléctrico de todos los equipos bajo tubo de acero.</div> <div>CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:</div> <div>I-Nivel de campo (sensores y actuadores): Son das de temperatura tipo termistor y/o con salida es- tándar 0-10 V, resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas 0-10 V. Entradas y salidas digitales mediante contactos libres de tensión.</div> <div>II-Nivel Automata: Automata con WebServer, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en HTML. Conexión a red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar BACNET de amplia implantación en edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y MODBUS, Número de entradas y salidas ampliable. Se exigirá la entrega del backup completo de la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cualquier integrador de la marca.</div> <div>III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y contadores de gas: Integrables me- diante protocolo BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS</div> <div>IV -Sistema SCADA de visualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo es- tándar BACNET IP de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización me- diante bomba de calor (VRV, VRF) (Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)</div> <div>Medida la unidad ejecutada.</div>	1					1,00			
19.01.06.06	<div>Ud</div> <div>ELEMENTOS DE CAMPO - Sonda presión diferencial</div> <div>Suministro y montaje de elementos de campo recuperadores:</div> <div>- Sonda de presión diferencial ventiladores DDMU/1.</div> <div>Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.</div> <div>Instalación</div>	4					4,00			
19.01.06.07	<div>Ud</div> <div>ELEMENTOS DE CAMPO - Presostato diferencias filtros</div> <div>Presostato diferencial para aire, filtros sucios, marca sedical modelo DDW/H-20 o equivalente. Medi- da la unidad instalada, probada y en funcionamiento.</div> <div>Instalación</div>	6					6,00			
							1,00	5.450,05	5.450,05	
							4,00	296,92	1.187,68	
							6,00	85,01	510,06	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.06.08	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO DE CAMPO - Sonda conducto</b> Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/300 con accesorio de montaje para conducto MF Z60.3. o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. Instalación	4				4,00			
							4,00	65,27	261,08
19.01.06.09	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO DE CAMPO - Actuador compuerta</b> Actuador de compuerta 24 Vac 0(2)...10Vcc o 0(4)...2 marca SEDICAL modelo 20010 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. 6	6				6,00			
							6,00	353,35	2.120,10
19.01.06.10	<b>Ud</b> <b>DESMONTAJE REGULACIÓN EXISTENTE</b> Desmontaje de regulación existente en climatizador de gimnasio actual. Medida la unidad ejecutada. 1	1				1,00			
							1,00	72,54	72,54
19.01.06.11	<b>ml CABLEADO BUS - Módulos</b> Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y bajo tubo rígido exterior para montaje a la intemperie de interconexión de módulos E/S con centralita general. Cable tipo Belden 9842 o equivalente, par doble trenzado apantallado con impedancia de 120 ohmios. 100	100				100,00			
							100,00	0,53	53,00
19.01.06.12	<b>Ud</b> <b>CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS</b> Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y módulos o centralita. Medida la unidad ejecutada. 1	1				1,00			
							1,00	479,98	479,98
19.01.06.13	<b>Ud</b> <b>SUSTITUCIÓN TUBBING PRESOSTATO CONTROL LIMPIEZA FILTRO ADMISIÓN</b> Trabajos de retirada de los tubos existentes deteriorados e instalación de unos nuevos bajo tubo tipo metalplas. Totalmente instalados, probados y funcionando. 1	1				1,00			
							1,00	50,43	50,43
19.01.06.14	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exterior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada. climatizador 100	100				100,00			
							100,00	35,69	3.569,00
19.01.06.15	<b>ml AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40+AI</b> Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada. 20	20				20,00			
							20,00	36,27	725,40
19.01.06.16	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=30</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada. climatizador 80	80				80,00			

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.01.06.17	Ud PURGADOR AUTOMÁTICO Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y preparación de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.	2				2,00	80,00	19,81	1.584,80
							2,00	23,69	47,38
TOTAL APARTADO 19.01.06 REGULACIÓN GIMNASIO.....									17.085,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 PRODUCCION DE CALOR .....									128.412,44
19.02.01	Ud SUSTITUCIÓN TUBBING PRESOSTATO CONTROL LIMPIEZA FILTRO ADMISIÓN Trabajos de retirada de los tubos existentes deteriorados e instalación de unos nuevos bajo tubo tipo metalplas. Totalmente instalados, probados y funcionando.	1				1,00			
19.02.02	Ud SANEAMIENTO DE ACCESORIOS BOMBA CLIMATIZADOR GIMNASIO Trabajos de restitución de piezas deterioradas y supresión de antivibratorios. Incluso comprobación de estanqueidad y aislamiento.	1				1,00	1,00	50,43	50,43
							1,00	644,15	644,15
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 ACTUACIÓN SOBRE .....									694,58
19.03.01	ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65 Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exterior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.	30				30,00			
19.03.02	ml AISL. EXT. CANAL. ACERO FRIO DN65 e=50+AI Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 50mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.	30				30,00	30,00	35,69	1.070,70
19.03.03	Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN65 Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de níquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.	2				2,00	30,00	44,86	1.345,80
19.03.04	Ud VACIADO CIRCUITOS DN20 Instalación de vaciado visible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifónico y pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.	2				2,00	2,00	91,32	182,64
							2,00	63,51	127,02

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.03.05	<b>Ud PURGADOR AUTOMÁTICO</b> Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y preparación de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada. climatizador cl1	2				2,00			
							2,00	23,69	47,38
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 TUBERÍAS CLIMATIZADORES</b>									
<b>2.773,54</b>									
19.04.01	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exterior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.								
	Montante	16				16,00			
	Cubierta	32				32,00			
							48,00	29,77	1.428,96
19.04.02	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.								
	Montante	16				16,00			
							16,00	12,60	201,60
19.04.03	<b>ml AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40+AI</b> Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.								
	Cubierta	32				32,00			
							32,00	37,65	1.204,80
19.04.04	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exterior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.								
	p1	2	14,00			28,00			
	p2	2	14,00			28,00			
	pb	2	8,00			16,00			
	montante	2	4,00			8,00			
							80,00	21,75	1.740,00
19.04.05	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.								
	p1	2	14,00			28,00			
	p2	2	14,00			28,00			
	pb	2	8,00			16,00			
	montante	2	4,00			8,00			
							80,00	10,88	870,40

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.04.06	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exterior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada.								
	p1	2	12,00			24,00			
	p2	2	12,00			24,00			
	pb	2	23,00			46,00			
							94,00	20,15	1.894,10
19.04.07	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 42,4mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.								
	p1	2	12,00			24,00			
	p2	2	12,00			24,00			
	pb	2	23,00			46,00			
							94,00	8,93	839,42
19.04.08	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro exterior 33,7 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada.								
	pb	2	8,00			16,00			
	p1	2	8,00			16,00			
	p2	2	8,00			16,00			
							48,00	18,26	876,48
19.04.09	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 33,7mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.								
	pb	2	8,00			16,00			
	p1	2	8,00			16,00			
	p2	2	8,00			16,00			
							48,00	7,08	339,84
19.04.10	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro exterior 26,9 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexiónada y probada.								
	pb	2	75,00			150,00			
	p1	2	110,00			220,00			
	p2	2	105,00			210,00			
							580,00	13,93	8.079,40
19.04.11	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN20 e=25</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 26,9mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.								
	pb	2	75,00			150,00			
	p1	2	110,00			220,00			
	p2	2	105,00			210,00			
							580,00	6,11	3.543,80

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.04.12	<b>ml CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15</b> Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro exterior 21,3 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.								
	Radiadores	59	10,00			590,00			
	p0	2	30,00			60,00			
	p1	2	40,00			80,00			
	p2	2	40,00			80,00			
							810,00	11,01	8.918,10
19.04.13	<b>ml AISL. CANAL. ACERO CALOR DN15 e=25</b> Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 21,3mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.								
	Radiadores	59	10,00			590,00			
	p0	2	30,00			60,00			
	p1	2	40,00			80,00			
	p2	2	40,00			80,00			
							810,00	5,13	4.155,30
19.04.14	<b>Ud VACIADO CIRCUITOS DN20</b> Instalación de vaciado visible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifónico y pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.								
		6				6,00			
							6,00	63,51	381,06
19.04.15	<b>Ud PURGADOR AUTOMÁTICO</b> Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y preparación de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.								
		2				2,00			
							2,00	23,69	47,38
19.04.16	<b>Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN40</b> Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundición nodular con revestimiento de níquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 °C, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.								
		9				9,00			
							9,00	68,44	615,96
19.04.17	<b>Ud KFLOW DN40</b> Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN040 o equivalente, para montaje entre bridas, con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal nominal requerido y dentro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.								
		3				3,00			
							3,00	67,61	202,83
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 TUBERÍAS RADIADORES .....</b>									<b>35.339,43</b>



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.05.01	<b>SUBCAPÍTULO 19.05 CLIMATIZADORES</b> <b>Ud</b> <b>UNIDAD CLIMATIZADORA CL-1</b> Unidad de Tratamiento de Aire, marca EVAIR, serie SMART, Certificada EUROVENT según EN-1886: Resistencia mecánica D2 (-1000 Pa) / D2 (+1000 Pa), estanqueidad L1 (-400 Pa) / L1 (+700 Pa), fuga de aire por derivación de filtros F9, transmitancia térmica T2 envolvente construida con perfil de aluminio de 50 mm de espesor con panel exterior pintado al horno e interior en acero galvanizado y aislamiento interior de lana de roca de alta densidad. Sección de IMPULSIÓN formada por: , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con lamas de aluminio en paralelo, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890)plisado, filtro F8 (EN-779)/ePM1 (70%) (ISO-16890) de bolsas rígido, recuperador de calor de PLACAS a CONTRAFLUJO con una eficiencia mínima del 76,8 %, según EN-308, con sistema de freecooling con compuerta de bypass del recuperador, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0...10 V y puerta con mirilla, batería de Frío/Calor de 25 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 7 °C (pérdida de carga en agua 18 kPa), y calor de 29,6 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 45 °C, con bandeja de condensados de acero inoxidable inclinada aislada térmicamente, con un nivel sonoro a 2 metros de 64 dB(A) en conducto de impulsión y de 49,7 dB(A) en carcasa. Sección de RETORNO formada por: , filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890) plisado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0...10 V, puerta con mirilla. Filtros marca Camfil de dimensiones universales. Ejección especial HORIZONTAL YUXTAPUESTA., compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con lamas en oposición, con un nivel sonoro a 2 metros de 51,2 dB(A) en conducto de aspiración y de 48,3 dB(A) en carcasa. Incluye control PCB1 : control para equipo 100% aire exterior con recuperación de calor y control de temperatura, configurado según protocolo de comunicación ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protecciones, interruptor de corte y control totalmente parametrizado y programado para los modos de funcionamiento, con posibilidad de control de ventiladores por caudal, presión o calidad de aire, control de baterías, actuadores, monitorización de estado de filtros y comunicación con el BMS. Incluye los elementos de campo necesarios como son presostatos, actuadores, sondas necesarias (temperatura, presión, CO2, ...) marca BELIMO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: otros protocolos de comunicación bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent (Invierno/Verano): A+ / A+. Soportado sobre Banada robusta. Para instalación en Exterior en intemperie con tejadillo. Caudal de 9000 m3/h en impulsión y 9000 m3/h en retorno. Presión disponible de 300 Pa en impulsión y 250 Pa en retorno. Potencia de Frío 46,95 kW. Potencia de Calor 85,29 kW. Conforme ERP 2018. Modelo SMART 3.5-9000-9000.AP. PL HOR. pry_1638_22.. Incluso aislamiento termoacústico, lonas antivibratorias, bandeja de condensación, elementos antivibratorios (silemblock). según estudio PRY_1638_22 incluido en memoria de proyecto.  INCLUYE CONTROL Y VÁLVULA DE TRES VÍAS. - Control. - Suministro KIT de válvulas V3V para climatizador EVAIR SMART 3.5-9000-9000.AP. PL HOR. pry_1638_22 con cuerpo de válvula y actuador proporcional mediante señal del control 0..10V proveniente del control integrado en la UTA PCB1 marca BELIMO (o equivalente) con entidad adecuada a caudal y pérdida de carga de la batería del climatizador. - Conexión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llaves de vaciado. - Conexión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados. - 2 Ud válvula de corte de 2 1/2". - 1 Ud válvula de asiento de 2 1/2". - 1 Ud filtro 2 1/2". - 2 Ud manguitos antivibratorios para tubería de acero negro 2 1/2", incluso montaje embridado. - 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 2 1/2", incluso montaje embridado. - 2 Ud conexiones flexibles entre conductos y climatizador para evitar la transmisión de vibraciones. - Servomotores 24 V montado para control de compuertas. - 1 Ud alimentación eléctrica de ventiladores. - Instalado sobre alfombrilla antivibratoria.  Medida la unidad totalmente instalada y probada.  REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación. Recuperador aulario	1					1,00		
							1,00	31.005,36	31.005,36

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
19.05.02	<p><b>Ud</b></p> <p><b>UNIDAD CLIMATIZADORA CL-2</b></p> <p>Unidad de Tratamiento de Aire, marca EVAIR, serie SMART, Certificada EUROVENT según EN-1886: Resistencia mecánica D2 (-1000 Pa) / D2 (+1000 Pa), estanqueidad L1 (-400 Pa) / L1 (+700 Pa), fuga de aire por derivación de filtros F9, transmitancia térmica T2 envolvente construida con perfil de aluminio de 50 mm de espesor con panel exterior pintado al horno e interior en acero galvanizado y aislamiento interior de lana de roca de alta densidad. Sección de IMPULSIÓN formada por: , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con actuador proporcional con lamas de aluminio en oposición, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890)de bolsas rígido, recuperador de calor rotativo de SORCIÓN con una eficiencia mínima del 75,7 %, según EN-308, con sistema de freecooling entálpico, sección de mezcla con aire recirculado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0...10 V y puerta con mirilla, filtro F8 (EN-779)/ePM1 (70%) (ISO-16890)de bolsas rígido, batería de Calor de 58,55 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 45 °C , silenciador con una atenuación de 10 dB en la banda de 250 Hz. Sección de freecooling con 3 compuertas proporcionales y 2 compuertas de Bypass del climatizador.. Sección de RETORNO formada por: , silenciador con una atenuación de 10 dB en la banda de 250 Hz, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890) plisado, sección de mezcla con aire recirculado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0...10 V, puerta con mirilla. Filtros marca Camfil de dimensiones universales. , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con actuador proporcional con lamas de aluminio en oposición. Incluye control PCBR1 : control para equipo con recirculación, recuperación de calor y control de temperatura (control por sonda de calidad de aire opcional), configurado según protocolo de comunicación ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protecciones, interruptor de corte y control totalmente parametrizado y programado para los modos de funcionamiento, con posibilidad de control de ventiladores por caudal, presión o calidad de aire, control de baterías, actuadores, monitorización de estado de filtros y comunicación con el BMS. Incluye los elementos de campo necesarios como son presostatos, actuadores, sondas necesarias (temperatura, presión, CO2, ...) marca BELIMO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: otros protocolos de comunicación bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent (Invierno/Verano): A+ / A+. Soportado sobre Bancada robusta.. Para instalación en Interior. Ejecución ESPECIAL horizontal yuxtapuesta en modulos de dimensiones adecuadas a los requisitos de arquitectura.. Caudal de 8000 m3/h en impulsión y 8000 m3/h en retorno. Presión disponible de 300 Pa en impulsión y 300 Pa en retorno. Potencia de Frio 0,21 kW. Potencia de Calor 68,39 kW. Conforme ERP 2018. Modelo SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23.. Incluso aislamiento termoacústico, lonas antivibratorias, bandeja de condensación, elementos antivibratorios (silemblock). según estudio PRY_1656_23 incluido en memoria de proyecto.</p> <p>INCLUYE VISERAS, CONTROL Y VÁLVULA DE TRES VÍAS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Viseras antilluvia con malla antipájaros para toma de aire y descarga montadas en UTA EVAIR SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23.</li><li>- Control.</li><li>- Suministro EVAIR de válvula de 3 vías dimensionada con entidad adecuada a caudal y pérdida de carga de batería de unidad de tratamiento SMART, con actuador con señal proporcional 0..10V marca Belimo, referencia V3V- SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23..</li><li>- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llaves de vaciado.</li><li>- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.</li><li>- 2 Ud válvula de corte de 2 1/2".</li><li>- 1 Ud válvula de asiento de 2 1/2".</li><li>- 1 Ud filtro 2 1/2".</li><li>- 2 Ud manguitos antivibratorios para tubería de acero negro 2 1/2", incluso montaje embreadado.</li><li>- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 2 1/2", incluso montaje embreadado.</li><li>- 2 Ud conexiones flexibles entre conductos y climatizador para evitar la transmisión de vibraciones.</li><li>- Servomotores 24 V montado para control de compuertas.</li><li>- 1 Ud alimentación eléctrica de ventiladores.</li><li>- Instalado sobre alfombrilla antivibratoria.</li></ul> <p>Medida la unidad totalmente instalada y probada.</p> <p>REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.</p> <p>Gimnasio</p>	1					1,00			
							1,00	22.332,36	22.332,36	
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 CLIMATIZADORES .....									53.337,72	

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 19.06 RADIADORES</b>									
19.06.01	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO RADIADOR DUBAL 80</b> Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-80 o equivalente, pintado de color blanco, con una capacidad de emisión de 127,9 kcal/h, para un salto térmico de 50°C (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje y parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada.	923				923,00			
							923,00	20,96	19.346,08
19.06.02	<b>Ud</b> <b>ELEMENTO RADIADOR DUBAL 60</b> Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-60 o equivalente, pintado de color blanco, con una capacidad de emisión de 99,0 kcal/h, para un salto térmico de 50°C (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje y parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada.	42				42,00			
	Informática						42,00	16,76	703,92
19.06.03	<b>Ud</b> <b>VALVULA RADIADOR</b> Válvula bitubo para radiador marca ROCA o equivalente, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.	60				60,00			
							60,00	13,88	832,80
19.06.04	<b>Ud</b> <b>VALVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA</b> Válvula bitubo TERMOSTÁTICA para radiador marca ROCA o similar, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.	2				2,00			
							2,00	18,50	37,00
19.06.05	<b>Ud</b> <b>VALVULA DE ZONA 2 VÍAS</b> Válvula de zona de DN20, marca SEDICAL o equivalente, modelo VSOF-220-4.0 con motor actuador MT4-024-NO 24 Vac sin tensión válvula cerrada con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, accesorios de montaje, racores roscados para conexión y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. INCLUYE relé. INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE. INCLUYE tres válvulas de corte 3/4".	20				20,00			
							20,00	155,61	3.112,20
19.06.07	<b>Ud</b> <b>CABLEADO MÓDULO DE PARED-V2V</b> Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre válvula de dos vías y módulo de pared instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.	20				20,00			
							20,00	24,89	497,80
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 19.06 RADIADORES .....</b>									<b>24.529,80</b>

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 19.07 DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS</b>									
<b>APARTADO 19.07.01 REJILLAS DE AIRE</b>									
19.07.01.01	<b>Ud</b> <b>REJA SCHAKO IB-Q-2-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1</b> Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-Q-2-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada. Tutoria 1A 1 1,00 Tutoria 2 A 1 1,00								
							2,00	52,65	105,30
19.07.01.02	<b>Ud</b> <b>REJA SCHAKO IB-Q-1-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1</b> Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-Q-1-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada. Tutoria 1A 1 1,00 Tutoria 2 A 1 1,00								
							2,00	48,86	97,72
19.07.01.03	<b>Ud</b> <b>REJA SCHAKO IB-Q-2-1025x125-N-L000_SB-9010-VM-ER1</b> Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-Q-2-1025x125-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada. Aulas, laboratorios, talleres y sala profesores 14 14,00								
							14,00	70,98	993,72
19.07.01.04	<b>Ud</b> <b>REJA SCHAKO IB-Q-1-1025x125-N-L000_SB-9010-VM-ER1</b> Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-Q-1-1025x125-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada. Aulas, laboratorios, talleres y sala profesores 14 14,00								
							14,00	63,96	895,44
19.07.01.05	<b>Ud</b> <b>REJA SCHAKO IB-Q-2-525x125-N-L000_SB-9010-VM-ER1</b> Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-Q-2-525x125-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada. Aulas desdoble 6 6,00								
							6,00	55,00	330,00

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.07.01.06	<b>Ud</b> <b>REJA SCHAKO IB-Q-1-525x125-N-L000_SB-9010-VM-ER1</b> Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-Q-2-525x125-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujeciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada. Aulas desdoble	6				6,00			
							6,00	50,91	305,46
19.07.01.07	<b>Ud</b> <b>TOBERA SCHAKO WDA-D-SK 175</b> Tobera marca Schako o equivalente modelo WDA-D-SK-175-Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facultativa. Incluso sujeciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada. Gimnasio	6				6,00			
							6,00	312,49	1.874,94
19.07.01.08	<b>Ud</b> <b>REJA SCHAKO PA-Z-01-08-1025x325 Ral 9010-VM-ER2</b> Reja de lama fija marca Schako o equivalente, modelo PA-Z-01-08-1025x325-Ral 9010-VM-ER2, fabricada en perfil de aluminio extruido, lacada (color según proyecto de decoración), con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de montaje oculto. Plenum metálico con bocas de conexión lateral. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujeciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada. Gimnasio	4				4,00			
							4,00	150,66	602,64
<b>TOTAL APARTADO 19.07.01 REJILLAS DE AIRE .....</b>									<b>5.205,22</b>
<b>APARTADO 19.07.02 REGULACIÓN AIRE</b>									
19.07.02.01	<b>Ud</b> <b>CAJA DE REGULACIÓN VOLKOM 125</b> Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diámetro 125 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas de sujeción, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. Tutoría 1A Tutoría 2A	1 1				1,00 1,00			
							2,00	178,62	357,24
19.07.02.02	<b>Ud</b> <b>CAJA DE REGULACION VMPR-200-SV-0630-GD1-E044 24V T/N</b> Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo VMPR-200-SV-0630-GD1-E044 24V T/N, Todo / nada (con caudal mínimo). Equipada con el compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio. Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soportación, conexionado eléctrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómatas programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto. Desdoble	6				6,00			
							6,00	251,83	1.510,98
19.07.02.03	<b>Ud</b> <b>CAJA DE REGULACION VMPR-250-SV-1260-GD1-E044 24V T/N</b> Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo VMPR-250-SV-0630-GD1-E044 24V T/N, Todo / nada (con caudal mínimo). Equipada con el compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio. Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soportación, conexionado eléctrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómatas programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apantallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.								

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Aulas, laboratorios, talleres y sala profesores	14				14,00			
19.07.02.04	<b>Ud</b> CABLEADO SONDA - CAJA REGULACIÓN Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre caja de regulación de caudal y sonda de calidad de aire (módulo de pared) , instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.	20				20,00	14,00	257,22	3.601,08
							20,00	28,70	574,00
<b>TOTAL APARTADO 19.07.02 REGULACIÓN AIRE .....</b>									<b>6.043,30</b>
19.07.03.01	<b>m2</b> LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada según planos.								
	montante impulsión	74				74,00			
	montante retorno	74				74,00			
	p0 impulsión	128				128,00			
	p0 retorno	110				110,00			
	p1 impulsión	212				212,00			
	p1 retorno	152				152,00			
	p2 impulsión	212				212,00			
	p2 retorno	152				152,00			
							1.114,00	20,72	23.082,08
19.07.03.02	<b>m2</b> CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER Chapa de acero para protección del aislamiento y conformado según espesores, uniones, refuerzos y soportes indicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso refuerzos mecánicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño material. Medida la superficie instalada. Incluso Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER o equivalente a criterio de la Dirección Facultativa modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un tejido de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales. Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.								
	Recuperador								
	Impulsión	38				38,00			
	Retorno	38				38,00			
	Gimnasio	2	17,00			34,00			
	Modificación conductos existentes gim	1	18,00			18,00			
							128,00	38,65	4.947,20
<b>TOTAL APARTADO 19.07.03 CONDUCTOS DE AIRE .....</b>									<b>28.029,28</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 19.07 DIFUSORES, REJILLAS Y .....</b>									<b>39.277,80</b>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 19.08 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN</b>									
19.08.01	<b>Ud</b> <b>EXTRACTOR S&amp;P MIXVENT TD-160/100</b>								
	Extractor tubular de tipo helicocentrífugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100 o equivalente con temporizador. Incluso acoplamiento, antivibratorio, sujeciones, antiretorno, pequeño material y 3 m de canalización eléctrica. Medida la unidad instalada, regulada y probada.								
	PB aseo mv	1				1,00			
	PB limpieza	1				1,00			
	PB almacén	1				1,00			
	PB almacén	1				1,00			
	PB c.electricidad	1				1,00			
	PB rack	1				1,00			
	P1 aseo mv	1				1,00			
	P1 limpieza	1				1,00			
	P1 aseo prof	1				1,00			
	P2 aseo mv	1				1,00			
	P2 limpieza	1				1,00			
	P2 rack	1				1,00			
	P2 almacén	1				1,00			
							13,00	110,01	1.430,13
19.08.02	<b>ud</b> <b>EXTRACTOR S&amp;P MIXVENT TD-350/125</b>								
	Extractor tubular de tipo helicocentrífugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente, para un caudal máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamiento, antivibratorio, sujeciones, antiretorno, pequeño material y 3 m de canalización eléctrica. Medida la unidad instalada, regulada y probada.								
	PB aseo f	1				1,00			
	PB aseo m	1				1,00			
	P1 aseo f	1				1,00			
	P1 aseo m	1				1,00			
	P2 aseo f	1				1,00			
	P2 aseo m	1				1,00			
							6,00	146,39	878,34
19.08.03	<b>ud</b> <b>BOCA ASPIRACIÓN BOR-100</b>								
	Boca de aspiración para extracción marca SP modelo BOR-100 o equivalente. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.								
	PB aseo mv	1	1,00			1,00			
	PB limpieza	1	1,00			1,00			
	PB almacén	1	1,00			1,00			
	PB almacén	1	1,00			1,00			
	PB c.electricidad	1	1,00			1,00			
	PB rack	1	1,00			1,00			
	P1 aseo mv	1	1,00			1,00			
	P1 limpieza	1	1,00			1,00			
	P1 aseo prof	1	1,00			1,00			
	P2 aseo mv	1	1,00			1,00			
	P2 limpieza	1	1,00			1,00			
	P2 rack	1	1,00			1,00			
	P2 almacén	1	1,00			1,00			
	PB aseo f	1	5,00			5,00			
	PB aseo m	1	4,00			4,00			
	P1 aseo f	1	5,00			5,00			
	P1 aseo m	1	4,00			4,00			
	P2 aseo f	1	5,00			5,00			
	P2 aseo m	1	4,00			4,00			
							40,00	20,94	837,60
19.08.04	<b>ml</b> <b>CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm</b>								
	Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible y característica al fuego M1. Incluso soportes, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.								
	PB aseo mv	1	1,00			1,00			

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PB limpieza	1	1,00			1,00			
	PB almacén	1	1,00			1,00			
	PB almacén	1	1,00			1,00			
	PB c.electricidad	1	1,00			1,00			
	PB rack	1	1,00			1,00			
	P1 aseo mv	1	1,00			1,00			
	P1 limpieza	1	1,00			1,00			
	P1 aseo prof	1	1,00			1,00			
	P2 aseo mv	1	1,00			1,00			
	P2 limpieza	1	1,00			1,00			
	P2 rack	1	1,00			1,00			
	P2 almacén	1	1,00			1,00			
	PB aseo f	1	5,00			5,00			
	PB aseo m	1	4,00			4,00			
	P1 aseo f	1	5,00			5,00			
	P1 aseo m	1	4,00			4,00			
	P2 aseo f	1	5,00			5,00			
	P2 aseo m	1	4,00			4,00			
							40,00	3,62	144,80
19.08.05	<b>ml CONDUCTO PVC100 RIGIDO</b>								
	ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.								
	Bocas	39				39,00			
	PB aseo mv	1	14,00			14,00			
	PB limpieza	1	14,00			14,00			
	PB almacén	1	30,00			30,00			
	PB almacén	1	30,00			30,00			
	PB c.electricidad	1	35,00			35,00			
	PB rack	1	38,00			38,00			
	P1 aseo mv	1	11,00			11,00			
	P1 limpieza	1	11,00			11,00			
	P1 aseo prof	1	32,00			32,00			
	P2 aseo mv	1	8,00			8,00			
	P2 limpieza	1	8,00			8,00			
	P2 rack	1	29,00			29,00			
	P2 almacén	1	33,00			33,00			
							332,00	3,72	1.235,04
19.08.06	<b>ml CONDUCTO PVC125 RIGIDO</b>								
	ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de derivaciones circulares								
	PB aseo f	1	20,00			20,00			
	PB aseo m	1	19,00			19,00			
	P1 aseo f	1	17,00			17,00			
	P1 aseo m	1	16,00			16,00			
	P2 aseo f	1	14,00			14,00			
	P2 aseo m	1	13,00			13,00			
							99,00	4,27	422,73
19.08.07	<b>ml CONDUCTO PVC250 RIGIDO</b>								
	ml de tubo de PVC de 250 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de derivaciones circulares								
	Vitrina de gases	12				12,00			
							12,00	10,70	128,40



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<hr/>									
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.08 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN									
5.077,04									
SUBCAPÍTULO 19.09 EVACUACIÓN DE HUMOS									
APARTADO 19.09.01 CHIMENEA DE HUMOS									
19.09.01.01	Ud	CHIMENEA DE HUMOS							
Evacuación de humos de calderas hasta cubierta con chimenea marca DINAK o equivalente homologada SWJ INOX316, incluyendo:									
- 1 Ud Acoplamiento de caldera.									
- 6 Uds Módulos rectos largos.									
- 1 Ud sombrerete antiviento.									
- 2 Ud anclajes intermedios planos.									
- 6 Uds abrazaderas junta ext..									
- PA de vientos y fijación.									
- 1 Ud recogida de condensados de caldera y conducción hasta desagüe más cercano.									
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.									
Sala de calderas11,00									
								1,00	895,23
									895,23
TOTAL APARTADO 19.09.01 CHIMENEA DE HUMOS .....									895,23
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.09 EVACUACIÓN DE HUMOS .....									895,23
SUBCAPÍTULO 19.10 VARIOS									
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.10 VARIOS.....									
TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....									290.337,58

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
19	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....	290.337,58
TOTAL PRESUPUESTO		290.337,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL



PILAR PECO YESTE

CGDO. 1429 C.O.I.I.A.R.

AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP.

## PLIEGO DE CONDICIONES

---

## INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES

---

<b>1.- GENERALIDADES .....</b>	<b>1</b>
1.1.- OBJETO-----	1
1.2.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.-----	1
1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS-----	2
1.4.- DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS -----	2
1.5.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-----	2
<b>2.- MEDICIONES Y ABONOS .....</b>	<b>4</b>
2.1.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO -----	4
2.1.1.- CONDICIONES GENERALES .....	4
2.1.2.- PRECIOS ABONABLES .....	4
2.1.3.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO. ....	5
2.1.4.- ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA .....	5
2.1.5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS. ....	5
2.1.6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.....	5
2.1.7.- EXCESOS SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO .....	6
2.1.8.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS O DEFECTUOSOS.....	6
2.1.9.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS.....	6
2.1.10.- VARIACIONES SOBRE LA OBRA PROYECTADA .....	6
2.1.11.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES.....	7
2.1.12.- CONCEPTOS COMPRENDIDOS SUPLEMENTARIOS.....	7
<b>3.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA .....</b>	<b>9</b>
<b>4.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES.....</b>	<b>11</b>
4.1.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO. -----	12
4.2.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. -----	13
<b>5.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS .....</b>	<b>14</b>
5.1.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS -----	14
5.2.- REPLANTEO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJOS. -----	14
5.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIONES. -----	14
5.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. -----	15
5.5.- MAQUINARIA Y EQUIPO.-----	15
5.6.- LIMPIEZA DE LA OBRA. -----	15

5.7.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES. -----	16
5.8.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS.-----	16
5.9.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. -----	16
5.10.- OBRAS MAL EJECUTADAS. -----	16
5.11.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. -----	16
5.12.- OBRAS CUYAS PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN HAYAN QUEDADO OMITIDAS. -----	17
5.13.- ROTURAS -----	17
5.14.- PLANOS DE MONTAJE Y DOCUMENTACIÓN.-----	17
5.14.1.- GARANTÍA. ....	19
5.14.2.- MANTENIMIENTO. ....	19
5.14.3.- AJUSTE, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN. ....	20
5.14.4.- EJECUCIÓN.....	21
5.14.5.- IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS.....	21
5.14.6.- HUECOS Y ABERTURAS.....	22
5.14.7.- PUERTAS DE ACCESO EN ACABADOS INTERIORES. ....	22
<b>6.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.....</b>	<b>23</b>
6.1.- GENERALIDADES -----	23
6.1.1.- INSTALACIONES A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO .....	23
6.1.2.- GENERALIDADES.....	23
6.1.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE CONFORT EN LA EJECUCIÓN .....	23
6.2.- EQUIPOS Y MATERIALES-----	24
6.2.1.- GENERALIDADES.....	24
6.2.2.- TUBERÍAS .....	26
6.2.3.- VALVULERÍA EN REDES DE AGUA .....	29
6.2.4.- CONDUCTOS .....	31
6.2.5.- DIFUSORES Y REJILLAS. ....	33
6.2.6.- COMPUERTAS CORTAFUEGOS. ....	33
6.2.7.- CONEXIONES FLEXIBLES. ....	34
6.2.8.- REGISTROS DE ACCESO EN CONDUCTOS.....	34
6.2.9.- AISLAMIENTO .....	35
6.2.10.- DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN-CONTRACCIÓN .....	38
6.2.11.- UNIDADES ENFRIADORAS-BOMBAS DE CALOR .....	38
6.2.12.- VENTILADORES Y EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE.....	39
6.2.13.- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (ROOF TOP).....	40
6.2.14.- FAN-COILS .....	41
6.2.15.- APARATOS DE MEDIDA.....	41

6.3.-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA .....	42
6.4.-	PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS. ....	42
6.4.1.-	GENERAL.....	42
6.4.2.-	ENSAYOS E INSPECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS .....	43
6.4.3.-	ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUILIBRADOS .....	43
6.4.4.-	PRUEBAS FINALES DE RECEPCIÓN PROVISIONAL .....	44
6.4.4.1.-	Redes de tuberías. ....	45
6.4.4.2.-	Redes de conductos. ....	46
6.4.4.3.-	Mediciones a realizar .....	47
6.4.5.-	RECEPCIONES DE OBRA .....	50
6.4.5.1.-	Recepción provisional. ....	50
6.4.5.2.-	Recepción definitiva. ....	50
7.-	<b>TRAMITACIONES OFICIALES .....</b>	<b>52</b>
8.-	<b>UNIDADES NO ESPECIFICADAS .....</b>	<b>52</b>

## **1.- GENERALIDADES**

---

### **1.1.- OBJETO**

Tiene por finalidad el presente pliego de calefacción, climatización y ventilación, la determinación y definición de los siguientes conceptos:

1. Alcance de los trabajos a realizar que por lo tanto, deberán estar incluidos en su oferta.
2. Materiales complementarios para el perfecto acabado de la instalación, no relacionados explícitamente en el presupuesto pero que por su lógica aplicación quedan incluidos en la oferta.
3. Calidad e instalación de los diferentes equipos y elementos.
4. Pruebas y ensayos a realizar durante el transcurso de los montajes o finales provisionales y definitivos de las correspondientes recepciones.
5. Las garantías exigidas tanto en los materiales, como en su montaje y funcionamiento.

Todos los trabajos que se indican tanto en planos, mediciones o especificaciones están incluidos, excepto que se especifique su exclusión.

### **1.2.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.**

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa, la interpretación técnica del Proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo.

La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de la unidad de obra de que se trate, las modificaciones de detalle del proyecto que considere oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de las obras, o por mejoras que se crea convenientemente introducir.

Las reducciones de obra que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta el límite previsto por la Ley.

Corresponde también a la Dirección Facultativa apreciar las circunstancias en las que, a instancia del Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable.

No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del Proyecto, sin la previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.

### **1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

Las obras que comprende el presente Proyecto quedan descritas en la Memoria, Planos y Presupuesto del Proyecto, que junto con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares forman el conjunto de documentos que han de servir de base para la solicitud de licencias, ejecución de las citadas obras y objeto del Contrato, declarando el Contratista adjudicatario que se haya perfectamente enterado de los mismos y que se compromete a realizar los trabajos con estricta sujeción a lo consignado en ellos, así como a los detalles e instrucciones concretas que oportunamente facilite la Dirección Facultativa y/o la Dirección Técnica.

La ejecución de las obras se llevará a cabo con la maquinaria, equipos y medios auxiliares más apropiados al tipo de trabajo existente para conseguir los rendimientos adecuados.

### **1.4.- DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

Las obras, parte de ellas o detalles de las mismas que hayan podido ser omitidas en las prescripciones procedentes, se entiende que figuran incluidas en los restantes documentos contractuales del presente Proyecto, tanto en lo referente a la forma y dimensiones, como a tipo y clase de fábrica y materiales necesarios para su correcta ejecución.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, emita el Director de la Obra.

Las especificaciones reseñadas en las distintas memorias entran a formar parte tanto de este Pliego de prescripciones.

En caso de duda o contradicción corresponderá siempre a la Dirección Facultativa la correcta interpretación del Proyecto.

### **1.5.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.**

El Director de la Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. La Dirección de la Obra será ejercida por los Técnicos que designe expresamente la entidad contratante y dependerá de la Dirección Técnica de la propiedad, siendo esta última informada de todas las incidencias de la obra, y



siendo perceptiva la autorización y conformidad de esta D.T. para todo cuanto surja en la obra. En lo sucesivo, en el presente Pliego, se citará indistintamente como Dirección Facultativa.

La Inspección de las Obras, será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, comprobando que la ejecución de los trabajos se ajusta a lo especificado en el Proyecto y a sus instrucciones complementarias.

Para ello, el Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, comprobaciones, mediciones y pruebas de los materiales, permitiendo y posibilitando el libre acceso a todos los puntos de trabajo, almacenes y acopios de materiales destinados a la misma.

Cuando la Dirección de las Obras sospeche de la existencia de vicios ocultos o de materiales de calidad deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o la realización de ensayos sin derecho a indemnización.

## **2.- MEDICIONES Y ABONOS**

---

### **2.1.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO**

#### **2.1.1.- Condiciones Generales**

Todas las unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios establecidos en el contrato, cuya aplicación de acuerdo con el presente Pliego, comprende la totalidad de los importes abonables al Contratista.

Todas las operaciones básicas para la medición de las obras, deberán ser confirmadas por el Contratista y por la Dirección Facultativa y aprobadas por ésta. Asimismo, el Contratista facilitará a la Dirección Facultativa todos aquellos medios que sean necesarios para la verificación y comprobación de las mediciones.

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la cantidad que figura en el presupuesto que tiene el carácter de mera previsión.

En caso de rectificaciones, únicamente se medirán las unidades que hayan sido aceptadas por la Dirección de Obra, independientemente de cuantas veces haya sido ejecutado un mismo elemento.

#### **2.1.2.- Precios Abonables**

De acuerdo con su enunciado en el Presupuesto y demás Documentos de este Proyecto, los precios abonables comprenden todas las operaciones y elementos necesarios para dejar la obra terminada y en perfectas condiciones, según prescripciones.

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, se entenderá siempre que los precios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto.

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el Presupuesto.

La descripción de materiales y unidades de obra que figuren en el presente Pliego no es exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas que sean

manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra se consideran incluidas en los precios de abono.

#### **2.1.3.- Costes incluidos en cada precio.**

En cada precio se consideran incluidos los gastos de adquisición de los materiales, cualquiera que sea su procedencia, ensayos, gastos de control, preparación, confección y empleo de los materiales; preparaciones previas y acabados, carga, transporte y vertido de escombros; traída a obra y posterior devolución, energía y empleo de maquinaria y medios auxiliares; adquisición, alquileres y seguros de bienes y equipos; los de mano de obra directos e indirectos con sus pluses y cargas; y cuantos otros fuesen necesarios para dejar perfectamente terminadas y en condiciones de ser recibidas todas y cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y las instrucciones de la Dirección Facultativa.

#### **2.1.4.- Abono de las Unidades de Obra.**

Cada clase obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de superficie, de volumen o unidades que en cada caso se especifique en el Presupuesto, resultante de las mediciones y una vez acabada completamente la unidad correspondiente.

#### **2.1.5.- Medición y abono de las obras incompletas.**

Cuando por rescisión u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de ninguna unidad de obra fraccionándola de forma distinta a como figura en dicho cuadro.

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los precios del Presupuesto, o en la omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyan los referidos precios.

#### **2.1.6.- Medición y abono de las obras defectuosas pero aceptables.**

Si alguna unidad de obra que no se hubiera ejecutado con arreglo a las condiciones estipuladas, fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente, pero el Contratista quedará obligado a aceptar la reducción de precio que el Director de las Obras apruebe, salvo que prefiera demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones.

#### **2.1.7.- Excesos sobre mediciones del Proyecto**

El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los planos del Proyecto, con los de detalle por facilidad de la Dirección durante la obra, o con las instrucciones de aquella, comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el presupuesto.

En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que a la vista de ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones oportunas.

De acuerdo con éste, no será abonado al contratista, ningún exceso de medición sobre el proyecto que no haya sido advertido a la Dirección antes de efectuar las obras correspondientes, aunque estas se hayan efectuado de acuerdo con los planos o las instrucciones de la Dirección.

#### **2.1.8.- Trabajos no autorizados o defectuosos.**

Los trabajos realizados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, serán demolidos a su costa si así lo exige el Director de las Obras, y en ningún caso serán abonables.

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Propiedad o para la Dirección Facultativa.

Igual responsabilidad tendrá el Contratista por la ejecución de trabajos que el Director de las Obras considere como defectuosos y por los daños ocasionados por la ejecución de trabajos, incluso previstos, en las otras partes de la obra en construcción o construida.

#### **2.1.9.- Unidades de obra no previstas**

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto.

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista.

#### **2.1.10.- Variaciones sobre la obra proyectada**

El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o supresión de las cantidades

de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido.

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta previamente en conocimiento de la dirección de obra, sin cuyo consentimiento y aprobación por escrito, no será ejecutada, sin perjuicio de que el Contratista cumpla las obligaciones contratadas con la Propiedad.

En caso contrario, la Dirección de Obra, se considera exenta de cualquier responsabilidad que sobreviniera de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de modificación proviniera de la Propiedad.

#### **2.1.11.- Ejecución de las obras y medios auxiliares**

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o estrictas le sean dadas por el Director de la obra.

Si a juicio del Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que merezca la aprobación del Director de la obra, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional.

Antes de efectuar cualquier unidad de obra en cantidad, el contratista deberá presentar una unidad, o las que considere necesarias la Dirección, completamente terminadas. El contratista no tendrá derecho a abono alguno por la ejecución de estas muestras si no son aprobadas por la Dirección, ni por las demoliciones necesarias para la nueva ejecución, de acuerdo con las normas que dicte la Dirección a la vista de la muestra.

#### **2.1.12.- Conceptos comprendidos suplementarios.**

Se deberá incluir la realización por parte del instalador de los conceptos que responden a actividades de albañilería resumidos en los siguientes puntos:

- 1) Bancadas de obra civil para maquinaria.
- 2) Andamiajes o elementos de soportería para zonas altas o fachadas necesarios para el montaje de las instalaciones.
- 3) Protección de canalizaciones cuyo montaje sea realizado por el suelo.
- 4) Apertura de rozas y posterior recibido de las instalaciones con el mortero correspondiente.

- 5) Apertura de huecos en suelos, paredes, forjados u otros elementos de obra civil o albañilería para la distribución de las diferentes canalizaciones, así como el correspondiente elemento a recibir en la obra civil, bien sea marco, bastidor, etc., de los huecos existentes previstos en la obra.
- 6) Recibido de soportería de instalaciones, tanto en el caso de utilizar en los mismos material de construcción, como cuando pueda efectuarse por un elemento mecánico como disparos, taladros, etc. La soportería será también a costa del instalador.
- 7) En general cualquier tipo de albañilería necesaria para el montaje de las instalaciones.
- 8) Almacenes, aseos, etc., necesarios para los instaladores durante el desarrollo de los montajes.
- 9) Suministro de agua y electricidad necesarios para el montaje.

Al igual que en anteriores capítulos, todo lo anterior se entiende incluido salvo que en el contrato de forma concreta o explícita se excluyera cualquiera de los puntos anteriores.

### **3.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA**

---

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará a una persona que le represente y asuma la dirección de los trabajos que se realicen, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. Dicho representante tendrá que ser aceptado previamente por la Dirección Facultativa.

Como responsable de la Contrata deberá ostentar la titulación técnica que le capacite profesionalmente para llevar a cabo la correcta realización de los trabajos.

#### **Oficina en la obra**

El contratista, habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista una copia de todos los documentos del proyecto, que le hayan sido facilitados por el Director y el “Libro de Ordenes”.

Sus condiciones de habitabilidad serán suficientes para que en ella se pueda trabajar con normalidad cualquier hora de la jornada. El Contratista será responsable de la guardia y custodia de cuanto en ella se contenga.

#### **Presencia del Contratista en la obra**

El Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados estará en la obra durante la jornada legal de trabajo, acompañará al Director o a su representante en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

#### **Representación Facultativa del contratista**

El contratista queda obligado a tener al frente y a pié de obra personal técnico, al menos con el título de Ingeniero Técnico, y cuya designación aprobará el Director de la obra, sin poder exigir indemnización alguna o aumento de los precios contratados en razón de este concepto.

El Técnico de la contrata asumirá la responsabilidad de todo cuanto se refiere a su profesión; representando al contratista en la obra, coordinando los trabajos en contacto y de acuerdo con la oficina del Director de la obra, vigilando las obras, reconociendo los materiales que hayan de emplearse y la buena ejecución, verificando los replanteos y demás operaciones técnicas así como conseguir una perfecta

realización de todos y cada uno de los tipos de obra que integran la instalación y obra, cumpliendo las instrucciones del Director o de sus representantes.

El Técnico designado por la Dirección de Obra y el Técnico de la contrata efectuarán periódicamente con toda escrupulosidad, las mediciones de obra ejecutada, las cuales se remitirán suscritos por ambos al Director Técnico de las obras acompañando los planos y detalles gráficos correspondientes, y especificando que se han ejecutado con arreglo a los planos, presupuesto, Pliego de Condiciones y memoria aprobadas, para que puedan servir dichos documentos como base para la expedición de las certificaciones correspondientes.

El contratista tendrá al menos un encargado al frente de la obra, considerándose como tal el trabajador que poseyendo los conocimientos necesarios para el mando que ejerce y bajo las ordenes directas del Jefe de Obra, adopte las medidas oportunas en cuanto respecta al debido ordenamiento y forma de ejecutar las obras y posea los conocimientos suficientemente prácticos en la construcción y probados por su experiencia, que le permitan la realización de la obra y sus planos de detalle, así como de recibir órdenes de la Dirección Facultativa y cumplimentarlas.

En general, tendrá obligación el contratista de presentar, antes de la firma del contrato, el cuadro de personal facultativo de que dispondrá para esta obra, con inclusión de los correspondientes "Curriculum vitae" y tiempo de dedicación asignado a ella.

El Director podrá exigir la permanencia en obra, mientras lo estime conveniente para la buena marcha de los trabajos, del personal facultativo del Contratista que considere más idóneo. Si la cualificación de este personal no fuera suficiente a juicio del Director, el Contratista vendrá obligado a su sustitución paralizándose las obras, sin derecho a reclamación alguna, en tanto ello no se verifique a la entera satisfacción de éste.



#### **4.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES**

---

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en este Pliego, serán de primera calidad, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el presente Pliego, reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción y ejecución de instalaciones y ser aprobados por el Director de las Obras, quien determinará la forma y condiciones en que deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido a plena satisfacción de aquél, el examen correspondiente. La llegada o puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.

Todos los exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales, por tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esa obligación, no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado.

Por consiguiente, la Dirección Facultativa podrá ordenar la retirada de aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. Esta aprobación se considerará otorgada sí el Director de las Obras no expresa lo contrario.

El empleo de materiales de procedencia autorizada por la Dirección Facultativa o recomendada en el presente Proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser realizados los ensayos procedentes.

En todos los casos en que el Director de las Obras lo juzgue necesario, se realizarán pruebas o ensayos de los materiales previamente a la aprobación de las procedencias de los mismos. El tipo y número de ensayos serán fijados en cada caso por la Dirección Facultativa.

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia fijará el Director de las Obras, el cual podrá realizarlos por sí mismos o, si lo considera más conveniente, por medio de un laboratorio técnico homologado y acogido a la A.N.L. (Asociación Nacional de Laboratorios), siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan formulado o, en su defecto, por lo que la Dirección Facultativa o el Laboratorio consideren más apropiado en cada caso.

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique la Dirección Facultativa, bien personalmente, bien por medio de su representante. De los análisis, ensayos y pruebas realizadas en el Laboratorio, darán fe de las certificaciones expedidas por su Director.

Será obligación del Contratista avisar al Director de las Obras con la suficiente antelación, del acopio de los materiales que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. Asimismo, suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de material necesarios para realizar todos los exámenes y ensayos que ordene la Dirección Facultativa para la aceptación de las procedencias y el control periódico de calidad.

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de las Obras podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director de las Obras decidirá sobre la aceptación total o parcial, o su rechazo.

Todo material que haya sido rechazado será retirado inmediatamente de la obra, salvo disposición contraria expresa de la Dirección Facultativa.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Director de las Obras, podrá ser considerado como defectuoso.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra, y de forma que sea fácil su inspección.

El Director de las Obras podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos, almacenes o edificaciones provisionales, para la protección de aquellos materiales que lo requieran.

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del diseño.

En su caso, la nueva unidad se valorará de acuerdo con los precios del Presupuesto, y si no se encuentra incluida en él, la Dirección de la Obra y el Contratista se atenderán a lo dispuesto en el artículo correspondiente a "Unidades no previstas" del presente Pliego.

#### **4.1.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO.**

Los demás materiales que sean preciso utilizar en la obra y para los que no se detallan específicamente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y antes de su empleo deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa, quedando a la discreción de ésta, rechazarlos, aún reuniendo aquella condición, si se encontraran en algún lugar de España materiales análogos que, estando también clasificados entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más adecuados

para las obras a realizar, o reuniesen mejores condiciones que los presentados por el Contratista. Este queda en tal caso, obligado a aceptar y emplear los materiales designados por la Dirección Facultativa.

#### **4.2.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

La aceptación y recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, la cual quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales hayan sido empleados.

## **5.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS**

---

### **5.1.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS**

La obra comprendida en el presente Proyecto se ejecutará con estricta sujeción a lo estipulado en el presente Pliego y demás documentos que componen el Proyecto en todas sus parte integrantes.

### **5.2.- REPLANTEO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJOS.**

Antes de iniciarse la obra se realizará un replanteo general de la misma, en el que estarán presentes la Dirección Facultativa y el Contratista o el Técnico responsable de éste. Habiendo conformidad con el Proyecto se levantará Acta de Comprobación del Replanteo, que deberán firmar el Director de las Obras y el Contratista o su representante, autorizándose el inicio de la obra y comenzando a contar desde el día siguiente a esa fecha el plazo de ejecución de la misma.

La citada Acta de Comprobación del Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del plazo de treinta días desde la notificación a la contrata de la adjudicación definitiva de la obra. En un plazo no superior a diez días desde dicha firma, el Contratista presentará un detallado programa de trabajos en concordancia con el plazo de ejecución previsto y una vez estudiado, y en su caso ajustado, por la Dirección Facultativa será aprobado por ésta.

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que hayan sido fijados y deberá proveer a su costa cuantos gastos originen tanto el replanteo general como la conservación y el restablecimiento de los puntos fijados.

Con independencia del Acta de Comprobación del Replanteo, origen de la obra, el Contratista efectuará, siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación y restablecimiento. Dichos replanteos serán comprobados por la Dirección Facultativa, quien autorizará el comienzo de los trabajos en las zonas afectadas.

### **5.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIONES.**

El plazo de ejecución de la obra viene fijado en el Contrato.

El plazo de ejecución se considera, por tanto, materia contractual y su incumplimiento sin justificación por la Dirección de las Obras dará lugar a las sanciones que, para cada día hábil de retraso, vengan estipuladas en el Contrato.

#### **5.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en beneficio de la buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de encargados para el cumplimiento de lo que antecede.

El Contratista ejecutará la obra con sujeción a la Memoria, los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos, según la descripción realizada en los Documentos del Proyecto y siguiendo las instrucciones complementarias, gráficas o escritas, que en la interpretación técnica del mismo expida la Dirección Facultativa en cada caso particular.

Se seguirá en todo caso las buenas prácticas de la construcción e instalaciones, libremente aplicadas por la dirección Facultativa.

#### **5.5.- MAQUINARIA Y EQUIPO.**

Como anejo al preceptivo Programa de Trabajos, presentará el contratista una relación de la maquinaria a utilizar en la obra, con los plazos de empleo de cada una de ellas.

La maquinaria incluida en esta relación será inventariada a su recepción en obra, y no podrá ser retirada de la misma sin la autorización expresa del Director de las Obras, una vez se compruebe que su baja no afecta a los plazos programados.

Si durante el transcurso de la ejecución de la obra se comprobara que con el equipo programado no se pueden cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, estará obligado el Contratista a aportar los medios y elementos necesarios, no eximiéndole en ningún caso, la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la obligación contractual del cumplimiento del plazo de terminación de la obra.

El contratista deberá tener en cuenta la posibilidad de realizar los trabajos en sábados, festivos o nocturnos, sin que por ello tenga derecho a reclamación económica alguna.

#### **5.6.- LIMPIEZA DE LA OBRA.**

Durante la ejecución de la obra, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen, debiendo retirar los escombros, restos, desperdicios, etc., tan pronto como sean originados, no pudiendo permanecer en los tajos más de 24 horas.

#### **5.7.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES.**

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad a la Dirección Facultativa y al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, los nombres de los subcontratistas que parcialmente se integrasen a la obra, quien notificará la aprobación o recusación de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta determinación, y sin que pueda eludir por su aprobación la responsabilidad, ante la Propiedad y la Dirección Facultativa, de los actos u omisiones de los subcontratistas.

#### **5.8.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS.**

El Contratista será responsable durante la ejecución de la obra de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de la obra, debiendo entrar en contacto con los responsables de aquellos para su localización "in situ".

Los servicios que resulten afectados o dañados deberán ser reparados o repuestos a su costa, con arreglo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

#### **5.9.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

El contratista será responsable de todos los accidentes, daños y perjuicios que puedan ocurrir o sobrevenir, como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de la obra, debiendo tener presente cuanto determine la legislación vigente sobre la materia.

El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los tajos y los puntos de posible peligro debido al desarrollo de los trabajos, tanto en la zona en sí como en sus lindes e inmediaciones, todo ello sin derecho a indemnización por los gastos que le ocasione la citada señalización.

#### **5.10.- OBRAS MAL EJECUTADAS.**

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no realizada con arreglo a las prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Dirección Facultativa, sin que sirva de pretexto el que el Director de las Obras o sus delegados no notaran la falta durante la ejecución.

#### **5.11.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.**

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no estuviese especificada en el presente Proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con arreglo a las

instrucciones que, a tal fin, reciba de la Dirección Facultativa, estableciéndose, si fuera preciso, los correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de obra.

Para el establecimiento de los precios contradictorios, se tomará como base los costes unitarios de los que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniéndose para el cálculo del coste de ejecución material la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto, sin que el Contratista pueda solicitar aumentos basados en cualquier otro concepto. A los precios resultantes según el procedimiento indicado se les aplicará la baja obtenida en la subasta.

Los precios de estas unidades no tendrán derecho a revisión de posibles adicionales.

En cualquier caso, el límite cuantitativo de estas obras será el que recoge la legislación de Contratos del Estado.

#### **5.12.- OBRAS CUYAS PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN HAYAN QUEDADO OMITIDAS.**

Las obras o parte de ellas cuyas prescripciones de ejecución hayan podido quedar omitidas en este Pliego, se efectuarán de acuerdo con la forma y dimensiones que figuren en los Planos, los materiales que señale el documento de Presupuestos de este Proyecto, las prescripciones que les afecten de las incluidas en la normativa vigente, las órdenes dadas por la Dirección Facultativa y las normas de uso y costumbre de la buena práctica constructiva.

#### **5.13.- ROTURAS**

En el caso de producirse roturas y desperfectos de unas contratas hacia otras, cada contratista es responsable de su obra y/o instalación hasta la recepción de la misma, por lo que en caso de producirse roturas deberá de ser el contratista afectado el que reclame al contratista que ha producido el daño el importe de la reparación. La Propiedad no se responsabilizará ni entrará en detalles de la forma de solucionar estos conflictos entre ambas partes. En caso de que se desconociera el causante de la rotura, es obligación del contratista el repararla a su coste en el menor tiempo posible.

#### **5.14.- PLANOS DE MONTAJE Y DOCUMENTACIÓN.**

El instalador debe preparar todos los planos tanto de taller como de montaje necesarios, mostrando en detalle las características de construcción precisas para el correcto montaje de los equipos y redes por sus montadores para pleno conocimiento de la Dirección y de los diferentes oficios y empresas constructoras que concurren en la edificación. Entre otros puntos, los mencionados planos deben determinar la situación exacta de bancadas, anclajes, huecos, soportes, etc., y todo ello dentro de los plazos de tiempo exigidos para no entorpecer el programa general de construcción y acabado bien sea por zonas o bien sea general. Independiente de lo anterior, el instalador debe marcar en obra los huecos,

pasos, trazados y en general todas aquellas señalizaciones necesarias tanto para sus montadores, como de otros oficios o empresas constructoras.

Según se ha indicado en puntos anteriores, es así mismo competencia del instalador, la presentación de los escritos y planos correspondientes para la legalización de su instalación ante los diferentes entes u organismos.

No se iniciará ningún trabajo que requiera plano de montaje, documentación o muestra si no ha sido revisado por la Dirección Facultativa.

Antes de la instalación de equipos o materiales se entregará la siguiente información y la que se indique en cada capítulo correspondiente:

- Catálogos e información técnica de todo el equipamiento a instalar.

Los documentos no se aceptarán para revisión si no:

- Están correctamente identificados en el proyecto.
- Reflejan las características completas del equipo, incluso, elementos auxiliares si es necesario.

En la revisión de los planos de montaje:

- No se considerará aceptado ningún documento en el que existan diferencias relevantes respecto a lo especificado, a no ser que en la documentación presentada por el contratista, dichas diferencias estén claramente señaladas.
- Es la responsabilidad del contratista confirmar todas las dimensiones, cantidades y la coordinación de materiales y productos suministrados por él con otros gremios. La aprobación de planos de montaje que contengan errores, no eximirá al contratista de realizar correcciones a su coste.
- Las sustituciones de equipos, materiales, etc. respecto a lo previsto en proyecto deben ser coordinados por el contratista con otros posibles contratistas afectados. No se admitirán sobrecostos generados por trabajos que deban realizar estos otros contratistas, a no ser que exista un acuerdo previo por escrito con la propiedad.

Asimismo, al final de la obra el instalador deberá entregar unos planos de construcción y diferentes esquemas de funcionamiento o conexionado necesarios para que en el futuro conocimiento haya una determinación precisa de como es su instalación, tanto en sus elementos vistos como ocultos. Estos planos ("as-built") tendrán las siguientes características:

- Mostrarán todo el trabajo sujeto al contrato e información dimensional para exacta localización.



- Los planos incluirán la actualización de las listas de equipos.
- Los planos serán de tipo reproducible.
- El contratista dispondrá de los planos de petición de oferta que sean adecuados para su uso en la elaboración de los planos de montaje y/o "as-built". En cualquier caso, no se debe interpretar que el número de planos "as-built" y/o montaje a realizar esté condicionado por los planos realizados para petición de oferta.

Cualquier documentación gráfica generada por el instalador sólo tendrá validez si está visada por la Dirección de Obra, entendiéndose que esta aprobación es general y no releva de ningún modo al instalador, de la responsabilidad de errores y de la correspondiente necesidad de comprobación y reparación de planos por su parte.

#### **5.14.1.- Garantía.**

Tanto los componentes de la instalación como su montaje y funcionamiento, debe quedar garantizada por un año como mínimo, a partir de la recepción provisional y en ningún caso esta garantía cesará hasta que sea realizada la recepción definitiva.

#### **5.14.2.- Mantenimiento.**

Una vez finalizados todos los ensayos y ajustes, se darán instrucciones completas al Representante de la Propiedad respecto a todos los detalles de operación y mantenimiento de los equipos instalados. El contratista aportará personal cualificado para manejar dichos equipos durante un período suficiente de tiempo para garantizar que el Representante de la Propiedad esté suficientemente cualificado para asumir el manejo y procedimientos de mantenimiento. Asimismo, el Contratista aportará el personal cualificado para hacer funcionar los equipos durante un período suficiente de tiempo, para cumplir con todos los ensayos de funcionamiento y rendimiento requeridos por la administración competente en estas materias.

El contratista suministrará todas las herramientas especiales necesarias para el mantenimiento de todos los sistemas.

El Contratista aportará copias encuadradas de todos los manuales de operación y de mantenimiento, incluyendo datos sobre las capacidades y el mantenimiento de todos los equipos y aparatos.

Manual de operación. En esta sección se incluirán datos completos sobre el diseño y gestión de los sistemas. El documento señalará claramente las características esenciales de cada sistema y explicará los pasos y actividades precisos para manejar cada sistema instalado.

Manual de mantenimiento: En esta sección se incluirá información con referencia específica a instrucciones sobre procedimientos, procesos y actividades a ser realizados por el personal responsable del mantenimiento. Se describirán las prácticas recomendadas y la periodicidad de los trabajos de mantenimiento, pruebas e informes y se -definirá cualquier acuerdo contractual formalizado con contratistas/proveedores de artículos requeridos para llevar a cabo los programas permanentes de mantenimiento o sus responsabilidades.

Procedimientos de Mantenimiento Preventivo: Se suministrará un procedimiento para cada elemento del equipo y del sistema, cuando sea aplicable. Dicho procedimiento incluirá, pero no se limitará a, las comprobaciones periódicas, ajustes, inspecciones y limpieza. Se suministrará un programa para cada equipo, con una relación de la secuencia recomendada por el fabricante respecto a los trabajos específicos de mantenimiento a realizar a intervalos específicos, p. ej. semanalmente, mensualmente, trimestralmente según el número de horas de funcionamiento. Se colocarán advertencias cuando ciertas acciones puedan dañar o perjudicar el funcionamiento del equipo.

#### **Servicio de mantenimiento:**

Hasta la Recepción Provisional, además de los requisitos incluidos en otras secciones de las Especificaciones, el Contratista será responsable de la realización de inspecciones regulares y el mantenimiento total de todo el sistema mecánico instalado de acuerdo con estas Especificaciones.

#### **5.14.3.- Ajuste, limpieza y protección.**

Se mantendrán tapadas las aperturas de toma y descarga de todas las unidades de ventilación, fan-coils, cajas de volumen variable y otras unidades terminales hasta que no se terminen los trabajos de interiores con generación de polvo o suciedad y las unidades estén preparadas para operar.

Durante el proceso de montaje, proteger todas las canalizaciones, tuberías y equipos contra daños y suciedad. Tapar la parte superior de todas las canalizaciones y tuberías instaladas verticalmente.

Limpieza química: Todos los sistemas de tuberías serán lavados a fondo con los productos químicos adecuados para quitar las lacas, aceites de corte y otros materiales extraños.

En caso de que se deban probar hidrostáticamente secciones del sistema antes de su limpieza, se deberá añadir al agua de ensayo un inhibidor a un nivel suficiente para pasivar el metal y cubrir las superficies de la tubería de una película protectora con el fin de evitar la corrosión antes de su limpieza y tratamiento.

Se entregará un certificado de limpieza de los sistemas a la propiedad.

Se ajustará y limpiará la instalación para lograr su funcionamiento específico y de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Se repararán y/o reemplazarán los componentes que no alcancen las prestaciones especificadas.

Se protegerá la obra frente a daños durante la construcción, de tal modo que no tenga señal alguna de deterioro o desperfecto cuando el propietario la reciba.

#### **5.14.4.- Ejecución**

Se examinarán las condiciones bajo las que se deberá ejecutar la obra. No se comenzará la instalación hasta que las condiciones sean adecuadas.

Se hará la instalación de acuerdo con las verificaciones finales y las indicaciones de los fabricantes. Se verifican las medidas y dimensiones en el lugar donde se ejecute el proyecto y se coordinará el trabajo con las otras partes. Se instalará en los emplazamientos señalados, en alineación y elevación perfectas, en vertical, horizontal, y a nivel. Se utilizarán métodos que eviten que se dañe o ensucie la obra durante su instalación.

La Dilatación de tuberías, por regla general, se absorberá en curvas y liras. Las tuberías principales, bifurcaciones y ramales de acometida se instalarán de tal forma que permitan la dilatación y contracción libre sin que de lugar a fugas o tensiones indebidas.

En los equipos, tuberías, conductos, etc. que crucen las juntas de dilatación del edificio se preverán las medidas necesarias para permitir la dilatación y contracción adicionales que puedan ocurrir.

#### **5.14.5.- Identificación de equipos**

Una vez aplicada la pintura final los equipos serán debidamente identificados.

Válvulas.

Se dotará a todas las válvulas de identificación (preferentemente etiqueta).

En los techos accesibles se dispondrá de señalización de equipos, válvulas..., según se indique.

Identificación del control de motores.

Se identificará y señalizará cada controlador de motor indicándose la función que atiende tales como: bomba número 1, etc.

Identificación de tuberías y codificación

Se señalizarán los contenidos de tuberías (códigos de color es válido) y la dirección del flujo.

En tuberías vistas se colocarán bandas en los tramos rectos, junto a las válvulas, en los puntos donde la tubería entre y salga de un tabique, muro, suelo o techo, etc. de tal modo que se pueda identificar sin confusión.

En tuberías ocultas se colocarán bandas en la forma descrita para las tuberías vistas.

Se señalizarán los puntos de entrada y salida a equipos o tanques.

Los colores se ajustarán al sistema de la normativa (UNE). Se suministrarán 24 bandas adicionales de cada tipo para un futuro uso por parte de la propiedad.

#### **5.14.6.- Huecos y aberturas.**

Se proveerá la información necesaria para que las aberturas en suelos o muros se puedan dejar a tiempo y evitar roturas posteriores.

Se dejarán huecos según los planos de montaje aprobados. Asimismo, se suministrarán y colocarán en su lugar todos los pasamuros necesarios, antes de que se vierta hormigón.

#### **5.14.7.- Puertas de acceso en acabados interiores.**

El contratista se hará responsable de la instalación adecuada de las puertas de acceso y registros necesarios.

Coordinará y preparará una lista de localización, tamaño y función de las puertas de acceso solicitadas y se la entregará a un representante del gremio correspondiente.

Las puertas de acceso serán de dimensiones mínimas: 300 x 300 mm.

## **6.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

---

### **6.1.- GENERALIDADES**

#### **6.1.1.- Instalaciones a las que se refiere este Pliego**

Es objeto del presente Pliego de Condiciones todos los trabajos con inclusión de materiales y medios auxiliares que sean necesarios para llevar a término, la instalación Proyectoada, que se detalla en los planos y demás documentación del Proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de modificación, surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de la redacción del Proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa terminación de las instalaciones a las que se refiere el Proyecto. Se pone especial interés en la determinación de los siguientes puntos:

#### **6.1.2.- Generalidades**

En función de la fuente energética utilizada deberán cumplir lo requerido en la reglamentación vigente las instalaciones, las condiciones que deben cumplir estas y los locales que las albergan, se adaptarán a las prescripciones Técnicas del R.I.T.E.

Las instalaciones dispondrán de aislamiento térmico por motivos de ahorro energético.

El comportamiento de los equipos y componentes de las instalaciones así como los valores de funcionamiento, deberán estar dentro del cumplimiento del R.I.T.E. y demás reglamentaciones que afecten quedando admitida la responsabilidad directa de fabricante, proveedor o mantenedor autorizado en el caso de que esto no se produzca y eximida la responsabilidad del Ingeniero Industrial autor del Proyecto y del Ingeniero Industrial Director de Obra.

#### **6.1.3.- Condiciones Técnicas de Confort en la Ejecución**

La temperatura medida a 1,5 m del suelo en el centro de los locales estará comprendida entre 21 y 23 °C. La temperatura resultante medida a 1,8 m del suelo, no será superior en 2 °C ni inferior en 4 °C a la resultante a nivel de suelo.

Cuando se utilice aire como fluido emisor, su velocidad no superará 0,25 m/s a altura de suelo inferiores a 2 m.

Por funcionamiento de las instalaciones no podrán producirse perturbaciones por vibraciones y ruidos mayores a las citadas en R.I.T.E. o en su defecto en otras reglamentaciones nacionales, autonómicas, provinciales o municipales si estas fueran más restrictivas.

El aire que proceda de locales susceptibles de producción de olores molestos no podrá penetrar ni ser utilizado para otros locales.

Cuando por la fuente de energía utilizada se produzcan humos de combustión, su intensidad contaminante deberá adaptarse a la normativa vigente en el lugar en que se sitúe la instalación.

Cuando por las necesidades de carga del edificio o locales objeto de instalación se proyecten equipos generadores productores de humos, la chimenea o chimeneas deberán ser las adecuadas a dichos generadores y cumplir las especificaciones de R.I.T.E., si el Proyecto de la instalación contiene los datos dimensionales necesarios y estas no son ejecutadas en la construcción del propio edificio, el/los Ingeniero/s Industrial/es autor/es de Proyecto y Director/es de la instalación quedarán eximidos de todas responsabilidades por los efectos que puedan acarrear.

## **6.2.- EQUIPOS Y MATERIALES**

### **6.2.1.- Generalidades**

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en las instalaciones objeto de este reglamento deben cumplir las prescripciones que se indican en esta instrucción técnica complementaria.

No obstante, considerando que todos ellos entran en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1630/1992 del 29 de diciembre por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva del Consejo 89/106/CEE, las prescripciones de estas instrucciones para tales materiales, elementos y equipos serán aplicables únicamente mientras no estén disponibles y publicadas las correspondientes especificaciones técnicas europeas armonizadas, que hayan sido elaboradas por los organismos europeos de normalización como resultado de mandatos derivados de la directiva citada u otras disposiciones comunitarias que sean de aplicación.

Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación.

Toda la información que acompaña a los equipos deberá expresarse al menos en castellano y en unidades del Sistema Internacional S.I.

Los materiales a emplear en la instalación de climatización serán:

#### Tuberías

En acero negro electrosoldado DIN 2440, con una calidad al menos igual a la prescrita por las Normas UNE 19040 ó 19041.

#### Accesorios

Los que vayan roscados habrán de tener el espesor mínimo para soportar las máximas presiones o temperaturas a que puedan ser sometidos, los accesorios soldados tendrán por lo menos, resistencia igual a la de la tubería sin costura a la cual estén unidos. Se instalarán filtros de malla aguas arriba de todo tipo de aparatos (válvulas, bombas, contadores, etc.) susceptibles de sufrir daños en caso de paso de partículas sólidas.

#### Aislamiento

Los componentes de la instalación dispondrán de un aislamiento térmico con el espesor mínimo indicado en la RITE. Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento marcado por la respectiva normativa o determinada por el fabricante. En ningún caso el material podrá interferir con partes móviles del componente aislado.

En todo momento el material seleccionado para el aislamiento cumplirá los espesores mínimos indicados por la RITE en su apéndice IT 1.2.4.2.1, en función de su  $\lambda$  (W/m·K) (Conductividad térmica).

Se dispondrá de acabado en aluminio en zonas exteriores, según se indica en punto 2 del apéndice antes mencionado.

Cuando los componentes estén situados en el exterior, el espesor indicado en las tablas de la RITE será incrementado, como mínimo, en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos.

Todas las juntas rigurosamente pegadas con adhesivo tipo 520 ARMAFLEX o similar y perfectamente encintadas con cinta adhesiva con aislantes tipo ARMAFLEX o similar.

Todos los materiales y accesorios serán obligatoriamente de tipo normalizado u homologado por el Ministerio de Industria y Energía y cumplirán la UNE 100 – 171 y 100 – 172 y otras normativas de obligado cumplimiento.

### **6.2.2.- Tuberías**

Las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes, en relación con el uso al que vayan a ser destinadas.

Será competencia del instalador el que antes de pintar las tuberías, las mismas estén exentas de materias extrañas, barro, etc, procediendo a su limpieza, en su caso, antes de ser pintadas.

Se colocarán purgadores automáticos en cada una de las zonas altas del circuito que se estimen necesarios.

Todas las tuberías de acero negro serán pintadas con dos capa de minio antes de ser aisladas.

#### **General.**

Todas las tuberías se instalarán de forma que presenten un aspecto rectilíneo, limpio y ordenado, usándose accesorios para los cambios de dirección y dejando las máximas alturas libres en todos los locales con objeto de no interferir con las instalaciones de otro tipo particularmente las eléctricas y de iluminación.

El montaje deberá ser de primera calidad y completo. Siempre que sea posible, las tuberías deberán instalarse paralelas a las líneas de edificio, a menos que se indique de otra forma. Toda la tubería, válvulas, etc., deberán ser instaladas suficientemente separadas de otros materiales y obras. Serán instaladas para asegurar una circulación del fluido sin obstrucciones, eliminando bolsas de aire y permitiendo el fácil drenaje de los distintos circuitos. Para ello se mantendrán pendientes mínimas de 5 mm/m. en sentido ascendente para la evacuación de aire o descendente para desagüe de punto bajo. Cuando limitaciones de altura no permitan la indicada pendiente, se realizará escalón en tubería con purga normal en el punto alto y desagüe en el bajo, estando ambos conducidos a sumidero o red general de desagües. Se instalarán purgadores de aire en los puntos más altos y drenajes en los puntos más bajos, quedando incluido en el suministro las válvulas de bola, tubería de purga, desagüe y en general todos los elementos.

La tubería será instalada de forma que permita su libre expansión, sin causar desperfectos a otras obras o al equipo, al cual se encuentre conectada equipándola con suficientes dilatadores o liras de dilatación y anclajes deslizantes. Los recorridos horizontales de las tuberías de agua deberán tener una inclinación ascendente, realizada por medio de reducciones excéntricas en las uniones en las que se efectúa un cambio de diámetro.

Las tuberías deberán ser cortadas exactamente y en las uniones, tanto roscadas como soldadas, presentarán un corte limpio sin rebabas.



En estas últimas los extremos de las tuberías se limarán en chaflán para facilitar y dar robustez al cordón de soldadura. En las uniones embridadas se montará una junta flexible adecuada al fluido trasegado.

Las roscas se pintarán con minio y en la unión (roscada o embridada) se emplearán juntas de estanqueidad.

En todos los puntos deberán poderse apretar o soltar los tomillos de bridas, juntas, etc., con facilidad.

El adjudicatario tendrá entera responsabilidad respecto de las consecuencias directas o indirectas de la presencia de materiales de origen mineral u orgánico eventualmente abandonados en la canalización.

En la ejecución de soldaduras se cumplirán las siguientes condiciones:

Las soldaduras serán ejecutadas por soldadores de primera categoría, con certificado oficial y supervisión efectiva.

Si es preciso se exigirá la limpieza interior del tubo metálico por paso de una escobilla, sus extremidades calibradas serán verificadas con la ayuda de un tapón calibrado. El tubo será alineado de forma que su eje se confunda con el procedente y las extremidades a soldar serán mantenidas en sitio durante el punteo. No será tolerado ningún desnivel de los bordes, superior a 1,2 mm.

Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las máquinas primarias y terminales, se procederá a la siguiente forma:

Llenado de la instalación y prueba estática conjunta a vez y media la presión de trabajo (mínimo 600 KPa).

Llenado de la instalación con disolución química para eliminar grasas y aceites.

Llenado de la instalación con agua dosificada anticorrosiva, verificación de niveles y puesta en marcha de bombas.

Vaciado por todos los puntos bajos.

Limpieza de puntos bajos y filtros de malla.

En las acometidas a bombas, el diámetro de acometida se realizará con reducción tronco-cónico concéntrica. En la curva de aspiración se dispondrá un punto de desagüe salvo que exista en la parte inferior de la carcasa de la bomba.

### **Soportes de Tubería**

Los soportes se construirán con perfiles de acero adecuados al peso de la tubería que deban soportar.

La construcción de los soportes se realizará de tal forma que permitan la libre dilatación de las tuberías, sin producirse tensiones ni flechas excesivas en las mismas. Los puntos fijos serán anclados adecuadamente para evitar cualquier movimiento y se colocarán a interdistancias de 5 m. Todos los soportes serán pintados con una mano de minio para protegerlos contra corrosión.

La soportería de la instalación deberá coordinarse con el contratista de obra civil.

Las tuberías de circulación de agua a baja temperatura serán provistas de soportes que permitan la continuidad del aislamiento. Para tal fin, el aislamiento será abrazado por un manguito de chapa al cual se fijará el soporte.

Los planos de montaje incluirán:

Sistemas de soporte.

Puntos de soporte de los equipos de peso importante. Se indicará el peso que se va a soportar desde cada punto.

Puntos de soporte de tuberías de 125 mm de diámetro o superiores. Se indicará el peso que se va a soportar desde cada punto.

Cuando se instale soportería para múltiples tuberías (bajo este u otro contrato) se indicará el peso total.

Téngase en cuenta que los equipos soportados no se limitan a los conectados a las tuberías, sino que también se incluyen ventiladores u otros.

La indicación de los pesos, se podrá evitar únicamente si se emite un método general y es aprobado por escrito por la Dirección Facultativa

La Dirección Facultativa debe aprobar el método de soporte antes de comenzar el trabajo.

### **Dilataciones**

Los compensadores de dilatación han de ser instalados allí donde indique el plano y, en su defecto, donde se requiera según la experiencia del instalador, adaptándose a las recomendaciones del Reglamento e Instrucciones Técnicas correspondientes.

La situación será siempre entre dos puntos fijos garantizados como tales, capaces de soportar los esfuerzos de dilatación y de presión que se originan.

### **Uniones entre Metales Diferentes**

Siempre que existan uniones entre diferentes metales que puedan producir pares galvánicos de corriente, se conectarán juntas dieléctricas de aislamientos, o en su defecto tramos de 0,5 metros de PVC rígido.

### **Manguitos pasamuros y discos-tapa.**

Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, será provista de manguitos pasamuros para permitir el paso de la tubería sin estar en contacto con la obra de fábrica. Estos manguitos serán de un diámetro suficientemente amplio para permitir el paso de la tubería aislada sin dificultad y quedarán enrasados en los pisos o tabiques en los que queden empotrados.

El espacio entre el manguito y el tubo se rellenará del material apropiado y en función del tipo de partición atravesada: sector de incendio, partición estanca al agua, sometiéndose a la aprobación de la Dirección Facultativa.

El propósito de los discos-tapa es mejorar el aspecto de la instalación. Se incluirán discos-tapa en todos los pasamuros vistos, siendo de aluminio y cromados en espacios acabados.

### **Conexiones a equipos.**

Se dispondrán elementos de unión que permitan una fácil conexión y desconexión de los diferentes equipos y elementos de la red de tuberías, tales como latiguillos, bridas, etc., dispuestas de tal modo que los equipos puedan ser mantenidos o que puedan retirarse sin tener que desmontar la tubería.

La instalación se realizará de tal modo que no se transmitan esfuerzos de las redes de tuberías a los equipos.

#### **6.2.3.- Valvulería en Redes de Agua**

Todo tipo de válvula deberá cumplir los requisitos de las normas correspondientes.

El fabricante deberá suministrar la pérdida de presión a obturador abierto (o el kV) y la hermeticidad a obturador cerrado a presión diferencial máxima.

La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio deberá ser igual o mayor a PN 16, salvo casos especiales (p.e., válvulas de pie).

Antes de proceder a la entrega provisional se colocará en cada una de las válvulas una tarjeta o número de identificación en plástico serigrafiado con cadena, la cual coincidirá con el esquema de principio.

### **General.**

El almacenamiento de la valvulería en obra será realizado con especial cuidado, evitando apilamientos que puedan afectar a las válvulas. Hasta el momento del montaje, las válvulas deberán tener protecciones en sus aperturas.

Todas aquellas válvulas que dispongan de volantes o palancas estarán diseñadas para permitir manualmente un cierre perfecto sin necesidad de apalancamiento, ni forzamiento del vástago, asiento o disco de la válvula.

Se incluirán reductores y volantes en las válvulas de diámetro nominal 150 mm (6") o mayor.

Será rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en general cualquier defecto que obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Dirección de obra, debiendo ser aprobada por ésta la marca elegida antes de efectuarse el pedido correspondiente.

Las válvulas se situarán en lugares de fácil acceso y operación de forma tal que puedan ser accionadas libremente sin estorbos ni interferencias por parte de otras válvulas, equipos, tuberías, etc..

Se instalarán válvulas y uniones en todos los aparatos y equipos, de modo que se pueda retirar el equipo sin parar la instalación.

Las válvulas serán del tipo de esfera o mariposa en función de los diámetros. Así, desde DN10 a DN40 o DN50 (según se indique) serán de esfera y desde DN50 o DN65 (según se indique) en adelante serán de mariposa.

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las válvulas de esfera inclusive se suministrarán roscadas y de mariposa, se suministrarán para ser recibidas entre bridas.

### **Filtros.**

Los filtros se instalarán en todos los puntos indicados en planos y en general en todas aquellas zonas de los sistemas en donde la suciedad pueda interferir con el correcto funcionamiento de válvulas o partes móviles de equipos.

Los filtros serán de un diseño tal que permita la expulsión de la suciedad acumulada y facilite la retirada y cambio de tamiz sin desconectarlo de la tubería principal.

### **Colectores.**

Las acometidas de las tuberías serán totalmente perpendiculares al eje longitudinal, pudiendo en determinados casos, acometer por las culatas, estando en ese caso los ejes perfectamente alineados. Los cortes de preparación serán curvos quedando correctamente adaptadas las curvaturas del tubo y el colector. En ningún caso, los tubos sobrepasarán la superficie interior del colector. En caso de acero galvanizado, una vez prefabricado el colector con todas sus acometidas, será sometido a un nuevo proceso de galvanización.

### **6.2.4.- Conductos**

#### **General.**

Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que pueden producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán contener materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas en las condiciones de trabajo.

Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas UNE que les sean de aplicación. También cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra incendios que les sea aplicable.

En particular, los conductos de chapa metálica cumplirán las prescripciones de UNE 100101, UNE 100102 y UNE 100103, los conductos de fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de la UNE 100105.

El contratista coordinará y verificará la instalación de conductos en las salas de climatizadoras con el fabricante de las climatizadoras. Los planos de montaje en dichas salas que se presenten para aprobación por la Dirección Facultativa deben haber sido verificados y aprobados con anterioridad por el fabricante de climatizadoras o su representante cualificado, de modo que las prestaciones y niveles sonoros de dichos equipos se garanticen con el montaje y condiciones reales de la instalación.

Toda la construcción de conductos deberá de realizarse mediante uniones aprobadas y juntas lisas en el interior y con una terminación limpia en el exterior. Las uniones de conductos deberán de hacerse lo más estancas posible, con solapas realizadas en la dirección del flujo de aire y que no se proyecten salientes en la corriente de aire. Los conductos deberán de estar adecuadamente arriostrados para prevenir

la vibración. Todos los ángulos deberán de ser galvanizados o pintados en fábrica con dos capas de pintura resistente al óxido.

Las transiciones y cambios de forma cumplirán:

1. En los incrementos de sección, la pendiente máxima será de 1 a 7.
2. Para reducciones en la sección la pendiente puede ser de 1 a 4 pero 1 a 7 es preferible.

Los cambios de dirección cumplirán que el radio interior de los codos no será inferior a 1/2 de la anchura del conducto, en ese plano.

Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes directores. La longitud y forma de los álabes serán las adecuadas para que la velocidad de aire sea la misma en toda la sección. Como norma, su longitud será igual, por lo menos, a dos veces la distancia entre álabes. Los álabes estarán fijos y no vibrarán al paso del aire. Los álabes deberán ser prefabricados, de acero galvanizado o aluminio y de doble pared.

La relación del lado largo a lado corto del conducto será como máximo de 4. Si por necesidades de montaje se superase esta relación, deberá comunicarse a la Dirección y si ésta lo considera oportuno adoptar los consecuentes separadores.

Las posiciones concretas de los elementos de difusión (difusores, rejillas, ... ) y las dimensiones exactas de sus plenums están sujetos a los condicionantes arquitectónicos. Por ello, las posiciones de los elementos de difusión serán presentadas para su aprobación a la dirección facultativa. De otro modo, cualquier cambio que se realice después de la instalación será realizado sin costes adicionales. Todos los plenums y todas las aperturas en los conductos deberán de mantenerse cubiertas durante la construcción para impedir la entrada de suciedad.

Se incluirán puertas de acceso en los conductos siempre que sea necesario para acceder a compuertas cortafuego u otros elementos.

Se prestará especial atención a que tanto el acopiaje en planchas, como la conformación montada no sea afectada por el agua desechándose cualquier parte que se presente con señales de humedades.

### **Soportes de conductos.**

Los conductos de chapa hasta 450 mm. de anchura serán suspendidos de los techos por medio de pletinas galvanizadas de 1,5 mm., abrazando el conducto por su cara inferior y fijadas al sistema por medio de tornillos de rosca de chapa, los conductos mayores de 450 mm. de anchura, serán suspendidos por medio de varillas de acero laminado y angulares montados en cara inferior a los conductos.

Estos materiales llevarán una capa de pintura antioxidante.

La separación entre soportes estará determinada por el tipo de refuerzo a utilizar, y en todo caso deberá atenderse a lo estipulado en la norma UNE 100. 103.

Siempre que los conductos atraviesen un muro, tabiquería, forjado o cualquier elemento de obra civil, deberá protegerse a su paso con manguito conformado de fibra de vidrio de forma que en ningún caso morteros, escayolas, etc., queden en contacto.

#### **6.2.5.- Difusores y Rejillas.**

##### **General.**

Se suministrarán e instalarán los difusores de acuerdo a las capacidades indicadas en planos y de acuerdo a las especificaciones y condiciones del Proyecto.

Se indicarán en los planos de montaje los tipos y modelos de difusor instalar. Se adjuntarán con los planos de montaje las características de los difusores. En los planos se incluirán detalles de instalación en los lugares previstos.

Se suministrarán muestras de los difusores antes de su instalación.

Los difusores que se provean en cada área serán de diseño adecuado para las condiciones de instalación y funcionamiento: altura de montaje, alcance requerido, caudales a impulsar, diferenciales de temperatura entre impulsión y ambiente, tipo de retomo, etc. Se presentarán curvas de comportamiento y nivel sonoro.

#### **6.2.6.- Compuertas cortafuegos.**

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las compuertas cortafuegos de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los documentos de proyecto.

Se instalarán compuertas cortafuego construidas según normativas aplicables, donde se indique en planos o donde se necesite, para asegurar la compartimentación en sectores de incendio del edificio. La resistencia al fuego será la indicada. En posición cerrada serán estancas al paso del aire e impedirán la propagación de humos a baja temperatura. Su tamaño, forma, modulación será la adecuada en función del espacio disponible, y ofreciendo la mínima resistencia al paso del aire.

Las compuertas cortafuegos serán del tipo basculante en el flujo de aire y se instalarán de forma que queden exentas de traqueteos y vibraciones.

El Contratista indicará claramente la localización y tamaño de las compuertas en los planos de montaje, y proveerá registros de acceso en los conductos para cada compuerta con el fin de realizar la inspección, sustitución de fusibles o mantenimiento. Será responsabilidad del contratista coordinar la localización de la puerta de acceso.

Las puertas de acceso dispondrán de junta para proveer la estanqueidad máxima posible entre el conducto y el cerco. Las puertas estarán totalmente aisladas.

La instalación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo a las normativas y recomendaciones aplicables.

#### **6.2.7.- Conexiones flexibles.**

Las conexiones flexibles deberán de evitar la transmisión de vibraciones a través de los conductos. Se instalarán tanto en la impulsión como en el retorno de todos los ventiladores y unidades de ventilación y en las juntas de expansión del edificio. El material ser de la resistencia necesaria al servicio requerido, y estar correctamente instalado para garantizar la estanqueidad. La lona deberá de ser de ancho suficiente para proveer un espacio mínimo de 100 mm entre los elementos conectados y con suficiente holgura para prevenir su rotura causada por el movimiento del ventilador.

En conductos interiores se utilizará lona de fibra de vidrio estanca al aire, con capas de neopreno en ambos lados o similar, y con cercas galvanizados fijamente adheridos en los extremos de la conexión.

Todos los materiales deberán de estar clasificados para baja inflamabilidad. La temperatura de trabajo será la requerida para un correcto funcionamiento con el ventilador correspondiente.

#### **6.2.8.- Registros de acceso en conductos.**

Donde sea necesario en los conductos, se realizarán marcos y registros de acceso adecuados para permitir la inspección, operación y mantenimiento de todas las válvulas, controles, compuertas cortafuegos, compuertas automáticas, baterías, filtros u otros aparatos.

Las registros deberán de ser de construcción doble de chapa metálica de no menos de 1 mm de grosor con junta de goma entre la puerta y el cerco y entre el cerco y el conducto. En ningún caso el acceso a ninguno de los elementos de equipo que requieran inspección, ajuste o mantenimiento requerirán la retirada de tuercas, tornillos, o cualquier otro elemento similar. Las registros de acceso deberán de ser adecuadas para las presiones del sistema y deberán de ser estancas.



Los registros en conductos aislados o aislados internamente deberán de tener un aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio rígido entre los paneles metálicos.

#### **6.2.9.- Aislamiento**

##### **General.**

Se pondrá especial atención en que el aislamiento y su espesor cumplan el punto IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de tuberías y el punto IT 1.2.4.2.2 Aislamiento de conductos.

Se incluirán detalles típicos sobre los sistemas de montaje, indicando accesorios utilizados y acabados finales.

##### **Suministro, almacenamiento y manejo.**

Para evitar deterioros no se permitirá que el aislamiento se moje, se humedezca o se manche. Se protegerá el aislamiento de su exposición a altas temperaturas, excesiva exposición a los rayos solares y al contacto con superficies calientes por encima de las temperaturas indicadas por el fabricante.

No se comenzará la instalación de aislamiento en períodos desfavorables, a menos que el trabajo se realice de acuerdo con los requisitos e instrucciones del fabricante.

Frente al fuego los aislamientos tendrán, al menos, clasificación de no inflamable, no propagador de llama (M1), no generando en caso de incendio humos ni productos tóxicos apreciables.

Junto a la primera entrega de los planos de montaje, el contratista entregará los certificados oficiales que demuestran el cumplimiento del comportamiento al fuego de los materiales aislantes.

Todos los auxiliares y accesorios tales como, adhesivos, serán asimismo no combustibles, ni generarán humos ni productos tóxicos apreciables en caso de exposición al fuego. Los tratamientos ignífugos que se requieran serán permanentes, no permitiéndose el uso de materiales para dichos tratamientos solubles al agua.

##### **Instalación.**

El aislamiento deberá ser aplicado sobre superficies limpias, secas y protegidas contra oxidación, una vez inspeccionadas y preparadas para recibir aislamiento.

Se examinarán las áreas que vayan a ser aisladas. El contratista deberá de corregir todas aquellas condiciones que se puedan influir negativamente para la correcta terminación del trabajo en calidad y plazo.

Se verificará que todos los elementos de soportería hayan sido dimensionados y ajustados para permitir que las camisas del aislamiento atraviesen estos componentes sin ser taladradas.

No se iniciará la instalación del aislamiento hasta que hayan sido instaladas las tuberías, los conductos y otros elementos salientes sobre los mismos.

El acabado final del aislamiento, en especial en zonas vistas, tendrá un aspecto uniforme, limpio y ordenado.

En general, se instalarán los materiales de aislamiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante, a excepción de que se indiquen o especifiquen requisitos más restrictivos

Cuando sea posible, todo el aislamiento de tuberías deberá de aplicarse de forma continua. Cuando el uso de formas segmentadas sea necesario, los segmentos deberán de ser de tal construcción de manera que encajen correctamente en las superficies curvas en las cuales sean aplicados.

El aislamiento de las superficies frías donde se empleen aislamientos con barrera de vapor deberá de ser aplicado con un sello de barrera de vapor continuo y sin roturas. Los soportes, anclajes, etc., que se fijen directamente a servicios fríos deberán de ser adecuadamente aislados y sellados formando barrera de vapor para prevenir condensaciones.

En los soportes de tuberías frías aisladas se instalarán inserciones. Las inserciones entre la tubería y los soportes deberán de consistir en aislamiento de tubería rígido del mismo espesor que el aislamiento adyacente y deberán de ser provistas con barrera de vapor donde sea necesario. Las inserciones deberán de tener suficiente resistencia a compresión de tal manera que cuando sean utilizadas en combinación con escudos de chapa metálica, soporten el peso de la tubería y del fluido sin romper el aislamiento.

Las válvulas y accesorios ocultos deberán de encontrarse correctamente aislados. El espesor terminado del aislamiento en los accesorios y válvulas deberá de ser como mínimo el de las tuberías adyacentes.

Las válvulas y accesorios expuestos y todas las bridas deberán de ser aisladas con accesorios preconformados o segmentos de aislamiento. El aislamiento de las bridas deberá de extenderse un mínimo de 25 mm más allá de la terminación de la tornillería. Se adoptarán las medidas necesarias, tales como instalación con recubrimientos preconformados, con el fin de que la instalación quede con un aspecto uniforme, limpio y ordenado.

No se permite la perforación de la barrera de vapor.

Las bandas que se utilicen en las uniones tendrán 80 mm de anchura mínima y serán del mismo material que la barrera de vapor.

Donde se especifique aislamiento para tuberías, se aislarán de modo similar todos los tramos de conexiones, purgadores, vaciados u otras tuberías sujetas a pérdidas o ganancias térmicas, según el caso.

Se aislarán completamente tuberías, tanques o depósitos de agua, válvulas, intercambiadores, accesorios, etc. Todos los soportes metálicos que pasen a través del aislamiento, incluyendo soportes de depósitos e intercambiadores, soportes de tubería, etc.

Cualquier aislamiento mostrando evidencia de humedad será rechazado por la Dirección Técnica. Todo aislamiento que se aplique en una jornada de trabajo, deberá tener también en dicha jornada la barrera antivapor. Cualquier evidencia de discontinuidad en la barrera antivapor será causa suficiente de rechazo por la Dirección Técnica.

### **Forros de aluminio.**

Es competencia del instalador el suministrar, montaje y terminación de] forrado de aluminio de todas aquellas canalizaciones de agua, aire o cualquier otro fluido que estén aisladas, así como de aquellos equipos o accesorios así mismo aislados en obra que estén situados o ubicados en zonas vistas, aunque sean de servicios, tales como salas de máquinas, corredores, pasillos, etc., y exteriores. No estarán forrados, por tanto, las ubicaciones en falsos techos, patinillos, zanjales registrables o galerías subterráneas de distribución, salvo indicación en contra en proyecto.

El forrado se realizará con chapa de aluminio de 0,8 mm. de espesor, de la misma calidad, no debiéndose apreciar matices de terminación por diferencia de partida. Las juntas, siempre que sea posible, quedarán en las zonas ocultas. Las tomas por aparatos de medida, control, derivaciones, etc., dispondrán de sus escudos o embellecedores de remate correspondientes. Especial atención se prestará al forrado de válvulas y accesorios, tanto en su acabado estético, como en su maniobra y posibilidad de registro sin afectación a las líneas contiguas. Los cortes y pliegues serán limpios, sin rebabas y en ningún caso presentando canto vivo en los remates, que puedan producir cortes a los futuros usuarios.

En el forrado de las tuberías exteriores, las costuras deberán situarse de forma que impidan las entradas de agua. En la recepción todo el forrado estará limpio y no podrá presentar deformaciones o abombamientos.

El acabado en aluminio se realizará con costura disimulada y remaches en la cara oculta, debiendo presentar un acabado general limpio y estético.

#### **6.2.10.- Depósitos de Expansión-Contracción**

##### **General**

La capacidad de los depósitos de expansión - contracción será la suficiente para absorber la variación de volumen de agua de la instalación al variar su temperatura en el intervalo máximo marcado por las condiciones de funcionamiento y la temperatura ambiental. Como norma general se sobredimensionará el depósito un 20% de su capacidad.

Los depósitos estarán provistos de bancadas de estructura metálica para su apoyo en el suelo.

##### **Características:**

El cuerpo exterior del depósito será de acero, timbrado y estará construido de forma que sea accesible la membrana interior de expansión. El interior tendrá un tratamiento anticorrosivo y exteriormente un doble tratamiento antioxidante con acabado pintado al duco o esmaltado al horno.

Si la unidad se montase al exterior, se aislará con fibra de vidrio de 50 mm. de espesor, recubierta con chapa de aluminio.

#### **6.2.11.- Unidades Enfriadoras-Bombas de Calor**

##### **General.**

Las unidades enfriadoras o bombas de calor cumplirán con las especificaciones del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, el Reglamento de Aparatos a Presión y lo indicado en la ITC 04.11 del RITE.

Las unidades darán las prestaciones indicadas en planos. Las unidades estarán completamente equipadas, esto es, con carga de refrigerante, carga de aceite, purga o bombeo, panel de control, sensores, aislamientos antivibratorios, conexiones, aislamiento y elementos auxiliares. Las unidades suministrarán las capacidades indicadas en las condiciones indicadas en los documentos de proyecto sin exceder el consumo especificado.

Las unidades funcionarán de modo totalmente automático, e incorporará todos los sistemas de alarma y automáticos necesarios para evitar su deterioro. Junto con los planos de montaje, se incluirá información completa del equipo, incluyéndose curva de rendimiento a cargas parciales.

Especial atención se dispondrán en las medidas acústicas y antivibratorias de forma que se cumplan las normativas y ordenanzas vigentes al respecto.

El fabricante proporcionará garantía de todos los componentes y del funcionamiento por un período de un año desde el arranque inicial y aceptación por parte del propietario.

#### **6.2.12.- Ventiladores y Equipos de Tratamiento de Aire**

##### **General**

Aislamiento antivibratorio: Se deberán de emplear antivibratorios en la unión del ventilador a la carcasa y en las uniones de la carcasa al edificio.

En el caso de ventiladores donde se especifique más de una velocidad, la selección de los antivibratorios debe realizarse para la velocidad más baja.

La bancada del motor y del ventilador será solidaria formando una base única para evitar cualquier movimiento físico entre el ventilador y el motor. En ningún caso el motor irá acoplado sobre la envolvente de propio ventilador.

Sustitución de las poleas. Se suministrarán poleas ajustables o fijas adicionales sin coste alguno, si fuese requerido para el equilibrado,

Si así fuese requerido en los documentos de proyecto, se suministrará compuerta automática en el conducto enclavada con el ventilador. La compuerta será de mariposa o lamas, según tamaño, en aluminio y accionada por motor enclavado con el ventilador, de tal modo que permanezca totalmente abierta mientras el ventilador está en funcionamiento y cierre cuando no opera. Dispondrá de final de carrera.

##### **Documentación.**

Se presentará para su aceptación por la Dirección Facultativa la siguiente información para cada tipo de equipo:

- Curvas de Rendimiento: Incluir las curvas de rendimiento con la entrega de los planos de fabricación de los ventiladores presentados para su revisión. Todos los ratos de rendimiento de ventiladores y datos deberán de ser datos certificados de acuerdo con la normativa local a estándar de reconocido prestigio.
- Datos acústicos de ventiladores. El fabricante deberá de entregar datos de nivel de potencia sonora indicando las curvas que se obtendrán cuando se ensayen de acuerdo con una

normativa de reconocido prestigio. Los datos deberán de definir los niveles de potencia para cada una de las ocho (8) bandas de octavas.

- La presentación para la aprobación deberá de indicar potencia absorbida, potencia de frenado si procede, y rendimiento a plena carga cumpliendo con las especificaciones.
- Planos de fabricación y montaje de climatizadoras. Incluyendo información completa sobre equipamiento, materiales y detalles constructivos.

#### **6.2.13.- Unidades de tratamiento de aire (Roof Top).**

Se suministrarán climatizadoras fabricadas a medida que cumplan las prestaciones indicadas en planos. Mientras no se indique de otro modo, las unidades estarán completamente equipadas.

Las unidades no excederán las dimensiones indicadas en planos manteniéndose los espacios internos necesarios entre los componentes y asegurando el espacio para mantenimiento. Las dimensiones externas que estén indicadas son máximas y las interiores mínimas. No se sobrepasarán estos límites sin una aprobación por escrito de la Dirección Facultativa.

Es responsabilidad del contratista verificar los espacios disponibles y acceso desde el exterior del edificio a los locales destinados a los equipos.

Las unidades se montarán en el lugar destinado a las mismas y el contratista coordinará y se responsabilizará del traslado de las diferentes partes de las unidades en las que sea necesario realizar el suministro hasta sus correspondientes ubicaciones.

Las unidades serán diseñadas, construidas y operarán bajo todos los caudales de trabajo, de modo que se mantengan las condiciones térmicas y acústicas de proyecto. Dichas condiciones de funcionamiento se deben lograr en las condiciones reales de funcionamiento de las unidades, tales como locales donde se ubican y distribución de conductos.

Cada unidad será construida y operará en todas las condiciones de caudal de aire (incluyendo de 100% a 30% en las unidades de volumen variable) sin que se sobrepasen las condiciones acústicas requeridas para los diferentes locales. Se medirán los niveles sonoros en los locales ocupados adyacentes a las salas de climatizadores. Los requisitos acústicos se deben cumplir con la unidad instalada y según las condiciones constructivas del edificio, la ubicación destinada a ella y los conductos conectados en modo similar a lo proyectado. Si no se logran los niveles requeridos, el contratista se hará cargo de añadir las medidas o silenciadores que sean necesarios. Estas medidas se adoptarían sin comprometer el diseño original.

Los elementos constructivos que componen las unidades deberán de reunir las siguientes características, salvo indicación contraria en los documentos de proyecto:

#### **6.2.14.- Fan-coils**

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los fan-coils de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en documentos de proyecto.

Las baterías serán de cobre con aletas de aluminio con cuellos autodistanciadores en aletas fijados al tubo por expansionado mecánico., con pendiente para poder ser vaciadas y presión de diseño igual que la de las válvulas utilizadas en el proyecto. Conexiones de acero previstas para conectar purgador. Los tubos estarán rígidamente unidos a la envolvente, previéndose la dilatación de los mismos.

Todas las unidades estarán provistas de filtro plano.

Dispondrán de bandeja de recogida de condensados de chapa galvanizada con terminación en fondo anticorrosivo y debidamente aislada para evitar la formación de condensados.

Se instalarán adosados al techo, en suelo, en pared o donde los documentos de proyecto lo indiquen, y se conectarán todas las tuberías y cables necesarias para un correcto funcionamiento. En el caso de incorporar envolventes éstas serán robustas, de acero con tratamiento anticorrosión, secados al horno y chasis en acero galvanizado; tendrá esquinas redondeadas y panel frontal de acceso.

Serán del tipo "silencioso", cumpliendo normativa NBE-CA/88 y RITE.

#### **6.2.15.- Aparatos de Medida**

El montaje de los aparatos será tal que refleje realmente la magnitud y el concepto medido, evitando puntos muertos o acciones indirectas que desvíen el punto de medición que interesa consignar. Si el parámetro a medir estuviese automáticamente controlado o dispusiese de sonda de medida a distancia, tanto sondas como el punto de captación del aparato de medida, estarán próximos, de forma que no pueda aludirse diferenciación de medida o actuación por ubicación. La reposición, contraste o calibración de los aparatos podrá realizarse estando los sistemas en activo por lo que el montaje deberá estar previsto con éste condicionante. Cuando la medida necesite de elemento transmisor (aceite, glicol, etc.) deberá existir en su total capacidad en la recepción provisional.

El posicionamiento de los indicadores deberá ser tal que puedan ser fácilmente legibles por el usuario en las situaciones normales de trabajo o maniobra. Si el punto de su captación no cumpliera éste requisito, el indicador será del tipo a distancia.

La sensibilidad de los aparatos será la adecuada a juicio de la Dirección, según la precisión y el parámetro medido.

El montaje del punto de captación será realizado de forma que fácilmente pueda ser desmontado para aplicar otro aparato de medida para su verificación o calibración, si ello no fuera factible se dispondrá habitáculo de captación inmediata para aplicación del aparato portátil.

### **6.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Las instalaciones del interior de la sala de calderas y enfriadora se realizarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E. de B.T.).

Las canalizaciones serán todas bajo tubo de acero galvanizado con sus correspondientes manguitos de unión roscados, rácores metálicos, codos, cajas de salida y distribución, grampillones para sujeción, tacos y tornillos.

El cuadro eléctrico general centralizador contendrá todos los componentes necesarios para la maniobra, control y seguridad de los elementos que componen la instalación, entre los que cabe destacar los siguientes:

El cuadro será de tipo metálico. Se montará un esquema sinóptico de identificación de la instalación. La iluminación será mediante lámparas fluorescentes, montadas sobre pantallas estancas al polvo y realizando todas las canalizaciones bajo tubo de acero galvanizado. En el cuadro eléctrico se montará un ICP para proteger la línea de alumbrado.

### **6.4.- PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES Y RECEPCION DE LAS MISMAS.**

#### **6.4.1.- General**

El contratista realizará todas las pruebas y ensayos, limpieza ajuste y equilibrado exigidos por los Reglamentos e Instrucciones Técnicas correspondientes y demás normativa aplicable y las que se indican, corriendo de su cargo los costes derivados.

El contratista realizará una notificación a la Dirección Técnica. con antelación suficiente a la realización de los ensayos para que pueda acudir a los mismos.

Incluirá todo el material, instrumentación y mano de obra que se necesite. Cualquier prueba o ensayo no especificado y que sea necesario realizar para la aceptación de equipos o instalaciones, deberá ser indicado y ejecutado por el adjudicatario.



Es la intención de esta sección mencionar todas las pruebas y ensayos obligatorios y necesarios para asegurar que el sistema está correctamente ejecutado y equilibrado y que las prestaciones especificadas se cumplen. Se someterán a aprobación por la Dirección Técnica las propuestas alternativas sobre protocolos de ensayo y control de calidad que pudiera tener implantado el Contratista.

Todo el sistema quedará completamente ajustado y equilibrado; es decir, tanto los equipos como las redes de conducción de fluidos.

El contratista entregará los informes y certificados de ensayos, conteniendo los resultados de las pruebas y una implantación esquemática para cada sistema certificada por el Contratista.

#### **6.4.2.- Ensayos e Inspección de Materiales y Equipos**

El instalador garantizará que todos los materiales y equipos han sido probados antes de su instalación final, cualquier material que presente deficiencias de construcción o montaje será reemplazado o reparado.

El contratista entregará los informes y certificados de ensayos de los materiales y equipos, conteniendo los resultados de las pruebas, así como los certificados de clasificación de los mismos por los organismos y entidades reguladoras de la calidad.

La Dirección técnica de obra será autorizarla a realizar todas las visitas de inspección que estime necesarias a las fábricas donde se estén realizando trabajos relacionados con esta instalación.

#### **6.4.3.- Ensayos de Funcionamiento y Equilibrados**

##### **General.**

Todas las instalaciones deberán ser inspeccionadas y probadas ante la Dirección Técnica de Obra, con anterioridad a ser cubiertas por paredes, falsos techos, etc. Estas pruebas se realizarán por zonas o circuitos sin haber sido conectado el equipo principal.

Se probarán todos los equipos y sistemas según Reglamentos aplicables y Normas UNE de aplicación. El contratista suministrará todos los medidores, instrumentos, equipos de ensayo, y personal requerido para los ensayos.

Se ajustarán todos los equipos para funcionar con el mínimo ruido y vibración posible para sus condiciones de trabajo. El funcionamiento silencioso de todos los equipos es un requisito. Cualquier equipo que produzca un ruido objetable en espacios ocupados debe de ser reparado o retirado y sustituido con equipo satisfactorio.

Se emitirán formularios con los resultados de las pruebas.

### **Sistemas de Tuberías**

Se pondrán en marcha los sistemas de enfriamiento y calefacción, se ajustarán los controles y los equipos, y se realizará el equilibrado necesario para suministrar no menos de las cantidades de agua indicadas en el proyecto a cada equipo.

### **Ensayos de nivel sonoro**

Se pondrán en funcionamiento los equipos y sistemas de tratamiento de aire después del equilibrado, para determinar que se cumplen los requisitos acústicos en los distintos espacios.

### **Periodo de funcionamiento.**

Se mantendrá el sistema en funcionamiento durante un período de cinco días durante el cual la inspección final pueda realizarse por D.T. Una vez terminado, marcar la posición de ajuste de cada válvula de equilibrado y de cada compuerta para referencia permanente.

#### **6.4.4.- Pruebas Finales de Recepción Provisional**

### **Generalidades.**

Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalación y habiendo sido regulada y puesta a punto, el instalador procederá a la realización de las diferentes pruebas finales previas a la recepción provisional, según se indica en los capítulos siguientes. Estas pruebas serán las mínimas exigidas.

Las pruebas serán realizadas por el instalador en presencia de las personas que determine la Dirección, pudiendo asistir a las mismas un representante de la Propiedad.

Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al instalador, previamente contrastados y aprobados por la Dirección.

El resultado de las diferentes pruebas se reunirán en un documento denominado "PROTOCOLO DE PRUEBAS EN RECEPCION PROVISIONAL» en el que deberá indicarse para cada prueba.

- Croquis del sistema ensayado, con identificación en el mismo de los puntos medidos.
- Mediciones realizadas y su comparación con las nominales.

- Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medición o a su desviación.
- Persona, hora y fecha de realización.

#### **6.4.4.1.- Redes de tuberías.**

Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de efectuar las pruebas hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño.

Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinadas antes de su instalación y, cuando sea necesario, limpiados.

Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente antes de su llenado definitivo para la puesta en funcionamiento para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño

Durante el montaje se evitará la introducción de materias extrañas dentro de las tuberías, los aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados.

A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante dos horas, por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de funcionamiento menor que 100 °C, se medirá el pH del agua del circuito.

Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A continuación se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento.

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo menos durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe que ha sido completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. Sin embargo, los filtros para protección de válvulas automáticas, contadores etc. se dejarán en su sitio.

#### **Pruebas Hidrostáticas de Redes de Tuberías**

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante.

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalación a lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151.

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños.

Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen.

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.

#### **6.4.4.2.- Redes de conductos.**

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado y los muebles.

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire a la salida de las aberturas parezca, a simple vista, no contener polvo.

Las pruebas para la recepción de conductos se realizarán de acuerdo a la norma UNE 100-104.

En la prueba de estanqueidad la Dirección Técnica seleccionará las partes a analizar, pudiendo exigir a cargo del Contratista probar hasta un 8% de la red (en términos de la superficie total de conducto del proyecto). En caso de que el resultado de las pruebas determine que la instalación sea insatisfactoria, la Dirección Técnica podrá exigir a cargo del Contratista, aumentar el porcentaje de pruebas hasta donde sea necesario para verificar y asegurar que la instalación es satisfactoria. El Contratista reparará los puntos de fuga.

El porcentaje máximo admisible de fugas será del 7% del caudal nominal.

Tras la finalización de los trabajos de instalación de conductos se procederá a una limpieza consistente en retirar residuos de las compuertas, superficies de las caras de las baterías, álabes deflectores, etc. y limpiar los conductos en las proximidades de las aperturas antes de instalar las rejillas.

### **Pruebas de Redes de Conductos**

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104.

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños.

### **Pruebas de Libre Dilatación**

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática.

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente.

### **Pruebas de Circuitos Frigoríficos**

Los circuitos frigoríficos de las instalaciones centralizadas de climatización, realizados en obra, serán sometidos a las pruebas de estanqueidad especificadas en la instrucción MI.IF.010, del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

No debe ser sometida a una prueba de estanqueidad una instalación de unidades por elementos cuando se realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente certificado de pruebas.

### **Otras Pruebas**

Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del sistema.

#### **6.4.4.3.- Mediciones a realizar**

A continuación se especifica una serie de mediciones a realizar para la verificación del correcto funcionamiento de la instalación. Este listado no pretende ser exhaustivo, por lo que se realizarán

cualesquiera otras mediciones que la Dirección Técnica estime conveniente para una completa comprobación de la instalación.

Las mediciones indicadas a continuación son las mínimas exigidas. Estas pruebas se podrán realizar conjuntamente con un representante de la Propiedad y aquellas personas que la Dirección determine.

La forma de realizar las mediciones será acorde con la norma ASHRAE o UNE correspondiente.

### **Eficiencias equipos frigoríficos.**

Se realizará por cada equipo frigorífico existente las siguientes mediciones:

- Temperaturas agua o aire en entrada y salida del evaporador y condensador.
- Presiones de evaporador y condensador.
- Temperaturas seca y húmeda aire exterior.
- Potencia absorbida en bomes.
- Caudales de agua o aire en evaporador (previendo los manguitos de medida para diagrama calibrado) y condensador.

Con las mediciones indicadas, se redactará el correspondiente protocolo, determinando los CEE (Coeficientes de Eficiencia Energética), tanto de enfriador como de condensador.

### **Medidas de temperatura y humedades ambientales acondicionados.**

- Medida por fachada y planta.
- Medida en zona interior por planta.
- Medida de condiciones exteriores.

### **Medidas de temperatura de fluidos**

- Temperatura de impulsión y retomo en generadores de fluidos calientes.
- Temperatura de impulsión y retomo en generadores de fluidos fríos.
- Temperatura de impulsión y retomo en elementos terminales.

### **Medidas cuantitativas de flúidos.**

- Caudal de cada ventilador (medición directa con anemómetro o pitot en conducto general de impulsión. Comprobación con curva de características, potencia absorbida y presión diferencia*j*).
- Caudal de aire de impulsión en cada una de las rejillas y difusores representativos de plantas.

### **Medidas de consumos.**

- Potencia absorbida para cada uno de los motores que componen la instalación.

Si el motor acciona una máquina cuyo funcionamiento normal tenga un control de capacidad, la potencia absorbida se realizará a 100, 70 y 35% de máximo nominal.

### **Medidas eléctricas.**

Las mediciones se realizan con aparatos de medida independientes a los montados permanentes, contrastando los posibles errores de medición.

- Tensiones de alimentación generales y parciales, a intensidad nominal o máxima.
- Frecuencia en cuadro general.
- Tierras generales de cuadro y parciales de máquinas.
- Las medidas de potencia en cada máquina se realizarán en la prueba particular de cada una.
- En el protocolo de medidas se indicará además:
- Prueba de diferenciales.
- Prueba de magnetotérmicos.
- Calibrado y prueba de guardamotores.
- Calibrado y prueba de térmicos.
- Calibrado y prueba de arrancadores.
- Verificación de enclavamientos.

#### **6.4.5.- Recepciones de Obra**

##### **6.4.5.1.- Recepción provisional.**

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de obra, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se dará por finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción provisional, la empresa instaladora deberá entregar al director de obra la documentación siguiente:

Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los fluidos y la situación de las unidades terminales.

Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases de proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo.

Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente documentación de origen y garantía.

Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de repuestos recomendados.

Un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas.

El certificado de la instalación firmado.

El director de la obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y firmado el certificado, al titular de la instalación, quién lo presentará a registro en el organismo territorial competente.

En cuanto a la documentación de la instalación se estará además a lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan.

##### **6.4.5.2.- Recepción definitiva.**

Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula otro de mayor duración, la recepción provisional se transformará en recepción definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía.



Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, estos deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora, salvo que se demuestre que las averías han sido producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación.

Una vez realizado el acto de recepción la responsabilidad de seguir el proceso de mantenimiento indicado en R.I.T.E de la instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido practicadas y obliguen a la Empresa Instaladora.

## **7.- TRAMITACIONES OFICIALES**

---

El contratista de la instalación de calefacción, climatización y ventilación es responsable de la tramitación de cuantos permisos oficiales sean necesarios para la puesta en funcionamiento de la instalación.

De esta manera tramitará los permisos de la Delegación de Industria, y los permisos de acometidas necesarios ante los organismos o empresas correspondientes.

Sin estos permisos, no se procederá a realizar la Recepción de la Instalación, ni siquiera de forma provisional.

## **8.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS**

---

En todo lo no especificado en la Memoria o Pliego de Condiciones, se estará de acuerdo a lo que se especifica a juicio del Director Técnico de la Instalación.

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a '2'.

PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.

AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP

## ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

## INDICE DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

---

<b>1. – INTRODUCCIÓN -----</b>	<b>1</b>
1.1. – OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD -----	1
1.2. – DATOS DEL PROYECTO DE OBRA. -----	1
<b>2. – NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA-----</b>	<b>2</b>
<b>3. – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS-----</b>	<b>3</b>
3.1. – INSTALACIONES-----	3
<b>4. – BOTIQUÍN -----</b>	<b>6</b>
<b>5. – TRABAJOS POSTERIORES -----</b>	<b>6</b>
<b>6. – OBLIGACIONES DEL PROMOTOR -----</b>	<b>8</b>
<b>7. – COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD-----</b>	<b>8</b>
<b>8. – PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -----</b>	<b>9</b>
<b>9. – OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS -----</b>	<b>10</b>
<b>10. – OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -----</b>	<b>11</b>
<b>11. – LIBRO DE INCIDENCIAS -----</b>	<b>13</b>
<b>12. – PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS -----</b>	<b>13</b>
<b>13. – DERECHOS DE LOS TRABAJADORES -----</b>	<b>13</b>
<b>14. – DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS</b>	<b>14</b>

## 1. – INTRODUCCIÓN

---

### 1.1. – OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

---

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:

- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

### 1.2. – DATOS DEL PROYECTO DE OBRA.

---

**Tipo de Obra :** Instalación de calefacción para edificio destinado a Instituto de educación secundaria.

**Situación:** Parcela 88.19. Barrio de parque Venecia.

**Población:** Zaragoza.

**Promotor:** Gobierno de Aragón.

**Proyectista:** Pilar Peco Yeste.

**Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:** Pilar Peco Yeste.

## 2. – NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

---

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).

### 3. – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS

---

#### 3.1. – INSTALACIONES

---

##### **RIESGOS MÁS FRECUENTES**

Caídas de operarios al mismo nivel

Caídas de operarios a distinto nivel.

Caída de operarios al vacío.

Caídas de objetos sobre operarios

Choques o golpes contra objetos

Atrapamientos y aplastamientos

Lesiones y/o cortes en manos

Lesiones y/o cortes en pies

Sobreesfuerzos

Ruido, contaminación acústica

Cuerpos extraños en los ojos

Afecciones en la piel

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Ambientes pobres en oxígeno

Inhalación de vapores y gases

Trabajos en zonas húmedas o mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares usados

Radiaciones y derivados de soldadura

Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de trabajo

Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles

## **MEDIDAS PREVENTIVAS**

Marquesinas rígidas.

Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

Redes horizontales.

Andamios de seguridad.

Mallazos.

Tableros o planchas en huecos horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldañeada y protegida.

Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas.

Mantenimiento adecuado de la maquinaria

Plataformas de descarga de material.

Evacuación de escombros.

Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.

Andamios adecuados.



## **PROTECCIONES INDIVIDUALES**

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad

Botas de seguridad impermeables

Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturón de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador

#### **4. – BOTIQUÍN**

---

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

#### **5. – TRABAJOS POSTERIORES**

---

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

##### **REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO**

##### **RIESGOS MÁS FRECUENTES**

Caídas al mismo nivel en suelos

Caídas de altura por huecos horizontales

Caídas por huecos en cerramientos

Caídas por resbalones

Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos.

Explosión de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio.

Vibraciones de origen interno y externo

## **MEDIDAS PREVENTIVAS**

Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles.

Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

## **PROTECCIONES INDIVIDUALES**

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas.

Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas.

## 6. – OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

---

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un **aviso** a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

## 7. – COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

---

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

## **8. – PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

---

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

## 9. – OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

---

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
  - El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
  - La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
  - La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
  - El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
  - La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
  - El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
  - La recogida de materiales peligrosos utilizados.
  - La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
  - La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
  - Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

## **10. – OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

---

Los trabajadores autónomos están obligados a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
  - El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
  - El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
  - La recogida de materiales peligrosos utilizados.
  - La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
  - La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
  - Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.



## 11. – LIBRO DE INCIDENCIAS

---

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de **veinticuatro horas** una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

## 12. – PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

---

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

## 13. – DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

---

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

## **14. – DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS**

---

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

ZARAGOZA, OCTUBRE DE 2.022

EL INGENIERO INDUSTRIAL





PILAR PECO YESTE

COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.

AL SERVICIO DE LA EMPRESA PILAR PECO SLP

## PLANOS

---

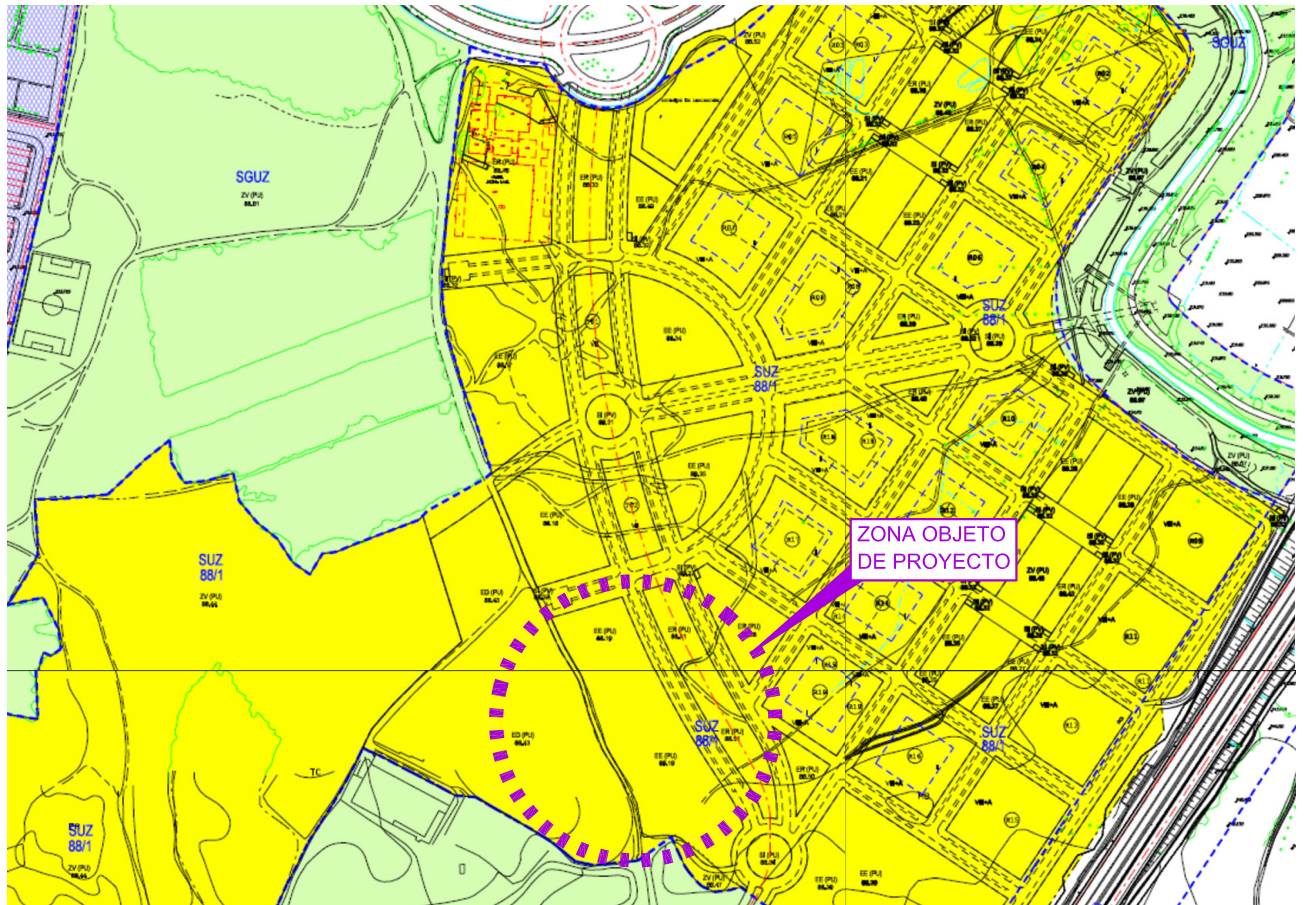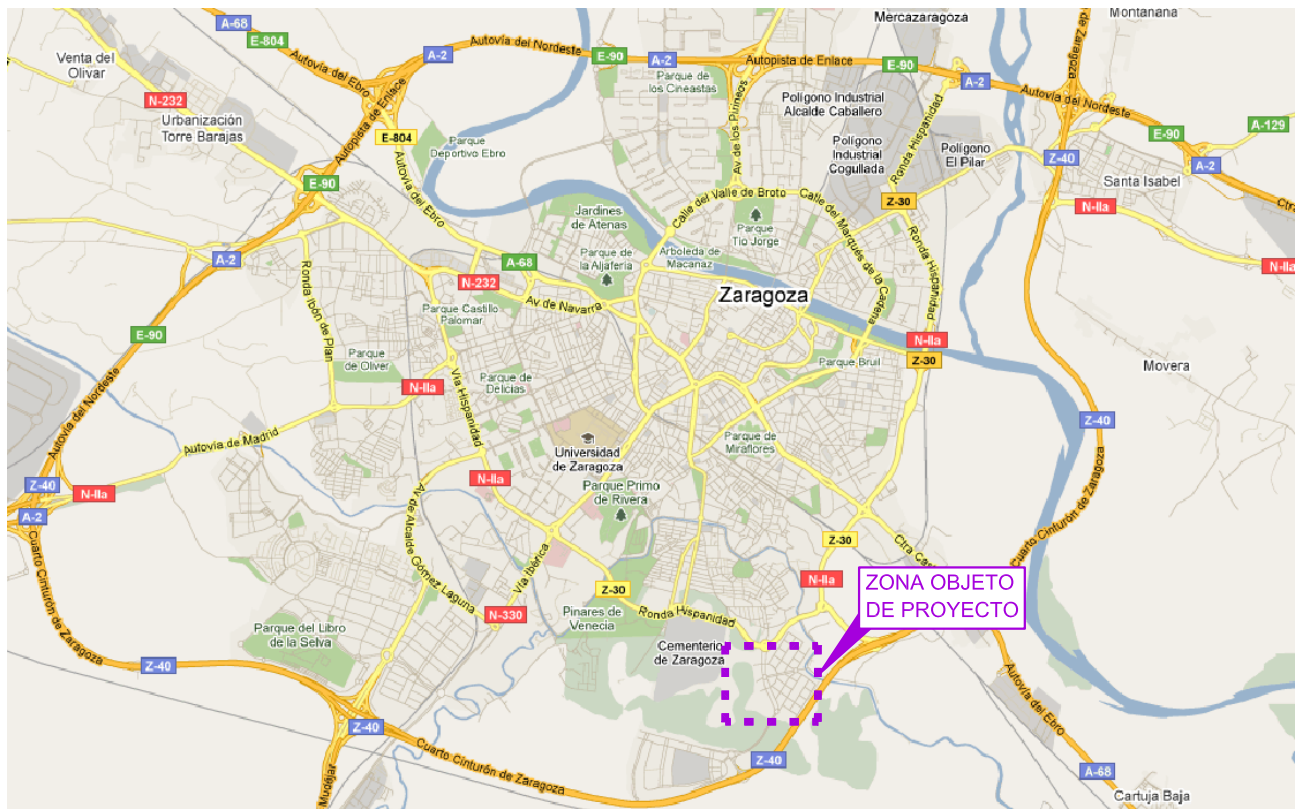



**C.P.I. PARQUE VENECIA**  
Educación Secundaria E.S.O.  
Parcela 88.19 Parque Venecia, Zaragoza      Octubre 2022

Fase I

### CALEFACCIÓN

Radiadores planta Baja y 1ª

DINA A1 E 1/100  
DINA A3 E 1/200


**ic1**

## PROYECTO de EJECUCIÓN


DINA A3 E 1/200

**ic1**



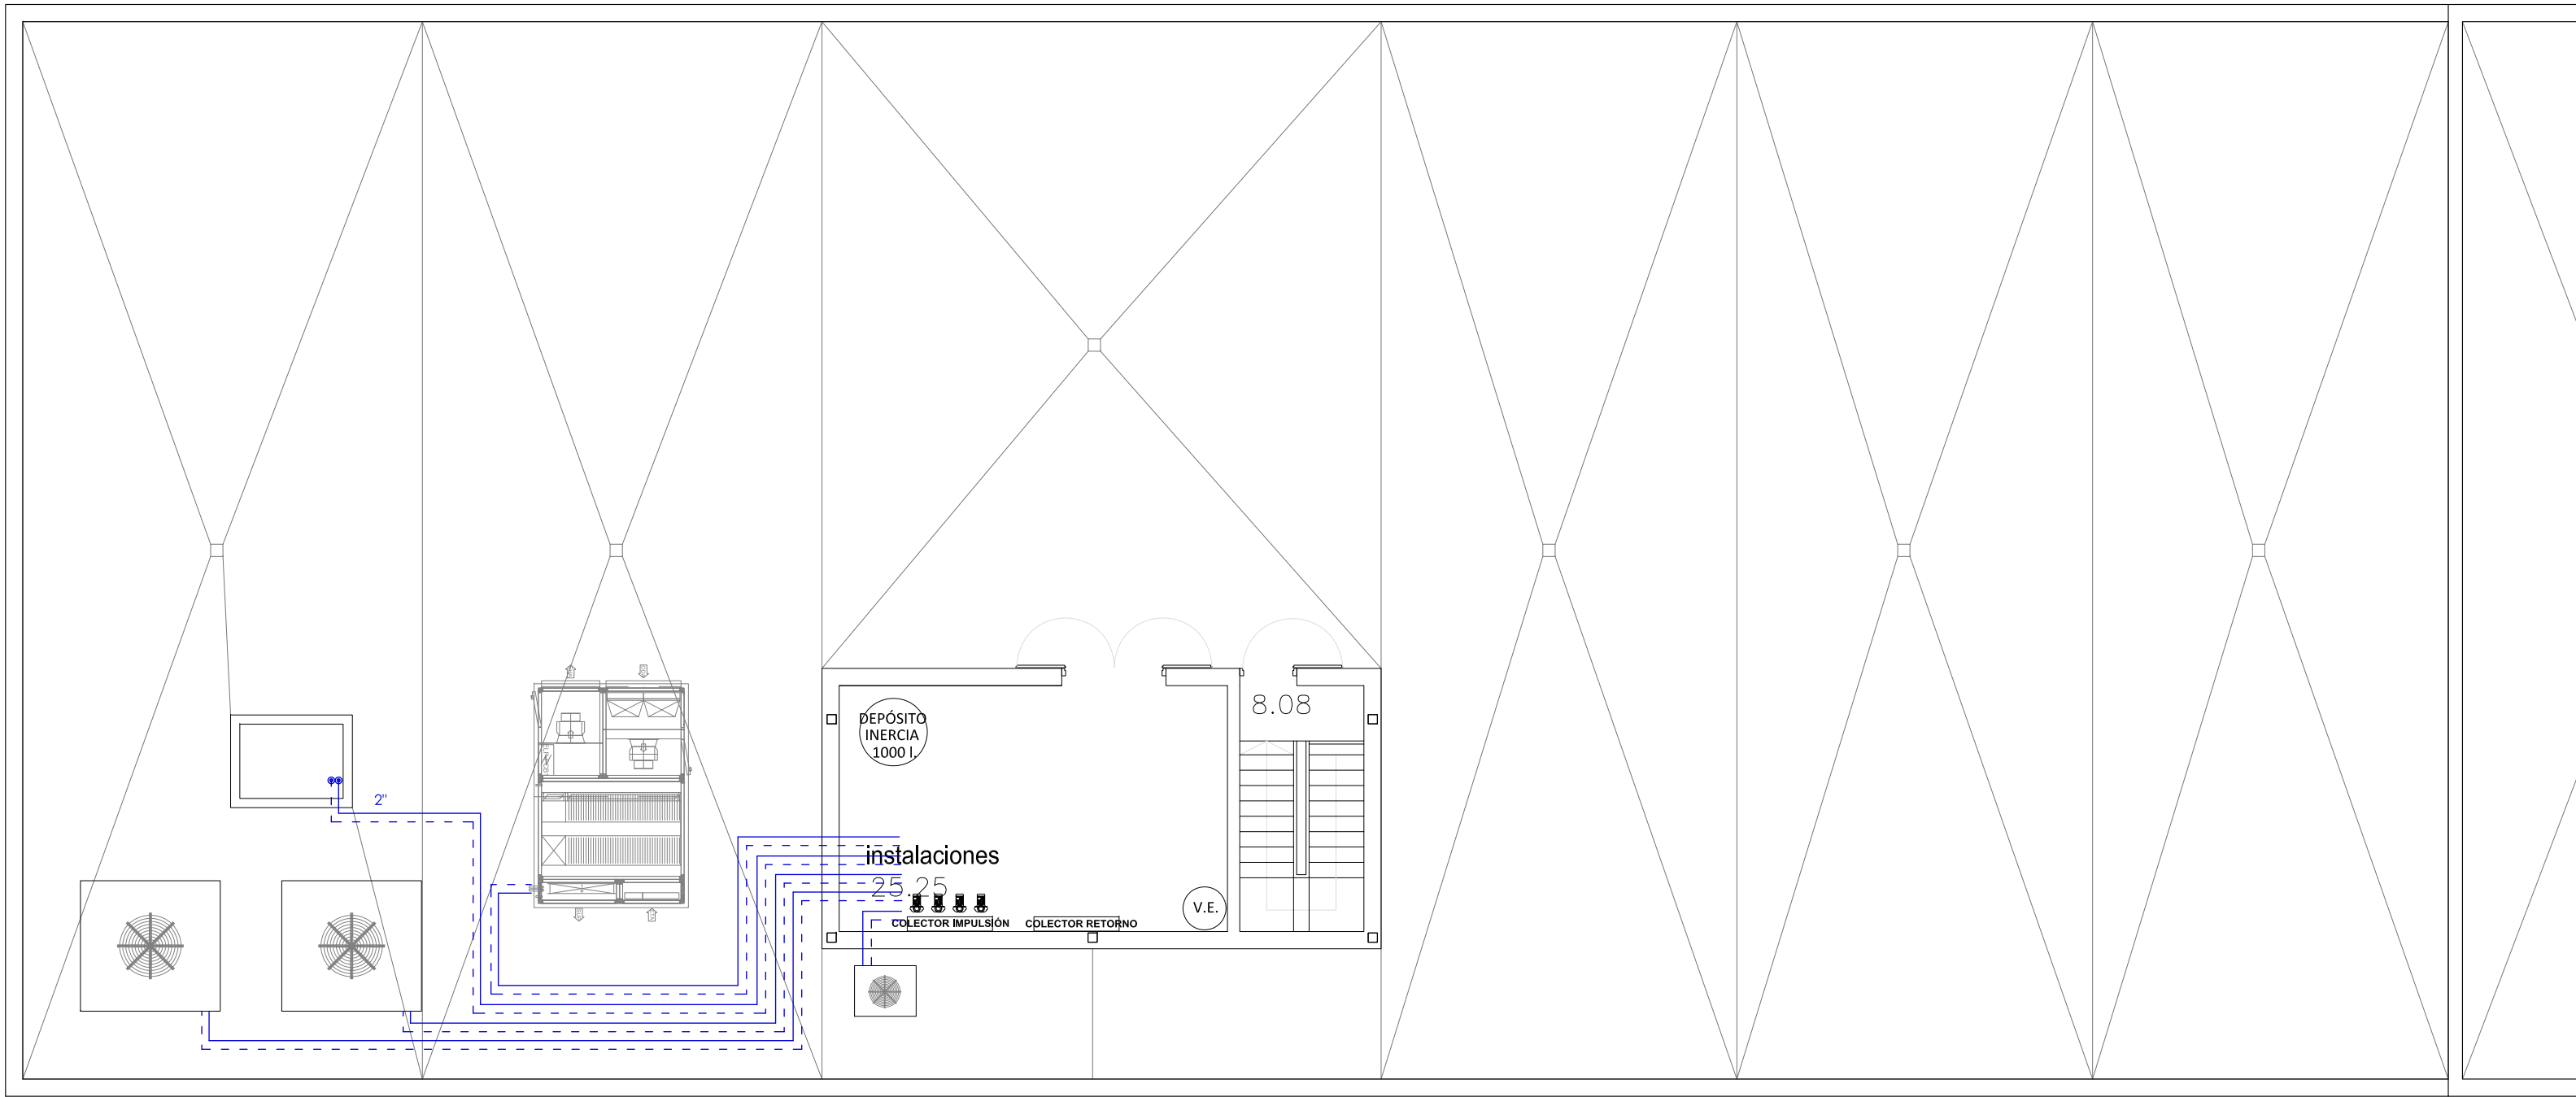


PLANTA CUBIERTA

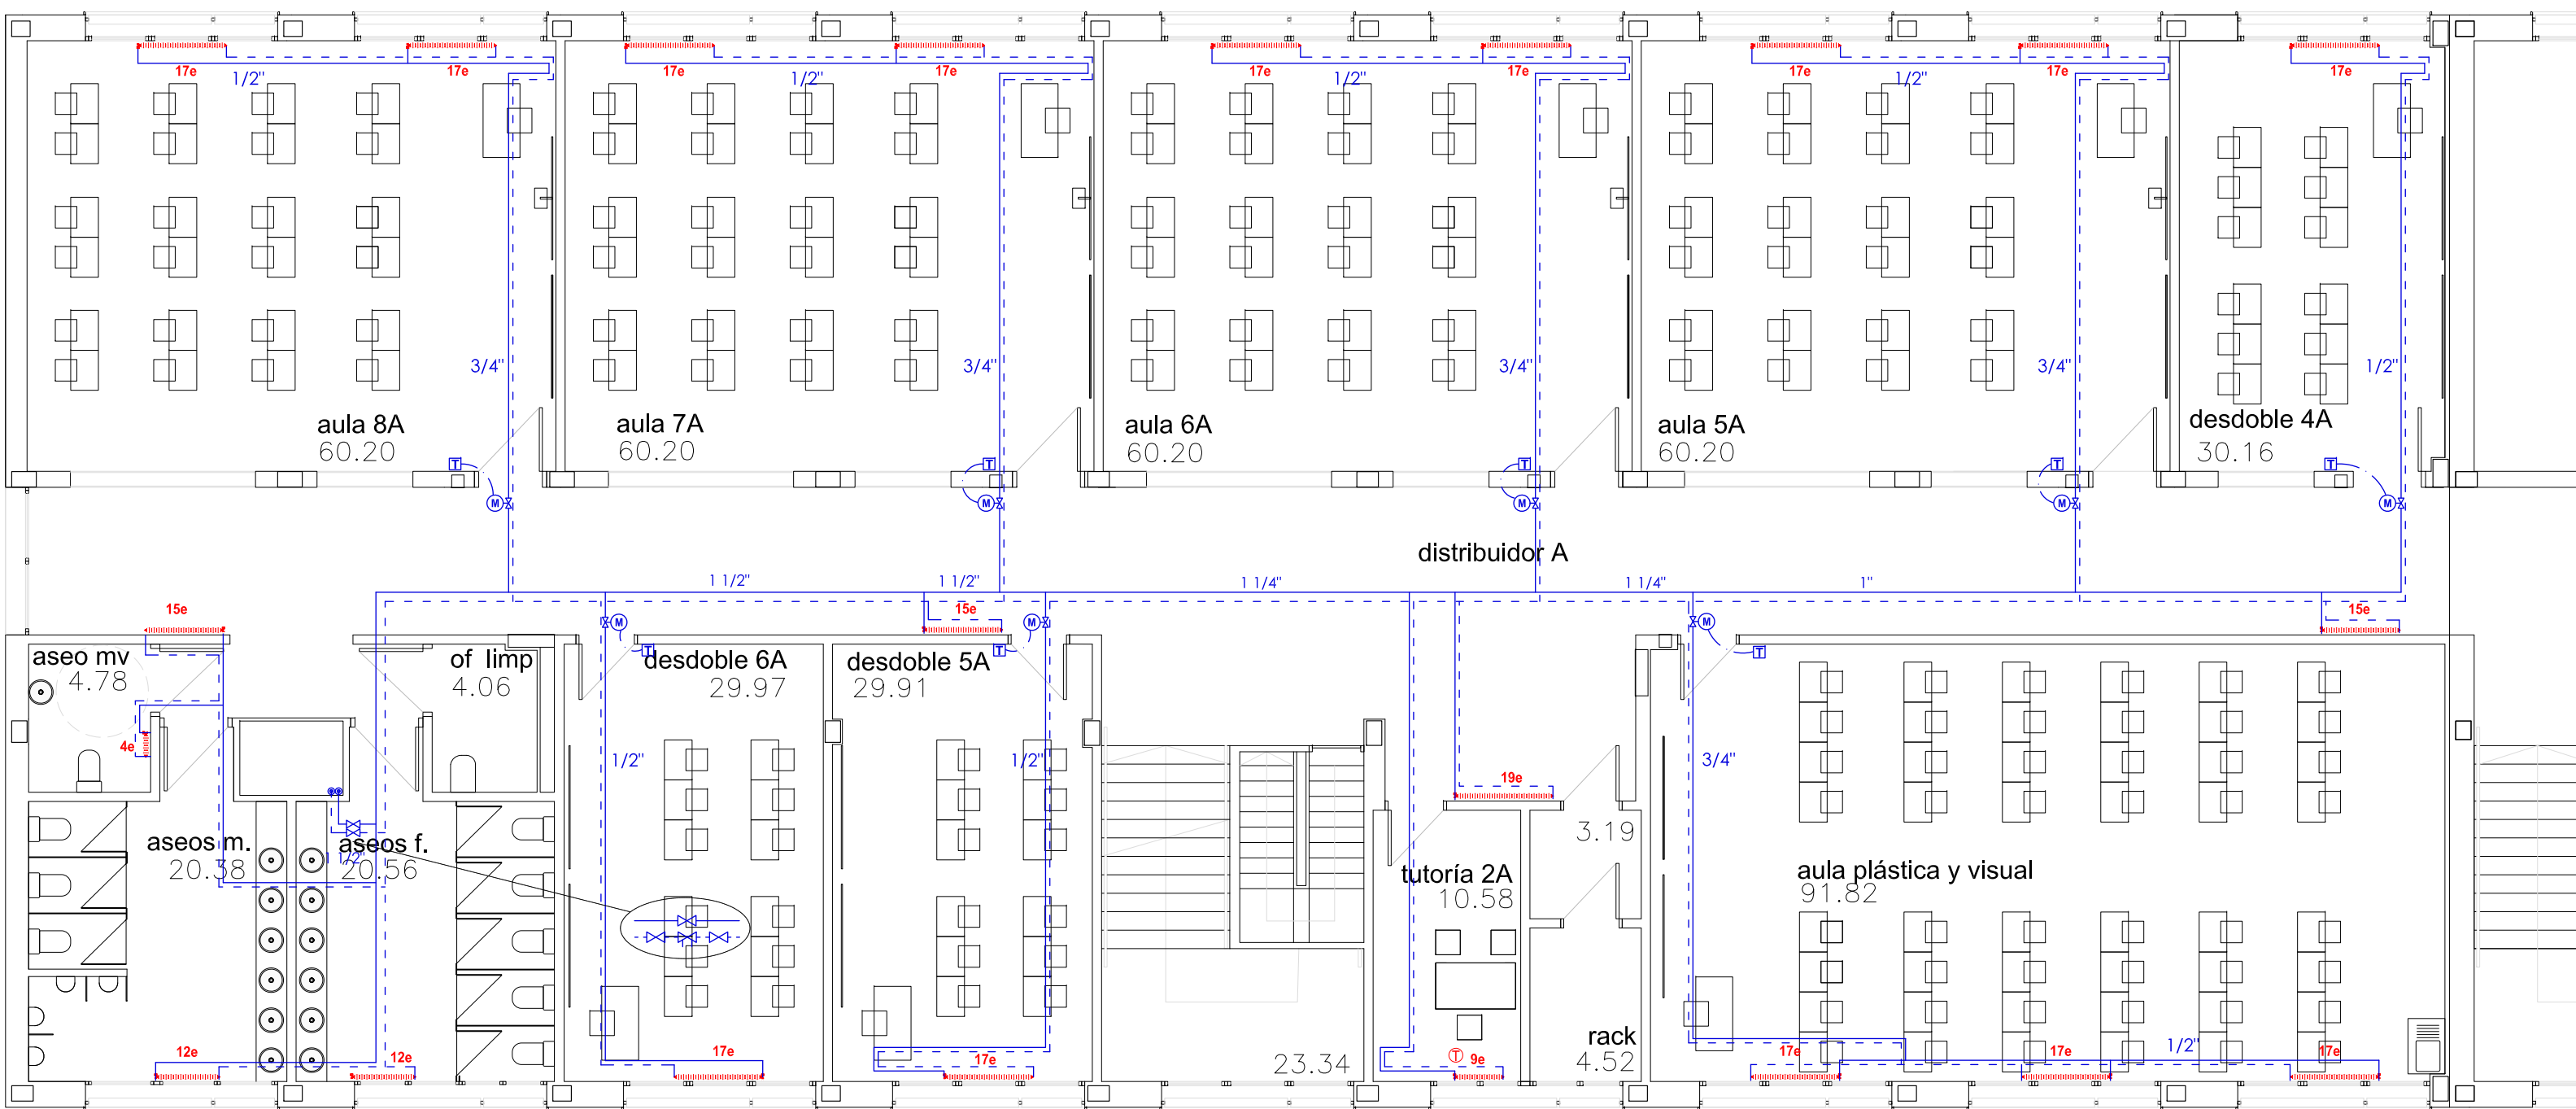


PLANTA SEGUNDA

**LEYENDA CALEFACCIÓN**

- RADIADOR ALUMINIO BITUBO DUBAL 80**  
EXCEPTO LOS INDICADOS EN PLANOS  
- DUBAL 80: 127,9Kcal/h (At=50°C)  
- DUBAL 60: 99,0Kcal/h (At=50°C)
- TERMOSTATO**
- VÁLVULA MOTORIZADA**
- CABEZAL TERMOSTÁTICO**
- TUBERÍA IDA CALEFACCIÓN**
- TUBERÍA RETORNO CALEFACCIÓN**
- VALVULA DE CORTE**
- VALVULA DE EQUILIBRADO**
- FILTRO**



**ESQUEMA MONTANTE  
CIRCUITO RADIADORES**

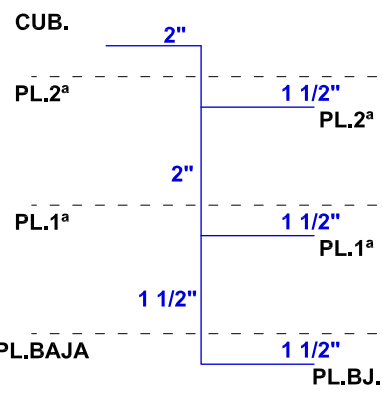






DEPENDENCIA	IMPULSIÓN	RETORNO	REGULACIÓN
AULA 1A	IB-Q-02-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044
AULA 2A	IB-Q-02-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044
AULA 3A	IB-Q-02-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044
AULA 4A	IB-Q-02-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044
AULA DESDOBLE 1A	IB-Q-02-00525-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-00525-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-200-SV-0630-GD1-E044
AULA DESDOBLE 2A	IB-Q-02-00525-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-00525-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-200-SV-0630-GD1-E044
AULA DESDOBLE 3A	IB-Q-02-00525-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-00525-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-200-SV-0630-GD1-E044
TUTORÍA 1A	IB-Q-02-00325-075-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-00325-075-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VOLKOM 125
LABORATORIO A	IB-Q-02-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.L000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044




DEPENDENCIA	IMPULSIÓN	RETORNO	REGULACIÓN
SALA PROFESORADO	IB-Q-02-01025-125-N.000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044
AULA INFORMÁTICA A	IB-Q-02-01025-125-N.000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044
TALLER TECNOLOGÍA 1A	IB-Q-02-01025-125-N.000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044
AULA MÚSICA A	IB-Q-02-01025-125-N.000-SB-9010-VM-ER1	IB-Q-01-01025-125-N.000-SB-9010-VM-ER1	VMPR-250-SV-1260-GD1-E044

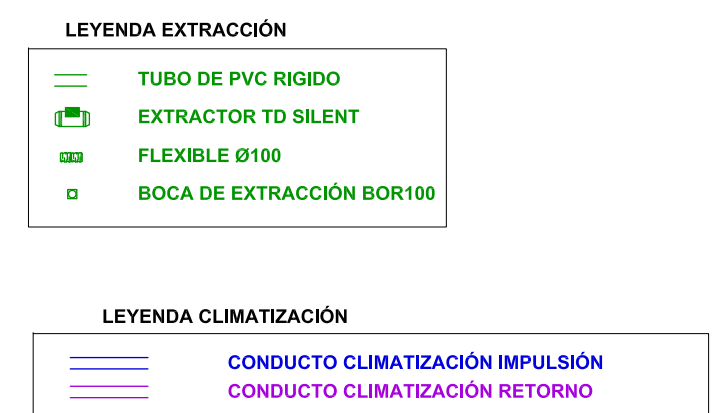


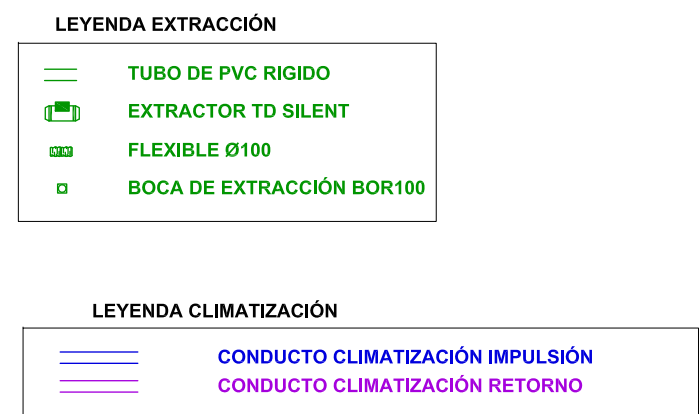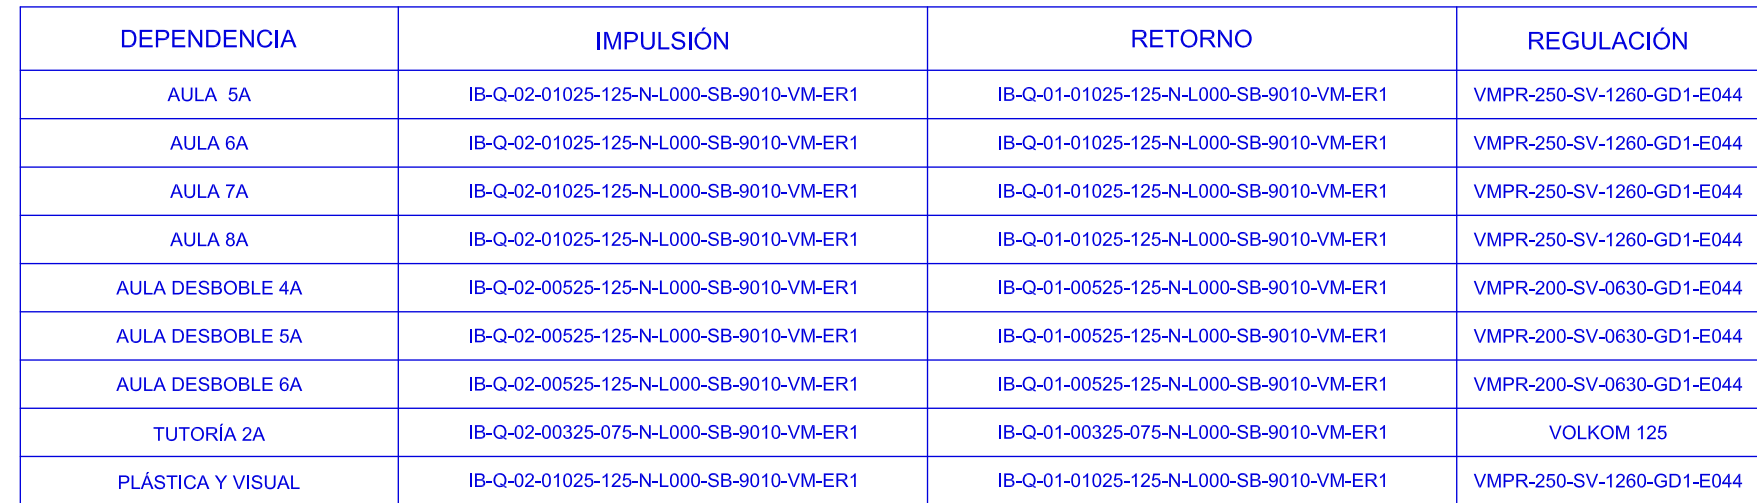




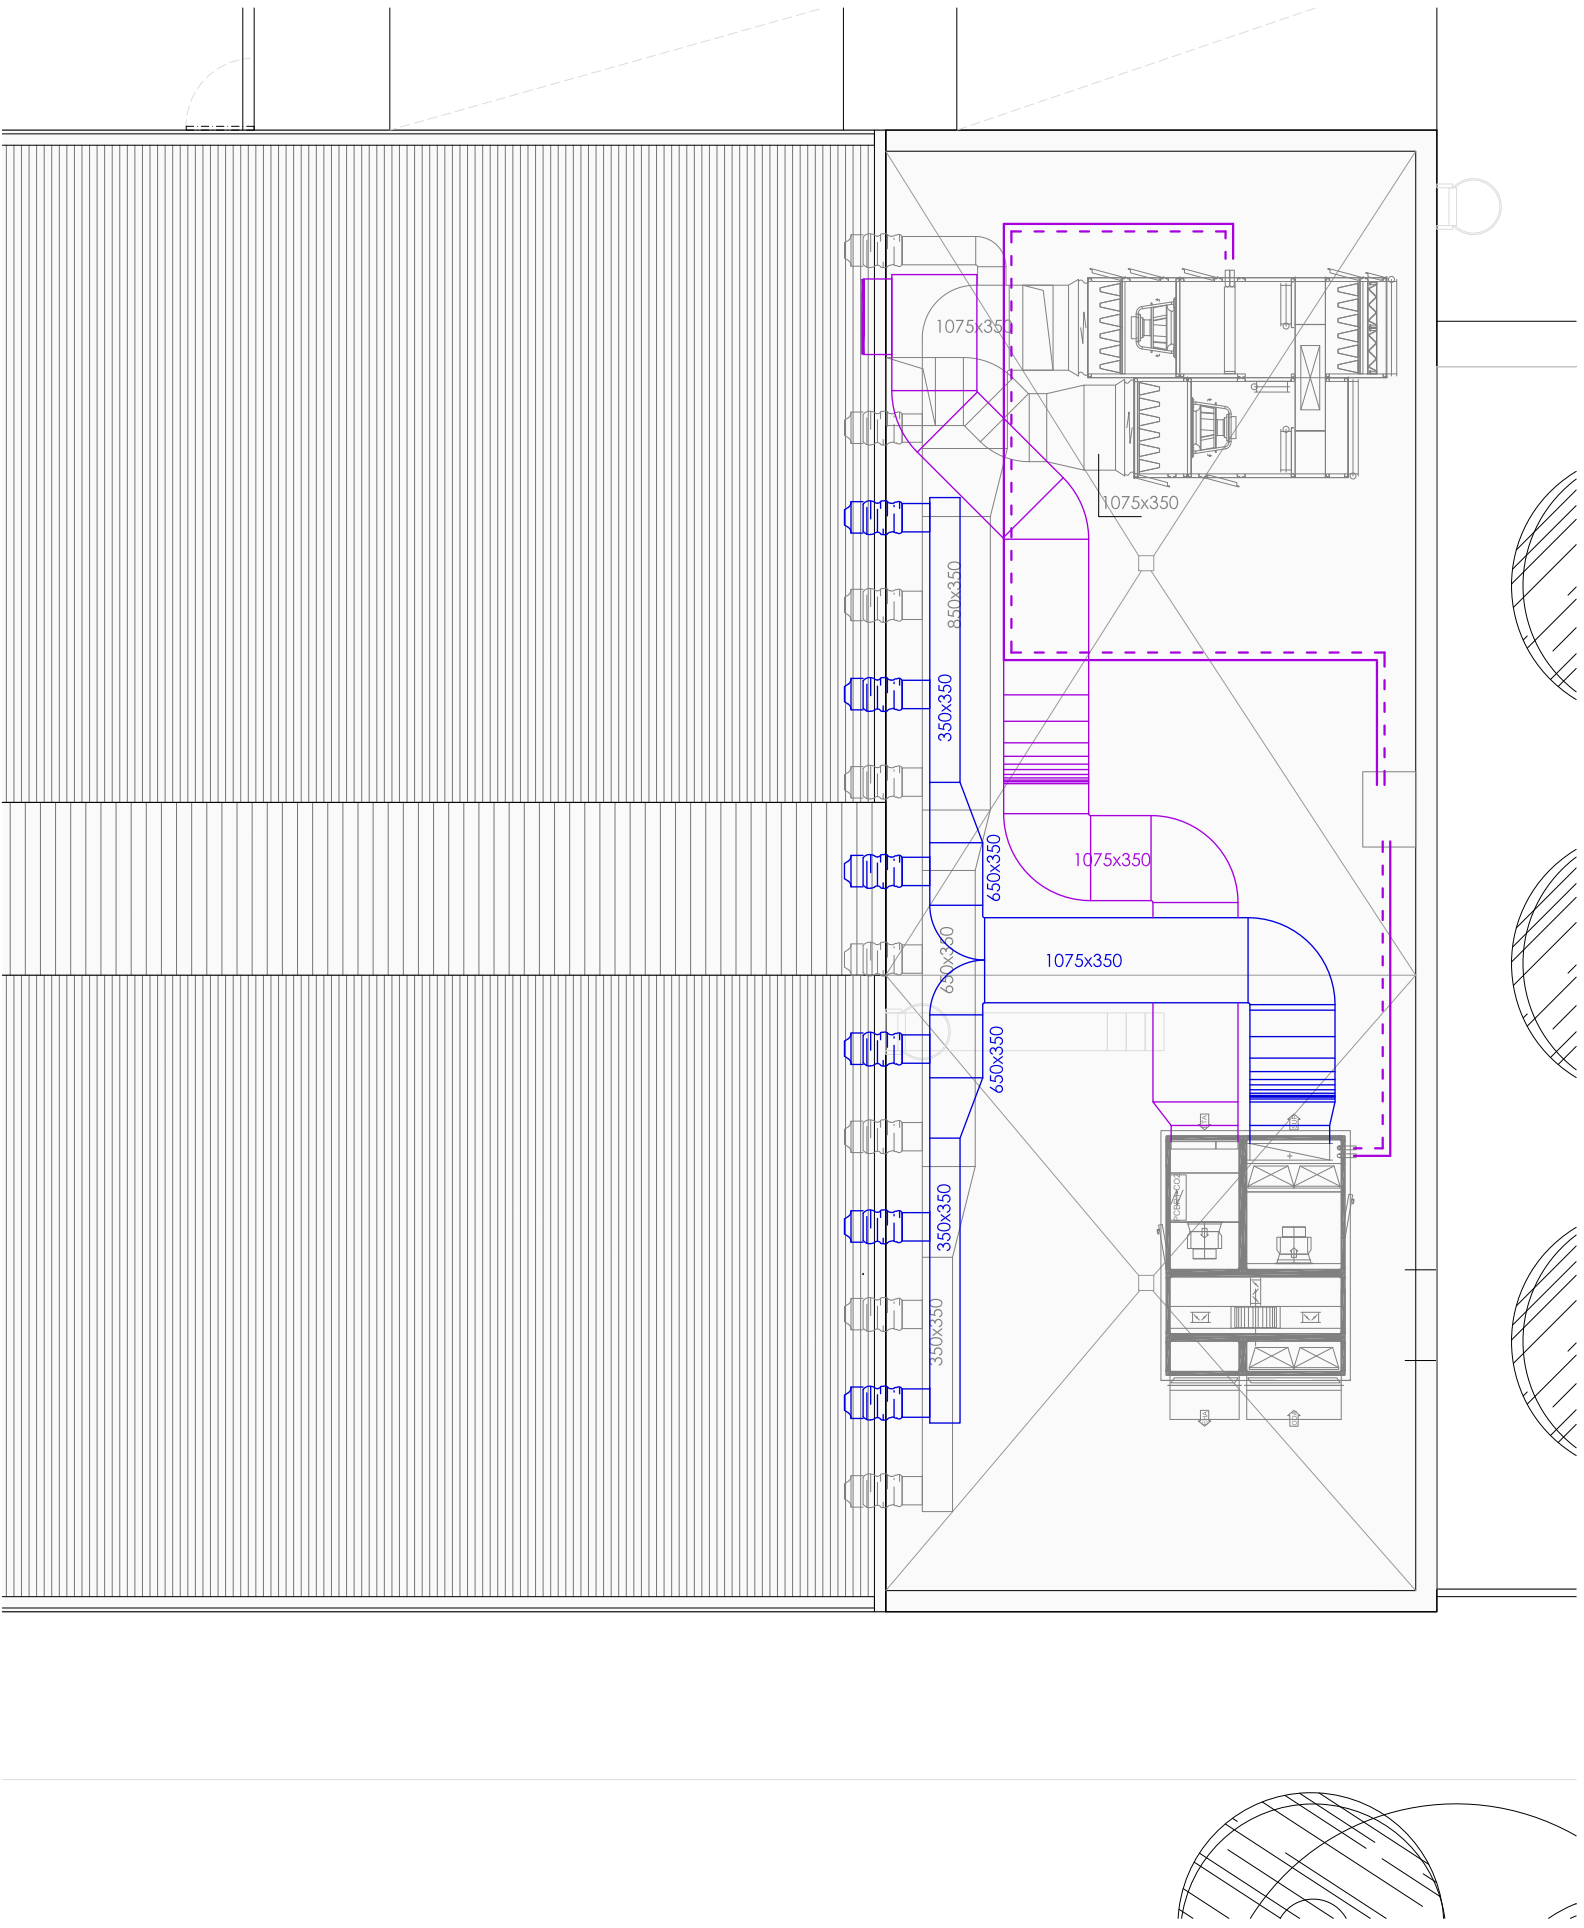

PLANTA CUBIERTA (CLIMATIZACIÓN AMPLIADA)

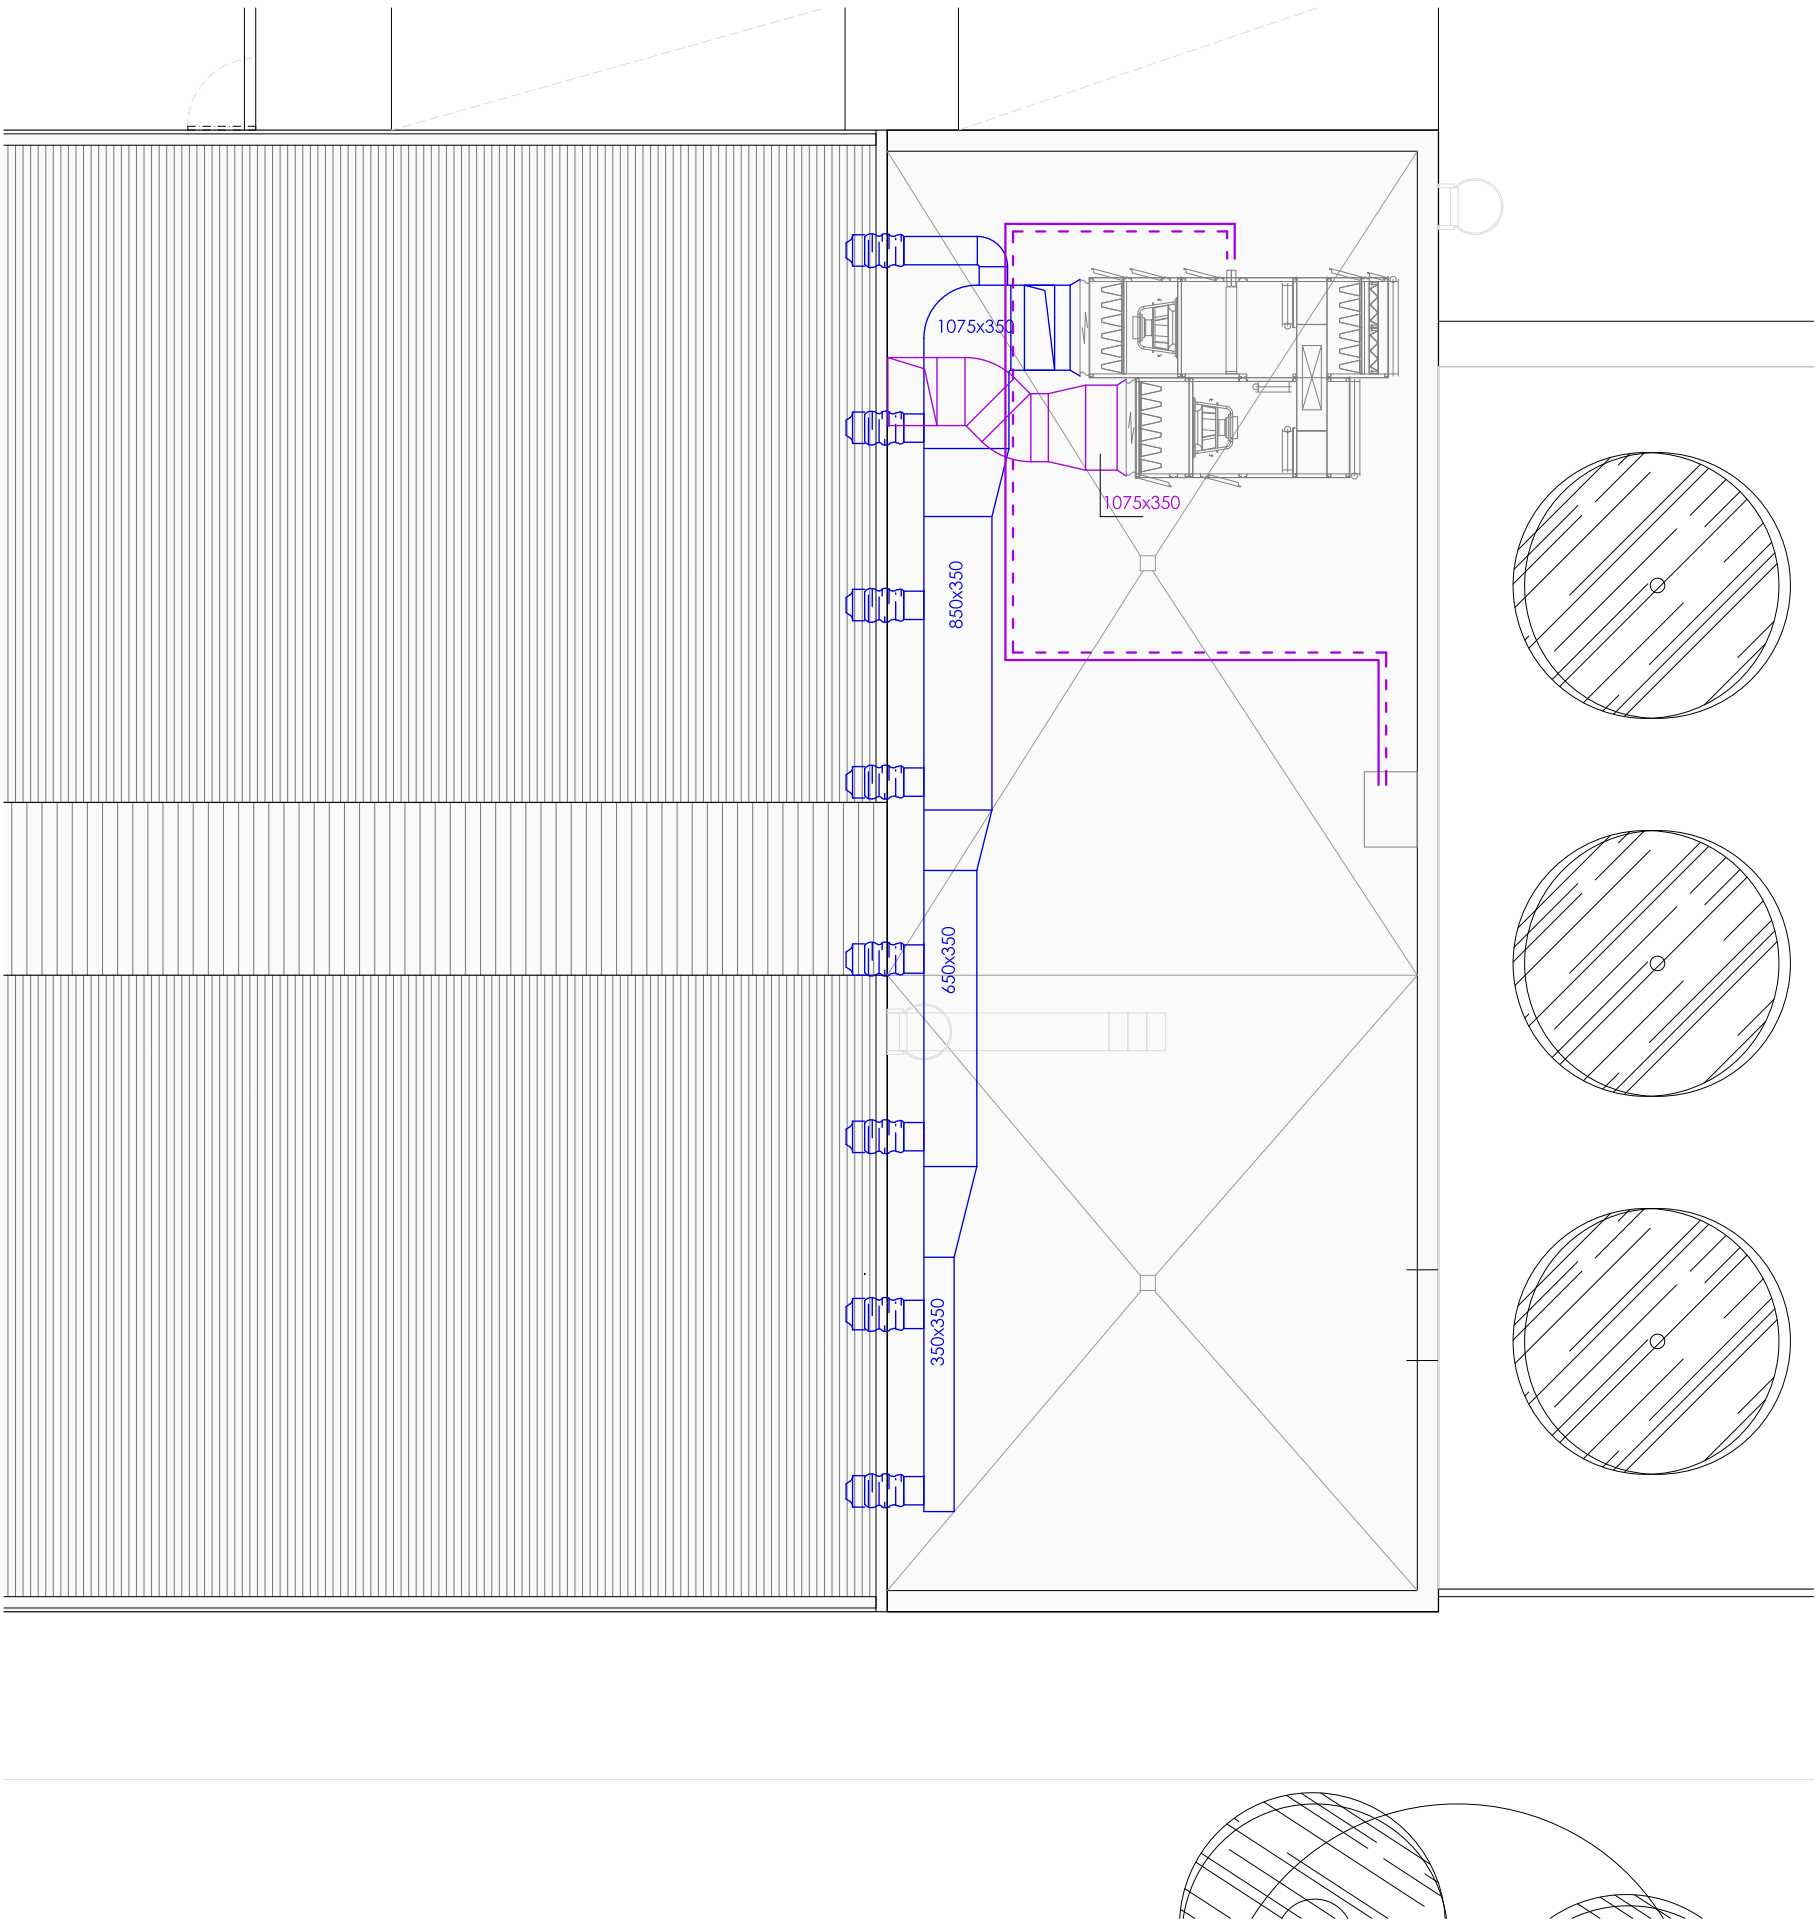

PLANTA CUBIERTA (CLIMATIZACIÓN EXISTENTE)

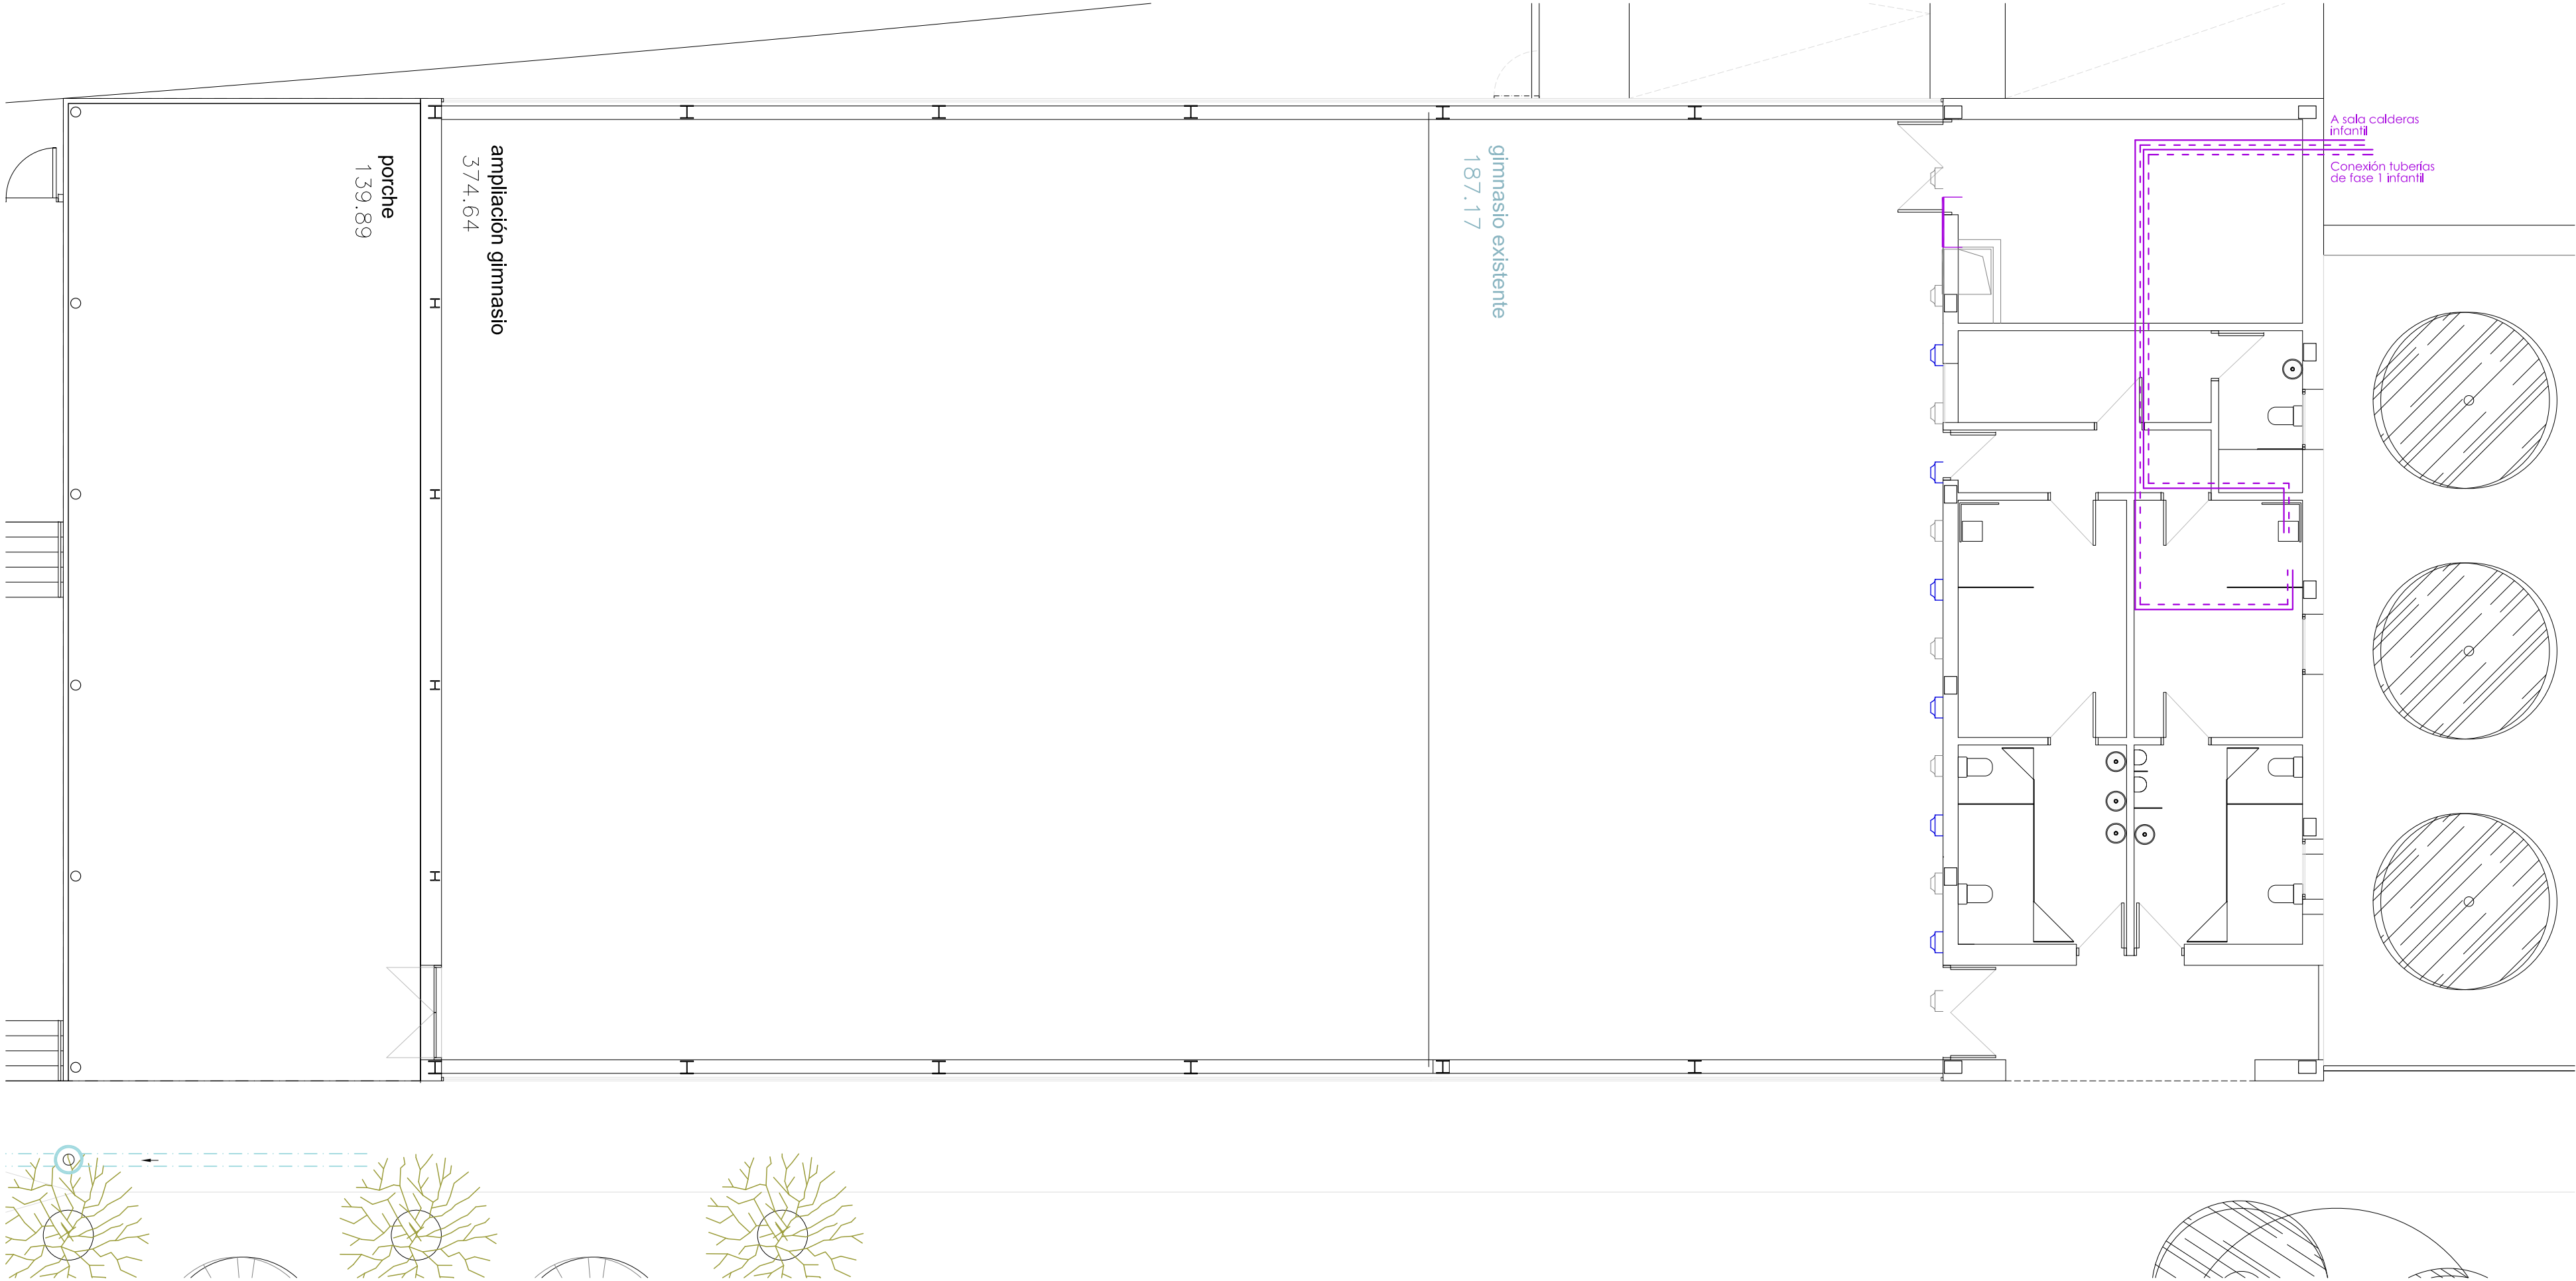


PLANTA BAJA

DEPENDENCIA	IMPULSIÓN	RETORNO	REGULACIÓN
GINNASIO	TOBERA WDA-D-SK-175 (6 udss)	PA-Z-01-08-1025x325 Ral 9010-VM-ER2	-

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

CONDUCTO CLIMATIZACIÓN IMPULSIÓN

CONDUCTO CLIMATIZACIÓN RETORNO

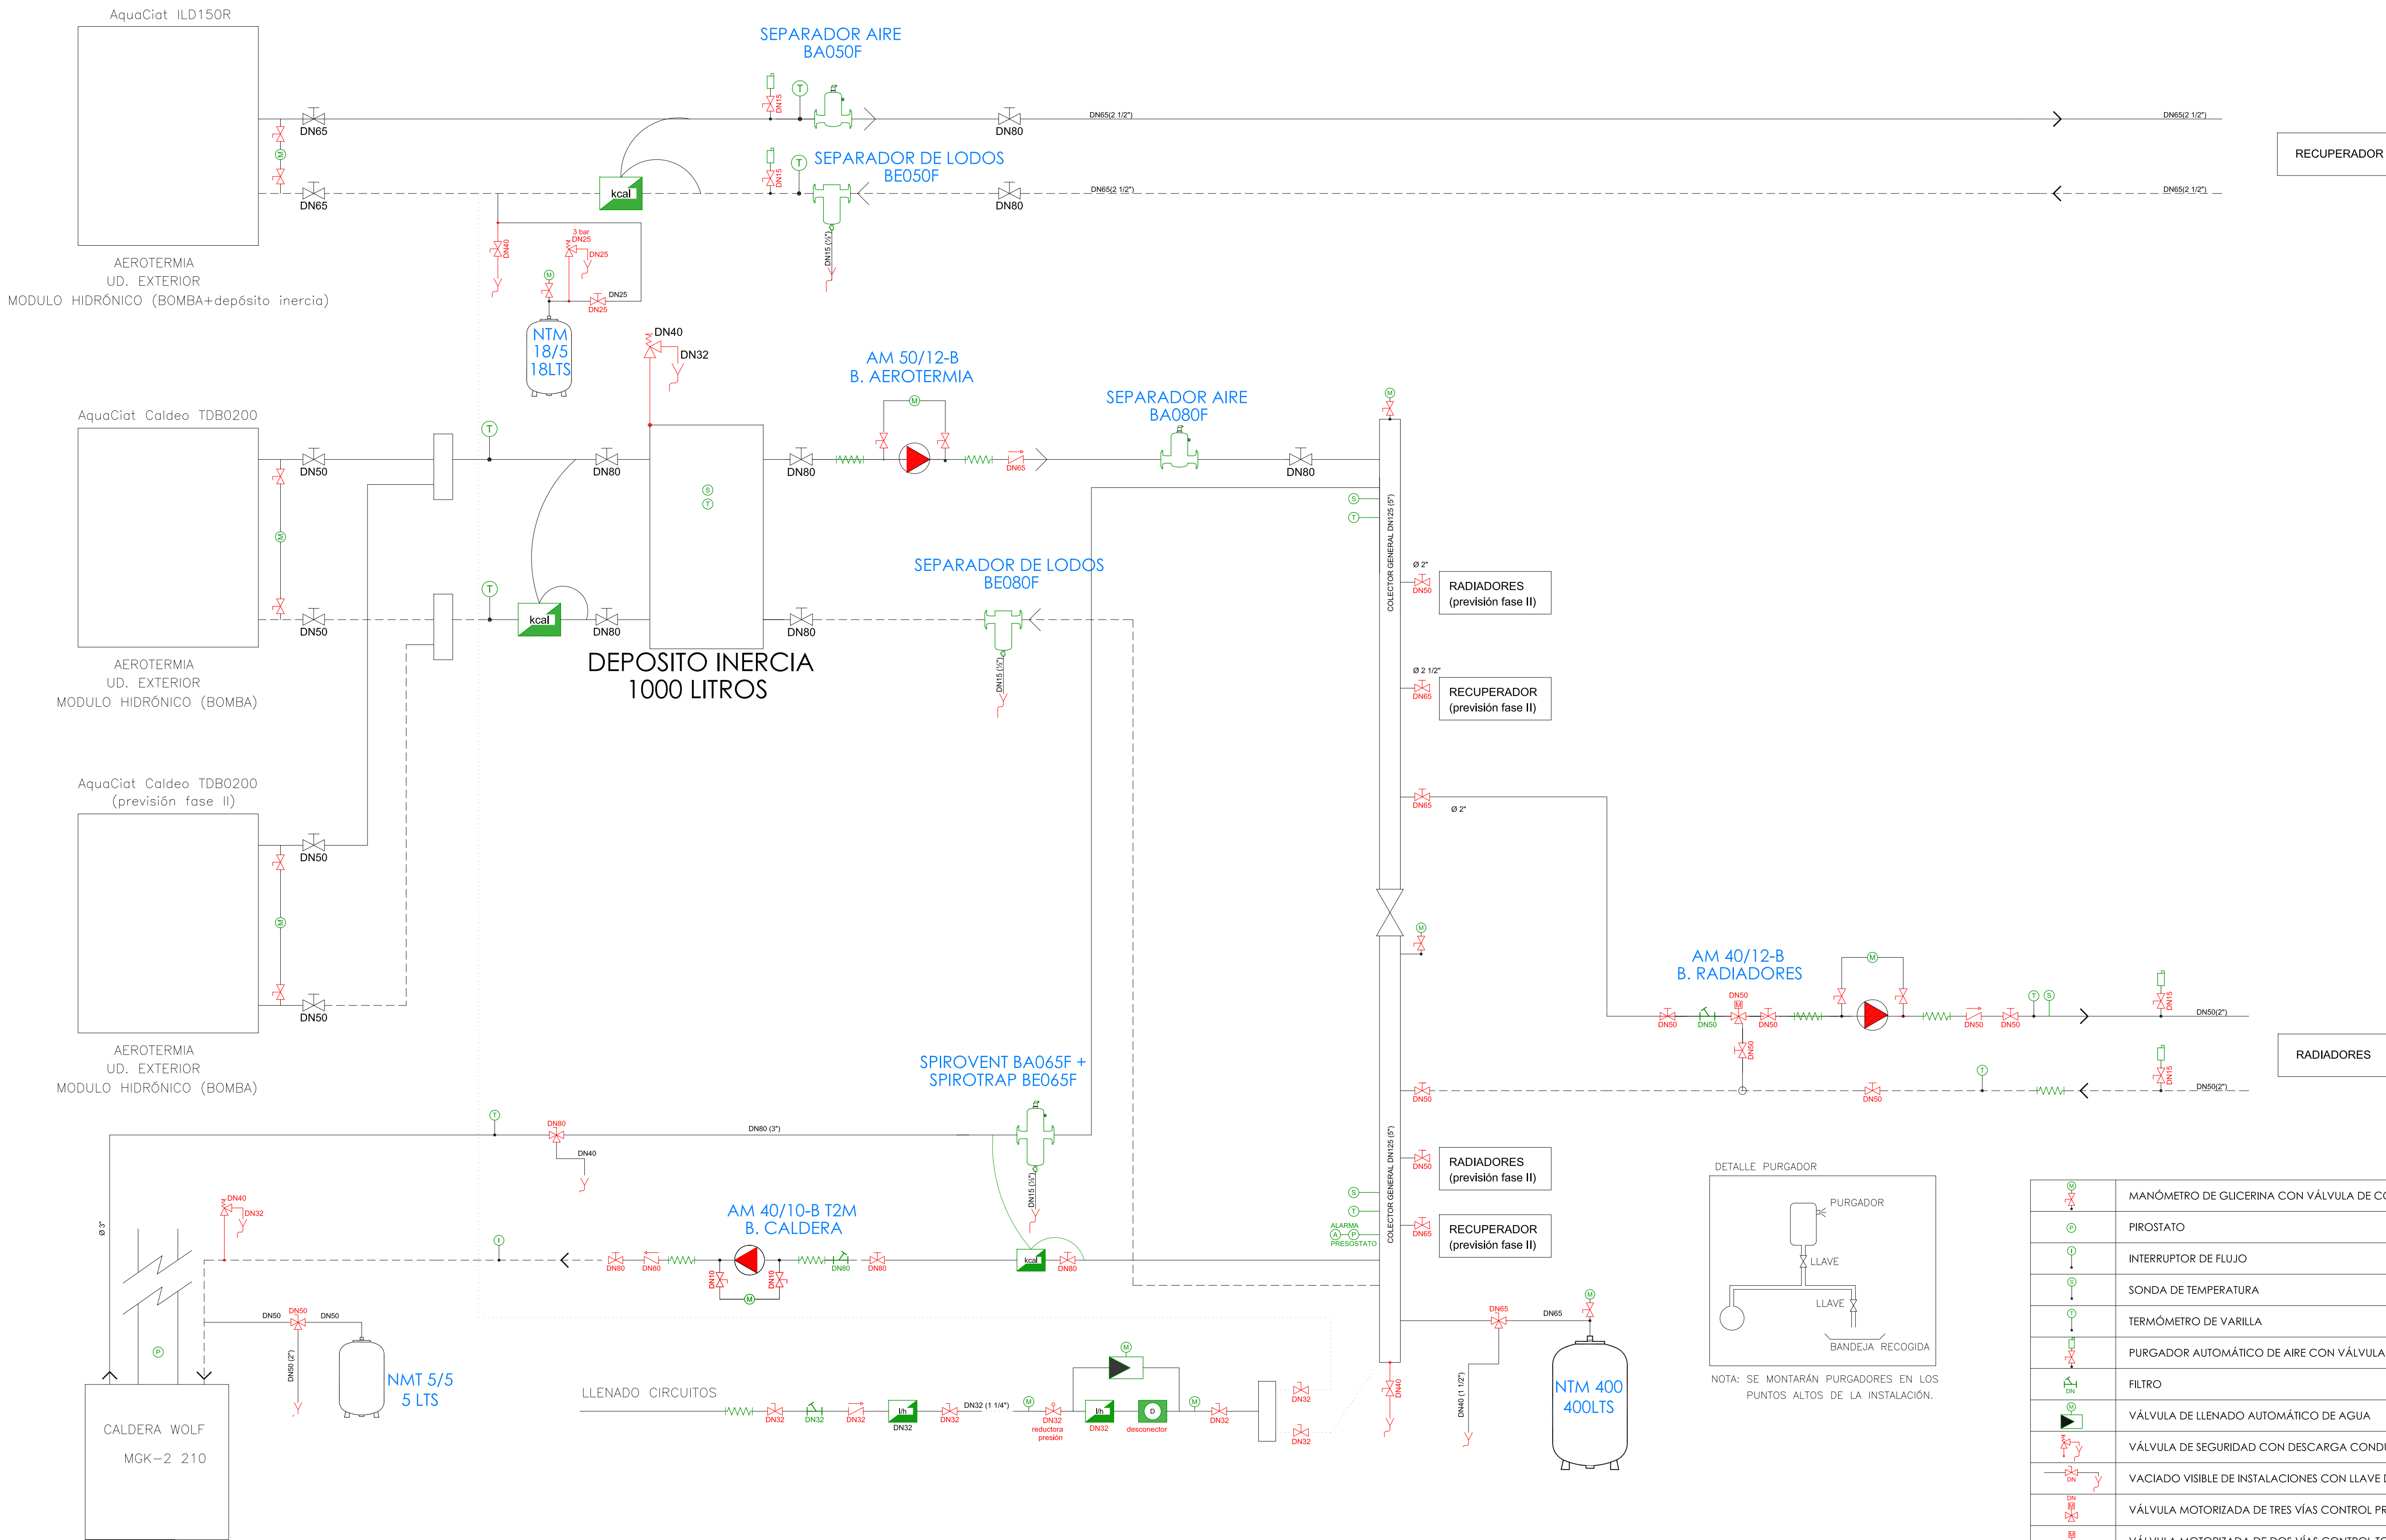

	MANÓMETRO DE Glicerina con VÁLVULA DE CORTE
	PIROSTATO
	INTERRUPTOR DE FLUJO
	SONDA DE TEMPERATURA
	TERMÓMETRO DE VARILLA
	PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE con VÁLVULA DE CORTE
	FILTRO
	VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA
	VÁLVULA DE SEGURIDAD con DESCARGA CONDUCTIDA a VACIADO VISIBLE
	VACIADO VISIBLE DE INSTALACIONES con LLAVE DE CORTE
	VÁLVULA MOTORIZADA DE TRES VÍAS CONTROL PROPORCIONAL
	VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS CONTROL TODO-NADA
	LLAVE MANUAL DE TRES VÍAS
	VÁLVULA DE REGULACIÓN y EQUILIBRADO DE CAUDAL
	VÁLVULA ANTI-RETORNO
	LLAVE DE CORTE ESFERA
	LLAVE DE CORTE MARIPOSA
	MANGUITO ANTIVIBRATORIO EPDM COMPACTO EBROFLEX o EQUIVALENTE
	VÁLVULA TERMOSTÁTICA VMT 2°C